

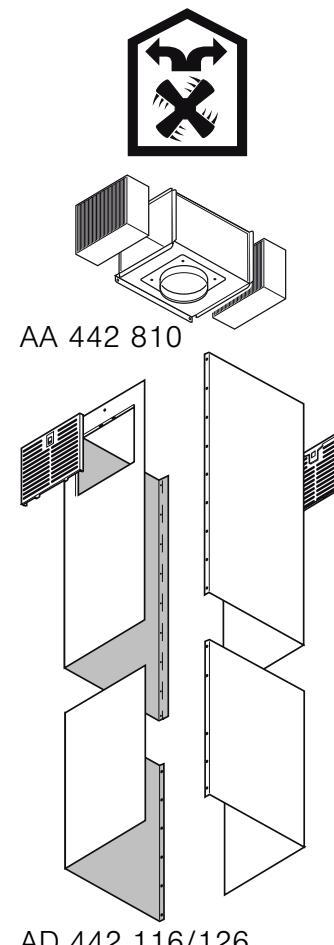
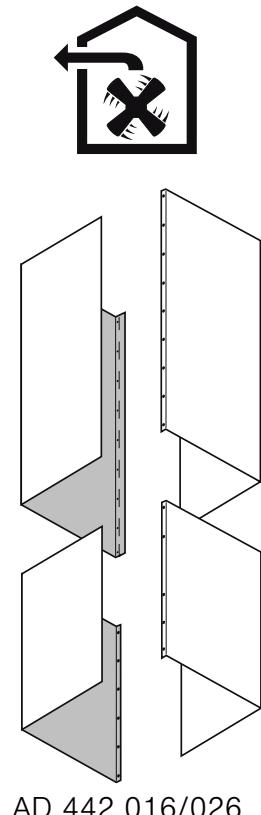
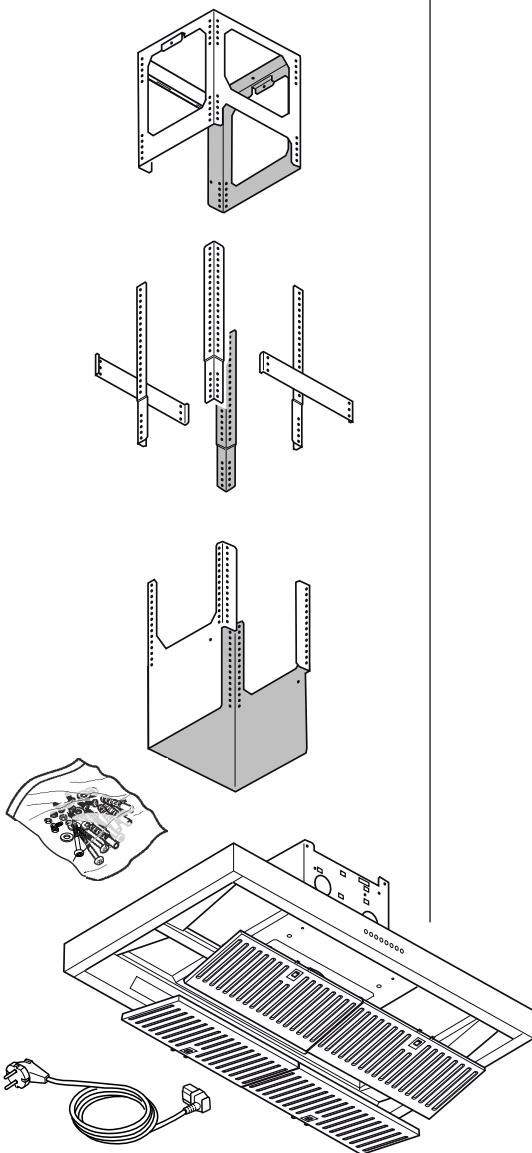
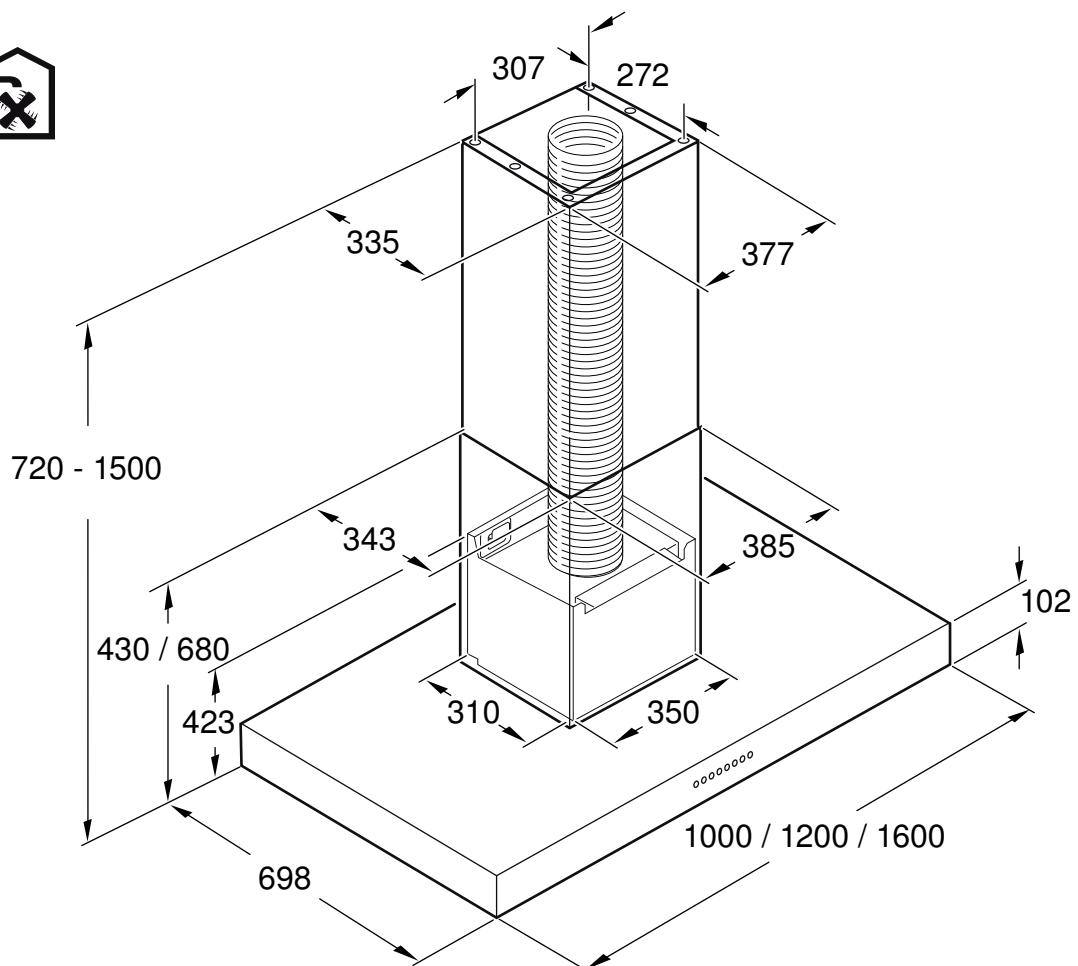


AI 442 1.0


de	Montageanleitung
en	Installation instructions
cs	Montážní návod
da	Monteringsvejledning
el	Οδηγίες εγκατάστασης
es	Instrucciones de montaje
et	Paigaldusjuhend
fi	Asennusohje
fr	Notice de montage
hr	Upute za montažu
it	Istruzioni per il montaggio
kk	Орнату туралы нұсқаулар
lt	Montavimo instrukcija

lv	Montāžas instrukcija
nl	Installatievoorschrift
no	Monteringsveiledning
pl	Instrukcja montażu
pt	Instruções de montagem
ru	Инструкция по монтажу
sk	Montážny návod
sl	Navodila za montažo
sr	Упутство о постављању
sv	Monteringsanvisning
tr	Montaj kılavuzu
uk	Інструкція з монтажу
zh-tw	安裝說明

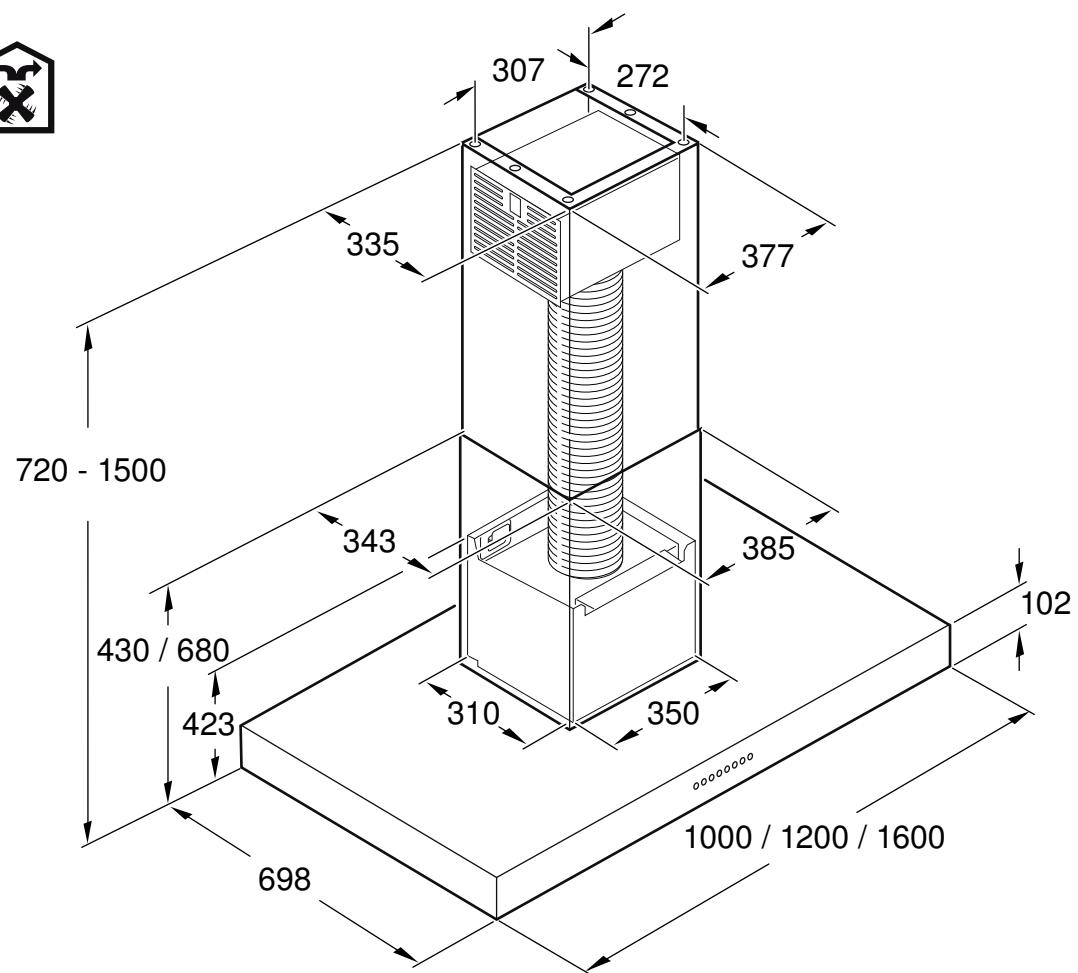






A **A** 

B

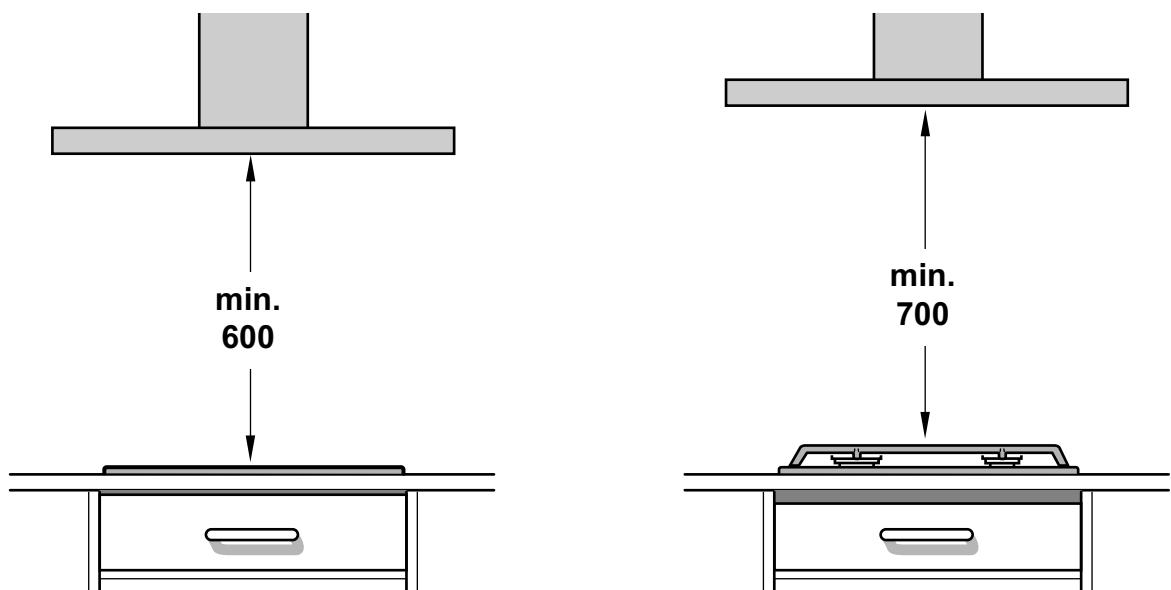


C

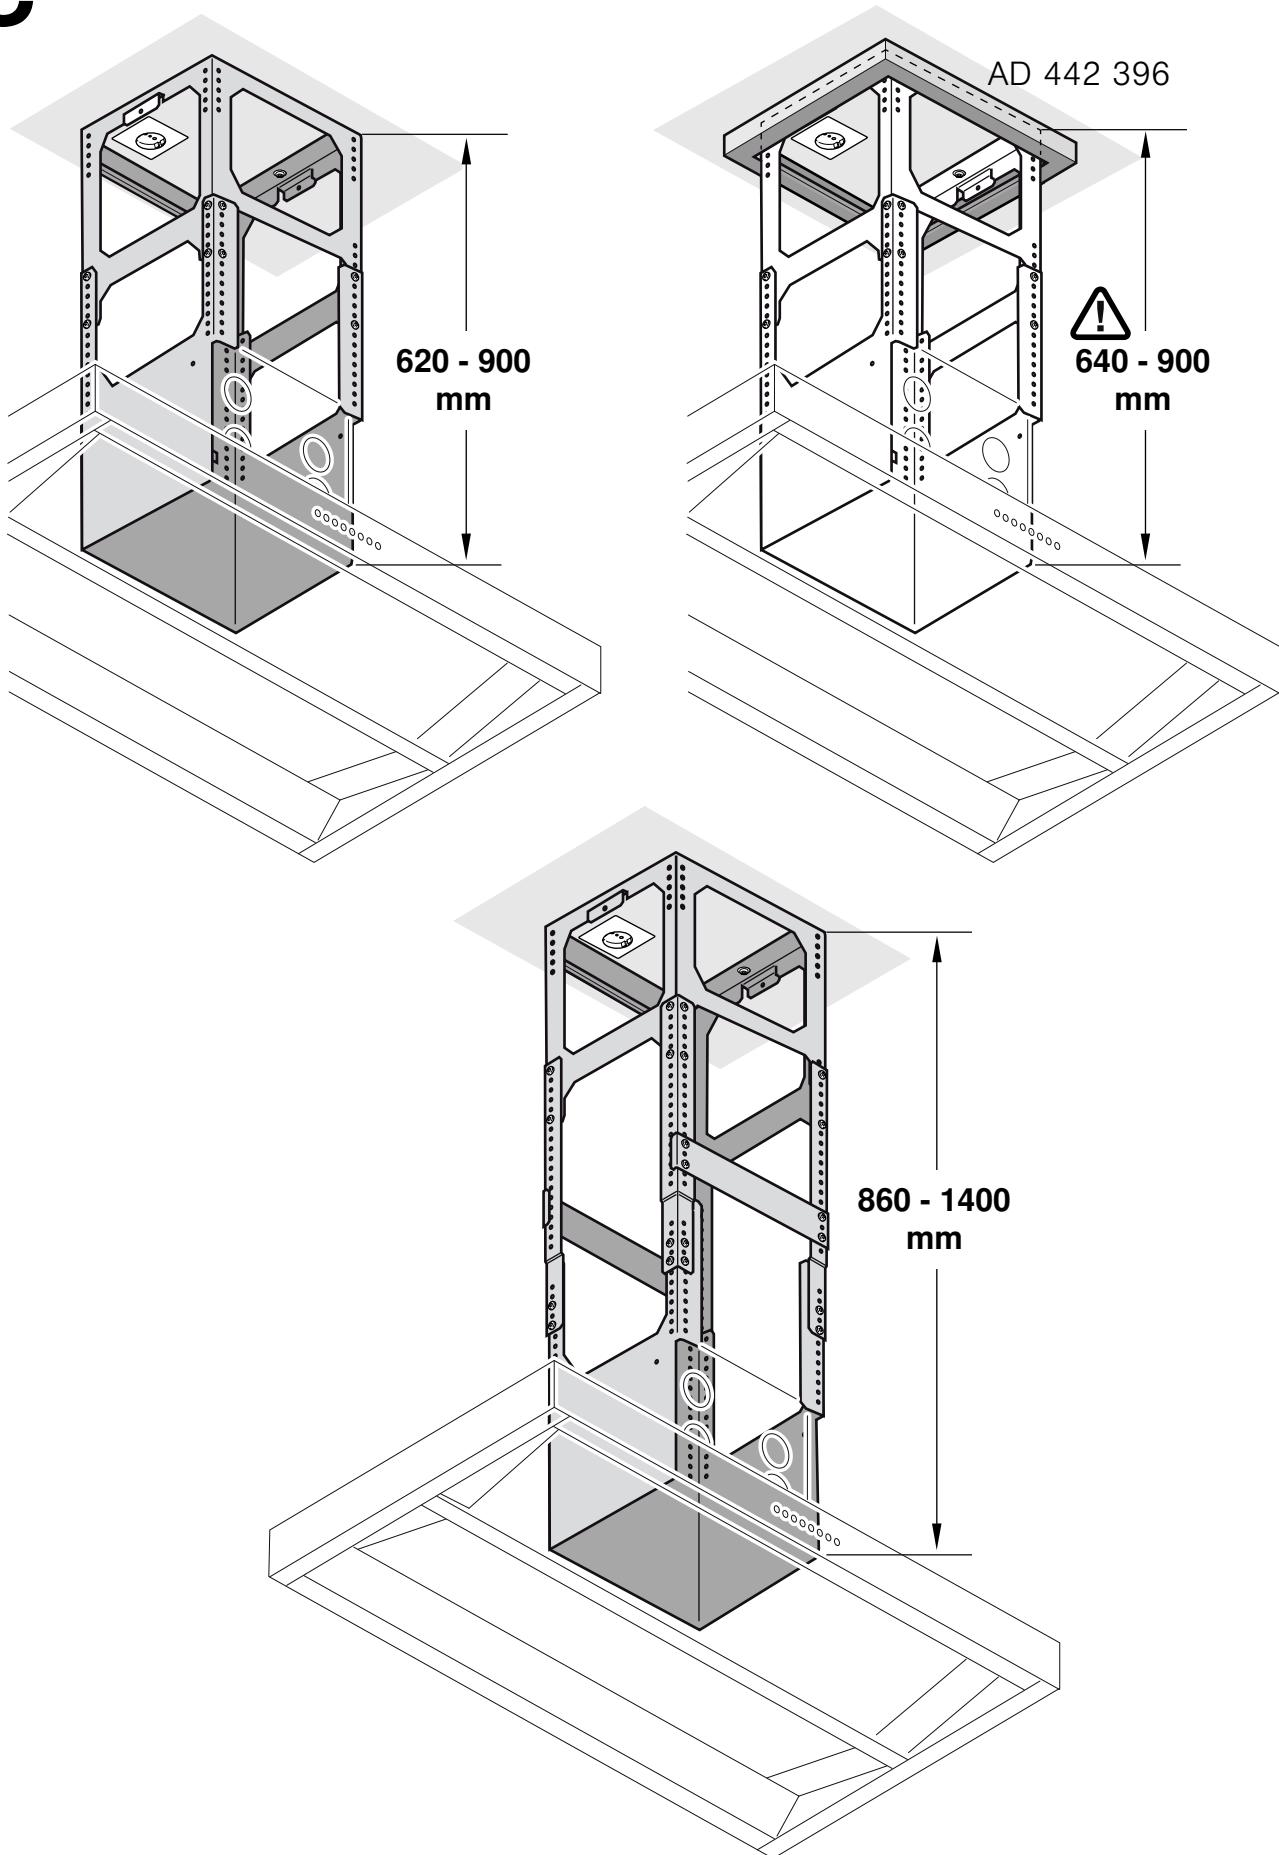


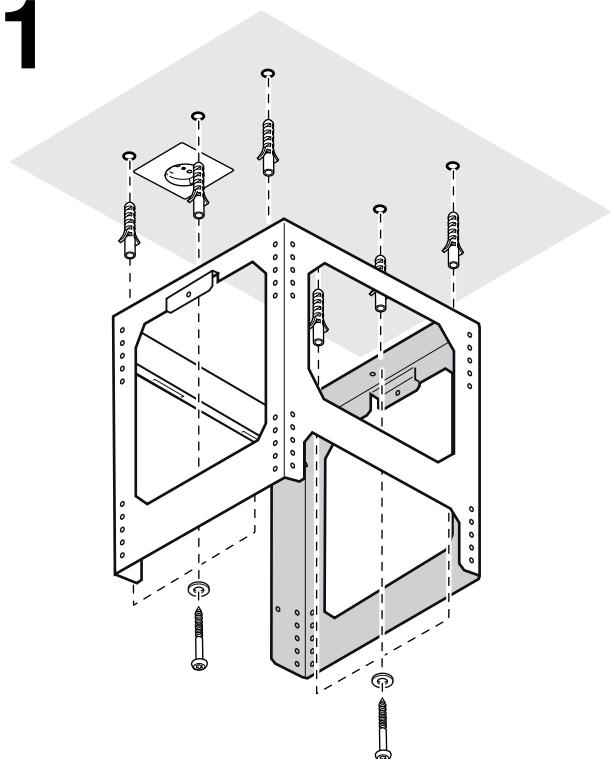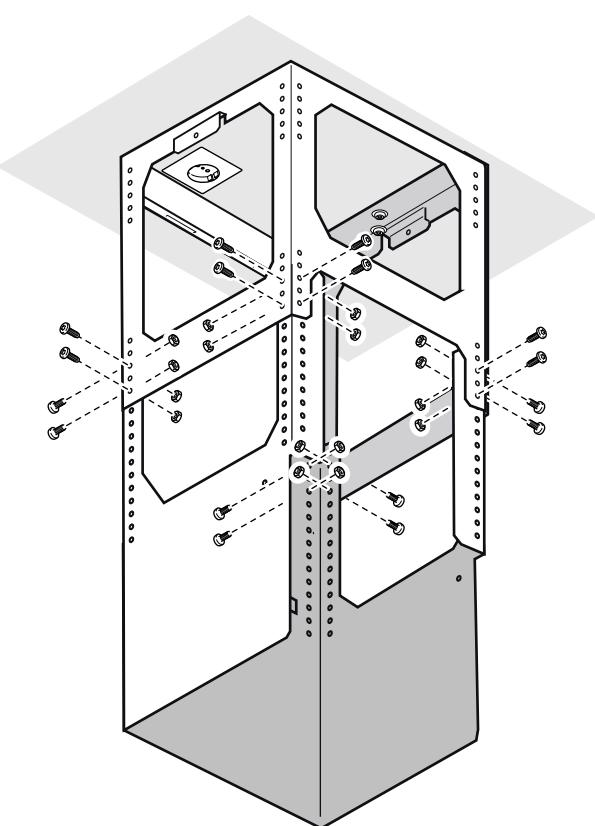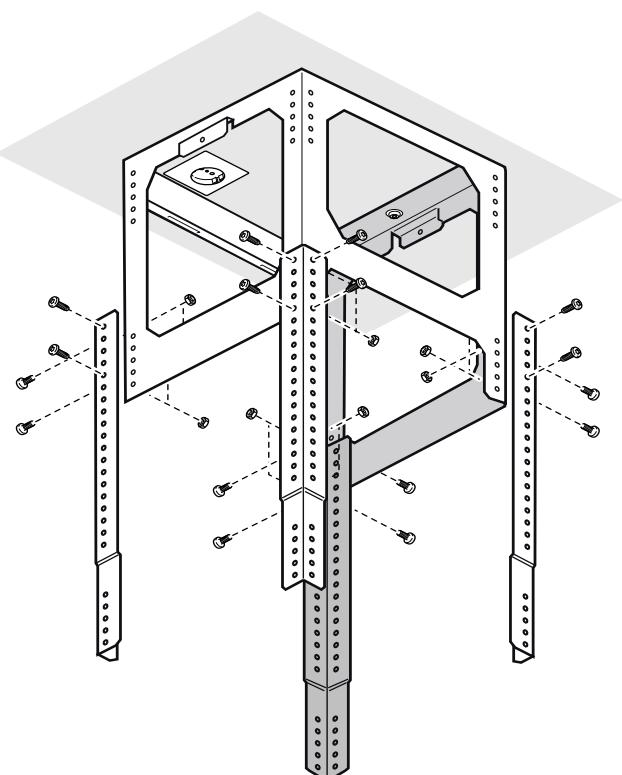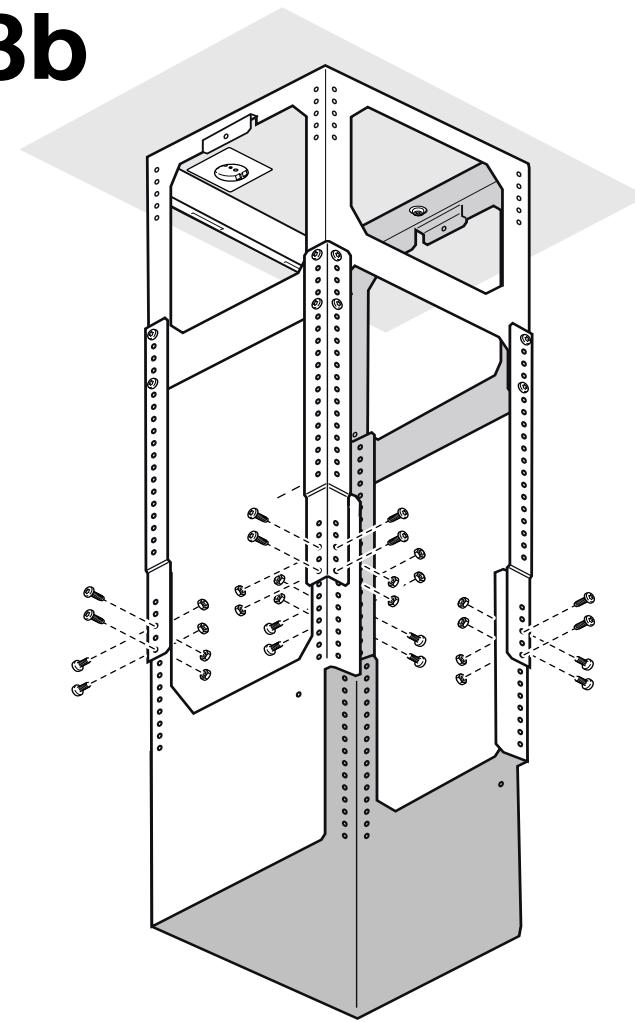1**2****3a****3b**


4

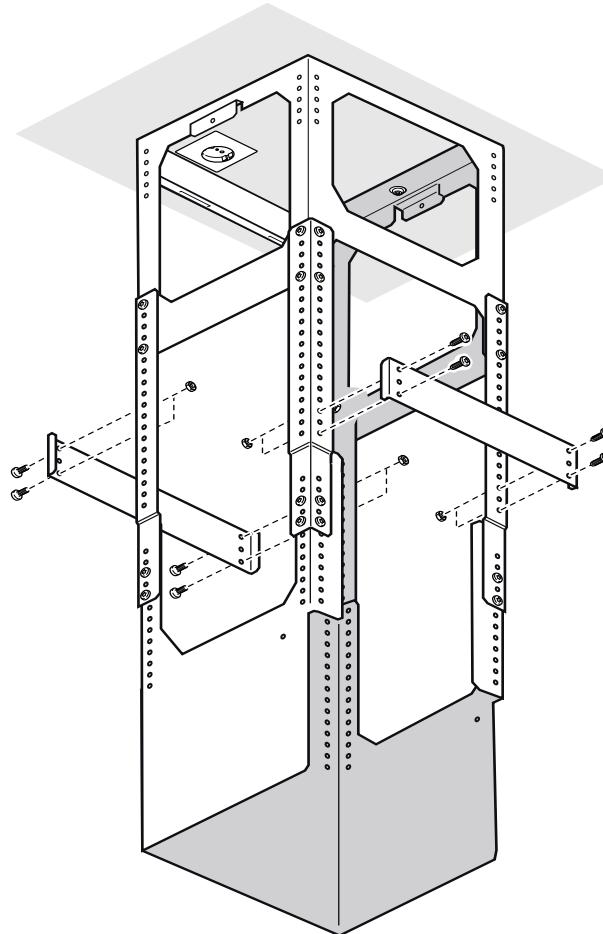


5

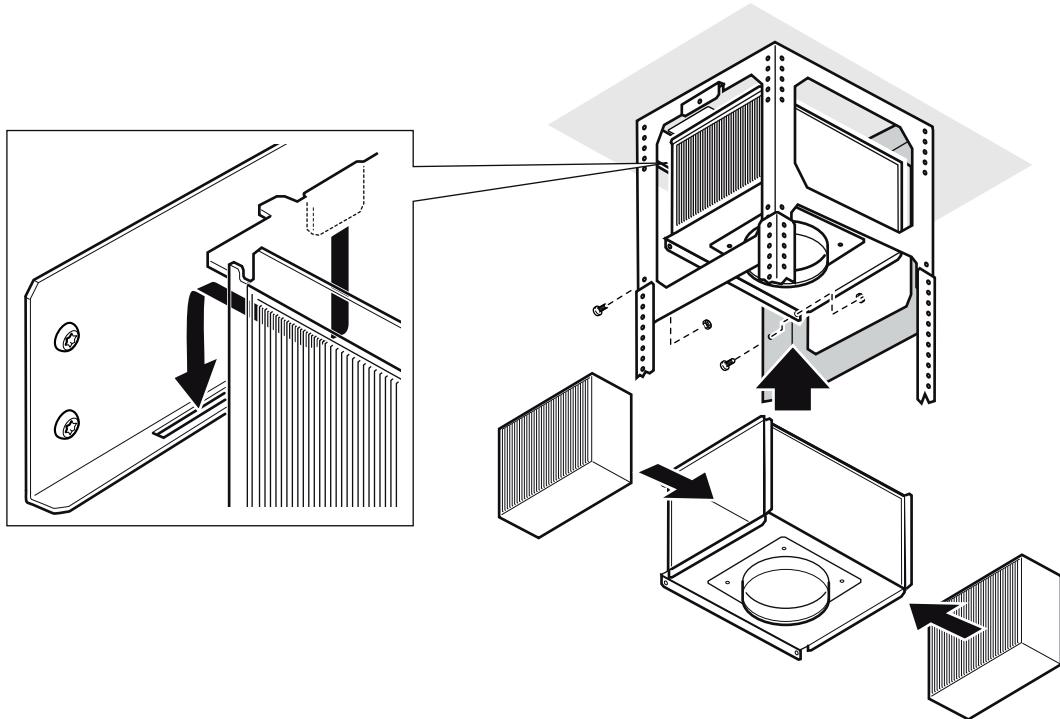


6a

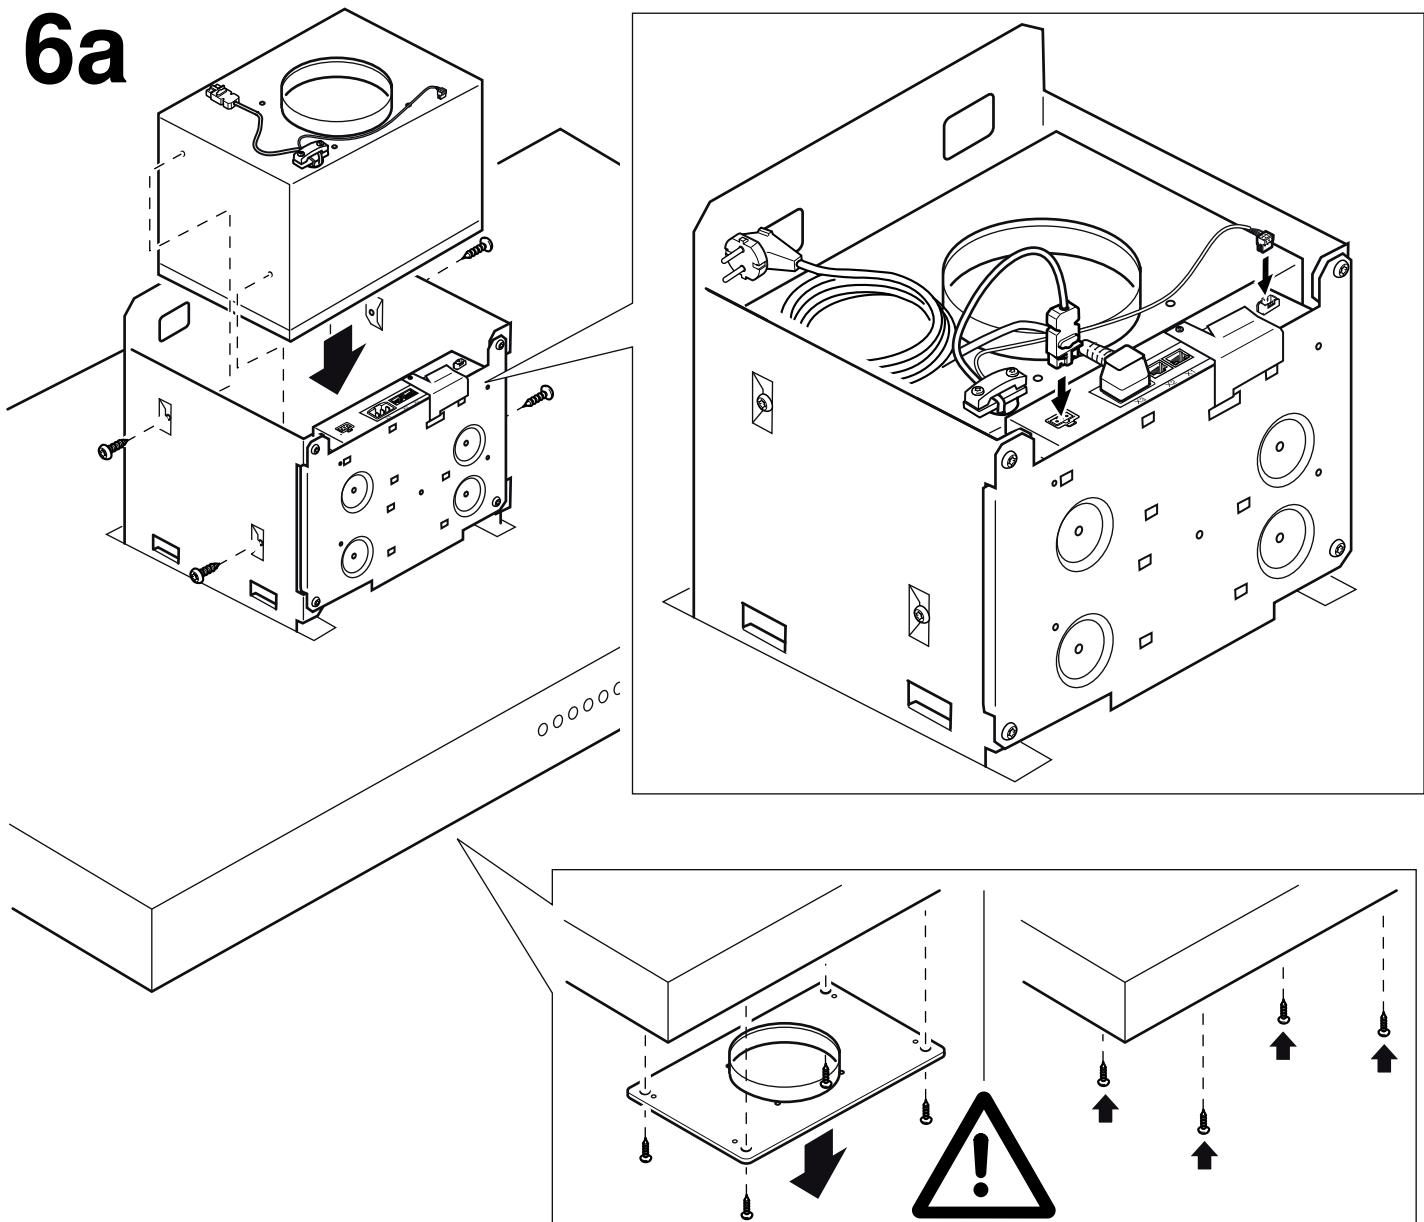




6b

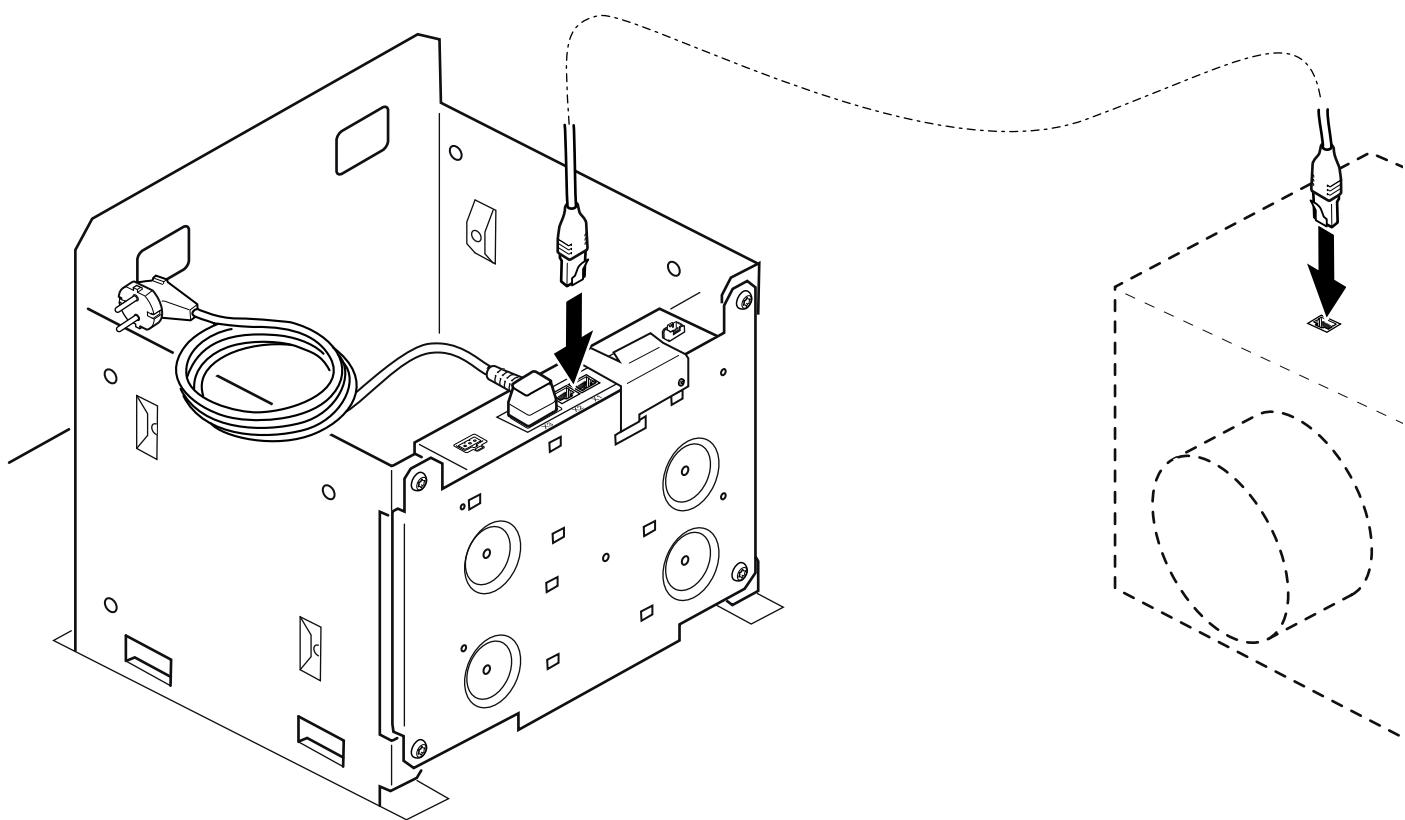



7

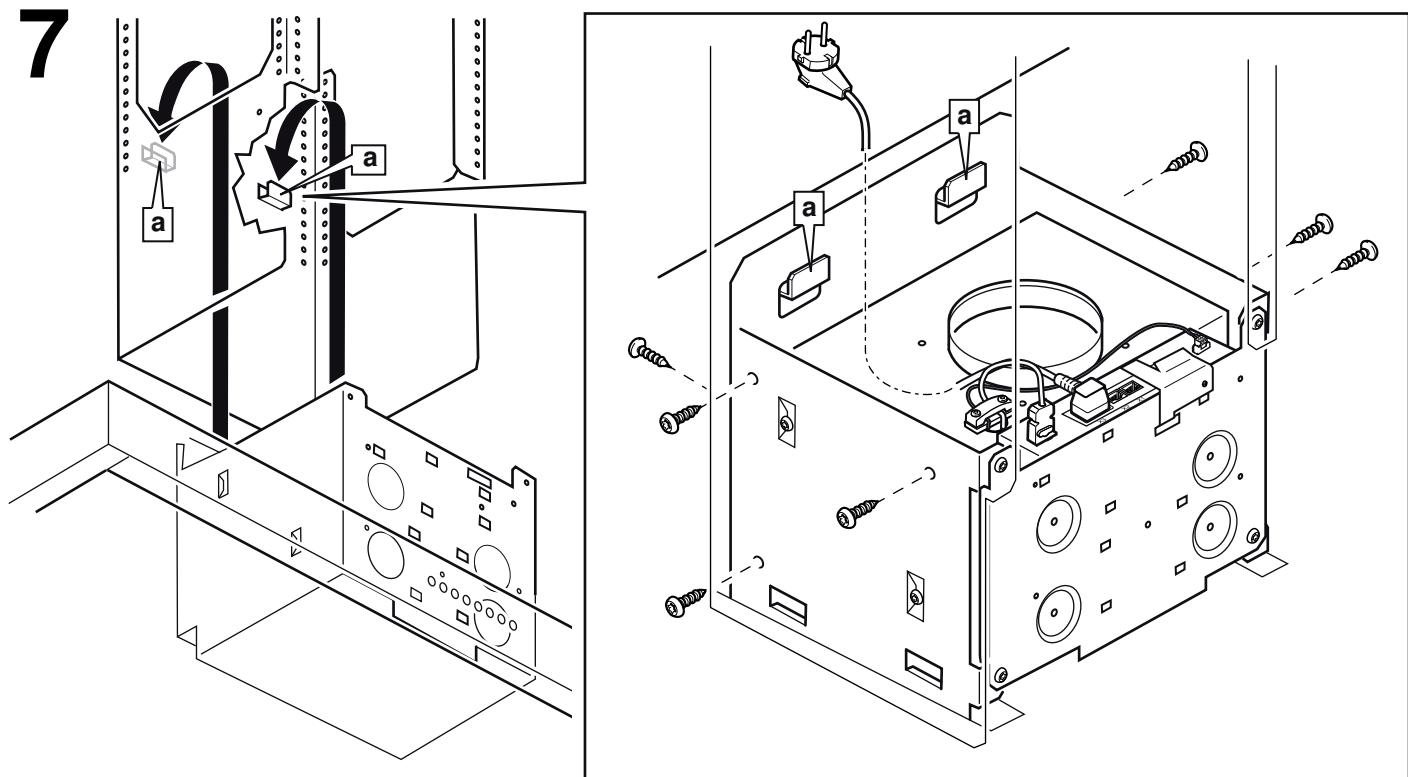



8

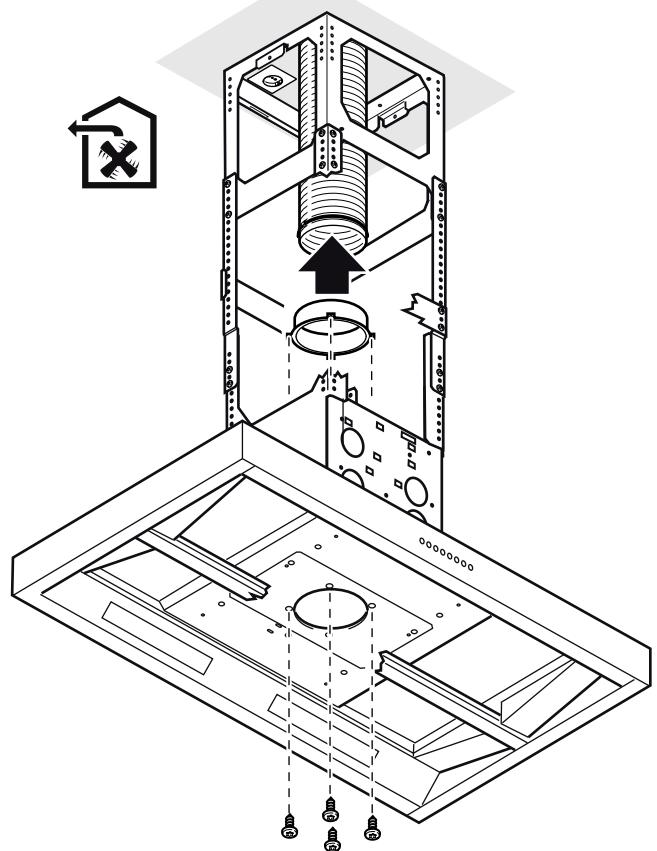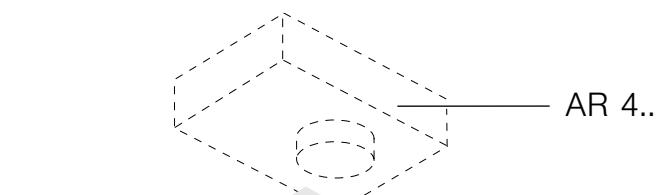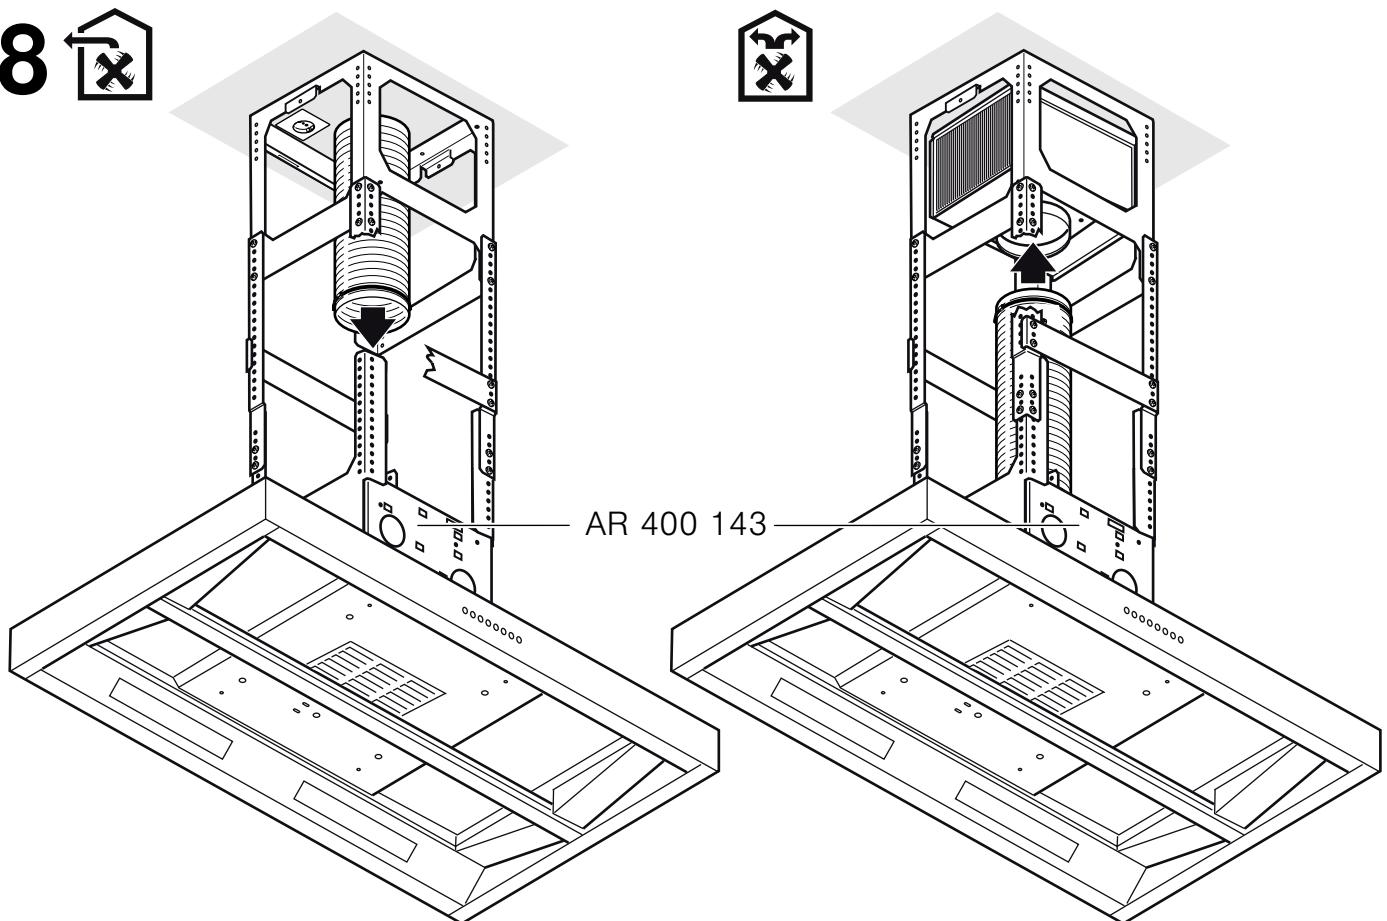


9

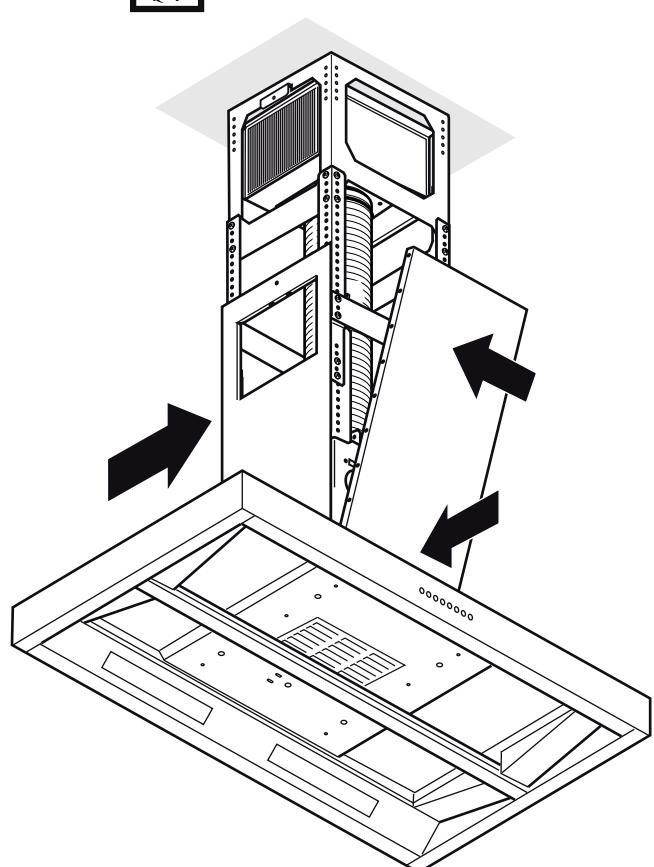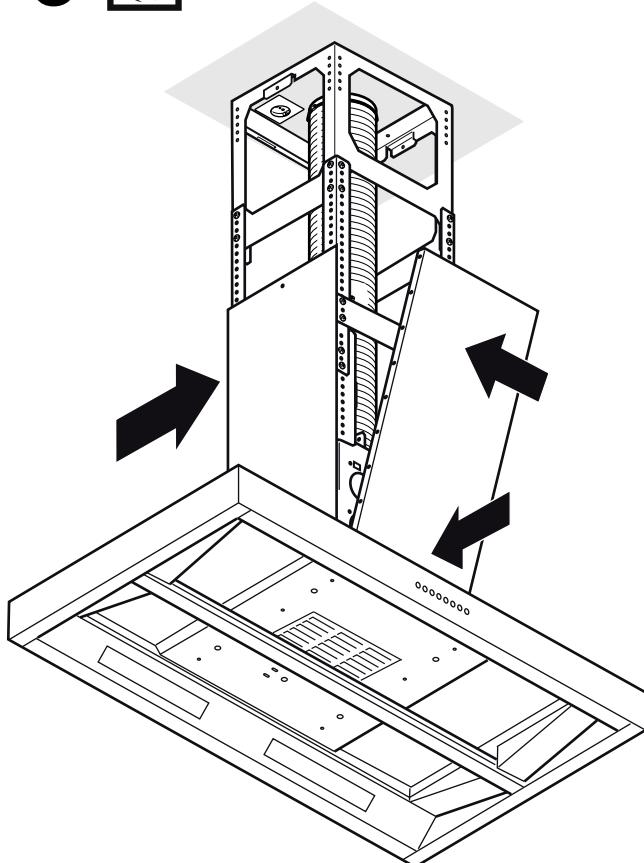


10

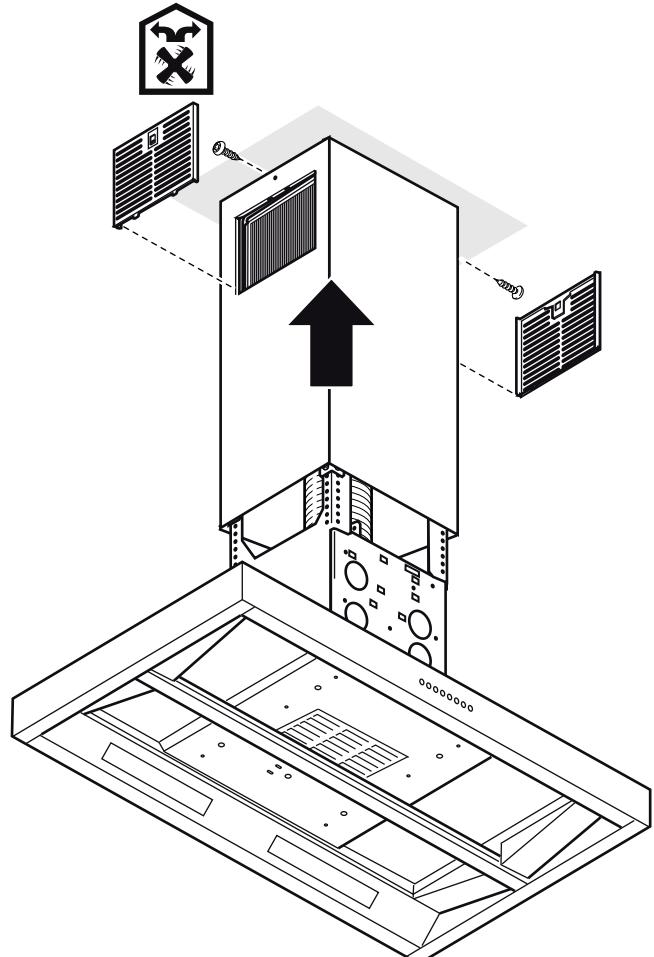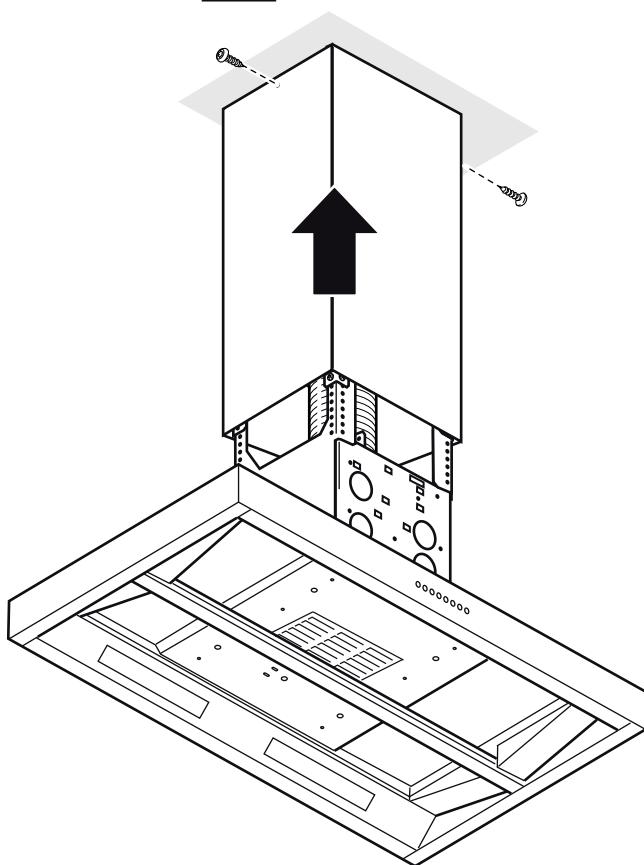


11

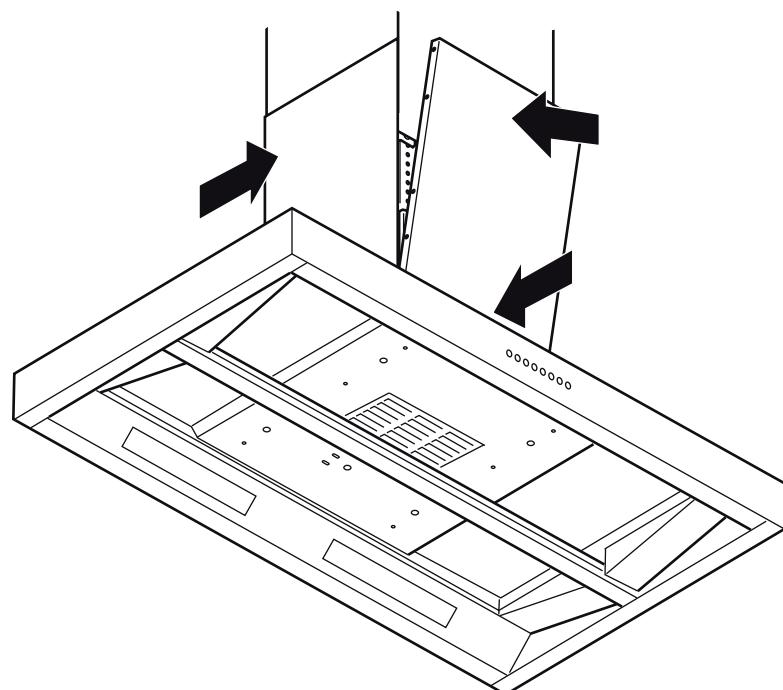

12

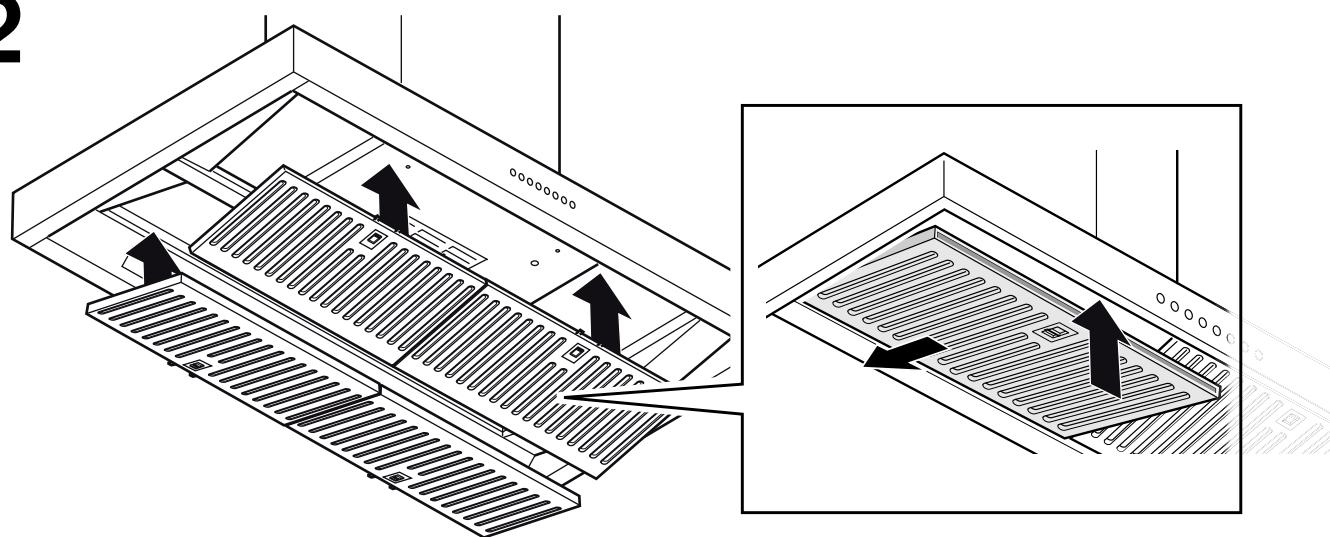

13

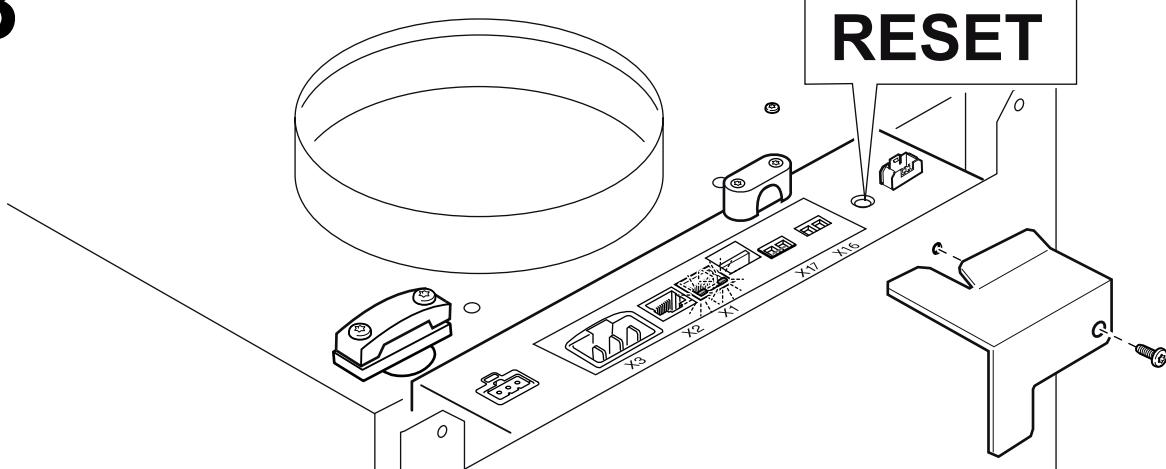

⚠ Wichtige Sicherheitshinweise

Diese Anleitung sorgfältig lesen. Nur dann können Sie Ihr Gerät sicher und richtig bedienen. Die Gebrauchs- und Montageanleitung für einen späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer aufbewahren.

Das Gerät nach dem Auspacken prüfen. Bei einem Transportschaden nicht anschließen.

Nur bei fachgerechtem Einbau entsprechend der Montageanleitung ist die Sicherheit beim Gebrauch gewährleistet. Der Installateur ist für das einwandfreie Funktionieren am Aufstellungsort verantwortlich.

Die Breite der Dunstabzugshaube muss mindestens der Breite der Kochstelle entsprechen.

Für die Installation müssen die aktuell gültigen Bauvorschriften und die Vorschriften der örtlichen Strom- und Gasversorger beachtet werden.

Bei der Ableitung von Abluft sind die behördlichen und gesetzlichen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen) zu beachten.


Lebensgefahr!

Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen. Die Abluft darf weder in einen in Betrieb befindlichen Rauch- oder Abgaskamin, noch in einen Schacht, welcher der Entlüftung von Aufstellungsräumen von Feuerstätten dient, abgegeben werden. Falls die Abluft in einen Rauch- oder Abgaskamin geführt werden soll, der nicht in Betrieb ist, muss die Zustimmung des zuständigen Schornsteinfegermeisters eingeholt werden.

Lebensgefahr!

Zurückgesaugte Verbrennungsgase können zu Vergiftungen führen.

Immer für ausreichend Zuluft sorgen, wenn das Gerät im Abluftbetrieb gleichzeitig mit einer raumluftabhängigen Feuerstätte verwendet wird.

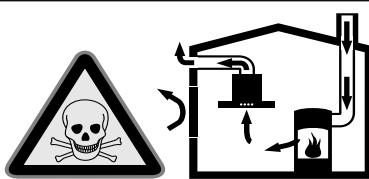


Raumluftabhängige Feuerstätten (z.B. gas-, öl-, holz- oder kohlebetriebene Heizgeräte, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereiter) beziehen Verbrennungsluft aus dem Aufstellraum und führen die Abgase durch eine Abgasanlage (z.B. Kamin) ins Freie.

In Verbindung mit einer eingeschalteten Dunstabzugshaube wird der Küche und den benachbarten Räumen Raumluft entzogen - ohne ausreichende Zuluft entsteht ein Unterdruck. Giftige Gase aus dem Kamin oder Abzugsschacht werden in die Wohnräume zurückgesaugt.

- Es muss daher immer für ausreichende Zuluft gesorgt werden.
- Ein Zuluft-/Abluftmauerkasten allein stellt die Einhaltung des Grenzwertes nicht sicher.

Ein gefahrloser Betrieb ist nur dann möglich, wenn der Unterdruck im Aufstellraum der Feuerstätte 4 Pa (0,04 mbar) nicht überschreitet. Dies kann erreicht werden, wenn durch nicht verschließbare Öffnungen, z.B. in Türen, Fenstern, in Verbindung mit einem Zuluft- / Abluftmauerkasten oder durch andere technische Maßnahmen, die zur Verbrennung benötigte Luft nachströmen kann.

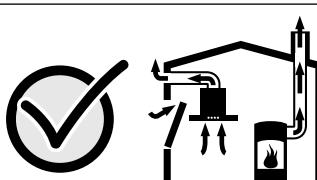

Ziehen Sie in jedem Fall den Rat des zuständigen Schornsteinfegermeisters hinzu, der den gesamten Lüftungsverbund des Hauses beurteilen kann und Ihnen die passende Maßnahme zur Belüftung vorschlägt.

Wird die Dunstabzugshaube ausschließlich im Umluftbetrieb eingesetzt, ist der Betrieb ohne Einschränkung möglich.

Brandgefahr!

Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden. Die vorgegebenen Sicherheitsabstände müssen eingehalten werden, um einen Hitzeastau zu vermeiden. Beachten Sie die Angaben zu Ihrem Kochgerät. Werden Gas- und Elektro-Kochstellen zusammen betrieben, gilt der größte angegebene Abstand.

Das Gerät darf nur an einer Seite direkt neben einem Hochschrank oder einer Wand installiert werden. Der Abstand zur Wand oder zum Hochschrank muss mind. 50 mm betragen.

Brandgefahr!

Die Fettablagerungen im Fettfilter können sich entzünden. In der Nähe des Gerätes nie mit offener Flamme arbeiten (z.B. flammbieren). Gerät nur dann in der Nähe einer Feuerstätte für feste Brennstoffe (z.B. Holz oder Kohle) installieren, wenn eine geschlossene, nicht abnehmbare Abdeckung vorhanden ist. Es darf keinen Funkenflug geben.

Verletzungsgefahr!

- Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Schutzhandschuhe tragen.
- Ist das Gerät nicht ordnungsgemäß befestigt, kann es herabfallen. Alle Befestigungselemente müssen fest und sicher montiert werden.
- Das Gerät ist schwer. Zum Bewegen des Gerätes sind 2 Personen erforderlich. Nur geeignete Hilfsmittel verwenden.

Stromschlaggefahr!

Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Das Anschlusskabel kann beschädigt werden. Anschlusskabel während der Installation nicht knicken oder einklemmen.

Stromschlaggefahr!

Die Trennung des Gerätes vom Stromnetz muss jederzeit möglich sein. Das Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Falls der Stecker nach dem Einbau nicht mehr erreichbar ist oder bei einem erforderlichen Festanschluss, muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einem Kontaktabstand von mind. 3 mm vorhanden sein. Nur eine Elektrofachkraft darf den Festanschluss ausführen. Wir empfehlen einen Fehlerstromschutzschalter (Fl-Schalter) im Stromkreis der Geräteversorgung zu installieren.

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist für Kinder gefährlich. Kinder nie mit Verpackungsmaterial spielen lassen.

Verletzungsgefahr!

Sturzgefahr beim Arbeiten am Gerät. Standsichere Stehleiter benutzen.

Verletzungsgefahr!

Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau sind gefährlich und können zu Fehlfunktionen führen. Keine Veränderungen am elektrischen oder mechanischen Aufbau durchführen.

Allgemeine Hinweise

Die Oberflächen des Gerätes sind empfindlich. Bei der Installation Beschädigungen vermeiden.

Abluftleitung

Hinweis: Für Beanstandungen, die auf die Rohrstrecke zurückzuführen sind, übernimmt der Hersteller des Gerätes keine Gewährleistung.

- Das Gerät erreicht seine optimale Leistung durch ein kurzes, geradliniges Abluftrohr und einen möglichst großen Rohrdurchmesser.
- Durch lange räue Abluftrohre, viele Rohrbögen oder Rohrdurchmesser, die kleiner als 150 mm sind, wird die optimale Absaugleistung nicht erreicht und das Lüftergeräusch wird lauter.
- Die Rohre oder Schläuche zum Verlegen der Abluftleitung müssen aus nicht brennbarem Material sein.

Beschädigungsgefahr durch Kondensat-Rücklauf. Abluftkanal vom Gerät aus leicht abfallend installieren (1° Gefälle).

Rundrohre

Es wird ein Innendurchmesser von 150 mm empfohlen, jedoch mindestens 120 mm.

Flachkanäle

Der Innenquerschnitt muss dem Durchmesser der Rundrohre entsprechen.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- Flachkanäle sollten keine scharfen Umlenkungen haben.
- Bei abweichenden Rohrdurchmessern Dichtstreifen einsetzen.

Elektrischer Anschluss

Die erforderlichen Anschlussdaten stehen auf dem Typenschild am Gerät.

Dieses Gerät entspricht den EG-Funkentstörbestimmungen.

Dieses Gerät darf nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontaktsteckdose angeschlossen werden.

Die Schutzkontaktsteckdose möglichst innerhalb der Kaminverblendung anbringen.

- Die Schutzkontaktsteckdose sollte über einen eigenen Stromkreis angeschlossen sein.
- Ist die Schutzkontaktsteckdose nach der Installation des Gerätes nicht mehr zugänglich, muss in der Installation ein allpoliger Trennschalter (z.B. Leitungsschutzschalter, Sicherungen und Schütze) mit mind. 3 mm Kontaktöffnung vorhanden sein.

Montage vorbereiten

Achtung!

Stellen Sie sicher, dass sich im Bereich der Bohrungen keine Stromleitungen, Gas- oder Wasserrohre befinden.

Decke überprüfen

- Die Decke muss eben, waagerecht und ausreichend tragfähig sein.
- Die Tiefe der Bohrlöcher muss der Länge der Schrauben entsprechen. Die Dübel müssen einen festen Halt haben.
- Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind für massives Mauerwerk geeignet. Für andere Konstruktionen (z.B. Rigips, Porenbeton, Poroton-Mauerziegel) müssen entsprechende Befestigungsmittel verwendet werden.
- Das max. Gewicht der Dunstabzugshaube beträgt **90 kg**.

Gerätemaße und Sicherheitsabstände

- Gerätemaße beachten. (**Bild A**)
- Sicherheitsabstände beachten. (**Bild B**)
- Tragegestell je nach Deckenhöhe wählen. (**Bild C**)

Falls die Installationsanweisungen des Gaskochgeräts einen abweichenden Abstand vorgeben, immer den größeren Abstand berücksichtigen.

Transportsicherung

Das Tragegestell ist für den Transport mit Blechschrauben fixiert. Entfernen Sie diese Blechschrauben vor der Montage.

Oberes Tragegestell montieren (**Bild 1**)

1. Vor der Montage die Gesamthöhe des Tragegestells festlegen.

Hinweis: Das Tragegestell ist in Abständen von 20 mm höhenverstellbar.

2. Die Positionen der 6 Schrauben an der Decke anzeichnen.

Hinweis: Auf die richtige Position des Tragegestells achten. Ein Bedienfeld des Geräts befindet sich auf der offenen Seite des Tragegestells. Das andere Bedienfeld befindet sich auf der gegenüberliegenden Seite.

3. Löcher bohren und Dübel bündig eindrücken.

4. Das obere Tragegestell mit 6 Schrauben an der Decke befestigen.

Unteres Tragegestell ohne Verlängerung montieren (**Bild 2**)

1. Auf die richtige Position des unteren Tragegestells achten.

Hinweis: Die offene Seite des unteren Tragegestells gegenüber der offenen Seite des oberen Tragegestells positionieren.

2. Unteres Tragegestell in das obere Tragegestell einschieben und in der festgelegten Gesamthöhe mit 16 Schrauben befestigen.

Hinweise

- Die Befestigungslöcher so wählen, dass ein maximaler Abstand zwischen den Schrauben erreicht wird. Dies dient der Stabilität.
- Zwischen den Schrauben mindestens ein Befestigungsschlüssel offen lassen.

Unteres Tragegestell mit Verlängerung montieren

Bei 1200/1600 mm breiten Geräten kann eine Verlängerung montiert werden.

1. Verlängerung von außen über das obere Tragegestell schieben und mit 16 Schrauben am oberen Tragegestell montieren. (**Bild 3a**)

2. Auf die richtige Position des unteren Tragegestells achten.

Hinweis: Die offene Seite des unteren Tragegestells gegenüber der offenen Seite des oberen Tragegestells positionieren.

3. Unteres Tragegestell in die Verlängerung einschieben und in der festgelegten Gesamthöhe mit 16 Schrauben befestigen. (**Bild 3b**)

4. Zwei Verstärkungswinkel montieren. (**Bild 4**)

Gerät montieren

1. Nur für Umluftversion (**Bild 5**):

- Filter beidseitig in das Umluftmodul AA 442 810 einsetzen.
- Umluftmodul von unten in das Tragegestell einschieben und einhängen. Mit 2 Schrauben befestigen.

2. Nur für Kombination mit internem Gebläsebaustein AR 400 143 (**Bild 6a**):

- Abdeckblech in der Abzugshaube abschrauben:
4 Schrauben lösen, Abdeckblech abnehmen, 4 Schrauben wieder festschrauben.
- Gebläsebaustein von oben in die Abzugshaube einschieben. Mit 4 Schrauben befestigen. Netzkabel und Steuerkabel am Steuermodul anschließen.

3. Nur für Kombination mit externem Gebläsebaustein AR 4.. (**Bild 6b**):

- Externen Gebläsebaustein und Steuermodul der Abzugshaube mit Netzwerkkabel verbinden. Die Stecker müssen einrasten.
Hinweis: Die Anschlussbuchsen X1 und X2 sind identisch.
- Netzkabel am Steuermodul anschließen.

4. Abzugshaube von unten in die beiden Haltewinkel (**a**) am Tragegestell einhängen. (**Bild 7**)

Hinweis: Sicherstellen, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird.

5. Abzugshaube gerade ausrichten und mit 7 Schrauben am Tragegestell befestigen.

Gerät anschließen

Hinweise

- Bei Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe eingebaut werden. Ist dem Gerät keine Rückstauklappe beigelegt, kann sie über den Fachhandel bezogen werden.
- Wird die Abluft durch die Außenwand geleitet, sollte ein Teleskop-Mauerkasten verwendet werden.
- Wird ein Aluminiumrohr verwendet, den Anschlussbereich vorher glätten.

Abluftverbindung herstellen (**Bild 8**)

Abluftrohr Ø 150 mm (empfohlene Größe)

1. Gerät mit internem Gebläsebaustein AR 400 143:

Abluftrohr direkt am Luftstutzen des Gebläsebausteins befestigen.

2. Gerät ohne internem Gebläsebaustein AR 400 143:

- Anschlussstutzen vom Abdeckblech in der Abzugshaube abschrauben.
- Abluftrohr am Anschlussstutzen befestigen.
- Anschlussstutzen am Abdeckblech in der Abzugshaube festschrauben.

3. Verbindung zur Abluftöffnung herstellen.

4. Verbindungsstellen geeignet abdichten.

Stromanschluss herstellen

1. Netzstecker in die Schutzkontaktsteckdose stecken.

2. Bei einem erforderlichen Festanschluss, bitte die Hinweise im Kapitel Elektrischer Anschluss beachten.

Kaminverblendung montieren

⚠️ Verletzungsgefahr!

Bauteile innerhalb des Gerätes können scharfkantig sein. Schutzhandschuhe tragen.

1. Schutzfolie von den Kaminverblendungen abziehen.

2. Beide Teile der oberen Kaminverblendung auf dem Gerät aufsetzen und zusammenstecken. (**Bild 9**)

3. Obere Kaminverblendung nach oben schieben und mit 2 Schrauben befestigen. (**Bild 10**)

4. Beide Teile der unteren Kaminverblendung auf dem Gerät aufsetzen und zusammenstecken. (**Bild 11**)

5. Fettfilter einsetzen. (**Bild 12**)

Zusätzlicher Schaltausgang

Arbeiten am zusätzlichen Schaltausgang dürfen nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft unter Berücksichtigung der landespezifischen Bestimmungen und Normen ausgeführt werden.

Das Gerät besitzt einen zusätzlichen Schaltausgang X16 (potentiellfreier Kontakt) zum Anschluss weiterer Geräte wie zum Beispiel einer bauseits vorhandenen Lüftungsanlage. Der Kontakt wird geschlossen, wenn das Gebläse eingeschaltet ist und geöffnet, wenn das Gebläse ausgeschaltet ist.

Der Schaltausgang befindet sich unter einer Abdeckung. Schaltleistung maximal 30 V/1 A (AC/DC). Das Signal welches an den Kontakt angeschlossen wird muss der Schutzklasse 3 entsprechen.

Anschluss für Fensterkontakte schalter AA 400 510

Arbeiten am Anschluss für den Fensterkontakte schalter dürfen nur von einer qualifizierten Elektro-Fachkraft unter Berücksichtigung der landesspezifischen Bestimmungen und Normen ausgeführt werden.

Das Gerät besitzt einen Anschluss X17 für einen Fensterkontakte schalter. Der Fensterkontakte schalter ist für Einbau- oder Aufbau montage geeignet. Sie erhalten den Fensterkontakte schalter AA 400 510 separat als Zubehör. Beachten Sie die Hinweise zur Montage, die dem Fensterkontakte schalter beiliegen.

Bei angeschlossenem Fensterkontakte schalter funktioniert die Lüftung der Dunstabzugshaube nur bei geöffnetem Fenster. Die Beleuchtung funktioniert auch bei geschlossenem Fenster.

Wenn Sie die Lüftung bei geschlossenem Fenster einschalten, blinkt die Taste der gewählten Lüfterstufe und die Lüftung bleibt ausgeschaltet.

Wenn Sie bei eingeschalteter Lüftung das Fenster schließen, schaltet das Gerät innerhalb 5 Sekunden die Lüftung aus. Die Taste der gewählten Lüfterstufe blinkt.

Der gesamte Lüftungsverbund in Verbindung mit einem Fensterkontakte schalter muss durch einen Schornsteinfegermeister beurteilt werden.

Vernetzter Betrieb (Bild 13)

Mehrere Geräte können vernetzt werden. Licht- und Gebläse aller Geräte werden synchron betrieben.

Geräte über die Anschlussbuchsen X1 und X2 (gleichwertig) seriell verbinden. Die Reihenfolge der Vernetzung hat keinen Einfluss. Falls die beiliegenden Netzwerkabel zu kurz sind, ein handelsübliches Netzwerkabel (mind. Cat5, abgeschirmt) verwenden.

Maximale Teilnehmer: 20 Geräte. Gesamtlänge aller Netzwerkab leb el: 40 m. Die Funktion der Anlage muss von einer qualifizierten Fachkraft bei der Erstinstallation geprüft werden.

Ausfall eines Teilnehmers (Spannungsunterbrechung, Trennung des Netzwerkab leb el) führt zum Blockieren der Gebläsefunktion des gesamten Systems. Alle Tasten am Gerät blinken.

Bei einer Veränderung der Konfiguration muss die Anlage neu initialisiert werden:

1. Abdeckblech abschrauben.
2. Reset-Taste so lange drücken bis beide LED permanent leuchten (ca. 5 Sekunden). Dann Taste innerhalb 5 Sekunden loslassen.
3. Abdeckblech anschrauben.
4. Funktion der Anlage nach dem Initialisieren von einer qualifizierten Fachkraft prüfen lassen.

Gerät demontieren

1. Fettfilter abnehmen.
2. Kaminverblendung lösen.
3. Gerät stromlos machen.
4. Abluftleitungen lösen.
5. Sicherungsschrauben lösen.
6. Gerät abnehmen.

en

⚠ Important safety information

Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Retain the instruction manual and installation instructions for future use or for subsequent owners.

Check the appliance for damage after unpacking it. Do not connect the appliance if it has been damaged in transport.

The appliance can only be used safely if it is correctly installed according to the safety instructions. The installer is responsible for ensuring that the appliance works perfectly at its installation location.

The width of the extractor hood must correspond at least with the width of the hob.

For the installation, observe the currently valid building regulations and the regulations of the local electricity and gas suppliers.


When conveying the exhaust air, official and legal regulations (e.g. state building regulations) must be followed.

Risk of death!

Risk of poisoning from flue gases that are drawn back in. The exhaust air must not be conveyed into a functioning smoke or exhaust gas flue or into a shaft which is used to ventilate installation rooms that contain heating appliances. If the exhaust air is to be conveyed into a non-functioning smoke or exhaust gas flue, you must obtain the consent of the heating engineer responsible.

Danger of death!

Risk of poisoning from flue gases that are drawn back in. Always ensure adequate fresh air in the room if the appliance is being operated in exhaust air mode at the same time as room air-dependent heat-producing appliance is being operated.

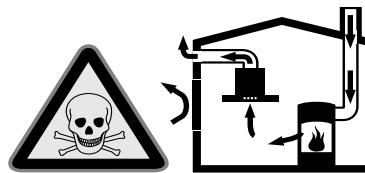


Room air-dependent heat-producing appliances (e.g. gas, oil, wood or coal-operated heaters, continuous flow heaters or water heaters) obtain combustion air from the room in which they are installed and discharge the exhaust gases into the open air through an exhaust gas system (e.g. a chimney).

In combination with an activated vapour extractor hood, room air is extracted from the kitchen and neighbouring rooms - a partial vacuum is produced if not enough fresh air is supplied. Toxic gases from the chimney or the extraction shaft are sucked back into the living space.

- Adequate incoming air must therefore always be ensured.
- An incoming/exhaust air wall box alone will not ensure compliance with the limit.

Safe operation is possible only when the partial vacuum in the place where the heat-producing appliance is installed does not exceed 4 Pa (0.04 mbar). This can be achieved when the air needed for combustion is able to enter through openings that cannot be sealed, for example in doors, windows, incoming/exhaust air wall boxes or by other technical means.

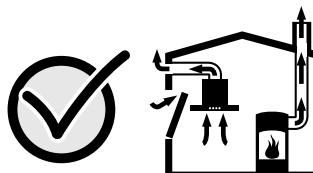

In any case, consult your responsible Master Chimney Sweep. He is able to assess the house's entire ventilation setup and will suggest the suitable ventilation measures to you.

Unrestricted operation is possible if the vapour extractor hood is operated exclusively in the circulating-air mode.

Risk of fire!

Grease deposits in the grease filter may catch fire. The specified safety distances must be observed in order to prevent an accumulation of heat. Observe the specifications for your cooking appliance. If gas and electric hobs are operated together, the largest specified distance applies.

Only one side of the appliance may be installed directly next to a high-sided unit or a wall. The distance between the appliance and wall or high-sided unit must be at least 50 mm.

Risk of fire!

Grease deposits in the grease filter may catch fire. Never work with naked flames close to the appliance (e.g. flambéing). Do not install the appliance near a heat-producing appliance for solid fuel (e.g. wood or coal) unless a closed, non-removable cover is available. There must be no flying sparks.

Risk of injury!

- Components inside the appliance may have sharp edges. Wear protective gloves.
- The appliance may fall down if it has not been properly fastened in place. All fastening components must be fixed firmly and securely.
- The appliance is heavy. To move the appliance, 2 people are required. Use only suitable tools and equipment.

Risk of electric shock!

Components inside the appliance may have sharp edges. These may damage the connecting cable. Do not kink or pinch the connecting cable during installation.

Risk of electric shock!

It must always be possible to disconnect the appliance from the power supply. The appliance must only be connected to a protective contact socket that has been correctly installed. If the plug can no longer be reached after installation, an energy-isolating device in the phases must be provided in the permanent electrical installation in accordance with the installation regulations. The permanent electrical installation must only be wired by a professional electrician. We recommend installing a residual-current circuit breaker (RCCB) in the appliance's power supply circuit.

Danger of suffocation!

Packaging material is dangerous to children. Never allow children to play with packaging material.

Risk of injury!

Risk of falling when working on the appliance. Use a stable stepladder.

Risk of injury!

Changes to the electrical or mechanical assembly are dangerous and may lead to malfunctions. Do not make any changes to the electrical or mechanical assembly.

General information

The surfaces of the appliance are easily damaged. Avoid damaging them during installation.

Exhaust duct

Note: The appliance manufacturer does not assume any warranty for complaints attributable to the pipe section.

- The appliance achieves its optimum performance by means of a short, straight exhaust air pipe and as large a pipe diameter as possible.
- As a result of long rough exhaust air pipes, many pipe bends or pipe diameters that are smaller than 150 mm, the optimum extraction performance is not achieved and fan noise is increased.
- The pipes or hoses for laying the exhaust air line must consist of non-combustible material.

Risk of damage from returning condensate. Install the exhaust duct in such a way that it falls away from the appliance slightly (1° slope).

Round pipes

An inner diameter of 150 mm, but at least 120 mm, is recommended.

Flat ducts

The inner cross-section must correspond to the diameter of the round pipes.

dia. 150 mm ca. 177 cm²

dia. 120 mm ca. 113 cm²

- Flat ducts should have no sharp deflections.
- Use sealing strip for deviating pipe diameters.

Electrical connection

The required connection information is on the appliance's identification plate.

This appliance complies with the EC interference suppression regulations.

This appliance must only be connected to a correctly installed earthed socket.

Attach the earthed socket preferably inside the flue duct.

- The earthed socket should be connected via its own circuit.
- If the earthed socket is no longer accessible after installing the appliance, an all-pole isolating switch (e.g. circuit breaker, fuses and contactors) with at least a 3-mm contact gap must be included in the installation.

Installation preparation

Caution!

Ensure that there are no electric wires, gas or water pipes in the area where holes are to be made.

Checking the ceiling

- The ceiling must be flat, horizontal and adequately load-bearing.
- The depth of the bore holes must be the same length as the screws. The wall plugs must have a secure grip.
- The enclosed screws and wall plugs are suitable for solid brickwork. Suitable fasteners must be used for other structures (e.g. plasterboard, porous concrete, poroton bricks).
- The maximum weight of the extractor hood is **90 kg**.

Appliance dimensions and safety clearances

- Observe the appliance's dimensions. (**Fig. A**)
 - Comply with the safety clearances. (**Fig. B**)
 - Choose support frame according to ceiling height. (**Fig. C**)
- If the installation instructions for the gas cooking appliance specify a different distance, the larger of the two must always be provided for.

Transport securing device

The supporting frame is secured for transport using self-tapping screws. Remove these self-tapping screws before installation.

Fitting the upper support frame (Fig. 1)

1. Before installation, establish the total height of the support frame.

Note: The height of the support frame can be adjusted in 20 mm increments.

2. Mark the positions of the six screws on the ceiling.

Note: Ensure that the support frame is in the correct position. The appliance has one control panel on the open side of the support frame. The other control panel is located on the opposite side.

3. Drill the holes and push in the wall plugs so that they are flush with the wall.

4. Use six screws to fasten the upper support frame to the ceiling.

Fitting the lower support frame without using an extension (Fig. 2)

1. Ensure that the lower support frame is in the correct position.

Note: Position the open side of the lower support frame opposite the open side of the upper support frame.

2. Slide the lower support frame into the upper support frame and use 16 screws to secure it at the predefined total height.

Notes

- Select the mounting holes in such a way that a maximum clearance is achieved between the screws. The purpose of this is to ensure stability.
- Leave open at least one mounting hole between the screws.

Fitting the lower support frame using an extension

An extension can be fitted for appliances with a width of 1200/1600 mm.

1. Slide each part of the extension over the outside of the upper support frame and use 16 screws to fit them to the upper support frame. (**Fig. 3a**)

2. Ensure that the lower support frame is in the correct position.

Note: Position the open side of the lower support frame opposite the open side of the upper support frame.

3. Slide the lower support frame up into the extension and use 16 screws to secure it at the established total height. (**Fig. 3b**)

4. Fit two reinforcing brackets. (**Fig. 4**)

Installing the appliance

1. For the circulated-air version (Fig. 5) only:

- Insert filters in both sides of the circulated-air module AA 442 810.
- Slide the circulated-air module into the support frame from below and hook it in. Use two screws to secure it in place.

2. For a combination with internal remote fan unit AR 400 143 (Fig. 6a) only:

- Unscrew the cover plate from the ventilation hood: Loosen the four screws, remove the cover plate and screw the four screws in again.
- Slide the remote fan unit into the ventilation hood from above. Use four screws to secure it in place. Connect the mains cable and control cable to the control module.

3. For a combination with external remote fan unit AR 4. only. (Fig. 6b):

- Use the network cable to connect the external remote fan unit and the ventilation hood's control module. The plug must snap into place.

Note: The connection sockets X1 and X2 are identical.

- Connect the mains cable to the control unit.

4. Slide the ventilation hood into the support frame from below and hook it into the two angle brackets (a). (**Fig. 7**)

Note: Ensure that the mains cable is not trapped.

5. Align the ventilation hood so that it is straight and use seven screws to secure it to the support frame.

Connecting the appliance to the power supply

Notes

- For air extraction mode, a back-pressure flap should be installed. If a back-pressure flap is not included with the appliance, one can be ordered from a specialist retailer.
- If the exhaust air is conveyed through the outer wall, a telescopic wall box should be used.
- If an aluminium pipe is used, smooth the connection area beforehand.

Connecting the exhaust air pipe (Fig. 8)

Exhaust air pipe, 150 mm diameter (recommended size)

1. Appliance with internal remote fan unit AR 400 143:

Secure the exhaust air pipe directly to the air-pipe connector on the remote fan unit.

2. Appliance without internal remote fan unit AR 400 143:

- Unscrew the connecting pieces from the cover plate in the ventilation hood.
- Secure the exhaust air pipe to the connecting piece.
- Screw the connecting piece to the cover plate in the ventilation hood.

3. Connect it to the exhaust air opening.

4. Seal the joints appropriately.

Establishing a connection to the mains

1. Plug the mains plug into the earthed socket.

2. If a fixed connection is required, follow the instructions in the Electrical connection section.

Attaching the flue duct

⚠ Risk of injury!

Components inside the appliance may have sharp edges. Wear protective gloves.

1. Remove the protective film from the flue ducts.
2. Place both parts of the upper flue duct on the appliance such that they fit together. (Fig. 9)
3. Push the upper flue duct up and use two screws to secure it at the top. (Fig. 10)
4. Place both parts of the lower flue duct on the appliance such that they fit together. (Fig. 11)
5. Fit the grease filter. (Fig. 12)

Additional switching output

Work must only be carried out on the additional switching output by a qualified electrician in accordance with the country-specific requirements and standards.

The appliance has an additional switching output X16 (potential-free contact) that can be used to connect other appliances, such as a ventilation system that is available at the installation site. The contact is closed when the fan is switched on, and is opened when the fan is switched off.

The switching output is located under a cover. Maximum switching power 30 V/1 A (AC/DC). The signal that is connected to the contact must correspond to protection class 3.

Connection for window contact switch AA 400 510

Work on the connection for the window contact switch must only be carried out by a qualified electrician in accordance with the requirements and standards of the country in which the appliance is being used.

The appliance has an X17 connection for a window contact switch. The window contact switch can be flush mounted or surface mounted. The window contact switch AA 400 510 is provided as a separate accessory. Please follow the installation instructions provided with the window contact switch.

If a window contact switch is connected, the extractor hood's ventilation system will only work with the window open. The lighting will work even if the window is closed.

If you switch on the ventilation system with the window closed, the button for the ventilation setting you have selected will flash and the ventilation system will not switch on.

If you close the window while the ventilation system is on, the appliance will switch the ventilation system off within 5 seconds. The button for the ventilation setting you have selected will flash.

The entire ventilation network and window contact switch must be assessed by a master chimney sweep.

Networked operation (Fig. 13)

Several appliances can be networked together. The light and fan on each of the appliances are operated synchronously.

Connect the appliances in series via the connector sockets X1 and X2 (equal value). The sequence of the networking does not have any effect. If the enclosed network cables are too short, use a commercially available network cable (min. Cat. 5, shielded).

Maximum number of networked appliances: 20. Total length of all of the network cables: 40 m. During the initial installation, a qualified electrician must check that the system functions correctly. If one of the networked appliances fails (power interruption, network cable disconnected), this leads to the fan function being blocked for the entire system. All of the buttons on the appliance flash.

When changing the configuration, the system must be re-initialised:

1. Unscrew the cover plate.
2. Press and hold the reset button until both LEDs light up continuously (approx. 5 seconds). Then release the button within 5 seconds.
3. Screw in the cover plate.
4. After initialisation, have a qualified electrician check that the system functions correctly.

Removing the appliance

1. Remove the grease filter.
2. Remove the flue duct.
3. Disconnect the appliance from the power supply.
4. Disconnect the exhaust air ducts.
5. Undo the fastening screws.
6. Remove the appliance.

CS

⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během prepravy spotřebič nezapojujte.

Bezpečné používání je zaručeno pouze při odborné vestavbě podle návodu k montáži. Technik provádějící instalaci odpovídá za bezvadné fungování na místě instalace.

Šířka odsavače par musí odpovídat nejméně šířce varného místa. Při instalaci se musí dodržovat aktuálně platné stavební předpisy a předpisy místních dodavatelů elektrické energie a plynu.

Při odvádění vzduchu je nutno dodržovat úřední a zákonné předpisy (např. stavební rády).

Ohrožení života!

Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu. Vzduch se nesmí odvádět ani do komína nebo kouřovodu, který je v provozu, ani do šachty, která slouží k odvětrávání prostorů, ve kterých jsou nainstalovaná topeníště. Pokud se má vzduch odvádět do komína nebo kouřovodu, který není v provozu, je nutné si opatřit souhlas příslušného kominického mistra.

Ohrožení života!

Zpět nasávané spaliny mohou způsobit otravu.

Pokud spotřebič používáte v provozu na odvětrání současně s uzavřenými spotřebiči paliv, zajistěte vždy dostatečný přívod čistého vzduchu.




Uzavřené spotřebiče paliv (např. tepelné spotřebiče na plyn, olej, dřevo nebo uhlí, průtokové ohříváče, bojlery) odebírají spalovací vzduch z místnosti, ve které jsou nainstalované, a spaliny odvádějí zařízením pro odvod spalin (např. komínem) ven.

Ve spojení se zapnutým odsavačem par se z kuchyně a sousedních místností odebírá vzduch - bez dostatečného přívodu vzduchu vzniká podtlak. Tím dojde ke zpětnému nasáti jedovatých plynů z komína nebo odtahové šachty do obytných místností.

- Proto je vždy nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu.
- Samotná odtahová šachta nezajistí dodržování hraniční hodnoty.

Bezpečný provoz je možný pouze tehdy, když podtlak v místnosti instalace spotřebiče paliv nepřekročí 4 Pa (0,04 mbar). Toho lze dosáhnout, pokud může do místnosti proudit vzduch, potřebný pro spalování, neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích, oknech, v kombinaci s odtahovou šachtou nebo jinými technickými opatřeními.

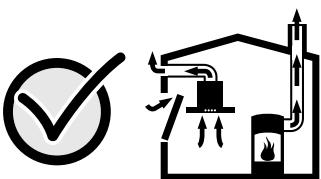

V každém případě se poradte s komínickým mistrem, který může posoudit celkový systém větrání domu a navrhne vám vhodné opatření pro větrání.

Pokud se odsavač par používá výhradně v cirkulačním provozu, je provoz možný bez omezení.

Nebezpečí požáru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. Je nutné dodržet předepsané bezpečnostní vzdálenosti, aby se zabránilo hromadění tepla. Říďte se údaji pro vaš spotřebič. Pokud používáte společně plynové a elektrické varné zóny, platí největší uvedená vzdálenost.

Spotřebič smí být nainstalován jen na jedné straně přímo vedle vysoké skřínky nebo stěny. Vzdálenost od stěny nebo od vysoké skřínky musí činit min. 50 mm.

Nebezpečí požáru!

Usazeniny tuku v tukovém filtru se mohou vznítit. V blízkosti spotřebiče nikdy nepoužívejte otevřený plamen (např. flambování). Spotřebič se smí v blízkosti zařízení na pevná paliva (např. dřevo nebo uhlí) instalovat pouze tehdy, pokud je k dispozici uzavřený, neodnímatelný kryt. Nesmí odlétávat jiskry.

Nebezpečí úrazu!

- Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.
- Pokud není spotřebič řádně upevněný, může spadnout. Všechny upevňovací prvky musí být pevně a bezpečně namontované.
- Spotřebič je těžký. Pro přemisťování spotřebiče jsou zapotřebí 2 osoby. Používejte pouze vhodné pomůcky.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Může dojít k poškození připojovacího kabelu. Připojovací kabel při instalaci nezalamujte ani neuskřípněte.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Musí být kdykoli možné odpojit spotřebič od elektrické sítě. Spotřebič se smí zapojovat pouze do předpisově nainstalované elektrické zásuvky s ochranným kolíkem. Pokud není zástrčka po provedení vestavby přístupná, je třeba u pevné elektrické instalace použít odpojovací fází podle předpisů pro instalaci. Pevnou elektrickou instalaci smí provést pouze elektrikář. Doporučujeme do elektrického okruhu pro napájení spotřebiče nainstalovat proudový chránič (Fl- spínač).

Nebezpečí udušení!

Obalový materiál je nebezpečný pro děti. Nikdy nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem.

Nebezpečí poranění!

Nebezpečí pádu při práci na spotřebiči. Používejte stabilní schůdky.

Nebezpečí poranění!

Změny elektrické nebo mechanické konstrukce jsou nebezpečné a mohou způsobit nesprávnou funkci. Neprovádějte žádné změny elektrické nebo mechanické konstrukce.

Všeobecná upozornění

Povrchy spotřebiče jsou chouloustivé. Dejte pozor, abyste při instalaci nezpůsobili poškození.

Odvětrávací vedení

Upozornění: Výrobce spotřebiče nepřebírá záruku za reklamace, které jsou způsobené vedením trubek.

- Spotřebič dosáhne optimálního výkonu při krátké, rovné trubce pro odvod vzduchu s co možná největším průměrem.
- V případě dlouhých, nerovných trubek pro odvod vzduchu, příliš velkém počtu kolen nebo průměru trubky, který je menší než 150 mm, není dosaženo optimálního výkonu odsávání a ventilátor je hlučnější.
- Trubky nebo hadice pro odvod vzduchu musí být z nehořlavého materiálu.

Nebezpečí poškození zpětným tokem kondenzátu. Odvětrávací kanál ze spotřebiče nainstalujte s mírným sklonem (sklon 1°).

Kruhové trubky

Doporučujeme vnitřní průměr 150 mm, minimálně ale 120 mm.

Ploché kanály

Vnitřní průřez musí odpovídat průměru kruhových trubek.

Ø 150 mm cca 177 cm²

Ø 120 mm cca 113 cm²

- Ploché kanály by neměly mít ostré ohyby.

- Při odlišném průměru trubky nasadte těsnící proužek.

Elektrické připojení

Potřebné údaje o připojení jsou uvedené na typovém štítku na spotřebiči.

Tento spotřebič splňuje předpisy ES pro rádiové odrušení.

Tento spotřebič smí být zapojený výhradně do předpisově nainstalované zásuvky s ochranným kontaktem.

Zásuvku s ochranným kontaktem umístěte pokud možno do oblasti krytu komínu.

- Zásuvka s ochranným kontaktem by měla být připojena přes samostatný elektrický okruh.

- Pokud není zásuvka s ochranným kontaktem po nainstalování spotřebiče přístupná, musí být nainstalovaný jistič všech pólů (např. jističe, pojistky a stykače) se vzdáleností kontaktů min. 3 mm.

Příprava k montáži

Pozor!

Zajistěte, aby se v oblasti vrtaných otvorů nenacházely žádné plynové nebo vodovodní trubky ani elektrická vedení.

Kontrola stropu

- Strop musí být rovný, rodotravný a musí mít dostatečnou nosnost.
- Hloubka vyvrstaných otvorů musí odpovídat délce šroubů. Hmoždinky musí být pevně usazené.
- Přiložené šrouby a hmoždinky jsou vhodné pro masivní zdivo. Pro jiné konstrukce (např. sádrokarton, pírobeton, porotonové cihly) se musí použít odpovídající upevňovací prostředky.
- Max. hmotnost odsavače par je **90 kg**.

Rozměry spotřebiče a bezpečnostní vzdálenosti

- Říďte se rozměry spotřebiče. (**obrázek A**)
- Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti. (**obrázek B**)
- Zvolte nosnou konstrukci podle výšky stropu. (**obrázek C**)

Pokud je v pokynech pro instalaci plynové varné desky požadována jiná vzdálenost, vždy dodržte větší vzdálenost.

Přepřavní zabezpečení

Nosný podstavec je pro přepřavu upevněn šrouby do plechu. Tyto šrouby do plechu před montáží odstraňte.

Montáž horní konstrukce (**obrázek 1**)

1. Před montáží určete celkovou výšku konstrukce.

Upozornění: Výšku konstrukce lze nastavit ve 20mm odstupech.

2. Na strop se vyznačte polohu 6 šroubů.

Upozornění: Dbejte na správnou polohu konstrukce. Jeden ovládací panel spotřebiče se nachází na otevřené straně konstrukce. Druhý ovládací panel se nachází na protilehlé straně.

3. Vyvrťte otvory a zasuňte hmoždinky tak, aby nevyčnívaly.

4. Horní konstrukci upevněte 6 šrouby ke stropu.

Montáž dolní konstrukce bez prodloužení (**obrázek 2**)

1. Dbejte na správnou polohu dolní konstrukce.

Upozornění: Otevřenou stranu dolní konstrukce umístěte proti otevřené straně horní konstrukce.

2. Dolní konstrukci zasuňte do horní konstrukce a upevněte ve stanovené celkové výšce 16 šrouby.

Upozornění

- Upevňovací otvory volte tak, abyste dosáhli maximální vzdálenosti mezi šrouby. Slouží to stabilitě.
- Mezi šrouby ponechte volný alespoň jeden upevňovací otvor.

Montáž dolní konstrukce s prodloužením

U spotřebičů o šířce 1 200/1 600 mm lze namontovat prodloužení.

1. Nasuňte prodloužení zvenku na horní konstrukci a přišroubujte ho pomocí 16 šroubů k horní konstrukci. (**obrázek 3a**)
2. Dbejte na správnou polohu dolní konstrukce.

Upozornění: Otevřenou stranu dolní konstrukce umístěte proti otevřené straně horní konstrukce.

3. Zasuňte dolní konstrukci do prodloužení a upevněte ve stanovené celkové výšce pomocí 16 šroubů. (**obrázek 3b**)
4. Namontujte dva vyztužující úhelníky. (**obrázek 4**)

Montáž spotřebiče

1. Pouze pro verzi s cirkulací vzduchu (obrázek 5):

- Filtr nasadte do modulu na cirkulaci vzduchu AA 442 810.
- Modul na cirkulaci vzduchu zasuňte zdola do konstrukce a zavřete. Upevněte pomocí 2 šroubů.

2. Pouze pro kombinaci s interním modulem ventilátoru AR 400 143 (obrázek 6a):

- Odšroubujte krycí plech v odsavači par:
Povolte 4 šrouby, sejměte krycí plech, znova utáhněte 4 šrouby.
- Zasuňte odvětrávací jednotku shora do odsavače par.
Upevněte pomocí 4 šroubů. Zapojte elektrický kabel a řídící kabel do řidicího modulu.

3. Pouze pro kombinaci s externím modulem ventilátoru AR 4. (obrázek 6b):

- Externí modul ventilátoru a řidící modul odsavače par spojte síťovým kabelem. Zástrčky musí zapadnout.
- Upozornění:** Připojovací zdířky X1 a X2 jsou totožné.
- Síťový kabel připojte k řidicímu modulu.

4. Zavřete odsavač par zdola do obou úhelníků (a) na konstrukci. (obrázek 7)

Upozornění: Zajistěte, aby nebyl elektrický kabel přiskřípnutý.

5. Odsavač par vyrovnejte a upevněte 7 šrouby ke konstrukci.

Zapojení spotřebiče

Upozornění

- Při provozu na odvětrání by měla být namontovaná zpětná klapka. Pokud zpětná klapka není přiložená ke spotřebiči, lze ji obdržet ve specializované prodejně.
- Pokud se vzduch odvádí obvodovou zdí, měli byste použít teleskopickou rouru do zdi.
- Pokud použijete hliníkovou trubku, místo připojení nejprve uhláďte.

Napojení odvětrání (obrázek 8)

Spalinová trubka Ø 150 mm (doporučená velikost)

1. Spotřebič s interním modulem ventilátoru AR 400 143:

Spalinovou trubku připevněte přímo ke vzduchové přírubě modulu ventilátoru.

2. Spotřebič bez interního modulu ventilátoru AR 400 143:

- Odšroubujte spojovací díl od krycího plechu v odsavači par.
- Spalinovou trubku připevněte ke spojovacímu dílu.
- Přišroubujte spojovací díl ke krycímu plechu v odsavači par.

3. Připojte ji k otvoru pro odvod vzduchu.

4. Místa spojů vhodným způsobem utěsněte.

Elektrické připojení

1. Zapojte síťovou zástrčku do zásuvky s ochranným kontaktem.

2. V případě potřeby pevného připojení se řídte pokyny v kapitole Elektrické připojení.

Montáž krytu komínu

△ Nebezpečí úrazu!

Součásti uvnitř spotřebiče mohou mít ostré hrany. Noste ochranné rukavice.

1. Stáhněte ochrannou fólii z krytu komínu.
2. Oba díly horního krytu komínu nasadte na spotřebič a zasuňte do sebe. (**obrázek 9**)
3. Horní kryt komínu posuňte nahoru a upevněte pomocí 2 šroubů. (**obrázek 10**)
4. Oba díly dolního krytu komínu nasadte na spotřebič a zasuňte do sebe. (**obrázek 11**)
5. Nasadte tukové filtry. (**obrázek 12**)

Přídavný spínací výstup

Práce na přídavném spínacím výstupu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení specifických předpisů a norem platných v příslušné zemi.

Zařízení je vybavené přídavným spínacím výstupem X16 (bezpotenciální kontakt) pro připojení dalších spotřebičů, jako například větracího zařízení, které není součástí dodávky. Kontakt se spojí, když je ventilátor zapnutý, a rozpojí, když je ventilátor vypnutý.

Spínací výstup se nachází pod krytem. Spínací výkon je maximálně 30 V / 1 A (AC/DC). Signál, který se připojí ke kontaktu, musí odpovídat třídě ochrany 3.

Připoj pro kontaktní spínač okna AA 400 510

Práce na připoji pro kontaktní spínač okna smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář při dodržení specifických předpisů a norem platných v příslušné zemi.

Spotřebič je vybavený připojem X17 pro kontaktní spínač okna. Kontaktní spínač okna je vhodný pro zabudování nebo montáž na povrch. Kontaktní spínač okna AA 400 510 zakoupíte samostatně jako příslušenství. Říďte se pokyny pro montáž, které jsou přiložené ke kontaktnímu spínači okna.

Při připojeném kontaktním spínači okna funguje ventilace odsavače par pouze při otevřeném okně. Osvětlení funguje i při zavřeném okně.

Když zapnete ventilaci při zavřeném okně, bliká tlačítko zvoleného stupně ventilátoru a ventilace zůstane vypnutá.

Když při zapnuté ventilaci zavřete okno, spotřebič během 5 sekund vypne ventilaci. Bliká tlačítko zvoleného stupně ventilátoru.

Celý ventilační systém ve spojení s kontaktním spínačem okna musí posoudit kominický mistr.

Provoz propojených spotřebičů (obrázek 13)

Lze propojit několik spotřebičů. Světlo a ventilátor všech spotřebičů fungují synchronně.

Spotřebiče zapojte sériově do připojovacích zdířek X1 a X2 (rovnocenné). Pořadí propojení nemá žádný vliv. Pokud jsou přiložené síťové kably příliš krátké, použijte běžně prodávaný síťový kabel (min. Cat5, stíněný).

Maximální počet prvků: 20 spotřebičů. Celková délka všech síťových kabelů: 40 m. Funkci zařízení musí zkontolovat kvalifikovaný odborník při první instalaci.

Při výpadku jednoho prvku (přerušení napájení, odpojení síťového kabelu) má za následek zablokování funkce ventilátoru celého systému. Všechna tlačítka na zařízení blikají.

Při změně konfigurace se musí zařízení znova inicializovat:

1. Odšroubujte krycí plech.
2. Držte tak dlouho stisknuté tlačítko reset, dokud trvale nesvítí obě LED (cca 5 sekund). Poté tlačítko do 5 sekund uvolněte.
3. Přišroubujte krycí plech.
4. Funkci zařízení nechte po inicializaci zkontolovat kvalifikovaným odborníkem.

Demontáž spotřebiče

1. Vyjměte tukové filtry.

2. Sejměte kryt komínu.

3. Zařízení odpojte od sítě.

4. Odpojte trubky pro odvod vzduchu.

5. Povolte pojistné šrouby.

6. Sejměte spotřebič.

da

⚠️ Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Det er en forudsætning for, at apparatet kan betjenes sikkert og korrekt. Opbevar brugs- og montagevejledningen til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Kontroller apparatet, når det er pakket ud. Apparatet må ikke tilsluttes, hvis det har transportskader.

Sikkerheden under brug er kun sikret, hvis emhætten er blevet monteret korrekt iht. monteringsvejledningen. Installatøren har ansvaret for, at apparatet fungerer fejlfrit på opstillingsstedet.

Bredden på emhætten skal mindst svare til bredden på kogepladen.

Til installationen skal de aktuelt gyldige byggeforskrifter og forskrifterne fra de lokale strøm- og gasforsyningsselskaber følges.


Ved afledning af udsugningsluft skal myndigheds- og lovgivningsforskrifter (f.eks. nationale byggeforskrifter) overholdes.

Livsfare!

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning. Udsugningsluften må ikke ledes ud i skorstene, som anvendes til aftræk af røggasser, eller i skakte, som bruges til afledning af luft fra rum, hvor der findes installationer til forbrænding. Hvis udsugningsluften skal ledes ind i en røggasskorsten, der ikke længere anvendes, skal dette godkendes af den ansvarshavende skorstensfejermester.

Livsfare!

Retursugning af forbrændingsgasser kan medføre forgiftning. Sørg altid for tilstrækkelig lufttilførsel, når emhætten anvendes med aftræksfunktionen i samme rum som et ildsted, hvis lufttilførsel sker fra indeluften.

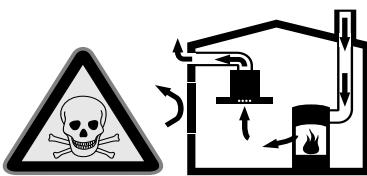


Ildsteder, hvis lufttilførsel sker fra indeluften, (f.eks. gas-, olie-, træ- eller kulfyrede varmeapparater, gennemstrømningsvandvarmere, vandvarmere) henter deres forbrændingsluft fra opstillingsrummet og fører røggassen ud gennem en røggaskanal(f.eks. skorsten) til det fri.

En tændt emhætte trækker indeluft ud af køkkenet og tilstødende rum. Hvis lufttilførslen er utilstrækkelig, opstår der et undertryk. Derved kan giftige gasser fra skorstenen eller aftrækskanalen blive suget tilbage og ind i beboelsesrummene.

- Derfor skal der altid være en tilstrækkelig stor lufttilførsel.
- En murkasse til lufttilførsel/aftræksluft alene sikrer ikke, at grænseværdien overholdes.

Riskofri drift er kun mulig, når undertrykket i rummet, hvor ildstedet er opstillet, ikke overskridt 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan sikres ved, at den luft, der kræves til forbrændingen, kan strømme ind gennem åbninger, som ikke kan lukkes, f.eks. i døre, vinduer, igennem en murkasse til lufttilførsel/aftræksluft eller ved andre tekniske foranstaltninger.

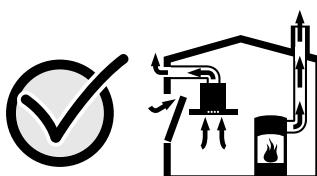

Spørg under alle omstændigheder den afsvarshavende skorstensfejermester til råds. Vedkommende kan bedømme husets samlede ventilationssituatie og forslå en passende ventilationsforanstaltning.

Benyttes emhætten udelukkende i cirkulationsdrift, kan den benyttes uden indskrænkninger.

Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. Overhold de foreskrevne sikkerhedsafstande for at undgå, at der sker en varmeophobning. Overhold også anvisningerne for komfuret. Hvis der både anvendes gas- og elkogezoner, gælder den største afstand, der er angivet.

Emhætten må kun monteres direkte op ad et højskab eller en væg i den ene side. Afstanden til væggen eller højskabet skal være mindst 50 mm.

Brandfare!

Fedtaflejringer i fedtfiltret kan blive antændt. Der må ikke arbejdes ved åben ild (f.eks. flambering) i nærheden af emhætten. Emhætten må kun installeres i nærheden af et ildsted til fast brændsel (f.eks. træ eller kul), hvis der forefindes en lukket, ikke aftagelig afdækning. Der må ikke kunne forekomme gnister.

Fare for tilskadekomst!

- Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.
- Hvis apparatet ikke er korrekt fastgjort til væggen, kan den falde ned. Alle befæstigelseselementer skal være monteret fast og sikkert.
- Emhætten er tung. Der kræves 2 personer for at flytte emhætten. Anvend kun egnede hjælpemidler.

Fare for elektrisk stød!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Tilslutningskablet kan blive beskadiget. Sørg for, at tilslutningskablet ikke får knæk eller kommer i klemme under installationen.

Fare for elektrisk stød!

Det skal altid være muligt at afbryde strømforsyningen til apparatet. Apparatet må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt. Hvis stikket ikke er tilgængeligt efter installationen, skal der i en fast elektrisk installation være monteret en afbryderanordning på faserne i henhold til installationsbestemmelserne. Den faste tilslutning må kun udføres af en autoriseret elektriker. Vi anbefaler, at der installeres en fejstrømsbeskyttelsesafbryder (FI-afbryder) i strømforsyningskredsen til apparatet.

Fare for kvælning!

Emballagemateriale er farligt for børn. Sørg for, at børn ikke leger med emballagemateriale.

Fare for tilskadekomst!

Fare for tilskadekomst pga. fald. Brug en stabil trappestige, når der udføres arbejde på apparatet.

Fare for tilskadekomst!

Ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion er farlige og kan medføre fejlfunktioner. Foretag ikke ændringer i den elektriske eller mekaniske konstruktion.

Generelle anvisninger

Apparatets overflader er sarte. Undgå beskadigelser under installationsarbejdet.

Aftræksledning

Bemærk: For reklamationer, som skyldes rørstrækningen, påtager apparatets producent sig intet ansvar for mangler.

- Apparatet opnår sin optimale ydelse ved et kort, lige udsugningsrør og en rørdiameter, som er så stor som muligt.
- Ved lange, ru udsugningsrør, mange rørbøjninger eller rørdiameter, som er mindre end 150 mm, opnår den optimale udsugningseffekt ikke, og støjen fra ventilatoren bliver højere.
- Rørene eller slangerne, der lægges som udsugningsledning, skal bestå af ikke-brændbart materiale.

Fare for beskadigelse som følge af tilbageløb af kondensvand. Aftrækskanalen fra emhætten skal installeres med et svagt fald (1 ° fald).

Rundrør

Der anbefales en indvendig diameter på 150 mm, dog mindst 120 mm.

Fladkanaler

Det indvendige tværsnit skal svare til rundrørenes diameter.

Ø 150 mm svarer til ca. 177 cm²

Ø 120 mm svarer til ca. 113 cm²

- Fladkanaler burde ikke have skarpe knæk.
- Ved afvigende rørdiameter skal der indsættes tætningsstrimler.

Elektrisk tilslutning

De krævede tilslutningsdata er angivet på apparatets typeskilt.

Denne emhætte er i overensstemmelse med gældende EF-bestemmelser om radiostøjdæmpning.

Dette apparat må kun tilsluttes en forskriftsmæssigt installeret sikkerhedsstikkontakt.

Sikkerhedsstikkontakten skal helst placeres inde i aftræksbeklædningen.

- Sikkerhedsstikkontakten skal være tilsluttet via en egen strømkreds.
- Hvis sikkerhedsstikkontakten ikke er tilgængelig efter installationen af apparatet, skal der være en alpolæt skilleafbryder (f.eks. en sikkerhedsafbryder, sikringer og sikkerhedsrelæ) i installationen med en kontaktafstand på min. 3 mm.

Forberedelse af monteringen

Pas på!

Kontroller, at der ikke er elkabler, gas- eller vandrør i området, hvor der skal bores huller.

Kontrol af loft

- Loftet skal være lige, vandret og tilstrækkelig bæredygtigt.
- Borehullernes dybde skal passe til skruernes længde. Dyblerne skal virkelig kunne holde til noget.

- De vedlagte skruer og dyvler er egnet til massivt murværk. Til andre konstruktioner (f. eks. porebeton, poroton-mursten) skal der bruges tilsvarende fastgørelsesmidler.
- Emhættens maksimale vægt er **90 kg**.

Apparatets mål og sikkerhedsafstande

- Overhold apparatets mål. (**fig. A**)
- Overhold sikkerhedsafstandene. (**fig. B**)
- Vælg ophængningsstav afhængigt af loftshøjden. (**fig. C**)

Hvis der er angivet en afvigende afstand i gaskogetoppens installationsanvisninger, er det altid den største afstand, der skal overholdes.

Transportsikring

Bærestellet til transport er fastgjort med pladeskruer. Fjern pladeskruerne inden installationen.

Monter det øverste bærestativ (fig. 1)

1. Fastlæg bærestativets samlede højde inden monteringen.

Bemærk: Bærestativet kan indstilles i højden i trin på på 20 mm.

2. Marker positionerne for de 6 skruer på loftet.

Bemærk: Kontroller, at bærestativet er placeret rigtigt. Apparatets ene betjeningsfelt er placeret i den åbne side af bærestativet. Det andet betjeningsfelt er placeret på den modsatte side.

3. Bor hullerne, og tryk dyvlerne ind, så de flugter.

4. Skru det øverste bærestativ fast i loftet med 6 skruer.

Monter det nederste bærestativ uden forlænger (fig. 2)

1. Vær opmærksom på den rigtige placering af det nederste bærestativ.

Bemærk: Placer den åbne side af det nederste bærestativ overfor den åbne side af det øverste bærestativ.

2. Skyd det nederste bærestativ ind i det øverste bærestativ, og fastgør det i den fastlagte samlede højde med 16 skruer.

Anvisninger

- Brug de huller til fastgøring, hvor der opnås maksimal afstand mellem skruerne. Det forbedrer stabiliteten.
- Der skal være mindst et ubrugt fastgøringshul mellem skruerne.

Monter det nederste bærestativ med forlænger

Ved apparater med en bredde på 1200/1600 mm kan der monteres en forlænger.

1. Skyd forlængeren på det øverste bærestativ udefra, og monter den på det øverste bærestativ med 16 skruer. (**fig. 3a**)

2. Sørg for, at det nederste bærestativ bliver placeret rigtigt.

Bemærk: Placer den åbne side af det nederste bærestativ overfor den åbne side af det øverste bærestativ.

3. Skyd det nederste bærestativ ind i forlængerens, og fastgør det i den fastlagte samlede højde med 16 skruer. (**fig. 3b**)

4. Monter to vinkelbeslag som forstærkning. (**fig. 4**)

Montering af emhætte

1. Kun for recirkulation (fig. 5):

- Sæt filtrene ind i begge sider af recirkulationsmodul AA 442 810.
- Skyd recirkulationsmodulet ind i bærestativet nedefra, og hægt det på plads. Fastgør det med 2 skruer.

2. Kun ved kombination med det interne ventilationsmodul AR 400 143 (fig. 6a):

- Skru afdækningspladen i emhætten af: Skru de 4 skruer ud, tag afdækningspladen af, skru de 4 skruer i igen.
- Skyd ventilationsmodulet ind i emhætten oppefra. Fastgør det med 4 skruer. Tilslut netkablet og styrekablet på styremodulet.

3. Kun ved kombination med det eksterne ventilationsmodul AR 4.. (fig. 6b):

- Forbind det eksterne ventilationsmodul og emhættens styremodul med netværkskablet. Stikkene skal gå i indgreb.
- Bemærk:** Tilslutningsstikdåserne X1 og X2 er identiske.
- Tilslut netkablet på styremodulet.

4. Hæng emhætten op nedefra i de to vinkelbeslag (**a**) på bærestativet. (**fig. 7**)

Bemærk: Pas på, at netkablet ikke kommer i klemme.

5. Indjuster emhætten til vandret, og skru den fast på bærestativet med 7 skruer.

Tilslutte apparatet

Anvisninger

- Ved drift med aftræk bør der indbygges en kontraklap. Hvis der ikke følger en kontraklap med apparatet, kan den købes via forhandleren.
- Hvis aftræksluften ledes gennem en ydervæg, bør der anvendes en teleskop-murkasse.
- Glat tilslutningsstedet forinden, hvis der bruges et aluminiumsrør.

Etablering af aftræksledning (fig. 8)

Afræksrør Ø 150 mm (anbefalet størrelse)

1. Apparat med det interne ventilationsmodul AR 400 143:

Fastgør aftræksrøret direkte på ventilationsmodulets luftstuds.

2. Apparat uden det interne ventilationsmodul AR 400 143:

- Skru tilslutningsstudsen af afdækningspladen i emhætten.
- Fastgør aftræksrøret på tilslutningsstudsen.
- Skru tilslutningsstudsen fast på afdækningspladen i emhætten.

3. Forbind aftræksrøret med aftræksåbningen.

4. Tæt samlingerne med egnet materiale.

Etablering af strømtilførsel

1. Stik netstikket i en afsikret stikkontakt.

2. Hvis det er nødvendigt med en fast tilslutning, skal anvisningerne i kapitlet Elektrisk tilslutning overholdes.

Montere aftræksbeklædning

⚠ Fare for tilskadekomst!

Komponenterne indvendig i emhætten kan have skarpe kanter. Brug beskyttelseshandsker.

1. Træk beskyttelsesfolien af aftræksbeklædningerne.
2. Placer de to dele til den øverste aftræksindklædning på apparatet, og skyd dem ind i hinanden. (**fig. 9**)
3. Skyd den øverste aftræksindklædning opad, og fastgør den med 2 skruer. (**fig. 10**)
4. Placer de to dele til den nederste aftræksindklædning på apparatet, og skyd dem ind i hinanden. (**fig. 11**)
5. Sæt fedtfiltret på plads. (**fig. 12**)

Ekstra kontaktudgang

Arbejde på den ekstra kontaktudgang må kun udføres af en kvalificeret faguddannet elektriker under overholdelse af de landespecifikke bestemmelser og standarder.

Apparatet har en ekstra X16 kontaktudgang (potentialfri kontakt) til tilslutning af flere apparater, som f.eks. et eksisterende ventilationsanlæg i bygningen. Kontaktene slutter, når ventilatoren er tændt, og åbner, når ventilatoren er slukket.

Den ekstra kontaktudgang er placeret under en afdækning. Brydeevne maks. 30 V / 1 A (AC/DC). Signalet, som tilsluttes til kontakten, skal opfylde beskyttelsesklassen 3.

Tilslutning til vindueskontakt AA 400 510

Tilslutningen af vindueskontakten må kun udføres af en kvalificeret faguddannet elektriker under overholdelse af de landespecifikke bestemmelser og standarder.

Apparatet er udstyret med en tilslutning X17 til en vindueskontakt. Vindueskontakten er både egnet til indbygning og påmontage. Vindueskontakt AA 400 510 fås som separat tilbehør. Følg montageanvisningerne, som er vedlagt vindueskontakten.

Når vindueskontakten er tilsluttet, fungerer emhættens ventilation kun ved åbent vindue. Belysningen fungerer også ved lukket vindue.

Hvis ventilationen aktiveres ved lukket vindue, blinker tasten for det valgte ventilationstrin, og ventilationen forbliver deaktiveret.

Hvis vinduet lukkes, mens ventilationen er aktiveret, slukker apparatet for ventilationen indenfor 5 sekunder. Tasten for det valgte ventilationstrin blinker.

I forbindelse med en vindueskontakt skal hele ventilationsanlægget kontrolleres af en skorstensfejermester.

Netværksdrift (fig. 13)

Der kan tilsluttes flere apparater sammen i et netværk. Lys og ventilator for alle apparater bliver aktiveret synkront.

Forbind apparaterne i serie via tilslutningsstikdåserne X1 og X2 (identiske). Tilslutningsrækkefølgen har ingen betydning. Hvis de vedlagte netværkskabler er for korte, kan der anvendes andre gængse netværkskabler (min. kategori 5, skærmede).

Maksimum antal: 20 apparater. Samlet længde for netværkskabler: 40 m. Anlæggets funktion skal kontrolleres af en faguddannet person inden den første i-brugtagning.

Hvis et af de netværks forbundne apparater svigter (strøm afbrydelse, afbrydelse af netværkskablet) bliver ventilatorfunktionen i hele systemet blokeret. Alle taster på apparatet blinker.

Hvis konfigurationen ændres, skal anlægget initialiseres igen:

1. Skru afdækningspladen af.
2. Tryk vedvarende på reset-tasten, indtil begge LED'er lyser permanent (ca. 5 sekunder). Slip derpå tasten indenfor de næste 5 sekunder.
3. Skru afdækningspladen på igen.
4. Efter initialiseringen skal anlæggets funktion kontrolleres af en faguddannet person.

Demontering af emhætte

1. Tag fedtfiltret af.
2. Tag aftækksbeklædningen af.
3. Afbryd strømforsyningen til apparatet.
4. Tag aftækkskanalerne af.
5. Skru sikringsskruerne ud.
6. Tag apparatet af.

el

⚠ Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Μόνο τότε μπορείτε να χειρίστε τη συσκευή σίγουρα και σωστά. Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης για μια αργότερη χρήση ή για τον επομένο ίδιοκτήτη.

Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγχετε τη συσκευή. Σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά μην την συνδεστε.

Μόνο με τη σωστή εγκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες τοποθέτησης εξασφαλίζεται η ασφάλεια κατά τη χρήση. Ο εγκαταστάτης είναι υπεύθυνος για την άψογη λειτουργία στη θέση τοποθέτησης.

Το πλάτος του απορροφητήρα πρέπει να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο πλάτος της βάσης εστιών.

Για την εγκατάσταση πρέπει να τηρούνται οι τρέχουσες, ισχύουσες οικοδομικές προδιαγραφές και οι προδιαγραφές των τοπικών επιχειρήσεων παροχής ρεύματος και αερίου.

Στην απαγωγή του εξαερισμού πρέπει να προσέξετε τους ισχύοντες κανονισμούς και τις νομικές διατάξεις (π.χ. γενικός οικοδομικός κανονισμός).


Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα επαναρροφούμενα αέρια καύσης μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις. Ο αέρας απαγωγής δεν επιτρέπεται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που βρίσκεται σε λειτουργία όπου σε αγωγό, ο οποίος χρησιμεύει στον εξαερισμό χώρων με εστίες πυράς. Σε περίπτωση που ο αέρας απαγωγής πρόκειται να διοχετευθεί σε καμινάδα καπνού ή καυσαερίων που δε βρίσκεται σε λειτουργία, είναι απαραίτητη η έγκριση του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή.

Θανατηφόρος κίνδυνος!

Τα επαναρροφούμενα αέρια καύσης μπορούν να προκαλέσουν δηλητηριάσεις.

Φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται στη λειτουργία εξαερισμού ταυτόχρονα με μια εστία, εξαρτημένη από τον αέρα του περιβάλλοντος.

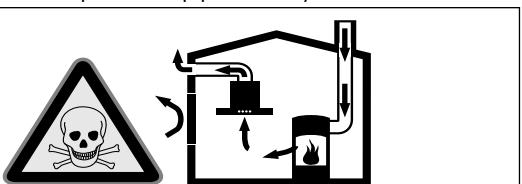


Εστίες, εξαρτημένες από τον αέρα του περιβάλλοντος (π.χ. συσκευές θερμανσής που λειτουργούν με αερίο, πετρελαϊο, ξύλο ή άνθρακα, ταχυθερμοσίφωνες, θερμαντήρες νερού) λαμβάνουν τον αέρα για καύση από το χώρο τοποθέτησης και δηγούν τα καυσαερία μέσα από μια εγκατάσταση απαγωγής των καυσαερίων (π.χ. καμινάδα) στον έξω χώρο.

Σε συνδυασμό με έναν ενεργοποιημένο απορροφητήρα αφαιρείται αέρας από την κουζίνα και τους γειτονικούς χώρους - χωρίς επαρκή παροχή αέρα δημιουργείται μια υποπίεση. Τα δηλητηριώδη αέρια από την καμινάδα ή τον απορροφητήρα επιστρέφουν πίσω στα δωμάτια του σπιτιού.

- Γι' αυτό πρέπει να φροντίζετε πάντοτε για επαρκή παροχή αέρα.
- Ένα εντοιχισμένο κιβώτιο αερισμού / εξαερισμού μόνο του, δεν εξασφαλίζει την τήρηση της οριακής τιμής.

Μια ακίνδυνη λειτουργία είναι δυνατή μόνο τότε, όταν η υποπίεση στο χώρο τοποθέτησης της εστίας δεν υπερβαίνει τα 4 Pa (0,04 mbar). Αυτό επιτυγχάνεται, όταν μέσω μη κλεινόμενων ονοιγμάτων, π.χ. στις πόρτες, στα παράθυρα, σε συνδυασμό με ένα εντοιχισμένο κιβώτιο αερισμού/εξαερισμού ή με άλλα τεχνικά μέτρα, μπορεί να αναπληρωθεί ο απαραίτητος αέρας που χρειάζεται για την καύση.

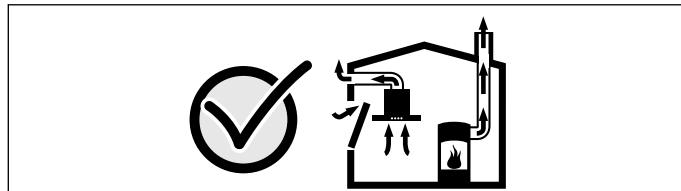

Ζητήστε σε κάθε περίπτωση τη συμβουλή του αρμόδιου καπνοδοχοκαθαριστή, ο οποίος μπορεί να εκτιμήσει το συνολικό σύστημα αερισμού του σπιτιού και να σας προτείνει το κατάλληλο μέτρο αερισμού.

Εάν ο απορροφητήρας λειτουργεί αποκλειστικά στην λειτουργία ανακυκλωφορίας αέρα, τότε η λειτουργία είναι δυνατή χωρίς περιορισμό.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλέγουν. Πρέπει να τηρούνται οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας, για την αποφυγή μιας συσσώρευσης της θερμότητας. Προσέξτε τα στοιχεία σχετικά με την κουζίνα σας. Σε περίπτωση που λειτουργούν μαζί ηλεκτρικές εστίες και εστίες αερίου, ισχύει η μεγαλύτερη αναφέρομενη απόσταση.

Η συσκευή επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο με τη μια πλευρά της απευθείας διπλά σε ψηλό ντουλάπι ή τοίχο. Η απόσταση από το τοίχο ή το ψηλό ντουλάπι πρέπει να είναι το λιγότερο 50 mm.

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Οι εναποθέσεις λίπους στο φίλτρο του λίπους μπορούν να αναφλέγουν. Κοντά στη συσκευή μη δουλεύετε ποτέ με ανοιχτή φλόγα (π.χ. φλαμπέτε). Εγκαταστήστε τη συσκευή κοντά σε μια εστία για στερεά υλικά καύσης (π.χ. ξύλα ή κόρδυσον), μόνο τότε, όταν υπάρχει ένα κλειστό, μη αφαιρούμενο κάλυμμα. Δεν επιτρέπεται να δημιουργούνται καθόλου σπινθήρες.

Κίνδυνος τραυματισμού!

- Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.
- Εάν η συσκευή δεν είναι σωστά στερεωμένη μπορεί να πέσει. Όλα τα στοιχεία στερέωσης πρέπει να συναρμολογηθούν καλά και σίγουρα.
- Η συσκευή είναι βαριά. Για τη μετακίνηση της συσκευής είναι απαραίτητη 2άτομα. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλα βοηθητικά μέσα.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να υποστεί ζημιά. Κατά την εγκατάσταση μην τσακίζετε και μη μαγκώνετε το καλώδιο σύνδεσης.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο του ρεύματος πρέπει να είναι οποτεδήποτε δυνατή. Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε μια πρίζα σούκο που είναι εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς. Εάν το φίς μετά την τοποθέτηση δεν είναι πλέον προστό, πρέπει στη μονή ηλεκτρική εγκατάσταση να προβλέπεται μια διάταξη διακοπής στις φασείς σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος επιτρέπεται να εκτελέσει τη σταθερή ηλεκτρική εγκατάσταση. Εμείς συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας (διακόπτης FI) στο κύκλωμα του ρεύματος τροφοδοσίας της συσκευής.

Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα υλικά της συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν ποτέ με τα υλικά συσκευασίας.

Κίνδυνος τραυματισμού!

Κίνδυνος πτώσης κατά την εργασία στη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια σταθερή διπλή σκάλα.

Κίνδυνος τραυματισμού!

Αλλαγές στην ηλεκτρική ή μηχανική δομή είναι επικίνδυνες και μπορεί να οδηγήσουν σε εσφαλμένες λειτουργίες. Μην πραγματοποιήστε καμία αλλαγή στην ηλεκτρική ή μηχανική δομή.

Γενικές υποδείξεις

Οι επιφάνειες της συσκευής είναι ευαίσθητες. Αποφεύγετε τις ζημιές κατά την εγκατάσταση.

Αγωγός απαγωγής του αέρα

Υπόδειξη: Για τις διαμαρτυρίες, που οφείλονται στο τμήμα των σωλήνων, ο κατασκευαστής της συσκευής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.

- Η συσκευή επιτυγχάνει την ιδανική της ισχύ μέσω ενός μικρού, ευθύ σωλήνα εξαερισμού και μια κατά το δυνατόν μεγάλη διάμετρο σωλήνα.
- Με τους μακριούς τραχιούς σωλήνες απαγωγής του αέρα, τις πολλές καμπύλες ή τις διαμέτρους σωλήνων, που είναι μικρότερες από 150 mm, δεν επιτυγχάνεται η ιδανική ισχύς αναρρόφησης και ο θόρυβος του ανεμιστήρα γίνεται δυνατότερος.
- Οι σωλήνες ή οι εύκαμπτοι σωλήνες που χρησιμοποιούνται για την απαγωγή ή οι εύκαμπτοι σωλήνες που είναι από μη εύφλεκτο υλικό.

Κινδυνος ζημιάς λόγω επιστροφής συμπυκνώματος. Εγκαταστήστε το κανάλι εξαερισμού, αρχίζοντας από τη συσκευή, με μια ελαφριά κλίση (κλίση 1°).

Στρογγυλοί σωλήνες

Συνίσταται μια εσωτερική διάμετρος από 150 mm, το λιγότερο όμως 120 mm.

Επίπεδα κανάλια

Η εσωτερική διατομή πρέπει να αντιστοιχεί στη διάμετρο των στρογγυλών σωλήνων.

Ø 150 mm περίπου 177 cm²

Ø 120 mm περίπου 113 cm²

- Τα επίπεδα κανάλια δεν πρέπει να έχουν απότομες αλλαγές κατεύθυνσης.
- Σε περίπτωση που διαφέρουν οι διάμετροι των σωλήνων τοποθετήστε λωρίδες στεγανοποίησης.

Ηλεκτρική σύνδεση

Τα απαραίτητα στοιχεία σύνδεσης βρίσκονται στην πινακίδα τύπου στη συσκευή.

Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στις διατάξεις της EK περι αντιπαραστικών συστημάτων.

Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε πρίζα σούκο εγκατεστημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Τοποθετήστε την πρίζα σούκο κατά το δυνατόν εντός της επένδυσης της καμινάδας.

- Η πρίζα σούκο θα πρέπει να είναι συνδεμένη μέσω ξεχωριστού κυκλώματος.
- Εάν η πρίζα σούκο μετά την εγκατάσταση της συσκευής δεν είναι πλέον προσιτή, πρέπει στην εγκατάσταση να υπάρχει μια διάταξη διακοπής όλων των πόλων (π.χ. διακόπτης προστασίας αγωγών, ασφάλειες και αυτόματος διακόπτης επαφής) με ένα διάκενο επαφής το λιγότερο 3 mm.

Προετοιμασία της συναρμολόγησης

Προσοχή!

Βεβαιωθείτε, ότι στην περιοχή των οπών δε βρίσκονται ηλεκτρικά καλώδια, σωλήνες παροχής αερίου ή νερού.

Έλεγχος οροφής

- Η οροφή πρέπει να είναι επίπεδη, οριζόντια και με επαρκή φέρουσα ικανότητα.
- Το βάθος των οπών πρέπει να αντιστοιχεί στο μήκος των βιδών. Τα βύσματα πρέπει να συγκρατούνται σταθερά.
- Οι βίδες και τα βύσματα που παραδίδονται μαζί με τη συσκευή είναι κατάλληλα για συμπαγή τοιχοποιία. Για όλες κατασκευές (π.χ. γυψοσανίδα, πορώδες μπετόν, τούβλα Poroton) πρέπει να χρησιμοποιηθούν ανάλογα μέσα στερέωσης.
- Το μέγ. βάρος του απορροφητήρα ανέρχεται σε **90 kg**.

Διαστάσεις συσκευής και αποστάσεις ασφαλείας

- Προσέξτε τις διαστάσεις της συσκευής. (**Εικ. A**)
- Προσέξτε τις αποστάσεις ασφαλείας. (**Εικ. b**)
- Επιλέξτε σκελετό στήριξης ανάλογα με το ύψος της οροφής. (**Εικ. C**)

Εάν οι οδηγίες εγκατάστασης της συσκευής μαγειρέματος αερίου προβλέπουν μία διαφαρετική απόσταση, λαβέτε υπόψη πάντοτε την μεγαλύτερη απόσταση.

Ασφάλεια μεταφοράς

Για τη μεταφορά ο σκελετός στήριξης είναι στερεωμένος με λαμαρινόβιδες. Πριν τη συναρμολόγηση απομακρύνετε αυτές τις λαμαρινόβιδες.

Τοποθέτηση του επάνω σκελετού στήριξης (Εικ. 1)

1. Πριν την τοποθέτηση καθορίστε το συνολικό μήκος του σκελετού στήριξης.

Υπόδειξη: Ο σκελετός στήριξης μπορεί να ρυθμιστεί στο ύψος σε αποστάσεις 20 mm.

2. Σημαδέψτε στην οροφή τις θέσεις των 6 βιδών.

Υπόδειξη: Προσέξτε τη σωστή θέση του σκελετού στήριξης. Ένα πεδίο χειρισμού της συσκευής βρίσκεται στην ανοιχτή πλευρά του σκελετού στήριξης. Το άλλο πεδίο χειρισμού βρίσκεται στην απέναντι ευρισκόμενη πλευρά.

3. Ανοίξτε τις τρύπες και σπρώξτε μέσα τα βύσματα ισόπεδα με την οροφή.

4. Στερεώστε τον επάνω σκελετό στήριξης με 6 βίδες στην οροφή.

Τοποθέτηση του κάτω σκελετού στήριξης με επέκταση (Εικ. 2).

1. Προσέξτε τη σωστή θέση του κάτω σκελετού στήριξης.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε την ανοιχτή πλευρά του κάτω σκελετού στήριξης απέναντι από την ανοιχτή πλευρά του επάνω σκελετού στήριξης.

2. Σπρώξτε τον κάτω σκελετό στήριξης μέσα στον επάνω σκελετό στήριξης και στερεώστε τους στο καθορισμένο συνολικό ύψος με 16 βίδες.

Υποδείξεις

■ Επιλέξτε τις τρύπες στερέωσης έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόσταση μεταξύ των βιδών. Αυτό βοηθά τη σταθερότητα.

■ Μεταξύ των βιδών αφήστε ελεύθερη το λιγότερο μια τρύπα στερέωσης.

Τοποθέτηση του κάτω σκελετού στήριξης με επέκταση

Στις συσκευές με πλάτος 1.200/1.600 mm μπορεί να τοποθετηθεί μια επέκταση.

1. Περάστε την επέκταση από έξω πάνω από τον επάνω σκελετό στήριξης και στερεώστε την με 16 βίδες στον επάνω σκελετό στήριξης. (**Εικ. 3a**)

2. Προσέξτε τη σωστή θέση του κάτω σκελετού στήριξης.

Υπόδειξη: Τοποθετήστε την ανοιχτή πλευρά του κάτω σκελετού στήριξης απέναντι από την ανοιχτή πλευρά του επάνω σκελετού στήριξης.

3. Σπρώξτε τον κάτω σκελετό στήριξης στην επέκταση και στερεώστε τον με 16 βίδες στο καθορισμένο συνολικό ύψος. (**Εικ. 3b**)

4. Συναρμολογήστε δύο γωνίες ενίσχυσης. (**Εικ. 4**)

Τοποθέτηση συσκευής

1. Μόνο για έκδοση με ανακυκλοφορία του αέρα (**Εικ. 5**):

- Τοποθετήστε το φίλτρο και στις δύο πλευρές στη μονάδα ανακυκλοφορίας του αέρα AA 442 810.
- Σπρώξτε τη μονάδα ανακυκλοφορίας του αέρα μέσα στο σκελετό στήριξης και αναρτήστε την. Στερεώστε με 2 βίδες.

2. Μόνο για συνδυασμό με εσωτερικό συγκρότημα ανεμιστήρα AR 400 143 (**Εικ. 6a**):

- Ξεβιδώστε τη λαμαρίνα κάλυψης στον απορροφητήρα: Λύστε τις 4 βίδες, αφαιρέστε τη λαμαρίνα κάλυψης, βιδώστε ξανά τις 4 βίδες.
- Σπρώξτε το συγκρότημα του ανεμιστήρα από πάνω μέσα στον απορροφητήρα. Στερεώστε με 4 βίδες. Συνδέστε το καλώδιο δικτύου και το καλώδιο ελέγχου στη μονάδα ελέγχου.

3. Μόνο για συνδυασμό με εξωτερικό συγκρότημα ανεμιστήρα AR 4.. (**Εικ. 6b**):

- Συνδέστε το εξωτερικό συγκρότημα του ανεμιστήρα και τη μονάδα ελέγχου του απορροφητήρα με το καλώδιο δικτύου. Τα φίς πρέπει να ασφαλίσουν.

Υπόδειξη: Οι υποδοχές σύνδεσης X1 και X2 είναι ίδιες.

- Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη μονάδα ελέγχου.

4. Αναρτήστε τον ανεμιστήρα από κάτω στις δύο γωνίες στερέωσης (**a**) στο σκελετό στήριξης. (**Εικ. 7**)

Υπόδειξη: Βεβαιωθείτε, ότι το καλώδιο δικτύου δεν είναι μαγκώμενο.

5. Ευθυγραμμίστε ίσια τον απορροφητήρα και στερεώστε τον με 7 βίδες στο σκελετό στήριξης.

Σύνδεση της συσκευής

Υποδείξεις

■ Στη λειτουργία εξαερισμού πρέπει να τοποθετηθεί έναν κλαπέτο μιας κατεύθυνσης. Εάν στη συσκευή δε συμπεριλαμβάνεται κανένα κλαπέτο μιας κατεύθυνσης, τότε μπορείτε να το προμηθευτείτε στα ειδικά κατασκευάτα.

■ Αν ο αέρας απαγωγής διοχετεύεται στο υπαίθριο μέσω του εξωτερικού τοίχου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας τηλεσκοπικό, εντοιχιζόμενο κιβώτιο.

■ Αν χρησιμοποιηθεί αλουμινίους σωλήνας, πρέπει να λειάνετε προηγουμένως την περιοχή σύνδεσης.

Κατασκευή της σύνδεσης εξαερισμού (Εικ. 8)

Σωλήνας εξαερισμού Ø 150 mm (συνιστώμενο μέγεθος)

1. **Συσκευή με εσωτερικό συγκρότημα ανεμιστήρα AR 400 143:** Στερεώστε το σωλήνα εξαερισμού απευθείας στο στόμιο αέρα του συγκροτήματος του ανεμιστήρα.

2. **Συσκευή χωρίς εσωτερικό συγκρότημα ανεμιστήρα AR 400 143:**

- Ξεβιδώστε το στόμιο σύνδεσης από τη λαμαρίνα κάλυψης στον απορροφητήρα.

- Στερεώστε το σωλήνα εξαερισμού στο στόμιο σύνδεσης.

- Βιδώστε το στόμιο σύνδεσης στη λαμαρίνα κάλυψης στον απορροφητήρα.

3. Κατασκευάστε τη σύνδεση στο άνοιγμα εξαερισμού.

4. Στεγανοποιήστε κατάλληλα τα σημεία σύνδεσης.

Κατασκευή της σύνδεσης ρεύματος

1. Τοποθετήστε το ρευματολήπτη (φρίς) στην πρίζα σουύκο.
2. Σε περίπτωση μιας απαραίτητης σταθερής σύνδεσης, προσέξτε παρακαλώ τις υποδείξεις στο κεφάλαιο Ηλεκτρική σύνδεση.

Συναρμολόγηση της επένδυσης καμινάδας

⚠ Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να είναι κοφτερά. Φοράτε προστατευτικά γάντια.

1. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις επενδύσεις της καμινάδας.
2. Βάλτε τα δύο μέρη της επάνω επένδυσης της καμινάδας στη συσκευή και συναρμολογήστε τα. (**Εικ. 9**)
3. Σπρώξτε την επένδυση της καμινάδας προς τα πάνω και στερεώστε την με 2 βίδες. (**Εικ. 10**)
4. Βάλτε τα δύο μέρη της κάτω επένδυσης της καμινάδας στη συσκευή και συναρμολογήστε τα. (**Εικ. 11**)
5. Τοποθετήστε το φίλτρο λίπους. (**Εικ. 12**)

Πρόσθετη έξοδος μεταγωγής

Οι εργασίες στην πρόσθετη έξοδο μεταγωγής επιτρέπεται να εκτελεστούν μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς και τα πρότυπα για την εκάστοτε χώρα.

Η συσκευή διαθέτει μια πρόσθετη έξοδο μεταγωγής X16 (επαφή χωρίς δυναμικό) για τη σύνδεση περιπτέρων συσκευών, όπως για παραδειγματικά μιας υπάρχουσας από τη μεριά του κτιρίου εγκατάστασης αερισμού. Η επαφή κλείνει, όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος και ανοίγει, όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος.

Η έξοδος μεταγωγής βρίσκεται κάτω από ένα κάλυμμα. Ισχύς μεταγωγής το πολύ 30 V/1 A (AC/DC). Το σήμα το οποίο συνδέεται με την επαφή πρέπει να αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας 3.

Σύνδεση για ένα διακόπτη επαφής παραθύρου AA 400 510

Οι εργασίες στη σύνδεση του διακόπτη επαφής παραθύρου επιτρέπεται να εκτελεστούν μόνο από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς και τα πρότυπα για την εκάστοτε χώρα.

Η συσκευή διαθέτει μια επαφή σύνδεσης X17 για ένα διακόπτη επαφής παραθύρου. Ο διακόπτης επαφής παραθύρου είναι κατάλληλος για χωνευτή ή επίτοχη συναρμολόγηση. Λαμβάνετε το διακόπτη επαφής παραθύρου AA 400 510 ξεχωριστά ως εξάρτημα. Προσέξτε τις υποδείξεις για τη συναρμολόγηση που συνοδεύουν το διακόπτη επαφής παραθύρου.

Σε περίπτωση συνδεδεμένου διακόπτη επαφής παραθύρου λειτουργεί ο αερισμός του απορροφητήρα μόνο με ανοιχτό παράθυρο. Ο φωτισμός λειτουργεί επίσης και με κλειστό παράθυρο. Όταν ενεργοποιείτε τον αερισμό με κλειστό παράθυρο, αναβοσβήνεται το πλήκτρο της επιλεγμένης βαθμίδας ανεμιστήρα και ο αερισμός παραμένει απενεργοποιημένος.

Όταν με ενεργοποιημένο τον αερισμό κλείσετε το παράθυρο, η συσκευή απενεργοποιεί μέσα σε 5 δευτερόλεπτα τον αερισμό. Το πλήκτρο της επιλεγμένης βαθμίδας ανεμιστήρα αναβοσβήνει. Το συνολικό σύστημα αερισμού σε συνδυασμό με ένα διακόπτη επαφής παραθύρου πρέπει να αξιολογηθεί από έναν καπνοδοχοκαθαριστή.

Δικτυωμένη λειτουργία (Εικ. 13)

Μπορεί να δικτυωθούν περισσότερες συσκευές. Ο φωτισμός και ο ανεμιστήρας όλων των συσκευών λειτουργούν συγχρόνως.

Συνδέστε σειριακά τις συσκευές μέσω των υποδοχών σύνδεσης X1 και X2 (ισοδύναμα). Η σειρά της δικτύωσης δεν έχει καμία επιρροή. Εάν τα συνημμένα καλώδια δικτύου είναι πολύ κοντά, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο δικτύου του εμπορίου (το λιγότερο Cat5, θωρακισμένο).

Μέγιστος αριθμός συνδρομητών: 20 συκευές. Συνολικό μήκος όλων των καλωδίων δικτύου: 40 μετρα. Η λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να ελεγχθεί από έναν ειδικευμένο τεχνικό κατά την αρχική εγκατάσταση.

Η βλάβη ενός συνδρομητή (διακοπή τάσης, αποσύνδεση του καλωδίου δικτύου) οδηγεί στο μπλοκάρισμα της λειτουργίας του ανεμιστήρα του συνολικού συστήματος. Όλα τα πλήκτρα στη συσκευή αναβοσβήνουν.

Σε περίπτωση μιας αλλαγής της διαμόρφωσης πρέπει να αρχικοποιηθεί εκ νέου η εγκατάσταση:

1. Ξεβιδώστε τη λαμαρίνα κάλυψης.
2. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς (Reset) τόσο, μέχρι να ανάβουν συνεχώς και οι δύο φωτοδίοδοι (LED) (περίπου 5 δευτερόλεπτα). Μετά εντός 5 δευτερολέπτων αφήστε το πλήκτρο.
3. Βιδώστε τη λαμαρίνα κάλυψης.
4. Αναθέστε τον έλεγχο της λειτουργίας της εγκατάστασης μετά την αρχικοποίηση σε έναν ειδικευμένο τεχνικό.

Αποσυναρμολόγηση της συσκευής

1. Αφαιρέστε το φίλτρο λίπους.
2. Λύστε την επένδυση της καμινάδας.
3. Θέστε τη συσκευή εκτός ρεύματος.
4. Λύστε τους αγωγούς εξαερισμού.
5. Λύστε τις βίδες ασφαλείας.
6. Αφαιρέστε τη συσκευή.

es

⚠ Indicaciones de seguridad importantes

Leer con atención las siguientes instrucciones. Solo así se puede manejar el aparato de forma correcta y segura. Conservar las instrucciones de uso y montaje para utilizarlas más adelante o para posibles futuros compradores.

Comprobar el aparato al sacarlo de su embalaje. El aparato no debe conectarse en caso de haber sufrido daños durante el transporte.

Solamente un montaje profesional conforme a las instrucciones de montaje puede garantizar un uso seguro del aparato. El instalador es responsable del funcionamiento perfecto en el lugar de instalación.

La anchura de la campana extractora debe corresponder por lo menos a la anchura de la zona de cocción.

Para la instalación deben observarse las prescripciones técnicas válidas en cada momento y los reglamentos de las compañías locales suministradoras de electricidad y gas.

Para la desviación de la salida del aire se han de seguir las disposiciones oficiales (ej. normativas de edificación del país).


¡Peligro de muerte!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones. La salida de aire no debe transmitirse ni a una chimenea de humos o gases de escape en servicio ni a un hueco que sirva como ventilación de los recintos de instalación de equipos calefactores. Si la salida de aire se va a evacuar en una chimenea de humos o gases de escape que no está en servicio, será necesario contar previamente con la aprobación correspondiente del técnico competente de la zona.

¡Peligro mortal!

Los gases de combustión que se vuelven a aspirar pueden ocasionar intoxicaciones.

Garantice una entrada de aire suficiente si el aparato se emplea en modo de funcionamiento en salida de aire al exterior junto con un equipo calefactor dependiente del aire del recinto de instalación.

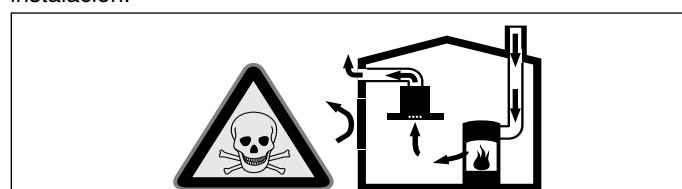


Los equipos calefactores que dependen del aire del recinto de instalación (p. ej., calefactores de gas, aceite, madera o carbón, calentadores de salida libre, calentadores de agua) adquieren aire de combustión del recinto de instalación y evacuan los gases de escape al exterior a través de un sistema extractor (p. ej., una chimenea).

En combinación con una campana extractora conectada se extrae aire de la cocina y de las habitaciones próximas; sin una entrada de aire suficiente se genera una depresión. Los gases venenosos procedentes de la chimenea o del hueco de ventilación se vuelven a aspirar en las habitaciones.

- Por tanto, asegurarse de que siempre haya una entrada de aire suficiente.
- Un pasamuros de entrada/salida de aire no es garantía por sí solo del cumplimiento del valor límite.

A fin de garantizar un funcionamiento seguro, la depresión en el recinto de instalación de los equipos calefactores no debe superar 4 Pa (0,04 mbar). Esto se consigue si, mediante aberturas que no se pueden cerrar, p. ej., en puertas, ventanas, en combinación con un pasamuros de entrada/salida de aire o mediante otras medidas técnicas, se puede hacer recircular el aire necesario para la combustión.

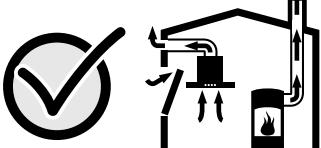

Pedir siempre asesoramiento al técnico competente de su región, que estará en condiciones de evaluar todo el sistema de ventilación de su hogar y recomendarle las medidas adecuadas en materia de ventilación.

Si la campana extractora se utiliza exclusivamente en funcionamiento en recirculación, no hay limitaciones para el funcionamiento.

¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro de grasas pueden prenderse. Hay que respetar las distancias de seguridad prescritas para evitar una condensación del calor. Se deben tener en cuenta las indicaciones del recipiente de cocción. Si se utilizan conjuntamente zonas de cocción de gas y eléctricas, rige la distancia indicada más grande.

Solo un lado del aparato debe instalarse directamente junto al armario o pared. La distancia respecto a la pared o al armario en alto debe ser por lo menos de 50 mm.

¡Peligro de incendio!

Los depósitos de grasa del filtro de grasas pueden prenderse. Nunca trabaje con una llama directa cerca del aparato (p. ej., flambeiar). Instalar el aparato cerca de un equipo calefactor para combustibles sólidos (p. ej., madera o carbón) solo si se dispone de una cubierta cerrada no desmontable. No deben saltar chispas.

¡Peligro de lesiones!

- Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.
- Si el aparato no está fijado correctamente, puede caerse. Todos los elementos de fijación deben montarse debidamente.
- El aparato es pesado. Para mover el aparato se necesitan 2 personas. Utilizar únicamente los medios auxiliares apropiados.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. El cable de conexión podría resultar dañado. No doblar ni aprisonar el cable de conexión durante la instalación.

¡Peligro de descarga eléctrica!

Debe ser posible desenchufar el aparato de la red eléctrica en cualquier momento. El aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente de instalación reglamentaria y provista de toma de tierra. Según la normativa de instalación, si el conector ya no es accesible tras el montaje, la instalación eléctrica con toma de tierra deberá constar de un dispositivo de separación en las fases. Solo un electricista cualificado puede efectuar la instalación eléctrica fija. Se recomienda la instalación de un interruptor de corriente de defecto (interruptor diferencial) en el circuito de alimentación del aparato.

¡Peligro de asfixia!

El material de embalaje es peligroso para los niños. No dejar que los niños jueguen con el material de embalaje.

¡Peligro de lesiones!

Peligro de caída al realizar trabajos en el aparato. Utilizar una escalera plegable que sea segura.

¡Peligro de lesiones!

La realización de modificaciones en la estructura eléctrica o mecánica resulta peligrosa y puede provocar un funcionamiento erróneo. No realizar modificaciones en la estructura eléctrica ni mecánica.

Consejos y advertencias generales

Las superficies del aparato son sensibles. Evitar daños durante la instalación.

Conducto de evacuación del aire

Nota: La garantía del fabricante del aparato no cubre las reclamaciones que se atribuyan al segmento de conductos.

- El aparato alcanza su potencia óptima con un conducto de salida de aire rectilíneo y corto, que tenga un diámetro lo más grande posible.

■ Mediante conductos de salida de aire largos y rugosos, con muchos codos o con un diámetro inferior a 150 mm, no se consigue la capacidad de aspiración óptima y los ruidos del ventilador serán mayores.

- Los tubos o las mangueras para el tendido del conducto de salida del aire deben estar fabricados con material ignífugo. Peligro de daños por recirculación del vapor condensado. Instalar el canal de salida de aire del aparato ligeramente inclinado hacia abajo (1° de desnivel).

Conductos cilíndricos

Se recomienda un diámetro interior de 150 mm; el diámetro mínimo es de 120 mm en todo caso.

Conductos planos

La sección interior debe corresponder al diámetro de los conductos cilíndricos.

150 mm Ø; aprox. 177 cm²

120 mm Ø; aprox. 113 cm²

- Los conductos planos no deben presentar desvíos pronunciados.
- Si los diámetros del conducto difieren de lo anteriormente mencionado, utilizar tiras obturadoras.

Conexión eléctrica

Los datos de conexión necesarios se encuentran en la placa de especificaciones del aparato.

Este aparato cumple con las disposiciones en materia de supresión de interferencias de la CE.

Este aparato solo podrá conectarse a una toma de corriente con toma a tierra instalada de acuerdo con la normativa.

En la medida de lo posible, colocar la toma de corriente con toma a tierra dentro del revestimiento de la chimenea.

- La toma de corriente con toma a tierra debe estar conectada mediante un circuito propio.
- Si una vez instalado el aparato, no se puede acceder a la toma de corriente con toma a tierra, la instalación debe contar con un seccionador omnipolar (p. ej., interruptor automático, fusibles y contactores) con una abertura de contacto mínima de 3 mm.

Preparativos para el montaje

¡Atención!

Asegurarse de que no haya cables eléctricos o tuberías de gas o agua en el área donde se va a taladrar.

Revisar el techo

- El techo debe ser plano, horizontal y tener suficiente capacidad de carga.
- La profundidad de los taladros debe ser equivalente a la longitud de los tornillos. Los tacos deben quedar bien sujetos.
- Los tornillos y tacos suministrados son apropiados para mampostería sólida. Para otro tipo de construcciones (p. ej., placas de yeso, hormigón celular, ladrillos Poroton) se deberán utilizar medios de fijación apropiados.
- El peso máximo de la campana extractora es de **90 kg**.

Medidas del aparato y distancias de seguridad

- Tener en cuenta las dimensiones del aparato. (**Fig. A**)
- Tener en cuenta las distancias de seguridad. (**Fig. B**)
- Seleccionar el bastidor portante según la altura del techo. (**Fig. C**)

Si las instrucciones de instalación de la estufa de gas establecen una distancia distinta, deberá tenerse en cuenta la distancia mayor.

Seguro de transporte

Para el transporte, el bastidor de soporte está fijado con tornillos para chapa. Retirar estos tornillos para chapa antes del montaje.

Montaje del bastidor de soporte superior (Fig. 1)

1. Antes del montaje, determinar la altura total del bastidor de soporte.

Nota: El bastidor de soporte es regulable en altura en intervalos de 20 mm.

2. Dibujar las posiciones para los 6 tornillos en la tapa.

Nota: Cerciorarse de la posición correcta del bastidor de soporte. Uno de los paneles de mando del aparato se encuentra en el lado abierto del bastidor de soporte. El otro panel de mando se encuentra en el lado opuesto.

3. Taladrar los agujeros e introducir los tacos a presión hasta que queden a ras.

4. Sujetar el bastidor de soporte superior con 6 tornillos a la tapa.

Montar el bastidor de soporte inferior sin prolongación (Fig. 2)

1. Cerciorarse de la posición correcta del bastidor de soporte inferior.
Nota: Colocar el lado abierto del bastidor de soporte inferior frente al lado abierto del bastidor de soporte superior.
2. Insertar el bastidor de soporte inferior en el bastidor de soporte superior y sujetarlo con 16 tornillos en la altura total establecida.

Notas

- Elegir los agujeros de sujeción para lograr la distancia máxima entre los tornillos. Con ello se consigue estabilidad.
- Dejar como mínimo un agujero de sujeción libre entre los tornillos.

Montaje del bastidor de soporte inferior con la prolongación

Si el aparato tiene una anchura de 1200/1600 mm, puede montarse una prolongación.

1. Desplazar la prolongación por el exterior sobre el bastidor de montaje superior y montarlo con 16 tornillos en el bastidor de soporte superior. (**Fig. 3a**)
2. Cerciorarse de la posición correcta del bastidor de soporte inferior.
Nota: Colocar el lado abierto del bastidor de soporte inferior frente al lado abierto del bastidor de soporte superior.
3. Introducir el bastidor de soporte inferior en la prolongación y sujetarla a la altura total establecida con 16 tornillos. (**Fig. 3b**)
4. Montar dos escuadras de sujeción. (**Fig. 4**)

Montaje del aparato

1. Solo para la versión de recirculación de aire (Fig. 5).

- Colocar filtro en los dos lados del módulo de recirculación de aire AA 442 810.
- Introducir y enganchar el módulo de recirculación de aire desde abajo en el bastidor de soporte. Sujetar con 2 tornillos.

2. Solo en combinación con un módulo del ventilador interno AR 400 143 (Fig. 6a).

- Desatornillar la chapa protectora en la campana extractora: desatornillar los 4 tornillos, retirar la chapa protectora, atornillar de nuevo los 4 tornillos.
- Introducir el módulo del ventilador desde arriba en la campana extractora. Sujetar con 4 tornillos. Conectar el cable de red y el cable de control al módulo de control.

3. Solo en combinación con el módulo del ventilador externo AR 4. (Fig. 6b).

- Conectar el módulo del ventilador externo y el módulo de control de la campana extractora con el cable de red. Los enchufes deben encajar.
Nota: Los manguitos de conexión X1 y X2 son idénticos.
- Conectar el cable de red al módulo de control.

4. Enganchar la campana extractora desde abajo en las dos escuadras de fijación (a) con el bastidor de soporte. (Fig. 7)

- Nota:** Cerciorarse de que el cable de red no queda aprisionado.
5. Enderezar la campana extractora y sujetarla con 7 tornillos en el bastidor de soporte.

Conexión del aparato

Notas

- En caso de evacuación exterior de aire, se debe montar una válvula antirretorno. Si no se incluye una válvula antirretorno en el aparato, esta se puede adquirir en un comercio especializado.
- Si la salida de aire se evaca a través la pared exterior, se deberá utilizar un pasamuros telescópico.
- Si se utiliza un tubo de aluminio, pulir previamente la zona de conexión.

Conexión de la salida de aire (Fig. 8)

Diámetro del tubo de salida de aire 150 mm (tamaño recomendado)

1. Aparato con módulo del ventilador interno AR 400 143.

- Sujetar el tubo de salida de aire directamente en la tubuladura de aire del módulo del ventilador.

2. Aparato sin módulo del ventilador interno AR 400 143.

- Desatornillar el racor de empalme de la chapa protectora en la campana extractora.
- Sujetar el tubo de salida de aire en el racor de empalme.
- Atornillar el racor de empalme de la chapa protectora en la campana extractora.

3. Establecer la conexión con la abertura de salida de aire.

4. Obturar convenientemente los puntos de unión.

Montaje de la toma de corriente

1. Insertar el enchufe en la toma de corriente con toma a tierra.
2. En caso de requerirse una conexión fija, tener en cuenta los consejos y advertencias del capítulo Conexión eléctrica.

Montar el revestimiento de la campana

⚠ ¡Peligro de lesiones!

Las piezas internas del aparato pueden tener bordes afilados. Usar guantes protectores.

1. Retirar la lámina protectora de los revestimientos de la chimenea.
2. Colocar las dos partes del revestimiento superior de la chimenea sobre el aparato y acoplarlas. (**Fig. 9**)
3. Desplazar el revestimiento superior de la chimenea hacia arriba y sujetarlo con 2 tornillos. (**Fig. 10**)
4. Colocar ambas partes del revestimiento inferior de la chimenea sobre el aparato y acoplarlas. (**Fig. 11**)
5. Montar el filtro antigrasa. (**Fig. 12**)

Salida de conexión adicional

Los trabajos en la salida de conexión adicional solo deben llevarlos a cabo electricistas profesionales que conozcan las disposiciones y normativas vigentes en el país correspondiente.

El aparato dispone de una salida de conexión adicional X16 (contacto libre de potencial) para conectar otros aparatos como, por ejemplo, un equipo de ventilación existente. El contacto se cierra si el ventilador está conectado y se abre si el ventilador está desconectado.

La salida de conexión se encuentra debajo de una cubierta. Potencia de conexión máxima 30 V/1 A (CA/CC). La señal que se conecta al contacto debe ser de la clase de protección 3.

Conexión para interruptor de contacto de la ventana AA 400 510

Los trabajos en la conexión para el interruptor de contacto de la ventana solo deben llevarlos a cabo electricistas profesionales que conozcan las disposiciones y normativas vigentes en el país correspondiente.

El aparato cuenta con una conexión X17 para un interruptor de contacto de la ventana. El interruptor de contacto de la ventana es adecuado tanto para el montaje encastrado como para el montaje en superficie. Se recibe el interruptor de contacto de la ventana AA 400 510 por separado, como accesorio. Se han de tener en cuenta las instrucciones de montaje adjuntas al interruptor de contacto de la ventana.

Cuando el interruptor de contacto de la ventana está conectado, la ventilación de la campana extractora funciona únicamente con la ventana abierta. La iluminación funciona también con la ventana cerrada.

Si se conecta la ventilación con la ventana cerrada, parpadea el pulsador del nivel de ventilación seleccionado y la ventilación permanece desconectada.

Si se cierra la ventana estando conectada la ventilación, el aparato desconecta la ventilación en un intervalo de 5 s. El pulsador del nivel de ventilación seleccionado parpadea.

Un deshollinador debe valorar todas las conexiones de aire junto con el interruptor de contacto de la ventana en función del estado de la ventana.

Funcionamiento conectado (Fig. 13)

Se pueden conectar varios aparatos. Las luces y los ventiladores de todos los aparatos funcionan de forma sincronizada.

Conectar los aparatos en serie mediante los bornes de conexión X1 y X2 (equivalentes). El orden de la conexión no influye. Si los cables de red suministrados son demasiado cortos, utilizar un cable de red convencional (mín. Cat5, apantallado).

Número máximo de conexiones: 20 aparatos. Longitud total de todos los cables de red: 40 m. Un profesional cualificado debe comprobar la funcionalidad de la instalación en la primera instalación.

Si uno de los aparatos conectados falla (interrupción de la tensión, separación del cable de red), se bloqueará el funcionamiento del ventilador de todo el sistema. Todas las teclas del aparato parpadean.

Si se modifica la configuración, se deberá reiniciar la instalación:

- Desatornillar la tapa protectora.
- Pulsar la tecla Reset hasta que los dos LED se iluminen de forma permanente (aprox. 5 segundos). Despues de 5 segundos, soltar la tecla.
- Atornillar la tapa protectora.
- Contactar con profesionales cualificados para que comprueben el funcionamiento de la instalación tras el reinicio.

Desmontaje del aparato

- Retirar el filtro antigrasa.
- Aflojar el revestimiento de la chimenea.
- Desconectar el aparato de la corriente.
- Aflojar los conductos de aire de salida.
- Aflojar los tornillos de seguridad.
- Sacar el aparato.

et

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Õhupuhasti peab olema vähemalt sama lai nagu keeduala.

Paigaldamisel tuleb järgida kehtivaid ehituseeskirju ja kohalike elektri- ning gaasivarustuseettevõtjate nõudeid.


Heitõhu väljajuhtimisel tuleb järgida ametkondlikke ja õigusaktides sätestatud nõudeid (nt ehitusmäärust).

Eloohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Heitõhu ei tohi välja suunata ei kasutuses oleva suitsu- või heitgaasilõöri ega ka šahti kaudu, mis on ette nähtud küttekolletega ruumide õhutamiseks. Kui heitõhk suunatakse suitsu- või heitgaasilõöri, mis ei ole kasutuses, tuleb see kooskõlastada päästeametiga.

Eloohutlik!

Ruumi tagasi tungivad põlemisgaasid tekitavad mürgistusohu. Kui seade töötab äratõmberežimil ja samal ajal kasutatakse korstnaga küttekollet, tuleb hoolitseda selle eest, et ruumis oleks piisavalt värsket õhku.

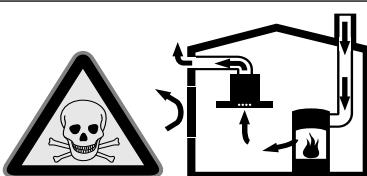


Ruumi õhust sõltuvad küttekolded (nt gaasi-, öli-, puu- või sööküttel töötavad kütteseadmed, läbivoolumuutmid, kuuma vee seadmed) saavad põlemiseks vajalikku õhku ruumist, kus küttekolle asub, ja suunavad heitgaasid läbi väljalaskesüsteemi (nt lõöri) ruumist välja.

Sisselülitatud õhupuhasti viib köögist ja kõrvalruumidest õhu välja – kui piisaval hulgul värsket õhku juurde ei tule, tekib alarõhk. Lõörist või väljatõmbekanalist tulevad mürgised gaasid imetakse tagasi eluruumidesse.

- Seepärast tuleb alati hoolitseda selle eest, et ruumi tuleks juurde piisavalt värsket õhku.
- Ventilatsiooniava iseenesest ei taga veel piirväärtusest kinnipidamist.

Ohutu kasutamine on võimalik vaid juhul, kui ruumis, kus asub küttekolle, ei töuse alarõhk üle 4 Pa (0,04 mbar). See on võimalik siis, kui ruumi tuleb põlemiseks vajalikku õhku juurde uste, akende, seina ventilatsiooniavade või muude tehniliste lahenduste kaudu.

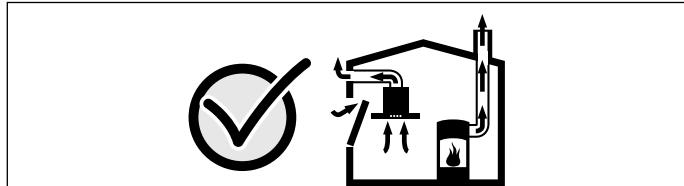

Küsige igal juhul nõu tuleohutusspetsialistilt, kes oskab hinnata maja ventilatsioonisüsteemi tervikuna ja soovitab teile sobivat lahendust ventilatsiooniks.

Kui õhupuhasti kasutatakse üksnes õhuringlusrežiimil, ei ole kasutamisel mingeid piiranguid.

Tuleohht!

Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Kuumuse kogunemise välimiseks tuleb kinni pidada toodud vahekaugustest. Järgige ka pliidi kohta esitatud teavet. Kui gaasi- ja elektrilisi keeduvälju kasutatakse koos, kehtib suurim etteantud vahemaa.

Seadet tohib paigaldada ainult ühe küljega otse vastu ülakappi või seina. Kaugus seinast või ülakapist peab olema vähemalt 50 mm.

Tuleohht!

Rasvafiltriisse kogunenud rasvajäägid võivad süttida. Seadme all ei tohi töötada lahtise leegiga (nt flambeerida). Tahke kütusega (nt puit või süsi) köetava tulekolde kohale tohib seadet paigaldada vaid siis, kui on olemas kinnine ja mitte-eemaldatav kate. Tekkida ei tohi sädemete lendumist.

Vigastuste oht!

- Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.
- Seade, mis ei ole nõuetekohaselt kinnitatud, võib alla kukkuda. Köik kinnitusdetailid peavad olema kindlalt ja ohultult paigaldatud.
- Seade on raske. Seadme liigutamiseks läheb vaja 2inimest. Kasutage vaid sobivaid abivahendeid.

Elektrilögi oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Ühendusjuhe võib kahjustada saada. Ühenduskaablit ei tohi paigaldamise ajal murda ega kinni küluda.

Elektrilögi oht!

Seadet peab olema igal võimalik vooluvõrgust lahti ühendada. Seade on valmis vooluvõrku ühendamiseks ja seda tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa. Kui pistik ei ole pärast paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb elektriplatvormi eest häiretõmbe kanali lähetusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadele. Elektriplatvormi tööks on vaja elektriaala spetsialist. Seadmega seotud vooluringi soovitame paigaldada rikkevoolukaitselülitile (FI-lülitile).

Lämbumisoht!

Pakkematerjal on lastele ohtlik. Lastel ei tohi kunagi lubada pakkematerjaliga mängida.

Vigastuste oht!

Seadme kallal tehtavate tööde puhul esineb kukkumise oht. Kasutage stabiilseid redeleid.

Vigastuste oht!

Elektriliste või mehaaniliste muudatustega tegemine on ohtlik ja võib kaasa tuua häireid seadme töös. Ärge tehke elektrilisi ega mehaanilisi muudatusi.

Üldised juhised

Seadme pealispind on õrn. Paigaldamisel olge ettevaatlik, et vältida pinna kahjustamist.

Äratõmbekanal

Märkus: Tootja garantii ei laiene torustikuga seotud kaebustele.

- Seade töötab optimaalse jöndlusega, kui väljalasketoru on lühike, sirge ja võimalikult suure läbimõõduga.
- Pikkade, karedapinnaliste väljalasketorude, rohkete torupõlvede või alla 150 mm läbimõõduga torude kasutamisel ei ole võimalik saavutata optimaalset imemisjöödlust ja ventilaatori müra on suurem.
- Äratõmbetorustiku torud või voolikud peavad olema mittesüttivast materjalist.

Tagasivoolav kondensaat tekitab kahjustuste ohu. Paigaldage äratõmbekanal väikese kaldega (1° kalle seadmest).

Ümarterud

Soovitav siseava läbimõõt on 150 mm, kuid peab olema vähemalt 120 mm.

Lamekanalid

Siseava ristlöige peab vastama ümarterude läbimõõdule.

Ø 150 mm ca 177 cm²

Ø 120 mm ca 113 cm²

■ Lamekanalitel ei tohiks olla järske pöördeid.

■ Teistsuguste läbimõõtude korral kasutage tihendeid.

Ühendamine vooluvõrku

Vajalikud andmed ühendamiseks leiate seadme andmeplaadilt.

Seade vastab EÜ raadiohäireid käitlevate õigusaktide sätetele. Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga pistikupessa.

Kaitsekontaktiga pistikupesa tuleb võimaluse korral paigaldada lõõrikatte alasse.

■ Kaitsekontaktiga pistikupesa peaks olema ühendatud eraldi vooluringi kaudu.

■ Kui kaitsekontaktiga pistikupesa ei ole pärast seadme paigaldamist enam ligipääsetav, tuleb paigaldada kõikide pooluste ahelakatkesti, mille kontaktivahе on vähemalt 3 mm.

Paigaldamise ettevalmistamine

Tähelepanu!

Veenduge, et puuritavas piirkonnas ei leidu elektrijuhtmeid, gaasi-ega veetorusid.

Lae kontrollimine

- Lagi peab olema ühetasane, loodis ja piisavalt stabiilne.
- Puuritud aukude sügavus peab vastama kruvi pikkusele. Tüüblid peavad olema kindlasti kinni.
- Kaasas olevad kruvid ja tüüblid sobivad massiivsele müüritisele. Teiste konstruktsioonide (nt kipsplaadid, poorbetoon, poorsed plokid) jaoks tuleb kasutada vastavalt sobivaid kinnitusvahendeid.
- Öhupuhasti max kaal on **90 kg**.

Seadme mõõtmned ja ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugused

- Pöörake tähelepanu seadme mõõtmetele. (joonis A)
- Pidage kinni ohutuse tagamiseks ettenähtud vahekaugustest. (joonis B)
- Valige lae kõrgusele vastav kanderaamistik. (joonis C)

Kui gaasiliidiplaadi paigaldusjuhistes on ette nähtud suurem vahemaa, lähtuge sellest.

Transporditugi

Kanderaamistik on transpormiseks fikseeritud plekikruvidega. Enne paigaldamist eemaldage need kruvid.

Ülemise kanderaamistikku paigaldamine (joonis 1)

1. Enne paigaldamist määrase kindlaks kanderaamistikku kogukõrgus.

Märkus: Kanderaamistikku kõrgus on reguleeritav 20 mm sammuga.

2. Markeerige lakke 6 kruvi asukohad.

Märkus: Veenduge, et kanderaamistik on õiges asendis. Seadme juhtpaneel on kanderaamistikku avatud küljel. Teine juhtpaneel on vastasküljel.

3. Puurige augud ja suruge tüüblid pinnaga ühetasa sisse.

4. Kinnitage ülemine kanderaamistik 6 kruviga lae külge.

Alumine kanderaamistik paigaldage ilma pikenduseta (joonis 2)

1. Veenduge, et alumine kanderaamistik on õiges asendis.

Märkus: Seadke alumise kanderaamistikku avatud külg vastamisi ülemise kanderaamistikku avatud küljega.

2. Lükake alumine kanderaamistik ülemisse kanderaamistikku ja kinnitage kogu kõrguse ulatuses 16 kruviga.

Märkused

■ Kinnitusaugud valige nii, et kruvide vahele jäääb maksimaalne vahemaa. See aitab tagada stabilsust.

■ Kruvide vahel jätkе vähemalt üks kinnitusauk lahti.

Alumine kanderaamistik paigaldage pikendusega

1200/1600 mm laiuste seadmete puhul saab paigaldada pikenduse.

1. Lükake pikendus väljastpoolt üle ülemise kanderaamistikku ja kinnitage 16 kruviga ülemise kanderaamistikku külge. (joonis 3a)

2. Veenduge, et alumine kanderaamistik on õiges asendis.

Märkus: Seadke alumise kanderaamistikku avatud külg vastamisi ülemise kanderaamistikku avatud küljega.

3. Lükake alumine kanderaamistik pikendusse ja kinnitage kogu kõrguse ulatuses 16 kruviga. (joonis 3b)

4. Paigaldage kaks pikendusnurgikut. (joonis 4)

Seadme kokkupanek

1. **Ainult ringleva õhuga mudelil (joonis 5):**

- Asetage filter mölemalt poolt ringleva õhu moodulisse AA 442 810.
- Lükake ringleva õhu moodul alt kanderaamistikku ja kinnitage. Kinnitage 2 kruviga.

2. **Ainult kombinatsioonis sisemise puhurimooduliga AR 400 143 (joonis 6a):**

- Kruvige maha öhupuhasti katteplekk: Keerake lahti 4 kruvi, eemaldage katteplekk, keerake 4 kruvi uesti kinni.
- Lükake puhurimoodul ülalt öhupuhastisse. Kinnitage 4 kruviga. Ühendage juhtmooduliga võrgujuhe ja juhtkaabel.

3. **Ainult kombinatsioonis välise puhurimooduliga AR 4.. (joonis 6b):**

- Ühendage väline puhurimoodul ja öhupuhasti juhtmoodul juhtkaabliga. Pistikud peavad kohale fikseeruma.
- Märkus:** Ühenduspesad X1 ja X2 on identsed.
- Ühendage võrgujuhe juhtmooduliga.

4. Kinnitage öhupuhasti alt kahte kinnitusnurgikusse (a) kanderaamistikku küljes. (joonis 7)

Märkus: Veenduge, et võrgujuhe ei kiilu kinni.

5. Joondage öhupuhasti välja ja kinnitage 7 kruviga kanderaamistikku külge.

Seadme ühendamine

Märkused

- Äratõmberežiimi kasutamise korral tuleb paigaldada tagasisooluklap. Kui seadme tarnekomplektis tagasisooluklap puudub, saab selle tellida müügiesindustest.
- Kui heitõhk suunatakse välja läbi välisteiseina, tuleks kasutada teleskooptoru.
- Alumiiniumtoru kasutamise korral tuleb ühenduskoht eelnevalt tasandada.

Ühenduse loomine äratõmberežiimi jaoks (joonis 8)

Heitõhutoru Ø 150 mm (soovitatav suurus)

1. **Sisemise puhurimooduliga AR 400 143 seade:**

Kinnitage heitõhutoru otse puhurimooduli öhuliitmiku külge.

2. **Seade, millel sisemine puhurimoodul AR 400 143 puudub:**

- Kruvige maha öhupuhasti kattepleki liitmik.
- Kinnitage heitõhutoru liitmiku külge.
- Kruvige öhupuhasti kattepleki liitmik külge.

3. Ühendage heitõhuavaga.

4. Tihendage ühenduskohad sobival viisil.

Vooluvõrku ühendamine

1. Ühendage võrgupistik kaitsekontaktiga pistikupessa.

2. Kui vajalik on kohtkindel ühendus, järgige punktis Ühendamine vooluvõrku toodud juhiseid.

Lõõrikatte paigaldamine

⚠ Vigastuste oht!

Seadme sisedetailid võivad olla teravate servadega. Kandke kaitsekindaid.

1. Tömmake lõõrikatete küljest maha kaitsekiled.

2. Asetage ülemise lõõri mölemad osad seadme peale ja ühendage omavahel. (joonis 9)

3. Lükake ülemine lõõrikate üles ja kinnitage 2 kruviga. (joonis 10)

4. Asetage alumise lõõri mölemad osad seadme peale ja ühendage omavahel. (joonis 11)

5. Paigaldage rasvafiltriid. (joonis 12)

Täiendav ühenduspesa

Täiendava ühenduspesaga seotud elektritöid tohivad teha vaid asjaomase kvalifikatsiooniga elektrikud, kes järgivad kehtivaid nõudeid ja norme.

Seadmel on täiendav ühenduspesa X16 (potentsiaalivaba kontakt), mis võimaldab seadmega ühendada teisi seadmeid, näiteks tsentralset ventilatsiooniseadet. Kontakt suletakse, kui puhur on sisse lülitatud, ja avatakse, kui puhur on välja lülitatud. Täiendav ühenduspesa paikneb katte all. Maksimaalne võimsus 30 V/1 A (AC/DC). Kontaktiga ühendatav signaal peab vastama kaitseklassile 3.

Aknakontakttilülit AA 400 510 liides

Aknakontakttilülit ühendamisega seotud elektritöid tohivad teha vaid asjaomase kvalifikatsiooniga elektrikud, kes järgivad kehtivaid nõudeid ja norme.

Seadmel on aknakontakttilülitliiides X17. Aknakontakttilülit saab paigaldada sisse või peale. Aknakontakttilülit AA 400 510 on saadaval eraldi tarvikuna. Järgige aknakontakttilülitiga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

Ühendatud aknakontakttilülit puhul töötab õhupuhasti ventilatsiooni ainult siis, kui aken on avatud. Tuli põleb ka siis, kui aken on suletud.

Kui lülitate ventilatsiooni sisse ajal, mil aken on kinni, hakkab valitud ventileerimisvõimsuse nupp vilkuma ja ventilatsioon jääb väljalülitatuks.

Kui sulete akna ajal, mil ventilatsioon on sisse lülitatud, lülitab seade ventilatsiooni 5 sekundi jooksul välja. Valitud ventileerimisvõimsuse nupp vilgub.

Aknakontakttilülit kasutamiseks on nõutav päasteameti tuleohutusspetsialisti kooskõlastus.

Ühendatud seadmete töö (joonis 13)

Omavahel võib ühendada mitu seadet. Kõikide seadmete valgustus ja puhur lülituvad sisse sünkroonselt.

Ühendage seadmed ühenduspesade X1 ja X2 (võrdväärised) kaudu seeriana. Ühendamise järjekord ei ole oluline. Kui tarnekomplekti kuuluvad võrgukaablid on liiga lühikesed, kasutage standardset võrgukaablit (min Cat5, isoleeritud).

Ühendatavate seadmete maksimaalne arv: 20 seadet. Kõikide võrgukaablike kogupikkus: 40 m. Seadme toimivust peab esmakordsel kasutuselevõtmisel kontrollima kvalifitseeritud tehnik. Ühe seadme törgje (voolumatkestus, võrgukaabli lahtitulek) toob kaasa kogu süsteemi puhurifunktsooni blokeerimise. Seadme kõik nupud vilguvad.

Konfiguratsiooni muutmisel tuleb seade uesti lähtestada:

1. Kruvige maha katteplekk.
2. Vajutage reset-nupule seni, kuni mölemad LED-tuled pidevalt pölevad (ca 5 sekundit). Seejärel vabastage nupp 5 sekundi jooksul.
3. Kruvige külge katteplekk.
4. Pärast lähtestamist laske seadme toimivust kontrollida kvalifitseeritud tehnikul.

Seadme lahtivõtmine

1. Eemaldage rasvafiltri.
2. Võtke lahti lõörirkate.
3. Lahutage seade vooluvõrgust.
4. Ühendage lahti heitõhutorud.
5. Keerake lahti kinnituskruid.
6. Võtke seade maha.



⚠️ Tärkeitä turvaohjeita

Lue tämä käyttöohje huolellisesti. Vasta sitten voit käyttää laitettasi turvallisesti ja oikein. Säilytä käyttö- ja asennusohje myöhempää käyttöä tai seuraavaa käytäjää varten.

Tarkasta laite, kun olet purkanut sen pakkausksesta. Jos laitteessa on kuljetusvaurioita, älä kytke laitetta käyttöön.

Turvallinen käyttö on taattu vain, kun asennus tehdään ammattitaitoisesti asennusohjeita noudattaen. Asentaja vastaa moiteettomasta toiminnasta laitteen asennuspaikassa.

Liesituulettimen tulee olla vähintään 50 mm.

Asennettaessa tulee noudattaa voimassa olevia rakennusmääräyksiä ja paikallisen sähkö- ja kaasulaitoksen määräyksiä.

Poistoilman johtamisessa on noudatettava viranomaisten säädöksi ja lakisäätelisiä määräyksiä (esimerkiksi rakennuslainsäädöntö).

Hengenvaara!

Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Poistoilmaa ei saa johtaa toiminnassa olevaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin eikä hormiin, joka on tarkoitettu tulisijojen sijoitusluoneiden ilmanvaihtoon. Mikäli poistoilma johdetaan savukanavaan tai ilmanvaihtohormiin, joka ei ole käytössä, on siihen saatava lupa paikalliselta nuohoojalta.

Hengenvaara!


Takaisin virtaavat poistoilmakaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen. Huolehdi aina riittävästä tuloilmosta, jos laitetta käytetään poistoilmakäytössä yhdessä huoneilmaa tarvitsevan tulisijan kanssa.



Huoneilmaa tarvitsevat tulisijat (esim. kaasu-, öljy-, puu- tai hiilikäyttöiset lämmityslaitteet, läpivirtauskuumennin, vedenkuumennin) ottavat poltoilman huonetilasta ja johtavat poistoilman poistoilmalaiteen (esim. savutorven) kautta ulos. Tuuletin imkeele keittiöstä ja sen viereisistä huoneista ilmaa - tämä on korvattava riittävällä tuloilmallla - muutoin syntyy alipaine. Myrkylliset kaasut imetyysivät takaisin huoneisiin savutorvesta tai poistoilmakanavasta.

- Siksi on huolehdittava aina riittävästä tuloilmosta.
- Seinään asennettu tuloilma-/poistoilmalaatikko ei yksin takaa raja-arvoissa pysymistä.

Turvallisuusyystä ei huoneessa, johon tuuletin on asennettu, vallitseva alipaine saa olla korkeampi kuin 4 Pa (0,04 mbar). Tämä saavutetaan, jos avattavista ja suljettavista aukoista kuten ovista, ikkunoista, tuloilma/poistoilma-seinääaukoista tai muista teknisistä toimenpiteistä johtuen palamisilman tilalle pääsee virtaamaan korvausilmaa.

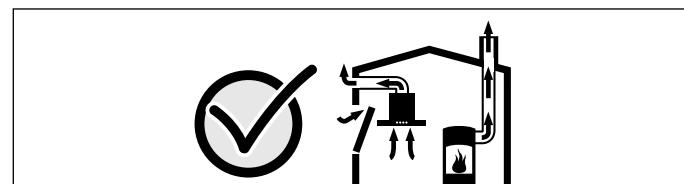

Tuulettimen asentamista suunniteltaessa on kysytävä neuvoa paikalliselta nuohoojalta, hän pystyy arvioimaan talon tuuletusta koskevan kokonaismatkaisun ja suosittelemaan sopivat tuuletusta koskevat toimenpiteet.

Mikäli tuuletinta käytetään vain kiertoilmakäytössä, käyttö on mahdollista ilman rajoituksia.

Palovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen. Ilmoitettuja turvaetäisyksiä tulee noudattaa, jotta vältetään ylikuumeneminen. Noudata keittotason tai lieden mukana tulevia ohjeita. Kun liesituuletin asennetaan kaasu- ja sähkökäyttötason yläpuolelle, noudata suurinta ilmoitettua etäisyyttä.

Asenna tuuletin niin, että vain sen toisella puolella on korkea kaappi tai seinä. Tuulettimen ja seinän tai korkean kaapin välinä tulee olla tilaa vähintään 50 mm.

Palovaara!

Rasvasuodattimeen kerääntynyt rasva voi syttyä tuleen. Älä pidä avotulta liesituulettimen läheisyydessä (esim. älä liekitä ruokia). Liesituulettimen saa asentaa kiinteillä polttoaineilla toimivien (esim. puu- tai hiililämmittimesten) liesien yläpuolelle vain, kun liesi on varustettu suljetulla, kiinteällä kannella. Kipinötä ei saa muodostua.

Loukkaantumisvaara!

- Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsineitä.
- Jos laitetta ei ole kiinnitetty asianmukaisesti, se voi pudota. Kaikki kiinnityselementit pitää kiinnittää kunnolla ja varmasti.
- Laite on painava. Laitteen siirtämiseen tarvitaan 2 henkilöä. Käytä vain tarkoitukseen sopivia apuvälineitä.

Sähköiskun vaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Liitätäjohto voi vaurioitua. Varmista, että liitätäjohto ei taivu jyrkälle mutkalle tai jäädä puristuksiin asennuksen aikana.

Sähköiskun vaara!

Laitteen irrottaminen verkkovirrasta pitää olla aina mahdollista. Laitteen saa liittää ainostaan määräystenmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistokkeeseen ei pääse asennuksen jälkeen enää käsiksi, kiinteä sähköliitäntä on varustettava asennusmäärysten mukaisella vaihejohtojen katkaisimella. Kiinteän sähköasennuksen saa tehdä vain sähköasentaja. Suosittelemme asentamaan vikavirtataktaisimen (FI-katkaisin) laitteen virransyötön virtapiiriin.

Tukehtumisvaara!

Pakkausmateriaali on vaarallista pienille lapsille. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla.

Loukkaantumisvaara!

Varo putoamasta, kun työskentelet laitteen parissa. Käytä tukevia A-tikkaita.

Loukkaantumisvaara!

Sähkötoimisen tai mekaanisen rakenteen muutokset ovat vaarallisia ja voivat aiheuttaa virhetoimintoja. Älä tee muutoksia sähkötoimisiin tai mekaanisiin rakenteisiin.

Yleiset ohjeet

Laitteen pinnat vahingoittuvat helposti. Varo vahingoittamasta pintoja asennuksen yhteydessä.

Poistoilmaputki

Huomautus: Laitteen valmistaja ei vastaa putkista johtuvista reklamaatioista.

- Laitteen teho on parhaimmillaan, kun asennetaan lyhyt, suora, halkaisijaltaan mahdolливим суuri poistoilmaputki.
- Poistoilman virtaus on parhaimmillaan ja äänitaso alhaisimmillaan, jos välitetään käyttämästä pitkiä, rosoisia poistoilmaputkia, kaariputkia tai halkaisijaltaan pienempää kuin 150 mm putkia.
- Poistoilman johtamiseen käytettyjen putkien ja letkujen on oltava palamattomasta materiaalista.

Paluuosteiden aiheuttama vaurioitumisvaara. Asenna laitteesta lähtevä poistoilmakanava hieman kaltevaksi (1° kaltevuus).

Pyöröputket

Suositus putkien sisähalkaisijaksi on 150 mm, vähintään kuitenkin 120 mm.

Laakeat kanavat

Sisäpoikkileikauksen on vastattava pyöröputkien halkaisijaa.

Ø 150 mm n. 177 cm²

Ø 120 mm n. 113 cm²

- Laakeissa kanavissa ei saisi olla jyrkkiä kääntöjä.
- Käytä tiivistysnauhaa, jos putkien halkaisijat ovat kooltaan poikkeavat.

Sähköliitäntä

Tarvittavat liittäntätiedot löytyvät laitteessa olevasta tyyppikilvestä. Laite on radiohäiriösuojattu EU-määrysten mukaisesti.

Laitteen saa liittää vain määrysten mukaisesti asennettuun suojakosketinpistorasiaan.

Kiinnitä suojakosketinpistorasia mikäli mahdollista heti hormisuojuksen taakse.

- Suojakosketinpistorasia tulee liittää sähköverkkoon oman virtapiiriin kautta.
- Jos suojakosketinpistorasiaan ei pääse laitteen asennuksen jälkeen enää käsiksi, asennukseen tarvitaan jokanapainen katkaisin (esim. johdonsuojakatkaisin, sulakkeet ja rele), jonka koskettimiin avautumisvälä on vähintään 3 mm.

Asennuksen alkuvalmistelut

Huomio!

Varmista, että porattavien reikien alueella ei ole sähkö-, kaasu- tai vesijohtoja.

Katon tarkastaminen

- Katon tulee olla tasainen ja vaakasuora sekä kestävä tuulettimen paino.
- Varmista, että porattujen reikien syvyys vastaa ruuvien pituutta. ja että kiinnitystulpat on kiinnitetty kunnolla.
- Oheiset ruuvit ja tulpat on tarkoitettu massiiviselle tiliseinälle. Jos rakenne on muuta materiaalia (esim. Rigips-levy, kevytbetoni, Poroton-kennotili), käytä siihen sopivia kiinnitystarvikkeita.
- Liesituulettimen maksimipaino on **90 kg**.

Laiemmat ja turvallisusetäisydyt

- Ota huomioon laitemitat. (**kuva A**)
- Noudata turvallisusetäisyyskiä. (**kuva B**)
- Valitse tukikehikko kattokorkeuden mukaan. (**kuva C**)

Jos kaasulieden asennusohjeissa ilmoitetaan poikkeava etäisyys, noudata aina suurempaa etäisyyttä.

Kuljetusvarmistin

Kannatinrunko on kiinnitetty kuljetusta varten ruuveilla. Poista kiinnitysruuvit ennen asennusta.

Ylemmän kannatinrungon asentaminen (kuva 1)

1. Määritä ennen asennusta kannatinrungon kokonaiskorkeus.

Huomautus: Kannatinrungon korkeus on säädettävässä 20 mm välein.

2. Merkitse kattoon 6 ruuvin paikat.

Huomautus: Varmista, että kannatinrunko on oikeassa asennossa. Laitteen ohjauspaneeli sijaitsee kannatinrungon avoimella sivulla. Toinen ohjauspaneeli on vastakkaisella sivulla.

3. Poraa reiät ja paina tulpat paikoilleen reikiin.

4. Kiinnitä ylempi kannatinrunko 6 ruuvilla kattoon.

Ilman pidennysosaa olevan kannatinrungon asentaminen (kuva 2)

1. Varmista, että alempi kannatinrunko on oikeassa asennossa.

Huomautus: Aseta alemman kannatinrungon uloin sivu ylemmän kannatinrungon avointa sivua vasten.

2. Työnnä alempi kannatinrunko ylempään kannatinrunkoon ja kiinnitä määritellylle kokonaiskorkeudelle 16 ruuvilla.

Huomautuksia

- Valitse kiinnitysreitit siten, että ruuvien välinen etäisyys on suurin mahdollinen. Tämä parantaa vakuutta.
- Jätä ruuvien väliin vähintään yksi vapaa kiinnitysreikä.

Pidennysosalla varustetun alemman kannatinrungon asentaminen

Laitteisiin, joiden leveys on 1200/1600 mm, voidaan asentaa pidennysosa.

1. Työnnä pidennysosa ulkoa pään ylemmän kannatinrungon päälle ja asenna 16 ruuvilla ylempään kannatinrunkoon. (**kuva 3a**)

2. Varmista, että alempi kannatinrunko on oikeassa asennossa.

Huomautus: Aseta alemman kannatinrungon uloin sivu ylemmän kannatinrungon avointa sivua vasten.

3. Työnnä alempi kannatinrunko pidennysosaan ja kiinnitä määritellylle kokonaiskorkeudelle 16. (**kuva 3b**)

4. Asenna kaksi vahvikekulmaa. (**kuva 4**)

Laitteen asentaminen

1. Vain kiertoilmaversioon (kuva 5):

- Aseta suodatin kiertoilmamoduuliin AA 442 810 molemmille sivulle.
- Työnnä kiertoilmamoduuli alahaalta pään kannatinrunkoon ja ripusta paikalleen. Kiinnitä 2 ruuvilla.

2. Vain yhdistelmälle, jossa on sisäinen puhallinosa AR 400 143 (kuva 6a):

- Liesituulettimen suojelevyn irrottaminen:
Löystytä 4 ruuvia, irrota suojelevy, kierrä 4 ruuvia taas kiinni.
- Työnnä puhallinosa ylhäältä pään liesituulettimeen. Kiinnitä 4 ruuvilla. Liitä verkkokohto ja ohjausjohto ohjainmoduuliin.

3. Vain yhdistelmälle, jossa on ulkoinen puhallinosa AR 4.. (kuva 6b):

- Liitä ulkoinen puhallinosa ja liesituulettimen ohjainmoduuli yhteen verkkohjohdolla. Pistokkeiden pitää lukittua paikoilleen.

Huomautus: liitintäpistokkeet X1 ja X2 ovat identiset.

- Liitä verkkokohto ohjainmoduuliin.

4. Ripusta liesituuletin alahaalta pään molempien kannatinrungossa oleviin kulmarautoihin (**a**). (**kuva 7**)

Huomautus: Varmista, että verkkokohto ei jää puristuksiin.

5. Asenna liesituuletin suoraan ja kiinnitä 7 ruuvilla kannatinrunkoon.

Laitteen liittäminen

Huomautuksia

- Hormiliitintäkäytössä pitää olla asennettuna takaiskuläppä. Jos laitteen mukana ei tule takaiskuläppää, se voidaan hankkia alan liikkeestä.

- Jos poistoilma johdetaan ulos ulkoseinän läpi, tulee käyttää teleskooppiliitosta.

- Jos putki on alumiinia, varmista ennen asennusta että liitintäalue on sileä.

Poistoilmaliitännän asentaminen (kuva 8)

Poistoilmaputki Ø 150 mm (suosituskoko)

1. Laite, jossa sisäinen puhallinosa AR 400 143:

Kiinnitä poistoilmaputki suoraan puhallinosan asennuskaulukseen.

2. Laite ilman sisäistä puhallinosa AR 400 143:

- Kierrä liitintähölkki irti liesituulettimen suojaevystä.
- Kiinnitä poistoilmaputki liitintähölkkiin.
- Kierrä liitintähölkki kiinni liesituulettimen suojaevyyyn.

3. Tee liitintä poistoilma-aukkoon.

4. Tiivistä liitoskohdat sopivaa menetelmää käyttäen.

Sähköliitintä

1. Liitä verkkopistoke suojakosketinpistorasiaan.

2. Vaadittavaa kiinteää liitintä varten noudata luvussa Sähköliitintä olevia ohjeita.

Hormisuojuksen asennus

⚠ Loukkaantumisvaara!

Laitteen sisäpuolella olevat rakenneosat voivat olla teräväreunaiset. Käytä suojakäsinneitä.

1. Poista suojakalvo hormisuojuksista.

2. Aseta ylemmän hormisuojuksen molemmat osat paikoilleen laiteeseen ja kiinnitä toisiinsa. (kuva 9)

3. Työnnä ylempi hormisuojuus ylöspäin ja kiinnitä 2 ruuvilla. (kuva 10)

4. Aseta alempaan hormisuojuksen molemmat osat paikoilleen laiteeseen ja kiinnitä toisiinsa. (kuva 11)

5. Asenna rasvasuodatin. (kuva 12)

Lisäkytkentälähtö

Lisäkytkentälähtöön liittyviä töitä saa tehdä vain ammattimainen sähköasentaja maakohtaisia määräyksiä ja normeja noudattaa.

Laitteessa on lisäkytkentälähtö X16 (potentiaalivapaa liitin) muiden laitteiden kuten rakennuksessa olevan tuulettimen liittämistä varten. Liitin kytkeytyy, kun puhallin on kytetty päälle, ja avautuu, kun puhallin on kytetty pois päältä.

Kytkenlähtö on sijoitettu suojuksen alle. Kytkenlähtö enint. 30 V/1 A (AC/DC). Signaalini, joka liitetään liittimeen, on oltava suojaluokaltaan 3.

Liitintä ikkunakytkintä varten AA 400 510

Ikkunakytkimen liitintään liittyytä työt saa tehdä vain ammattimainen sähköasentaja maakohtaisia määräyksiä ja normeja noudattaa.

Laitteessa on liitintä X17 ikkunakytkintä varten. Ikkunakytkin voidaan asentaa sekä sisäpuolelle että pinnalle. Ikkunakytkin AA 400 510 on saatavana erikseen lisävarusteena. Noudata ikkunakytkimen mukana toimitettuja asennusohjeita.

Kun ikkunakytkin on liitetty, liesituulettimen tuuletin toimii vain, kun ikkuna on auki. Valo toimii myös, kun ikkuna on kiinni.

Jos kytket tuuletuksen päälle, kun ikkuna on kiinni, valitun tuuletustehon valitsin vilkkuu ja tuuletus ei kytkeydy päälle.

Jos suljet ikkunan, kun tuuletus on kytetty päälle, laite kytkee tuuletuksen 5 sekunnin kuluessa pois päältä. Valitun tuuletustehon valitsin vilkkuu.

Pyydä nuohoojaa arvioimaan koko ilmanvaihtojärjestelmää ikkunakytkintä käytettäessä.

Verkotettu käyttö (kuva 13)

Useita laitteita voidaan verkottaa. Kaikkien laitteiden valoja ja puhaltimia käytetään synkronoidusti.

Liitä laitteet sarjaan liitintäpistokkeiden X1 ja X2 (vastaava) avulla. Verkotuksen järjestyskellä ei ole vaikuttusta. Jos mukana toimitetut verkkohdot ovat liian lyhyitä, käytä yleisesti saatavilla olevaa verkkohjotaa (vähintään luokka 5, suojaamadoitettu).

Osallistujien enimmäismäärä: 20 laitetta. Kaikkien verkkohjotojen kokonaispituus: 40 m. Pätevän ammattihenkilön on tarkastettava laitteiston toiminta ensiasennuksen yhteydessä.

Yhden osallistujan toimimattomuus (jännitekatko, verkkohodon irrotus) johtaa koko järjestelmän puhallintoiminnon estymiseen.

Laitteen kaikki valitsimet vilkkuват.

Kun konfiguraatiota muutetaan, laitteisto on perusasetettava uudelleen:

1. Irrota peitelevy.

2. Paina Reset-valitsinta kunnes molemmat LED-valot palavat jatkuvasti (noin 5 sekuntia). Vapauta sitten valitsin 5 sekunnin kuluessa.

3. Kiinnitä peitelevy ruuvilla.

4. Pätevän ammattihenkilön on tarkastettava laitteiston toiminta perusasetuksen jälkeen.

Laitteen irrottaminen

1. Ota rasvasuodatin pois paikaltaan.

2. Irrota hormisuojuks.

3. Katkaise virta laitteesta.

4. Irrota poistoilmaputket.

5. Irrota lukitusruuvit.

6. Ota laite pois paikaltaan.

fr

⚠ Précautions de sécurité importantes

Lire attentivement ce manuel. Ce n'est qu'alors que vous pourrez utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité. Conserver la notice d'utilisation et de montage pour un usage ultérieur ou pour le propriétaire suivant.

Contrôler l'état de l'appareil après l'avoir déballé. Ne pas le raccorder s'il présente des avaries de transport.

La sécurité de l'appareil à l'usage est garantie s'il a été encastré conformément à la notice de montage. Le monteur est responsable du fonctionnement correct sur le lieu où l'appareil est installé.

La largeur de la hotte aspirante doit équivaloir à celle de la table de cuisson.

L'installation doit avoir lieu en respectant les prescriptions actuellement en vigueur dans le bâtiment, ainsi que les prescriptions publiées par les compagnies distributrices d'électricité et de gaz.


Le mode d'évacuation de l'air vicié devra être conforme aux arrêtés municipaux, préfectoraux, et aux prescriptions légales (par ex. aux ordonnances publiques applicables au bâtiment).

Danger de mort !

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. L'air sortant ne doit pénétrer ni dans une cheminée en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, ni dans une gaine servant à aérer les locaux où sont installés des foyers à combustion. Si l'air sortant circule par une cheminée non en service destinée à évacuer la fumée ou des gaz brûlés, il faudra vous procurer l'accord du ramoneur compétent dans votre quartier.

Danger de mort !

Il y a risque d'intoxication par réaspiration des gaz de combustion. En cas d'utilisation simultanée de l'appareil en mode évacuation de l'air et d'un foyer à combustion alimenté en air ambiant, veillez impérativement à ce que l'apport d'air soit suffisant.

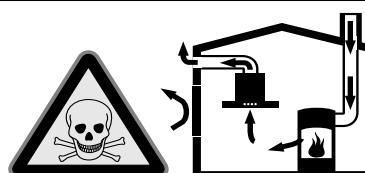


Les foyers à combustion alimentés en air ambiant (par exemple appareils de chauffage, au gaz, au bois, au fioul ou au charbon, les chauffe-eau, chauffe-eau accumulateurs) prélèvent l'air de combustion dans la pièce où ils sont installés et rejettent les gaz de fumée à l'extérieur par le biais d'un système spécifique (cheminée par exemple).

Lorsque la hotte aspirante est en marche, elle préleve de l'air dans la cuisine et dans les pièces voisines ; si l'apport d'air frais est trop faible, une dépression se forme. Des gaz toxiques provenant de la cheminée ou du conduit d'évacuation sont réaspirens dans les pièces d'habitation.

- Il faut donc toujours s'assurer que l'apport d'air frais est suffisant
- La présence d'une ventouse télescopique d'apport et d'évacuation d'air ne suffit pas à assurer le respect de la valeur limite.

Le fonctionnement sûr de l'appareil n'est possible que si la dépression dans la pièce où est installé le foyer ne dépasse pas 4 Pa (0,04 mbar). On y parvient en présence d'ouvertures non obturables aménagées par ex. dans les portes, fenêtres et en association avec des ventouses télescopiques d'admission/évacuation de l'air à travers la maçonnerie ou par d'autres mesures techniques permettant à l'air d'affluer pour assurer la combustion.



Demandez toujours conseil au maître ramoneur compétent qui pourra évaluer l'ensemble du réseau de ventilation de la maison et vous proposer le moyen le mieux adapté pour l'aération.

Si la hotte aspirante est utilisée exclusivement en mode recyclage, le fonctionnement est possible sans restrictions.

Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Les distances de sécurité indiquées doivent être respectées, afin d'éviter une accumulation de chaleur. Veuillez respecter les indications relatives à votre appareil de cuisson. Si votre table de cuisson combine des foyers gaz et électrique, l'écart maximal s'applique.

Il est permis de monter l'appareil avec un seul coté directement à côté d'un meuble haut ou près d'un mur haut. La distance vers la paroi ou le meuble haut doit être d'au moins 50 mm.

Risque d'incendie !

Les dépôts de graisse dans le filtre à graisse peuvent s'enflammer. Ne jamais travailler avec une flamme nue à proximité de l'appareil (par ex. flamber). N'installer l'appareil à proximité d'un foyer à combustibles solides (par ex. bois ou charbon) qu'en présence d'un couvercle fermé et non amovible. Aucune projection d'étincelles ne doit avoir lieu.

Risque de blessure !

- Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.
- Si l'appareil n'est pas correctement fixé, il peut tomber. Tous les éléments de fixation doivent être montés solidement et de façon sûre.
- L'appareil est lourd. 2 personnes sont nécessaires pour déplacer l'appareil. Utiliser exclusivement des moyens appropriés.

Risque de choc électrique !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Il y a risque d'endommagement du câble d'alimentation. Pendant l'installation, veiller à ne pas plier ni coincer le câble d'alimentation.

Risque d'électrocution !

A tout moment, il doit être possible de séparer l'appareil du réseau électrique. L'appareil doit uniquement être raccordé à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire. Si la prise n'est plus accessible après l'installation, un système coupe-circuit dans les phases est à prévoir dans l'installation à câblage fixe, conformément aux dispositions d'installation. Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder à l'installation électrique fixe. Nous vous recommandons d'installer un disjoncteur différentiel (interrupteur FI) dans le circuit d'alimentation de l'appareil.

Risque d'asphyxie !

Le matériel d'emballage est dangereux pour les enfants. Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec les matériaux d'emballage.

Risque de blessure !

Risque de chute lors des travaux sur l'appareil. Utiliser un escabeau stable.

Risque de blessure !

Des modifications sur la construction électrique ou mécanique sont dangereuses et peuvent conduire à des dysfonctionnements. Ne pas effectuer des modifications sur la construction électrique ou mécanique.

Consignes générales

Les surfaces de l'appareil sont fragiles. Lors de l'installation, évitez de les endommager.

Conduit d'évacuation

Remarque : Le fabricant de l'appareil n'assume aucune garantie pour les problèmes de fonctionnement liés à la tuyauterie.

- L'appareil atteint un rendement d'autant meilleur que le tuyau d'évacuation est court et droit et que son diamètre est grand.
- Si les tuyaux d'évacuation sont longs, présentent de nombreux coudes ou ont un diamètre inférieur à 150 mm, la puissance maximale d'aspiration ne sera pas atteinte et l'aérateur fera plus de bruit.
- Les tuyaux rigides ou souples constituant le conduit d'évacuation doivent être fabriqués dans un matériau non inflammable.

Risque d'endommagement par le reflux de condensat. Installer le conduit d'air vicié légèrement incliné vers le bas à partir de l'appareil (1° de pente)

Tuyaux ronds

Nous recommandons un diamètre intérieur de 150 mm, avec un minimum de 120 mm.

Gaines plates

La section intérieure doit correspondre au diamètre des tuyaux ronds.

Ø 150 mm env. 177 cm²

Ø 120 mm env. 113 cm²

- Les gaines plates ne doivent pas présenter de dévolements trop importants.
- Si des tuyaux de plusieurs diamètres sont utilisés, il faut prévoir des bandes d'étanchéité.

Branchement électrique

Les données de raccordement nécessaires se trouvent sur la plaque signalétique sur l'appareil.

Cet appareil est conforme aux dispositions CE régissant l'antiparasitage.

Cet appareil ne doit être raccordé qu'à une prise de courant de sécurité installée de manière réglementaire.

Installer la prise de courant de sécurité de préférence directement à l'intérieur du capot de la hotte.

- Il faudrait que la prise de courant de sécurité soit raccordée via un circuit électrique dédié.
- Si la prise de courant de sécurité n'est plus accessible après l'installation de l'appareil, il faut intercaler dans le câblage un sectionneur omnipolaire (disjoncteur pour protéger la ligne, fusibles et contacteurs) présentant une ouverture d'au moins 3 mm entre les contacts.

Préparer le montage

Attention !

Veillez à ce qu'il n'y ait pas de conduites électriques, de tuyaux de gaz ou d'eau au niveau des perçages.

Vérifier le plafond

- Le plafond doit être plat, horizontal et offrir une portance suffisante.
- La profondeur des trous percés doit être adaptée à la longueur des vis. Les chevilles doivent offrir une retenue sûre.
- Les vis et chevilles ci-jointes conviennent pour la maçonnerie massive. En présence d'autres matériaux de construction (p. ex. la plaque de plâtre, le béton cellulaire, les briques Poroton), il faut utiliser des moyens de fixation correspondants.
- La hotte aspirante pèse **90 kg** max.

Dimensions de l'appareil et distances de sécurité

- Tenez compte des dimensions de l'appareil. (**fig. A**)
- Respectez les distances de sécurité. (**fig. B**)
- Choisissez le châssis de support selon la hauteur de plafond. (**fig. C**)

Si les instructions d'installation de l'appareil de cuisson au gaz spécifient une distance différente, tenir toujours compte de la plus grande distance.

Sécurité transport

Pour le transport, le cadre porteur est fixé avec des vis à tête. Retirez ces vis à tête avant le montage.

Monter le châssis-support supérieur (**fig. 1**)

1. Avant le montage, définissez la hauteur totale du châssis-support.

Remarque : Le châssis-support est réglable en hauteur par crans de 20 mm.

2. Marquez les positions des 6 vis contre le plafond.

Remarque : Veillez à ce que le châssis-support se trouve sur la position correcte. Un bandeau de commande de l'appareil se situe sur le côté ouvert du châssis-support. L'autre bandeau de commande se situe sur le côté opposé.

3. Percez les trous et enfoncez les chevilles à ras de la surface.

4. Fixez le châssis-support supérieur contre le plafond à l'aide de 6 vis.

Montez le châssis-support inférieur sans rallonge (fig. 2)

1. Veillez au positionnement correct du châssis-support inférieur.

Remarque : Positionnez le côté ouvert du châssis-support inférieur en face du côté ouvert du châssis-support supérieur.

2. Introduisez le châssis-support inférieur dans le châssis-support supérieur et fixez-le avec 16 vis au niveau de la hauteur totale définie.

Remarques

■ Choisissez les trous de fixation de sorte à obtenir un écart maximal entre les vis. Cela influe sur la stabilité.

■ Laissez au moins un trou de fixation libre entre les vis.

Monter le châssis-support inférieur avec rallonge

Une rallonge peut être montée pour les appareils d'une largeur de 1200/1600 mm.

1. Poussez la rallonge depuis l'extérieur sur le châssis-support supérieur et fixez-la à l'aide de 16 vis. (fig. 3a)

2. Veillez à ce que le châssis-support inférieur se trouve sur la position correcte.

Remarque : Positionnez le côté ouvert du châssis-support inférieur face au côté ouvert du châssis-support supérieur.

3. Poussez le châssis-support inférieur dans la rallonge et fixez-le à la hauteur totale définie à l'aide de 16 vis. (fig. 3b)

4. Montez deux cornières de renfort. (fig. 4)

Monter l'appareil

1. Uniquement pour la version à recyclage (fig. 5) :

- Insérez le filtre des deux côtés dans le module de recyclage de l'air AA 442 810.
- Introduisez et accrochez le module de recyclage de l'air par en dessous dans le châssis-support. Fixez-le avec 2 vis.

2. Uniquement pour la combinaison avec moteur séparé interne AR 400 143 (fig. 6a) :

- Dévissez la tôle de recouvrement dans la hotte : desserrez 4 vis, retirez la tôle de recouvrement, revissez 4 vis.
- Introduisez le moteur séparé par en haut dans la hotte. Fixez-le avec 4 vis. Raccordez le câble secteur et le câble de commande au module de commande.

3. Uniquement pour la combinaison avec moteur séparé externe AR 4.. (fig. 6b) :

- Raccordez le moteur séparé externe et le module de commande de la hotte avec le câble secteur. Les fiches doivent s'enclencher.

Remarque : les douilles de raccordement X1 et X2 sont identiques.

- Raccordez le câble secteur au module de commande.

4. Accrochez la hotte par en bas dans les deux cornières (a) du châssis-support. (fig. 7)

Remarque : Assurez-vous que le câble secteur n'est pas coincé.

5. Alignez soigneusement la hotte et fixez-la avec 7 vis sur le châssis-support.

Raccordement de l'appareil

Remarques

■ En mode Évacuation extérieur, un clapet anti-retour doit être installé. Si un clapet anti-retour n'est pas joint à l'appareil, il est en vente dans le commerce spécialisé.

■ Si l'air vicié traverse la paroi extérieure, il faudrait utiliser une ventouse télescopique.

■ En cas d'utilisation d'un tuyau en aluminium, lisser au préalable la zone de raccordement.

Réaliser le raccordement de l'évacuation de l'air (fig. 8)

Conduit d'évacuation Ø 150 mm (taille recommandée)

1. Appareil avec moteur séparé interne AR 400 143 :

Fixez le conduit d'évacuation directement sur le manchon d'évacuation du moteur séparé.

2. Appareil sans moteur séparé interne AR 400 143 :

- Dévissez la pièce de connexion de la tôle de recouvrement dans la hotte.
- Fixez le conduit d'évacuation sur la pièce de connexion.
- Vissez fermement la pièce de connexion sur la tôle de recouvrement dans la hotte.

3. Réalisez la jonction vers l'orifice d'évacuation d'air.

4. Étanchéifiez les zones de jonction de façon appropriée.

Réaliser le raccordement électrique

1. Branchez la fiche secteur sur la prise avec terre.

2. Si un raccordement fixe est nécessaire, respectez les consignes dans le chapitre Raccordement électrique.

Monter le capot de cheminée

⚠ Risque de blessure !

Des pièces à l'intérieur de l'appareil peuvent présenter des arêtes vives. Porter des gants de protection.

1. Retirez la pellicule protectrice des capots de cheminée.
2. Posez sur l'appareil les deux pièces formant la partie supérieure du capot de cheminée et emboîtez-les ensemble. (fig. 9)
3. Poussez le capot de cheminée supérieur vers le haut et fixez-le à l'aide de 2 vis. (fig. 10)
4. Posez sur l'appareil les deux pièces formant la partie inférieure du capot de cheminée et emboîtez-les ensemble. (fig. 11)
5. Mettez les filtres à graisse en place. (fig. 12)

Sortie de commutation supplémentaire

Les travaux sur la sortie de commutation supplémentaire doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié, en respectant les règlements et normes spécifiques au pays.

L'appareil possède une sortie de commutation supplémentaire X16 (contact sans potentiel) pour le raccordement d'autres appareils, tels que une installation de ventilation existante côté site. Le contact est fermé lorsque le ventilateur est en marche et est ouvert lorsque le ventilateur est éteint.

La sortie de commutation se situe sous un cache. Puissance de commutation maximale 30 V/1 A (AC/DC). Le signal qui est raccordé au contact doit correspondre à la classe de protection 3.

Raccord pour le contacteur de fenêtre AA 400 510

Les travaux sur le raccord pour le contacteur de fenêtre doivent uniquement être effectués par un électricien qualifié, en respectant les règlements et normes spécifiques au pays.

L'appareil possède un raccord X17 pour un contacteur de fenêtre. Le contacteur de fenêtre convient au montage encastré ou au montage en saillie. Le contacteur de fenêtre AA 400 510 est disponible séparément en tant qu'accessoire. Respectez les instructions de montage fournies avec le contacteur de fenêtre.

Lorsque le contacteur de fenêtre est raccordé, la ventilation de la hotte aspirante fonctionne uniquement avec la fenêtre ouverte. L'éclairage fonctionne même si la fenêtre est fermée.

Si vous activez la ventilation avec la fenêtre fermée, la touche de la vitesse du ventilateur sélectionnée clignote et la ventilation reste éteinte.

Si vous fermez la fenêtre alors que la ventilation est allumée, l'appareil coupe la ventilation en l'espace de 5 secondes. La touche de la vitesse du ventilateur sélectionnée clignote.

L'ensemble du circuit de ventilation associé à un contacteur de fenêtre doit être évalué par un ramoneur en chef.

Utilisation en réseau (fig. 13)

Plusieurs appareils peuvent être interconnectés. La lumière et la ventilation de tous les appareils fonctionnent de manière synchrone.

Relier les appareils en série via les prises de raccordement X1 et X2 (équivalentes). L'ordre de l'interconnexion n'a pas d'influence. Si les câbles réseau fournis sont trop courts, utiliser un câble réseau usuel du commerce (au moins Cat5, blindé).

Nombre max. d'appareils pouvant être connectés au réseau : 20 appareils. Longueur totale de tous les câbles réseau : 40 m. La fonction de l'installation doit être vérifiée par un technicien qualifié lors de l'installation initiale.

La panne d'un appareil (coupure de tension, séparation du câble réseau) conduit au blocage de la fonction de ventilation de l'ensemble du système. Toutes les touches sur l'appareil clignotent.

En cas de modification de la configuration, l'installation doit être réinitialisée :

1. Dévisser la tôle de protection.
2. Appuyer sur la touche Reset jusqu'à ce que les deux LED soient allumées en continu (env. 5 secondes). Relâcher ensuite la touche dans les 5 secondes.
3. Visser le tôle de protection.
4. Faire vérifier la fonction de l'installation par un technicien qualifié après l'initialisation.

Démonter l'appareil

1. Retirez le filtre à graisse.
2. Détachez le capot de cheminée.
3. Mettez l'appareil hors tension.
4. Détachez les conduits d'évacuation.
5. Desserrez les vis de sécurité.
6. Enlevez l'appareil.

hr

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Samo kod pravilne ugradnje sukladno ovim uputama za montažu je zajamčena sigurnost tijekom uporabe. Instalater je odgovoran za besprijkorno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Širina nape se barem mora podudarati sa širinom kuhalista.

Kod instalacije morate poštivati trenutno važeće propise iz područja gradnje i propise lokalnih distributera električne energije i plina.

Prilikom odvođenja odlaznog zraka valja poštivati zakonske propise (npr. zakone o gradnji).


Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja. Odlazni zrak ne smije se ispušta u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijala na plamen. Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.

Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovise o zraku iz prostorije.

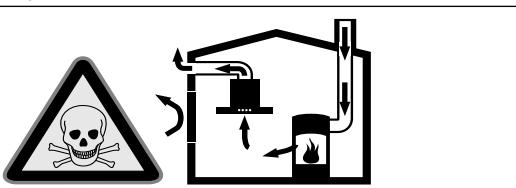


Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijaci vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvode dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.

Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se snobi zrak, a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrovnii plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjeru.

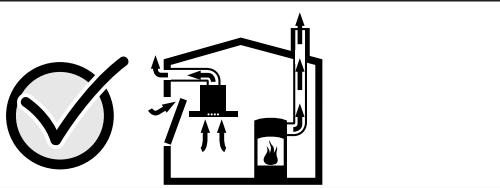

U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optičkim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se moglo zapaliti. Valja poštivati zadani sigurnosni razmak kako bi se izbjegao zastoj topline. Poštujte informacije za Vaš štednjak. Ukoliko se plinska i električna kuhalista zajedno koriste, vrijeti najveći navedeni razmak.

Uredaj se samo s jedne strane smije instalirati uz visoki element ili zid. Razmak do zida ili visokog elementa mora iznositi najmanje 50 mm.

Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se moglo zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uredaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskre ne smiju letjeti.

Opasnost od ozljede!

- Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštreni rubova. Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije propisno pričvršćen, može pasti. Svi pričvrsni elementi moraju biti čvrsti i sigurno montirani.
- Uredaj je težak. Za pomicanje uređaja potrebne su 2 osobe. Koristite samo primjerena pomagala.

Opasnost od strujnog udara!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštreni rubova. Priključni kabel se može oštetići. Tijekom instalacije ne savijajte i ne stišćite priključni kabel.

Opasnost od strujnog udara!

Isključivanje uređaja iz električne mreže mora biti omogućeno u svakom trenutku. Uredaj se smije priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Ako utikač nakon ugradnje više nije dostupan ili ako je potreban fiksni priključak, na strani instalacije mora postojati svezpolni odvajač s razmakom među kontaktima od najmanje 3 mm. Fiksni priključak smije izvesti samo ovlašteni električar. Preporučujemo da instalirate zaštitnu strojnu sklopku (ZS-sklopku) u strujnom krugu napajanja uređaja.

Opasnost od strujnog udara!

Uredaj je opremljen EU šuko utikačem. Kako bi se osiguralo zaštitno uzemljenje u utičnicu namijenjenoj za Dansku, uređaj je potreban priključiti s odgovarajućim adapterom za utikač. Ovaj adapter (dopušten do maks. 13 A) može se dobiti u servisnoj službi (br. rezervnog dijela 623333).

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Opasnost od ozljede!

Opasnost od pada kod radova na uređaju. Koristite stabilne ljestve.

Opasnost od ozljede!

Promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji su opasne i mogu dovesti do pogrešnog rada. Ne vršite promjene na električnoj ili mehaničkoj nadgradnji.

Opće napomene

Površine uređaja su osjetljive. Kod instalacije izbjegavajte oštećenja.

Odvodni vod

Napomena: Za reklamacije čiji uzrok bi mogao biti neispravan dimovod, proizvođač uređaja ne preuzima odgovornost.

- Uredaj postiže svoj optimalni učinak kada je spojen kratkom, ravnom cijevi za odlazni zrak i što je moguće većim promjerom cijevi.
- Ako se koristi duga, hrappa cijev za odlazni zrak, cijev s puno koljena ili cijevi promjera manjeg od 150 mm, ne postiže se optimalni učinak usisa, a rad ventilatora postaje sve glasniji.
- Cijevi ili crijeva za polaganje odvodnog voda moraju biti od nezapaljivog materijala.

Opasnost od oštećenja uslijed povrata kondenzata. Kanal za odlazni zrak instalirajte s blagim padom iz uređaja (nagib od 1°).

Okrugle cijevi

Preporuča se unutarnji promjer cijevi od 150 mm, ali najmanje od 120 mm.

Spljošteni cijevi

Unutarnji presjek mora odgovarati promjeru okrugle cijevi.

Ø 150 mm cca. 177 cm²

Ø 120 mm cca. 113 cm²

- Spljošteni cijevi ne bi trebale imati oštra skretanja.

- Kod promjera cijevi koji odstupaju od navedenih dimenzija koristite traku za brtvljenje.

Električni priključak

Potrebni podatci o priključenju nalaze se na označnoj pločici uređaja.

Ovaj uređaj odgovara odredbama EZ za zaštitu od radiosmetnji.

Ovaj uređaj smije se priključiti samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Uticnicu sa zaštitnim kontaktom postavite ukoliko je moguće unutar obloge dimnjaka.

- Uticnicu sa zaštitnim kontaktom bi trebalo priključiti preko vlastitog strujnog kruga.
- Ukoliko utičnica sa zaštitnim kontaktom nije više dostupna nakon instalacije uređaja, kod instalacije treba biti prisutna svepolna razdvojna sklopka (npr. isklopka, osigurači i sklopnići) s otvorom kontakta od najmanje 3 mm.

Priprema montaže

Oprez!

Uvjerite se da na mjestu bušotine nema strujnih vodova, plinskih ili vodovodnih cijevi.

Provjera stropa

- Strop mora biti ravan, vodoravan i imati dostačnu nosivost.
- Dubina rupa mora odgovarati dužini vijaka. Tiple moraju biti čvrste na opip.
- Priloženi vijci i tipke namijenjeni su za masivne zidove. Za ostale konstrukcije (npr. rigips, siporeks, opeka Poroton) valja koristiti odgovarajuća sredstva za pričvršćenje.
- Maksimalna težina nape iznosi **90 kg**.

Dimenzije uređaja i sigurnosni razmak

- Pridržavajte se dimenzija uređaja. (**slika A**)
- Pridržavajte se sigurnosnog razmaka. (**slika B**)
- Nosivo postolje odaberite ovisno o visini stropa. (**slika C**)

Ukoliko je u uputama za instalaciju plinskog štednjaka propisan razmak koji odstupa od navedenih dimenzija, uvijek uzmite u obzir veći razmak.

Transportni osigurač

Nosivo postolje je za transport fiksirano vijcima za lim. Prije montaže izvadite ove vijke za lim.

Montaža gornjeg nosivog postolja (slika 1)

1. Prije montaže odredite ukupnu visinu nosivog postolja.

Napomena: Nosivo postolje može se podešavati po visini u razmacima od 20 mm.

2. Iscrtajte položaje za 6 vijaka na stropu.

Napomena: Pazite na pravilan položaj nosivog postolja. Upravljačka ploča uređaja nalazi se na otvorenoj strani nosivog postolja. Druga upravljačka ploča nalazi se na suprotnoj strani.

3. Izbušite rupe i utisnite tiple da budu u ravnini sa zidom.

4. Gornje nosivo postolje pričvrstite pomoću 6 vijaka na strop.

Montaža donjeg nosivog postolja bez produžetka (slika 2)

1. Pazite na pravilan položaj donjeg nosivog postolja.

Napomena: Pozicionirajte otvorenu stranu donjeg nosivog postolja nasuprot otvorenoj strani gornjeg nosivog postolja.

2. Donje nosivo postolje umetnite u gornje nosivo postolje i pričvrstite na određenoj ukupnoj visini pomoću 16 vijaka.

Napomene

- Rupe za pričvršćivanje odaberite tako da se postigne najveći razmak između vijaka. To služi za stabilnost.
- Između vijaka ostavite otvorenu najmanje jednu rupu za pričvršćivanje.

Montaža donjeg nosivog postolja s produžetkom

Kod uređaja širine 1200/1600 mm možete montirati produžetak.

1. Producetak gurnite s vanjske strane iznad gornjeg nosivog postolja i montirajte na gornje nosivo postolje pomoću 16 vijaka. (**slika 3a**)

2. Pazite na pravilan položaj donjeg nosivog postolja.

Napomena: Pozicionirajte otvorenu stranu donjeg nosivog postolja nasuprot otvorenoj strani gornjeg nosivog postolja.

3. Donje nosivo postolje umetnite u produžetak i pričvrstite na određenoj ukupnoj visini pomoću 16 vijaka. (**slika 3b**)

4. Montirajte dva kutnika s pojačanjem. (**slika 4**)

Montaža uređaja

1. Samo za izvedbu s optičkim zrakom (slika 5):

- Umetnute filtre s obje strane u modul za optički zrak AA 442 810.
- Modul za optički zrak umetnute odozgo u nosivo postolje i objesite. Pričvrstite pomoću 2 vijaka.

2. Samo za kombiniranje s internim modulom ventilatora AR 400 143 (slika 6a):

- Odvijte pokrivenu ploču u kuhinjskoj napi: otpustite 4 vijka, skinite pokrivenu ploču, ponovno pričvrstite 4 vijka.
- Modul ventilatora umetnute odozgo u kuhinjsku napu. Pričvrstite pomoću 4 vijaka. Mrežni kabel i upravljački kabel priključite na upravljački modul.

3. Samo za kombiniranje s vanjskim modulom ventilatora AR 4. (slika 6b):

- Vanjski modul ventilatora i upravljački modul kuhinjske nape spojite mrežnim kabelom. Utikači se moraju uglaviti.

Napomena: Priključni utori X1 i X2 su identični.

- Mrežni kabel priključite na upravljački modul.

4. Napu objesite odozgo na oba kutna držača (a) na nosivom postolju. (slika 7)

Napomena: Provjerite da nije priklešten mrežni kabel.

5. Ravno centrirajte napu i pričvrstite pomoću 7 vijaka na nosivo postolje.

Priključivanje uređaja

Napomene

- Kod pogona na odlazni zrak treba biti ugrađena nepovratna zaklopka. Ukoliko nije isporučena s uređajem, možete je kupiti u specijaliziranoj trgovini.
- Ako se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni ormarić.
- Ukoliko koristite aluminijsku cijev, područje priključivanja prethodno poravnajte.

Pričvršćivanje spoja odlaznog zraka (slika 8)

Cijev za odlazni zrak Ø 150 mm (preporučena veličina)

1. Uredaj s internim modulom ventilatora AR 400 143:

Cijev za odlazni zrak priključite izravno na nastavak za zrak na modulu ventilatora.

2. Uredaj bez internog modula ventilatora AR 400 143:

- Odvijte priključni nastavak s pokrivene ploče u kuhinjskoj napi.
- Pričvrstite cijev za odlazni zrak na priključni nastavak.
- Priključni nastavak pričvrstite vijcima na pokrivenu ploču u kuhinjskoj napi.

3. Pričvrstite spoj s otvorenim odvodom zraka.

4. Spojna mjesta primjereno zabrtvite.

Električni priključak

1. Mrežni utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

2. Kod potrebnog fiksнog priključka pridržavajte se napomena u poglavljiju Električni priključak.

Montaža obloge dimnjaka

⚠ Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštreljivi rubovi. Nosite zaštitne rukavice.

1. Skinite zaštitnu foliju s obloga dimnjaka.

2. Stavite oba dijela gornje obloge dimnjaka na uređaj i zajedno utaknite. (**slika 9**)

3. Gornju oblogu dimnjaka gurnite prema gore i pričvrstite pomoću 2 vijaka. (**slika 10**)

4. Stavite oba dijela donje obloge dimnjaka na uređaj i zajedno utaknite. (**slika 11**)

5. Umetnute filter za masnoću. (**slika 12**)

Dodatni uklopljni izlaz

Radove na dodatnom ukloplnom izlazu smije vršiti kvalificirani električar uzimajući u obzir odredbe i norme specifične za zemlju.

Uredaj ima dodatni ukloplni izlaz X16 (kontakt bez potencijala) za priključivanje drugih uređaja kao što je postojeći sustav ventilacije na građevini. Kontakt se zatvara kada je ventilator uključen i otvara se kada ventilator isključen.

Uklopljni izlaz nalazi se ispod poklopca. Maksimalna ukloplna snaga 30 V/1 A (AC/DC). Signal, koji se priključuje na kontakt, mora odgovarati klasi zaštite 3.

Priklučak prekidača s prozorskim kontaktom

AA 400 510

Radove na priključku prekidača s prozorskim kontaktom smije vršiti kvalificirani električar uzimajući u obzir odredbe i norme specifične za zemlju.

Uredaj ima priključak X17 prekidača s prozorskim kontaktom. Prekidač s prozorskim kontaktom prikladan je za montažu. Prekidač s prozorskim kontaktom AA 400 510 možete kupiti zasebno kao pribor. Pridržavajte se napomena za montažu isporučenih s prekidačem s prozorskim kontaktom.

Kada je prekidač s prozorskim kontaktom priključen, ventilacija nape radi samo kada je prozor otvoren. Osvjetljenje radi i kada je prozor zatvoren.

Ako uključite ventilaciju kada je prozor zatvoren, treperi tipka odabranog stupnja ventilatora i ventilacija ostaje isključena. Ako zatvorite prozor kada je ventilacija uključena, uredaj isključuje ventilaciju u roku 5 sekundi. Treperi tipka odabranog stupnja ventilatora.

Prozračivanje čitave kuće u kombinaciji s prekidačem s prozorskim kontaktom treba ocijeniti dimnjaka.

Umrežen rad (slika 13)

Moguće je umrežiti nekoliko uređaja. Svjetlo i ventilator svih uređaja rade sinkrono.

Uredaje serijski spojite preko priključnih utora X1 i X2 (iste vrijednosti). Redoslijed umreženja ne utječe na rad uređaja. Ako su isporučeni mrežni kabeli prekratki, koristite standardni mrežni kabel (najmanje Cat5, zakriljeni).

Umreženje: maksimalno 20 uređaja. Ukupna dužina svih mrežnih kabela: 40 m. Rad sustava mora provjeriti kvalificirani instalater pri prvom postavljanju.

Ispad nekog umreženog uređaja (prekid napajanja, izvlačenje mrežnog kabla) dovodi do blokiranja rada ventilatora čitavog sustava. Trepere sve tipke na uređaju.

U slučaju promjene konfiguracije potrebno je ponovno inicijalizirati sustav:

1. Odvornite vijke na pokrovnoj ploči.
2. Pritisnite tipku Reset toliko dugo sve dok obje LED lampice ne svijetle stalno (oko 5 sekundi). Zatim otpustite tipku u roku od 5 sekundi.
3. Pričvrstite pokrovnu ploču vijcima.
4. Provjeru rada sustava nakon inicijalizacije prepustite kvalificiranom instalateru.

Demontaža uređaja

1. Izvadite filter za masnoću.
2. Skinite oblogu dimnjaka.
3. Isključite uređaj iz struje.
4. Skinite odvodne vodove.
5. Odvijte sigurnosne vijke.
6. Skinite uređaj.

it

⚠️ Importanti avvertenze di sicurezza

Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso. Solo così è possibile utilizzare l'apparecchio in modo sicuro e corretto.

Custodire con la massima cura le presenti istruzioni per l'uso e il montaggio in caso di un utilizzo futuro o cessione a terzi.

Controllare l'apparecchio dopo averlo disimballato. Qualora si fossero verificati danni da trasporto, non collegare l'apparecchio. La sicurezza di utilizzo è garantita solo in caso di installazione secondo le regole di buona tecnica riportate nelle istruzioni di montaggio. L'installatore è responsabile del corretto funzionamento nel luogo di installazione.

La larghezza della cappa di aspirazione deve corrispondere almeno alla larghezza dei punti di cottura.

Per l'installazione è necessario rispettare le disposizioni in materia di edilizia attualmente in vigore e le norme del fornitore locale di elettricità e gas.

Per quanto concerne la conduzione dell'aria esausta è necessario rispettare le normative di legge ufficiali (ad es. normative urbanistiche provinciali).


Pericolo di morte!

I gas di combustione riaspirati possono causare avvelenamento. L'aria esausta non deve essere immessa in un camino per il fumo o per i gas di scarico funzionante, né in un pozzo di aerazione dei locali di installazione di focolari. Nel caso in cui l'aria esausta debba essere immessa in un camino per fumo o gas di scarico non in funzione, è necessario ottenere l'autorizzazione di un tecnico specializzato.

Pericolo di morte!

I gas di combustione riaspirati possono causare avvelenamento.


È necessario assicurare sempre un'alimentazione di aria sufficiente quando l'apparecchio in modalità aspirazione viene utilizzato contemporaneamente a un focolare dipendente dall'aria ambiente.

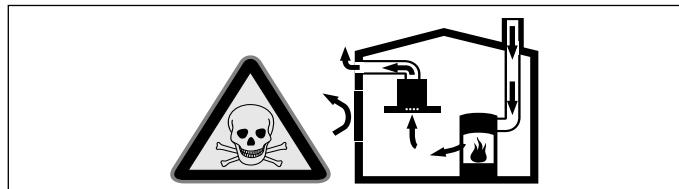

I focolari che dipendono dall'aria ambiente (peres. a gas, olio, legna o carbone, scaldabagno, caldaie elettriche) ricavano l'aria per la combustione dalla stanza ed eliminano i gas di scarico all'esterno attraverso un impianto (peres. camino).

In concomitanza della cappa accesa, dalla cucina e dalle stanze adiacenti viene sottratta dell'aria: senza un'alimentazione sufficiente di aria si crea depressione. I gas velenosi dal camino o dalla cappa di aspirazione vengono riaspirati nelle stanze.

- Assicurare sempre un'alimentazione di aria sufficiente.
 - Un'apertura nel muro per alimentazione/scarico aria non garantisce il rispetto del valore limite.
- Un esercizio sicuro è possibile solo se la depressione nella stanza in cui è installato il focolare non supera i 4 Pa (0,04 mbar). Questo è garantito se l'aria necessaria alla combustione può affluire nella stanza attraverso aperture non fisse, peres. porte, finestre in combinazione con un canale di adduzione/scarico aria o altre misure tecniche.

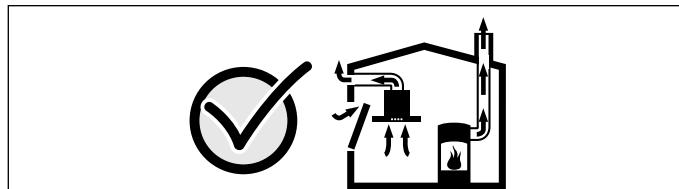

Consultate in ogni caso lo spazzacamino responsabile che è in grado di giudicare la ventilazione complessiva in casa e proporre misure adeguate.

Se la cappa è usata solo nella modalità a ricircolo d'aria, il suo esercizio è possibile senza limitazioni.

Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono incendiarsi. Le distanze di sicurezza prescritte devono essere mantenute per evitare un accumulo di calore. Attenersi alle indicazioni relative al proprio piano di cottura. Se vengono installati punti di cottura a gas ed elettrici insieme, è necessario rispettare la distanza massima indicata.

L'apparecchio deve essere installato solo su un lato direttamente a fianco di un armadio alto o una parete. La distanza dalla parete o da un armadio alto deve essere di almeno 50 mm.

Pericolo di incendio!

I depositi di grasso presenti nel filtro per grassi possono incendiarsi. Non lavorare mai nelle vicinanze dell'apparecchio con fiamme libere (ad es. fiammeggiare). L'installazione dell'apparecchio nelle vicinanze di un focolare per combustibili solidi (ad es. legno o carbone), è consentita solo se questo è dotato di copertura chiusa e non estraibile. Non deve esserci produzione di scintille.

Pericolo di lesioni!

- Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati. Indossare guanti protettivi.
- Se l'apparecchio non viene fissato correttamente può cadere. Tutti gli elementi di fissaggio devono essere montati in modo saldo e sicuro.
- L'apparecchio è pesante. Per spostarlo occorrono 2 persone. Utilizzare esclusivamente ausili adeguati.

Pericolo di scossa elettrica!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati. Potrebbe venire danneggiato il cavo di collegamento.

Durante l'installazione, fare attenzione a non piegare o serrare il cavo di collegamento.

Pericolo di scossa elettrica!

Si deve poter sempre separare l'apparecchio dalla rete elettrica. L'apparecchio può essere collegato solamente a una presa con messa a terra installata secondo le istruzioni. Se dopo il montaggio la spina non è più raggiungibile, durante la posa fissa dell'installazione elettrica, prevedere un dispositivo di separazione nelle fasi seguenti alla determinazione dell'allestimento. Soltanto un elettricista appositamente formato può eseguire la posa fissa dell'installazione elettrica. Noi consigliamo di installare un interruttore differenziale (differenziale) nel circuito elettrico dell'alimentazione dell'apparecchio.

Pericolo di soffocamento!

Il materiale d'imballaggio è pericoloso per i bambini. Non lasciare mai che i bambini giochino con il materiale di imballaggio.

Pericolo di lesioni!

Pericolo di cadute durante i lavori sull'apparecchio. Utilizzare una scala doppia stabile.

Pericolo di lesioni!

Modifiche all'impianto elettrico o meccanico sono pericolose e possono causare anomalie nel funzionamento. Non apportare modifiche all'impianto elettrico o meccanico.

Indicazioni generali

Le superfici dell'apparecchio sono delicate. Evitare danni durante l'installazione.

Scarico dell'aria

Avvertenza: Il produttore dell'apparecchio non si assume alcuna responsabilità per le contestazioni relative al condotto.

- L'apparecchio raggiunge la massima prestazione con un tubo di scarico corto e dritto, che ha un diametro possibilmente grande.
- In presenza di tubi d'espulsione aria lunghi, molte curve o con un diametro inferiore a 150 mm non si raggiunge la prestazione ottimale di aspirazione e il rumore della ventola aumenta.
- I tubi o i tubi flessibili per il condotto di scarico dell'aria devono essere in materiale ignifugo.

Pericolo di danni dovuti al ritorno della condensa. Installare il canale di espulsione in posizione leggermente spiovente rispetto all'apparecchio (1° di dislivello).

Tubi rotondi

Si consiglia un diametro interno di 150 mm, tuttavia di almeno 120 mm.

Canali piatti

La sezione interna deve corrispondere al diametro dei tubi rotondi.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- I canali piatti non devono presentare rinvii taglienti.
- Nel caso di diametri diversi del condotto utilizzare strisce di tenuta.

Collegamento elettrico

I dati necessari per l'allacciamento si trovano sulla targhetta di identificazione dell'apparecchio.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti di protezione RFI dell'Unione Europea.

Questo apparecchio deve essere collegato unicamente a una presa con contatto di terra conforme alle disposizioni di legge. Possibilmente, collocare la presa con contatto di terra all'interno del rivestimento del camino.

- La presa con contatto di terra dovrebbe essere collegata attraverso un circuito elettrico a parte.
- Se in seguito all'installazione dell'apparecchio la presa con contatto di terra non è più accessibile, è necessario prevedere in fase d'installazione un sezionatore universale (ad es. interruttore automatico, fusibili e protezioni) con un'apertura di contatto di almeno 3 mm.

Preparazione del montaggio

Attenzione!

Accertarsi che nell'area dei fori non siano presenti cavi elettrici né condutture del gas o dell'acqua.

Controllare il soffitto

- Il soffitto deve essere piano, orizzontale e sufficientemente solido e resistente.
- La profondità dei fori deve corrispondere alla lunghezza delle viti. I tasselli devono avere un appoggio fisso.
- Le viti e i tasselli in dotazione sono progettati per muri massicci in mattoni. Per altri tipi di costruzioni (ad es. Rigips, calcestruzzo poroso, mattoni Poroton) è necessario utilizzare elementi di fissaggio adeguati.
- Il peso max. della cappa di aspirazione è pari a **90 kg**.

Dimensioni dell'apparecchio e distanze di sicurezza

- Osservare le dimensioni dell'apparecchio. (**fig. A**)
 - Osservare le distanze di sicurezza. (**fig. B**)
 - Scegliere un supporto a seconda dell'altezza del soffitto. (**fig. C**)
- Qualora nelle istruzioni di installazione dell'apparecchio di cottura a gas sia prevista una distanza diversa, osservare sempre la distanza maggiore.

Protezione per il trasporto

Il telaio di supporto è fissato per il trasporto con le viti per lamiera. Rimuovere queste viti per lamiera prima del montaggio.

Montaggio del telaio di supporto superiore (fig. 1)

1. Prima di procedere al montaggio definire l'altezza complessiva del telaio di supporto.
Avvertenza: Il telaio di supporto è regolabile in altezza con intervalli di 20 mm.
2. Contrassegnare le posizioni delle 6 viti sul soffitto.
Avvertenza: Fare attenzione a posizionare correttamente il telaio di supporto. Un pannello di comando dell'apparecchio si trova sul lato aperto del telaio di supporto. Un altro pannello di comando si trova sul lato opposto.
3. Trapanare i fori e inserire i tasselli a filo.
4. Fissare il telaio di supporto superiore al soffitto servendosi di 6 viti.

Montare il telaio di supporto inferiore senza prolunga (fig. 2)

1. Fare attenzione a posizionare correttamente il telaio di supporto inferiore.
- Avvertenza:** Posizionare il lato aperto del telaio di supporto inferiore di fronte al lato aperto del telaio di supporto superiore.
2. Spingere il telaio di supporto inferiore in quello superiore e fissarlo all'altezza totale definita con 16 viti.

Avvertenze

- Selezionare i fori di fissaggio in modo tale da raggiungere una distanza massima tra le viti. Ciò è un presupposto indispensabile per la stabilità.
- Lasciare aperto almeno un foro di fissaggio tra le viti.

Montaggio del telaio di supporto inferiore con la prolunga

Con apparecchi della larghezza di 1200/1600 mm può essere montata una prolunga.

1. Spingere la prolunga dall'esterno sopra il telaio di supporto e montarla sul telaio di supporto servendosi di 16 viti. (**fig. 3a**)
2. Fare attenzione a posizionare correttamente il telaio di supporto inferiore.
- Avvertenza:** Posizionare il lato aperto del telaio di supporto inferiore di fronte al lato aperto del telaio di supporto superiore.
3. Spingere il telaio di supporto inferiore nella prolunga e fissarlo all'altezza totale definita con 16 viti. (**fig. 3b**)
4. Montare due angoli di supporto. (**fig. 4**)

Montaggio dell'apparecchio

1. Solo per la direzione di ricircolo dell'aria (fig. 5):

- inserire il filtro da entrambi i lati nel modulo a ricircolo AA 442 810.
- Inserire dal basso il modulo a ricircolo nel telaio di supporto e agganciarlo. Fissare con 2 viti.

2. Solo per la combinazione con modulo ventola interno AR 400 143 (fig. 6a):

- svitare il pannello di copertura nella cappa di aspirazione: allentare 4 viti, rimuovere il pannello di copertura, serrare nuovamente 4 viti.
- Inserire il modulo ventola dall'alto nella cappa di aspirazione. Fissare con 4 viti. Collegare il cavo di rete e i cavi di controllo sul modulo di comando.

3. Solo per la combinazione con modulo ventola esterno AR 4.. (fig. 6b):

- collegare il modulo ventola esterno e il modulo di controllo della cappa di aspirazione con il cavo di rete. Le spine devono scattare in posizione.

Avvertenza: le prese di collegamento X1 e X2 sono identiche.

- Collegare il cavo di rete sul modulo di controllo.
- 4. Agganciare dal basso la cappa di aspirazione in entrambe le staffe di supporto(a) sul telaio di supporto. (**fig. 7**)
- Avvertenza:** Accertarsi che il cavo di rete non si schiacci.
- 5. Allineare la cappa di aspirazione al telaio di supporto e fissarla servendosi di 7 viti.

Allacciamento dell'apparecchio

Avvertenze

- Nel funzionamento ad aria di scarico deve essere montato un raccordo alettato. Se con l'apparecchio non è fornito il raccordo alettato è possibile reperirlo in un negozio specializzato.
- Se l'aria esausta viene condotta attraverso la parete esterna, è necessario utilizzare una cassetta murale telescopica.
- Se si utilizza un tubo in alluminio, levigare prima la zona di raccordo.

Realizzazione del collegamento allo scarico dell'aria (fig. 8)

Tubo di scarico Ø 150 mm (dimensione consigliata)

1. Apparecchio con modulo ventola interno AR 400 143:

Fissare il tubo di scarico direttamente al manicotto dell'aria del modulo ventola.

2. Apparecchio senza modulo ventola interno AR 400 143:

- Svitare l'elemento di collegamento dal pannello di copertura nella cappa di aspirazione.
- Fissare il tubo di scarico sull'elemento di collegamento.
- Avvitare l'elemento di collegamento sul pannello di copertura nella cappa di aspirazione.

3. Realizzare il collegamento all'apertura per lo scarico dell'aria.

4. Sigillare ermeticamente i punti di collegamento.

Esecuzione del collegamento elettrico

1. Inserire la spina nella presa con contatto di terra.

2. In caso di allacciamento fisso, prestare attenzione alle avvertenze contenute nel capitolo Allacciamento elettrico.

Montare il rivestimento del camino

⚠ Pericolo di lesioni!

Alcuni componenti all'interno dell'apparecchio possono essere affilati. Indossare guanti protettivi.

1. Rimuovere la pellicola protettiva dai rivestimenti del camino.

2. Posizionare entrambe le parti del rivestimento del camino superiore sull'apparecchio e congiungerle. (fig. 9)

3. Spingere verso l'alto il rivestimento superiore del camino e fissarlo con 2 viti. (fig. 10)

4. Posizionare entrambe le parti del rivestimento del camino inferiore sull'apparecchio e congiungerle. (fig. 11)

5. Inserire il filtro per grassi. (fig. 12)

Uscita di commutazione supplementare

I lavori all'uscita di commutazione supplementare possono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato e qualificato nel rispetto delle norme e delle disposizioni locali.

L'apparecchio dispone di un'uscita di commutazione supplementare X16 (contatto puro) per il collegamento di altri apparecchi come ad esempio un impianto di aspirazione presente in loco. Il collegamento viene chiuso quando la ventola è attiva e aperto quando la ventola è spenta.

L'uscita di commutazione si trova sotto una copertura. Massima potenza erogabile 30 V/1 A (CA/CC). Il segnale che viene collegato al contatto deve corrispondere alla classe di protezione 3.

Collegamento per Interruttore a contatto

AA 400 510

I lavori all'uscita dell'interruttore a contatto possono essere eseguiti esclusivamente da un elettricista specializzato e qualificato nel rispetto delle norme e delle disposizioni locali.

L'apparecchio dispone di un collegamento X17 per un interruttore a contatto. L'interruttore a contatto è adatto per il montaggio a incasso o in una scatola esterna. Riceverete separatamente un interruttore a contatto AA 400 510 come accessorio. Osservare le avvertenze per il montaggio fornite in dotazione con l'interruttore a contatto.

Con l'interruttore a contatto chiuso il sistema di aspirazione della cappa di aspirazione funziona soltanto con la finestra aperta. L'illuminazione funziona anche con la finestra chiusa.

Se si attiva il sistema di aspirazione con la finestra chiusa, il tasto del livello di aspirazione lampeggia e il sistema di aspirazione resta spento.

Se con il sistema di aspirazione acceso si chiude la finestra, l'apparecchio disattiva il sistema di aspirazione entro 5 secondi. Il tasto del livello ventola selezionato lampeggia.

La ventilazione complessiva in abbinamento a un interruttore a contatto, deve essere valutata dallo spazzacamino responsabile.

Funzionamento collegato (fig. 13)

Possono essere collegati in rete più apparecchi. La luce e la ventola di tutti gli apparecchi vengono azionate in sincronia.

Collegare in serie gli apparecchi mediante le prese di collegamento X1 e X2 (equivalenti). La sequenza del collegamento in rete non ha alcuna importanza. Qualora i cavi di rete forniti siano troppo corti, utilizzare un cavo di rete reperibile in commercio (almeno Cat5, schermato).

Numero massimo: 20 apparecchi. La lunghezza complessiva di tutti i cavi di rete: 40 m. Il funzionamento dell'impianto deve essere verificato da tecnici qualificati durante la prima installazione.

Il guasto di un partecipante (interruzione della tensione, staccare il cavo di rete) comporta il bloccaggio della funzione di ventilazione dell'intero sistema. Lampeggiano tutti i tasti sull'apparecchio.

In caso di modifica della configurazione, l'impianto deve essere inizializzato nuovamente:

- Svitare il pannello di copertura.
- Premere il tasto Reset finché entrambi i LED non si accendono a luce fissa (ca. 5 secondi). Poi rilasciare il tasto entro 5 secondi.
- Avvitare il pannello di copertura.
- Dopo l'inizializzazione, far controllare il funzionamento dell'impianto da tecnici qualificati.

Smontaggio dell'apparecchio

1. Rimuovere il filtro per grassi.

2. Staccare il rivestimento del camino.

3. Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.

4. Staccare i condotti dell'aria di scarico.

5. Svitare le viti di sicurezza.

6. Rimuovere l'apparecchio.

kk

⚠ Қауіпсіздік техникасы туралы маңызды

нұсқаулар

Осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыныз. Тек содан кейін құрылышы қауіпсіз және дұрыс пайдалана аласыз. Пайдалану және монтаждау нұсқаулықтарын келесі иесі үшін сактаңыз.

Аспапты орамадан ашудан соң тексерінің. Тасыламдаудың закым жағдайында қоспаңыз.

Тек орнату нұсқаулығы бойынша мамандық орнату пайдалану қаупісіздігін қамтамасыз етеді. Орнатуши орнатылған жерде кедергісіз жұмыс істеу үшін жауапкер.

Ая сору құбырының ені кемінде конфорка еніне сәй болуы керек. Орнату кезінде ағымдық құрылыш ережелерімен жергілікті тоқ пен газ жеткізуіші бұйрықтары орындалуы керек.

Пайдаланған ауаны еткізуде үйиңдік пен зандық жарлықтарды (мысалы, мемлекеттік құру ережелерін) ескеру керек.


Әмір үшін қауіп түсі!

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін. Сорылған ауа істеп тұран тұтын немесе газ каминіне немесе ошактар орнатылған бөлмелерде ауа алмасуы шахтасына жеткізілмеуі керек. Егер сорылған ауа істемітін тұтын немесе газ каминіне жеткізілсе ол үшін мұржа тазалаушысының рұқсаты керек болады.

Әмірге қауіпті!

Артқа сорылған жанатын газдар газдан улануға алып келуі мүмкін.

Егер құрылғы желдету күйінде болып бір үақытта бөлме ауасына байланысты ошакпен пайдаланылса әрдайым жетерлік ауаны кірітініз.

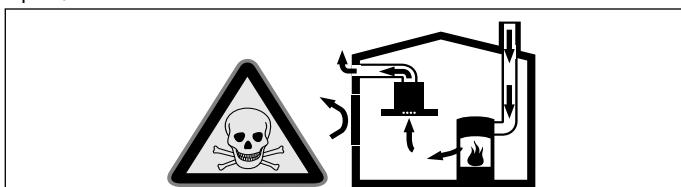


Бөлме ауасына байланысты алау ошактар (мысалы газ, май, ағаш немесе көмірдік қысыту құралдары, ағымдық қысықыш, ыстық су дайындағышы) жанатын ауаны орнатылған жерден алып пайдаланылған газдарды газ шығару аспабы (мысалы, камин) арқылы шығарады.

Қосылған ауа сору құбырымен асхана және шеттес бөлмелерде ауа алынады - ауа алмасуының вакум пайда болады. Зиянды газдар камин бер ауа сору шахтасынан бөлмелерге тартылады.

■ Сол үшін әрдайым ауа алмасуын қамтамасыз етү керек.

■ Бір ғана ауа алмасу/желдету аспабы керекті көлемді қамтамасыз етпейді.

Қауіпсіз пайдалануды тек ошақ тұрган бөлмеде вакуум 4 Па артлаған (0,04 мбар) жағдайда қамтамасыз ету мүмкін. Оны жабылмайтын жаңу үшін жетерлік ауаны келтіретін тесіктер арқылы, мысалы есіктерде, терезелерде ауа алмасу/желдету аспабымен немесе басқа техникалық шаралармен қамтамасыз ету мүмкін.

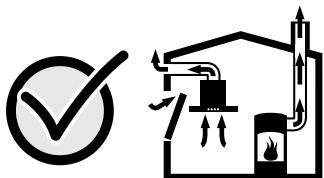

Мұржа тазалаушының ұсынысын алыңыз, ол үйдін жалпы ауа алмасын есептеп желдету үшін тиісті шараны ұсынуы мүмкін. Егер ауа сору құбыры тек ауа айналдыру ретінде қолданылса оны шектесүз пайдалану мүмкін.

Әрт қауіп!

Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін. Жазылған қауіпсіздік қашықтықтарын қамтамасыз ету керек, ыстық тұруына жол бермеу үшін. Пісіру құрылғысының деректеріне назар аударыңыз. Егер газ бен электр конфоркалар бірдей пайдаланылса ен үзақ қашықтықты сақтау керек.

Құрылғыны тек бір жақта бік шкаф немесе қабырға қасында орнату керек. Қабырғаға немесе бік шкафқа қашықтық кемінде 50 мм болуы керек.

Әрт қауіп!

Май сүзгісіндегі май қадықтары от алуы мүмкін. Ешқашан құрылғы жақынында ашық алаумен істеменіз (мысалы, қүйдіруде). Құрылғыны қатты отындық ошақ (мысалы, ағаш немесе көмір) қасында тек жабық шешілмейтін қамтама барлығында орнатыңыз. Ұшқындар ұшыу мүмкін емес.

Кемтар болып қалу қауіптілігі!

- Бөліктегі аспап ішінде әткір болуы мүмкін. Сақтағыш қолғабын күйінде.
- Егер құрылғы дұрыс бекітілмесе ол түсіп кетуі мүмкін. Барлық бекіту элементтері бекем орнатылуы қажет.
- Құрылғы ауыр. Құрылғыны жылжыту үшін 2 кісі керек. Тек тиісті көмек құралын пайдалыңыз.

Электр қуатынан зақымға ұшырау қауіптілігі!

Бөліктегі аспап ішінде әткір болуы мүмкін. Қосу кабелі зақымдануы мүмкін. Қосу кабелі орнату кезінде бүкпеніз немесе қыспаңыз.

Электр қуатына тұсу қаупі!

Құрылғыны тоқ желісінен ажырату кез келген уақытта мүмкін болуы қажет. Бұл құрылғы тек ережелер бойынша орнатылған қорғалған контакті розеткасына қосылуы мүмкін. Егер айырға орнатудан соң жетіл болмаса, тұрақты орнатылған электр жабдығында фазалардағы ажырату қуралын орнату ережелері бойынша орындау қажет. Тек қана электр маманы тұрақты электр орнатуды орындау мүмкін. Біз автоматты өшірішті (FI-өшірішті) құрылғының схемасында орнатуды ұсынамыз.

Тұншығу қаупі!

Орама материалы балалар үшін қауіпті. Балаларға орам материалы дарымен ойнауға рұқсат етпеніз.

Жарақат алу қаупі!

Құрылғыда жұмыс істегендеге жығылу қауіпі. Бекем тұратын жылымалы басқышты пайдаланыңыз.

Жарақат алу қаупі!

Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту қауіпті болып дұрыс жұмыс істемеүіне алып келуі мүмкін. Електр немесе механикалық құрылымында өзгерістерді кіріту мүмкін емес.

Жалпы нұсқаулар

Құрылғы беттері сезімді. Орнатуда зақымдамаңыз.

Желдету құбыры

Нұсқау: Құбыр бойынша ақаулар үшін құрылғы өңдеуешісі ешқандай жауапкерлікке тартылмайды.

- Құрылғы қысқа желдету және үлкен диаметрлік құбырында оптималды қуатқа жетеді.
- Желдету құбырлары ұзын болып түрлі құбыр қисаюлары немесе 150 ммден кіші диаметрлері болса оптималды желдету болмай вентилатор дыбысы қаттырақ естіледі.
- Желдету жүйесін орнату үшін құбыр немесе шлангтарды жанбайтын материалдан жасалған болуы керек.

Коненсат ағуы арқылы закамдану қауіпі. Құрылғына желдету каналын аз қисатып орнатыңыз (1° бұралу).

Дәңгелек құбырлар

Ішкі диметрі үшін 150 мм бірақ кемінде 120 мм ұсынылады.

Жалпақ каналдар

Ішкі көлденен тілігі дәңгелек құбыр диаметріне сәй болуы керек.

Ø 150 мм шам. 177 см²

Ø 120 мм шам. 113 см²

- Жалпақ каналдарда әткір қисаюлар болмауы керек.

- Басқаша құбыр диаметрі болса тығыдауышты орнатыңыз.

Электр желісіне қосу

Талап етілетін қосу деректері құрылғы зауыттық тақтайшасында тұрады.

Бұл құрылғы Еуропа үшкін ақауы ережелеріне сай.

Бұл құрылғы қосылуға дайын болып тек ережелер бойынша орнатылған жерге қосылған розеткаға қосылуы мүмкін.

Сақтандырышты розетканы камин қамтамасы артына қойыңыз.

- Сақтандырышты розетканы өз тоқ желісіне қосылуы керек.

- Қорғағыш контакттік розетка құрылғыны орнатқаннан соң колжетімді болмаса орнатуда барлық, полостиқ кемінде 3 контакттық ойыны бар ажыратқыш (мысалы, линиялық қорғағыш өшіріштер, сақтандырыштар және қорғағыштар) болуы керек.

Орнатуды дайындаңыз

Назар аударыңыз!

Бұрылғау аймағында ешқандай тоқ сымдары, газ немесе су құбырлары жоқтығына кез жеткізіңіз.

Тебесін тексеру

- Тәбе тегіс, көлденен және жетерлік бекем болуы керек.
- Ойықтар терендігі бұрандалар ұзындығына сәй болуы керек. Дюбельдер бекем тұруы керек.
- Жинақтағы бұрандалар мен дюбельдер массивты қабырға үшін пайдалану мүмкін. Басқа құрылыштар үшін (мысалы, гипсокартон, бұдыр бетон, поротон кірпіш) тиісті бекіту материалдарын пайдалану керек.
- Ауа сору құбырының максималды салмағы 90 кг.

Құрылғы өлшемдері мен қауіпсіздік аралықтары

- Құрылғы өлшемдерін ескерініз. (**сурет А**)
 - Қауіпсіздік аралықтарын ескерініз. (**сурет В**)
 - Кронштейнді тәбе биіктігіне байланысты таңдаңыз. (**сурет С**)
- Егер газ пісіру құрылғысын орнату нұсқауларында басқа аралық берілсе, ұзақрақ аралықты алыңыз.

Тасымалдау сақтандырышты

Тасымалдау ұстағышы тасымалдау үшін саморездермен бекітілген. Осы саморездерді орнатудан алдын алып қойыңыз.

Жоғарғы тіреуішті орнату (сурет 1)

1. Орнатудан алдын тіреуіштің жалпы биіктігін анықтаңыз.

Нұсқау: Тіреуішті 20 мм аралықтарда биіктігін өзгерту мүмкін.

2. Төбеде 6 бұранда орындарын белгілеңіз.

Нұсқау: Тіреуіш дұрыс тұруына кез жеткізіңіз. Құрылғының басқару панелі тіреуіштің ашық жағында орналасқан. Басқа басқару панелі алдындағы жағында орналасқан.

3. Тесіктерді бұрылап дюбельдерді тегістеп басып қойыңыз.

4. Жоғарғы тіреуішті 6 бұрандамен төбеде бекітіңіз.

Тәменгі тіреуішті ұзартқышсыз орнату (сурет 2)

1. Астқы тіреуіш дұрыс тұруына кез жеткізіңіз.

Нұсқау: Тіреуіштің ашық жағы жоғарғы тіреуіштің ашық жағының алдында орналасуы қажет.

2. Тәменгі тіреуішті жоғарғы тіреуішке салып анықталған жалпы биіктікте 16 бұрандамен бекітіңіз.

Нұсқаулар

- Бекітіш тесіктерді бұрандалар аралығы маскималды болатын етіп таңдаңыз. Бұл тұрақтылыққа қызмет етеді.
- Бұрандалар арасында кемінде бір бекітіш тесікті ашық калдырыңыз.

Тәменгі тіреуішті ұзартқышпен орнату

Ені 1200/1600 мм құрылғыларда ұзартқышты орнату мүмкін.

1. Ұзартқышты сырттан жоғарғы тіреуіштен өткізіп жылжытып 16 бұрандамен жоғарғы тіреуіште орнатыңыз. (**сурет 3a**)

2. Астқы тіреуіш дұрыс тұруына кез жеткізіңіз.

Нұсқау: Тіреуіштің ашық жағы жоғарғы тіреуіштің ашық жағының алдында орналасуы қажет.

3. Тәменгі тіреуішті ұзартқышқа салып анықталған жалпы биіктікте 16 бұрандамен бекітіңіз. (**сурет 3b**)

4. Екі күшешту бұрышында орнату. (**сурет 4**)

Құрылғыны орнату

1. Тек ая айналдыру нұсқасы үшін (сурет 5):

- Сүзгілерді АА 442 810 ая айналдыру модулінің екі жағында орнатыныз.
- Ая айналдыру модулін төмөннен тіреуішке салып асып койыңыз. 2 бұрандамен бекітіңіз.

2. Тек AR 400 143 желдеткіш блогымен бірге (сурет 6a):

- Сорғыш қалпақтағы қаптама табаны бұрап алыңыз:
4 бұранданы босатыңыз, қаптама табаны шешіңіз,
4 бұранданы қайта бекітіп койыңыз.
- Желдету блогын жоғарынан сорғыш қалпаққа салыңыз.
4 бұрандамен бекітіңіз. Желі кабелі мен басқару кабелін басқару модуліне қосыңыз.

3. Тек AR 4 сыртқы желдеткіш блогымен бірге.. (сурет 6b):

- Сыртқы желдеткіш блогы мен сорғыш қалпақ басқару модулін желі кабелімен байланыстырыңыз. Айырлар тірелуі керек.

Нұсқау: X1 мен X2 қосқыш жалғастырғыштары ұқсас.

- Желі кабелін басқару модуліне қосыңыз.

4. Сорғыш қалпақты төмөннен екі ұстай бұрышына (a) тіреуіште асып койыңыз. (сурет 7)

Нұсқау: Желі кабелі қысылмағанын қамтамасыз етініз.

5. Сорғыш қалпақты тік бағыттап 7 бұрандамен тіреуіште бекітіңіз.

Аспапты қосу

Нұсқаулар

- Желдету жүйесінде кері қысым жапқышын орнату қажет. Құрылғының жинағында кері қысым жапқышы жоқ болса оны маманданған дүкенде сатып алу мүмкін.
- Егер сорылған аya сыртқы қабырға арқылы жіберілсе телескоптық қабырға жәшігімен пайдаланылады.
- Алюминий құбыры қолданылса қосу аймағын алдымен тегістеніз.

Желдету біріктіруін жарату (сурет 8)

Желдету құбыры Ø 150 мм (ұсынылған өлшем)

1. AR 400 143 ішкі желдеткіш блогтық құрылғы:

Желдету құбырын желдеткіш блогының тікелей ая құбырына бекітіңіз.

2. AR 400 143 ішкі желдеткіш блогсыз құрылғы:

- Қосу келте құбырын қалпақтағы қаптама табаны бұрап алыңыз.
- Ая сору құбырын қосу келте құбырларына бекітіңіз.
- Қосу келте құбырын қалпақтағы қаптама табаны бұрап койыңыз.

3. Желдету тесігіне біріктіру жарату.

4. Біріктіру жайларын тиісті ретте тығыздатыңыз.

Тоқ жалғасуын жарату

1. Желі айрын қорғағыш контакттік розеткаға салыңыз.

2. Тұрақты жалғанған жер қажет болса, Электр жалғасу тарауындағы нұсқауларды ескерініз.

Камин қаптамасын орнату

⚠ Кемтәр болып қалу қауіптілік!

Бөліктері аспап ішінде өткір болуы мүмкін. Сақтағыш қолғабын күніз.

1. Қорғағыш плекасын камин қаптамасынан шешіңіз.
2. Жоғарғы камин қаптамасының екі бөлігін құрылғыға орнатып біріктірініз. (сурет 9)
3. Каминдін жоғарғы қаптамасын жоғарыға жылжытып 2 бұрандамен бекітіңіз. (сурет 10)
4. Төмөнгі камин қаптамасының екі бөлігін құрылғыға орнатып біріктірініз. (сурет 11)
5. Май сүзгісін орнату. (сурет 12)

Қосымша қосқыш шығыс

Қосымша қосқыш шығыстағы жұмыстар тек білімді электр маманы арқылы мемлекеттік жарлықтар мен нормаларды ескерken ретте орындалуы қажет.

Құрылғыда қосымша X16 қосқыш шығыс (потенциалдық контакт), мысалы, пайдаланушыда түрган желдету жабдығы сияқты басқа құрылғыларға қосу үшін орнатылған. Желдеткіш қосулы және ашық болып желдеткіш өшік болса контакт жабылады.

Қосқыш шығыс қаптама астында жатыр. Комутациялық қабилет максималды 30 В/1 А (AC/DC). Контактке қосылатын сигнал 3 корғаныс сыйныптына сай болуы керек.

Терезе контакттік өшіргіші үшін қосқыш AA 400 510

Терезе контакттік өшіргіштеріндегі тек білімді электр маманы арқылы мемлекеттік жарлықтар мен нормаларды ескерken ретте орындалуы қажет.

Құрылғыда терезе контакттік өшіргіші үшін X17 қосқышы бар.

Терезе контакттық өшіргіш орнату немесе шешудегі монтаждау үшін арналған. Сіз AA 400 510 терезе контакттық өшіргішті бөлек керек-жарақ ретінде аласыз. Терезе контакттық өшіргіш жинағындағы орнату нұсқаулығын есеріңіз.

Терезе контакттық өшіргіші қосулы болғанда сорғыш қалпақтың ая тарту тек терезе ашылғанда жұмыс істейді. Жарық терезе жабық болса да жұмыс істейді.

Егер ая тартуды терезе жабық болғанда қоссаныз таңдалған желдеткіш басқышының пернесі жыпылықтан ая тарту өшік болып қалады.

Егер ая тарту қосулы болғанда терезені жапсаныз, құрылғы 5 секундан соң ая тартуды өшіреді. Таңдалған ая тарту басқышының пернесі жыпылықтайды.

Бүкіл желдеткіш жүйе терезелік контакттық қосқышпен бірге мүржадауыштың арқылы тексерілу қажет.

Желілік жұмыс істей (сурет 13)

Бірнеше құрылғыларды желіге қосу мүмкін. Барлық құрылғылардың шырақтары мен желдеткіштері синхронды болуы керек.

Құрылғыларды X1 мен X2 (бірдей) жалғау төлкелері арқылы сериялық жалғау керек. Желіге қосу реттілігі өсер етпейді. Егер жинақтағы желі кабелі тым қысқа болса стандартты желі кабелін пайдалану мүмкін (кемінде Cat5, калғаланған).

Максималды қатысушы: 20 құрылғы. Барлық желі кабельдерінің жалпы ұзындығы: 40 м. Жабдықтың функциясы маманды қызметкер арқылы алғашқы орнату кезінде тексерілу қажет.

Бір қатысушының істен шығысы (кернеу үзілісі, желі кабелінің ажыратылуы) жалпы тізімдін желдету функциясының блокталуына алып келеді. Құрылғыдағы барлық пернелер жыпылықтайды. Конфигурацияны өзгертуде жабдықты қайта іске қосу керек.

1. Қаптаманы бұрап шығарыныз.
2. Қайта қосу пернесін екі жарық диодтар уздіксіз жанғаныша баса беріңіз (шам. 5 секунд). Соңын пернесі 5 секунд ішінде жіберіңіз.
3. Қаптама табаны бұрап бекітіңіз.
4. Жабдықтың функциясын іске қосудан соң маманды қызметкер арқылы тексерітрініз.

Құрылғыны шешу

1. Май сүзгісін шешу.
2. Камин қаптамасын босатыңыз.
3. Құрылғыны тоқтан босатыңыз.
4. Желдету құбырларын босатыңыз.
5. Сақтандырығыш бұрандаларды босатыңыз.
6. Құрылғыны шешініз.

lt

⚠ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galésite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galéatumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Išpraukite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuoant prietaisą buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Prietaisas saugiai naudojimas tik tuomet, jei jis tinkamai sumontuotas, laikantis montavimo instrukcijos. Įrengimo darbus atliekantiesi asmuo atsakingas už nepriekaištingą veikimą statymo vietoje.

Garų rinktuvo plotis turi būti mažiausiai tokis pats kaip ir viryklės. Montuodami privalote laikytis tuo metu galiojančių statybos ir vietinio elektros energijos bei duju tiekėjo nuorodų.


Jei oras išpučiamas į išorę, reikia vadovautis teisiniais reikalavimais (pvz., šalyje galiojančiomis statybos taisyklėmis).

Kyla pavojus gyvybei!

Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Išpučiamas oras neturi patekti nei į veikiantį dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, nei į patalpą, kuriose įrengti židiniai, védinimo angų. Jei išpučiamas orą norite nukreipti į neeksplloatuojamą dūmų ar duju ventiliacijos kaminą, reikia gauti atsakingo kaminkrečio leidimą.

Kyla pavojus gyvybei!

Galima apsinuoduti atgal įsiurbiamomis degimo dujomis. Kai prietaisui įjungtas oro išstraukimo režimas ir kartu naudojama ugniautė, kuriai reikia patalpos oro, pasirūpinkite, kad visada būtų tiekiamas pakankamas oro kiekis.

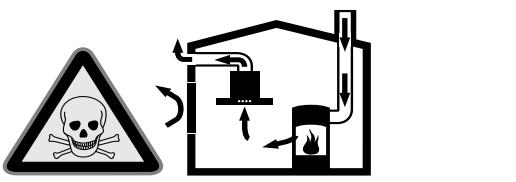


Patalpos oru maitinami prietaisai (pvz., dujiniai, tepaliniai šildytuvai, malkomis arba anglimi kūrenamos krosnys, momentiniai ir įprasti vandens šildytuvai) degujų orą ima iš tos patalpos, kurioje yra pastatyti, o panaudotas dujas pašalinai į išorę per duju šalinimo įrenginius (pvz., kaminius).

Kai įjungiamas garų rinktuvas, iš virtuvės ir greta esančių patalpų siurbiamas oras, todėl, jei nėra pasirūpinta papildomu oro tiekimu, susidaro neigiamas slėgis. Nuodingos dujos iš kamino arba ventiliacijos sachtos siurbiamos atgal į gyvenamąją patalpą.

- Dėl to visuomet būtina pasirūpinti, kad būtų tiekama pakankamai oro.
- Vien tik oro tiekimo ir šalinimo mova negarantuoja ribinės vertės palankumo.

Pavojaus nėra tik tuomet, jei neigiamas slėgis patalpoje, kurioje yra židinys, neviršija 4 Pa (0,04 mbar). Tai įmanoma, jei degimui reikalingas oras gali papildomai patekti per neuždaromas angas, pvz., duris, langus, per oro tiekimo ir išleidimo movą arba naudojant kitas technines priemones.

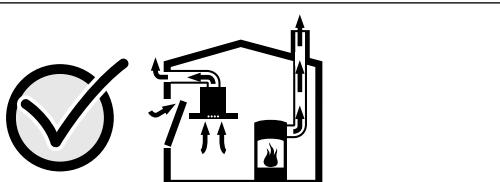

Šiaip ar taip, rekomenduojame pasitarti su atsakingu kaminkréčiu, galinčiu įvertinti viso namo ventiliacijos sistemą ir pasiūlyti tinkamą ventiliacijos sprendimą.

Jei gary rinktuvas bus eksploatuojamas tik recirkuliacijos režimu, naudoti prietaisą galima be apribojimų.

Gali kilti gaisras!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Kad nesuikauptu karštis, būtina laikytis nurodytų saugų atstumų. Atkreipkite dėmesį į savo maisto ruošimo prietaiso duomenis. Jei dujinės ir elektrinės kaitvietės naudojamos vienu metu, būtina išlaikyti didžiausią nurodytą atstumą.

Prietaisą galima montuoti tik iš vienos pusės prie aukštos spintos arba prie sienos. Atstumas iki sienos arba aukštos spintos turi būti mažiausiai 50 mm.

Gali kilti gaisras!

Gali užsiliepsnoti riebalų filtre esančios riebalų nuosėdos. Šalia prietaiso niekada nenaudokite atviros ugnies (pvz., negaminkite degiuju patiekalų). Prietaisą virš židinio, kūrenamo kietu kuru (pvz., malkomis ar anglimi), galima montuoti tik tuomet, jei įrengtas uždaras, nenuimamas dangtis. Negali būti žiežirbų.

Pavojus susižeisti!

- Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Mūvėkite apsaugines pirštines.
- Jei prietaisas pritvirtintas netinkamai, jis gali nukristi. Visi tvirtinimo elementai turi būti tvirtai ir saugiai priveržti.
- Prietaisas yra sunkus. Prietaisui patraukti reikia 2 asmenų. Naudokite tik tinkamas pagalbines priemones.

Elektrios smūgio pavojus!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Jos gali pažeisti elektros laidą. Montuodami neperlenkite ir neprispauskite prijungimo kabelio.

Elektrios smūgio pavojus!

Turi būti įmanoma bet kuriuo metu atjungti prietaisą nuo srovės tiekimo tinklo. Prietaisą prijungti galima tik prie lizdo su apsauginiu kontaktu, sumontuoti pagal reikalavimus. Jei kištukas atlikus montavimo darbus nepasiekiamas, pagal montavimo taisykles būtina numatyti stacionarijoje elektros instalacijoje fazų atjungimo įrenginį. Stacionariajai elektros instalacių gali įrengti tik kvalifikuotas elektrikas. Rekomenduojame elektros srovės tiekimo grandineje sumontuoti jungtuvą su liekamosios srovės apsauga (RCD jungtuvą).

Kyla pavojus uždusti!

Pakuotė pavojinga vaikams. Niekuomet neleiskite žaisti vaikams su pakuotės medžiagomis.

Pavojus susižeisti!

Dibant kyla pavojus nukristi nuo prietaiso. Naudokite stabilias pastatomas kopėcias.

Pavojus susižeisti!

Pavojingu keisti elektros įrangos ar mechaninę konstrukciją, prietaisas gali pradėti veikti netinkamai. Nekeiskite elektros įrangos ir mechaninės konstrukcijos.

Bendros nuorodos

Prietaiso paviršiai lengvai pažeidžiami. Montuodami prietaisą stenkiteis jo nepažeisti.

Ventiliacijos linija

Pastaba: Prietaiso gamintojas neatsako už pretenzijas, sietinas su vamzdyno dalimi.

- Prietaisais bus naudojamas optimaliai, jei ventiliacijos vamzdis bus trumpas, tiesus, o jo skersmuo kiek galima didesnis.
- Jei bus naudojamas ilgas, šiurkštus ventiliacijos vamzdis, jei bus daug lankstų, jei bus naudojami mažesnio nei 150 mm skersmens vamzdžiai, aras nebus šalinamas optimaliu galingumu, o ventiliatorius veiks garsiau.
- Vamzdžiai ir žarnos, naudojami klojant ventiliacijos liniją, turi būti iš nedegios medžiagos.

Kondensato grįžtamasis srautas gali sugadinti prietaisą. Ortakį iš prietaiso reikiā nutiesti nuolaidžiai (1° nuolydis).

Apvalieji vamzdžiai

Rekomenduojamas vidinis vamzdžio skersmuo – 150 mm; mažiausias naudojamo vamzdžio skersmuo turi būti 120 mm.

Plokštieji ortakiai

Vidinis skerspjūvis turi atitikti apvaliuojų vamzdžių skersmenį.

150 mm Ø maždaug 177 cm²

120 mm Ø maždaug 113 cm²

- Plokštieji ortakiai turėtų būti be aštrijų įlinkių.
- Jei skiriasi vamzdžių skersmuo, įtaisykite sandarinimo juoste.

Elektrios jungtis

Reikiami prijungimo duomenys nurodyti prietaiso specifikacijų lentelėje.

Šis prietaisas atitinka EB nuorodas dėl skleidžiamų trikdžių spinduliuotės.

Ši prietaisą galima jungti tik į pagal reikalavimus įrengtą elektros lizdą su žeminimu.

Jei įmanoma, elektros lizdą su žeminimo kontaktu įrenkite po kamino aptaisu.

- Elektros lizdas su žeminimo kontaktu turi būti jungiamas į atskirą elektros grandinę.
- Jei įrengus prietaisą neįmanoma pasiekti kištukinio lizdo su žeminimo kontaktu, instalacijoje turi būti visų polių atjungimo įtaisas (pvz., linijos apsauginis išjungiklis, saugiklis ir kontaktorius), atskiriantis kontaktus mažiausiai 3 mm.

Pasiruošimas montuoti

Dėmesio!

Įsitikinkite, kad srityse, kuriose ruošiatės grežti, nėra elektros laidų, duju ar vandentiekio vamzdžių.

Lubų tikrinimas

- Lubos turi būti lygios, horizontalios ir tinkamos planuojamai apkrovai.
- Grežinių skylių gylis turi atitikti varžtų ilgi. Mūrvinės turi tvirtai laikytis.
- Pridėti varžtai ir mūrvinės tinkami naudoti masyviame mūre. Jei prietaisas tvirtinamas prie kitų konstrukcijų (pvz., gipskartonio, porétojo betono, kiaurymėtų plytų) būtina naudoti atitinkamas tvirtinimo priemones.
- Maks. garų rinktuvo svoris yra **90 kg**.

Prietaiso matmenys ir saugūs atstumai

- Atkreipkite dėmesį į prietaiso matmenis. (**A pav.**)

- Atkreipkite dėmesį į saugū atstumą. (**B pav.**)

- Rėmą parinkite pagal lubų aukštį. (**C pav.**)

Jei dujinio prietaiso įrengimo nurodymuose nurodytas kitoks atstumas, visada laikykiteis didesnio atstumo.

Transportavimo apsauga

Transportuojant tvirtinimo rėmas užfiksuojamas savisriegiai skardai. Prieš montuodami išimkite šiuos savisriegius skardai.

Viršutinės tvirtinimo rėmo dalies montavimas

(1 pav.)

1. Prieš pradėdami montuoti nustatykite bendrą tvirtinimo rėmo aukštį.

Pastaba: Tvirtinimo rėmo aukštį galima reguliuoti 20 mm žingsniais.

2. Ant lubų pažymėkite padėtis 6 varžtams.

Pastaba: Patikrinkite, kad tvirtinimo rėmas būtų tinkamoje padėtyje. Prietaiso valdymo skydelis yra tvirtinimo rėmo atvirojoje pusėje. Kitas valdymo skydelis yra priešingoje pusėje.

3. Išgręžkite skyles ir iki galio įstumkite kaiščius.

4. Viršutinę tvirtinimo rėmo dalį 6 varžtais pritvirtinkite prie lubų.

Apatinės tvirtinimo rėmo dalies montavimas be ilginamojo elemento (2 pav.)

1. Patikrinkite, kad apatinė tvirtinimo rėmo dalis būtų tinkamoje padėtyje.

Pastaba: Apatinės tvirtinimo rėmo dalies atvirą pusę nustatykite prieš viršutinės tvirtinimo rėmo dalies atvirą pusę.

2. Apatinę tvirtinimo rėmo dalį įstumkite į viršutinę tvirtinimo rėmo dalį ir nustatykite aukštysteje pritvirtinkite įsukdami 16 mm varžtą.

Pastabos

■ Parinkite tokias tvirtinimo angas, kad atstumas tarp varžtų būtų didžiausias. Tai užtikrins stabilumą.

■ Tarp varžtų turi likti laisva mažiausiai viena tvirtinimo anga.

Apatinės tvirtinimo rėmo dalies su ilginamuoju elementu montavimas

Jei prietaiso plotis yra 1200 / 1600 mm, galima įmontuoti ilginamajį elementą.

1. Ilginamajį elementą iš išorės stumkite per viršutinę tvirtinimo rėmo dalį ir naudodami 16 varžtų primontuokite prie viršutinės tvirtinimo rėmo dalies. (3a pav.)

2. Patikrinkite, kad apatinė tvirtinimo rėmo dalis būtų tinkamoje padėtyje.

Pastaba: Apatinės tvirtinimo rėmo dalies atvirą pusę nustatykite prieš viršutinės tvirtinimo rėmo dalies atvirą pusę.

3. Apatinę tvirtinimo rėmo dalį įstumkite į ilginamajį elementą ir nustatykite aukštysteje pritvirtinkite įsukdami 16 varžtų. (3b pav.)

4. Sumontuokite du sutvirtinimo kampainius. (4 pav.)

Prietaiso montavimas

1. Tik modeliu su cirkuliacijos funkcija (5 pav.):

- abiejose pusėse į recirkuliacijos modulį AA 442 810 įstatykite filtru.
- Recirkuliacijos modulį iš apačios įstumkite į tvirtinimo rėmą ir Jame įkabinkite. Pritvirtinkite 2 varžtais.

2. Tik naudojant kartu su vidiniu ventiliatoriaus moduliu AR 400 143 (6a pav.):

- atskrite garų rinktuvo dengiamają skardą. Atskrite 4 varžtus, nuimkite dengiamają skardą, vėl prisukite 4 varžtus.
- Iš viršaus į garų rinktuvą įstumkite ventiliatoriaus modulį. Pritvirtinkite 4 varžtais. Prie valdymo modulio prijunkite tinklo kabelį ir valdymo kabelį.

3. Tik naudojant kartu su išoriniu ventiliatoriaus moduliu AR 4.. (6b pav.):

- garų rinktuvo išorinį ventiliatoriaus modulį ir valdymo modulį sujunkite tinklo kabeliu. Kištukai turi užsifikuoti.

Nuoroda: prijungimo lizdai X1 ir X2 yra vienodi.

- Prie valdymo modulio prijunkite tinklo kabelį.

4. Garų rinktuvą iš apačios įkabinkite į abu tvirtinimo rėmo laikymo kampainius (a). (7 pav.)

Pastaba: Įsitikinkite, kad tinklo kabelis neprispaustas.

5. Garų rinktuvą išlygiuokite tiesiai ir 7 varžtais pritvirtinkite prie tvirtinimo rėmo.

Prietaiso prijungimas

Pastabos

■ Naudojant oro išstraukimo režimu, reikėtų įmontuoti vienpusę sklendę. Jei ji nepristatyta kartu su prietaisu, galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje.

■ Jeigu šalinamas oras nukreipiamas per išorinę sieną, reikia naudoti teleskopinę movą.

■ Jei naudojate aliuminio vamzdži, prieš tai išlyginkite prijungimo vietą.

Oro išstraukimo jungties įrengimas (8 pav.)

150 mm skersmens oro išstraukimo vamzdis (rekomenduojamas dydis)

1. **Prietaisas su vidiniu ventiliatoriaus moduliu AR 400 143:** oro išstraukimo vamzdži pritvirtinkite prie ventiliatoriaus modulio oro atvamzdžio.

2. **Prietaisas be vidinio ventiliatoriaus modulio AR 400 143:**

- atskrite garų rinktuvo dengiamosios skardos prijungimo atvamzdži.
- Oro išstraukimo vamzdži pritvirtinkite prie prijungimo atvamzdžio.
- Prijungimo atvamzdži prisukite prie garų rinktuvo dengiamosios skardos.

3. Prijunkite prie oro išstraukimo angos.

4. Tinkamai užsandarinkite sujungimo vietas.

Srovės tiekimo prijungimas

1. Tinklo kištuką įkiškite į kištukinį lizdą su įžeminimo kontaktu.

2. Jei reikia stacionarios jungties, atkreipkite dėmesį į nurodymus skyriuje Elektros tiekimo prijungimas.

Kamino aptaiso montavimas

△ Pavoju susižeisti!

Prietaiso viduje esančios konstrukcinės dalys gali būti aštros. Mūvėkite apsaugines pirštines.

1. Nuo išstraukiamojo vamzdžio aptaisų nuplēškite apsauginę plėvelę.

2. Abi išstraukiamojo vamzdžio aptaisų viršutines dalis uždékite ant prietaiso ir jas sustumkite viena į kitą. (9 pav.)

3. Viršutinį išstraukiamojo vamzdžio aptaisą pastumkite į viršų ir pritvirtinkite 2 varžtais. (10 pav.)

4. Abi išstraukiamojo vamzdžio aptaisų apatinės dalis uždékite ant prietaiso ir jas sustumkite viena į kitą. (11 pav.)

5. Įstatykite riebalų filtrą. (12 pav.)

Papildomas jungimo išėjimas

Dirbtai prie papildomo jungimo išėjimo gali tik kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamas šalyje galiojančiomis nuostatomis ir standartais.

Prietaise yra papildomas jungimo išėjimas X16 (nulinio potencialo kontaktas), prie kurio galima jungti kitus prietaisus, pavyzdžiu, įrengimo vietoje esančią ventiliacijos sistemą. Kontaktas uždaromas įjungus ventiliatorių ir atidaramas ventiliatorių išjungus. Jungimo išėjimas yra po dangčiu. Jungimo galia daugiausia 30 V / 1 A (AC / DC). Prie kontakto jungiamas signalas turi atitikti 3 apsaugos klasę.

Lango kontaktinio jungiklio jungtis AA 400 510

Lango kontaktinio jungiklio jungtį prijungti gali tik kvalifikuotas elektrikas, vadovaudamas šalyje galiojančiomis nuostatomis ir standartais.

Prietaise yra jungtis X17, skirta lango kontaktiniams jungikliui. Lango kontaktinį jungiklį galima įmontuoti į vidų arba montuoti paviršiuje. Lango kontaktinį jungiklį AA 400 510 galima įsigyti atskirai kaip priedą. Laikykite prie lango kontaktinio jungiklio pridedamos montavimo instrukcijos.

Prijungus lango kontaktinių jungiklų garų rinktuvo ventiliatorius veikia tik atidarius langą. Apšvietimas veikia ir uždarius langą.

Jei ventiliatorių įjungsites, kai langas uždarytas, pradės mirksėti parinkta ventiliatoriaus galios pakopa, bet ventiliatorių liks išjungtas.

Jei esant įjungtam ventiliatoriui uždarysite langą, prietaisas išjungs ventiliatorių per 5 sekundes. Mirksi parinktos ventiliatoriaus galios pakopos mygtukas.

Visą ventiliacijos sistemą ir lango kontaktinį jungiklį turi įvertinti kvalifikuotas kaminkrėtys.

Režimas prijungus prie tinklo (13 pav.)

Galima į vieną tinklą sujungti kelis prietaisus. Visų prietaisų šviesos ir ventiliatoriai ekspluatuojami sinchroniškai.

Prietaisus nuosekliai prijunkite prie X1 ir X2 prijungimo lizdų (vienodu parametru). Prijungimo prie tinklo eilės tvarka neturi įtakos. Jei pridėti prijungimo prie tinklo kabeliai yra per trumpi, būtina naudoti įprastą tinklo kabelį (mažiausiai 5 kat., ekranuotas). Didžiausias imtuvų skaicius: 20 prietaisų. Visų tinklo kabelių bendras ilgis: 40 m. Įrenginį veikimą įrengiant pirmą kartą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.

Sudegus imtuvui (nutrūkus įtampos tiekimui, atjungus tinklo kabelį), visoje sistemoje bus užblokuota ventiliatoriaus funkcija. Mirksės visi prietaiso mygtukai.

Pakeitus konfigūracijā reikia iš naujo atlikti įrenginio inicijavimo darbus.

1. Atsukite dengiamąją skardą.
2. Atkūrimo mygtuką spauskite tol, kol visi šviesos diodai pradės šviesi nuolat (maždaug 5 sekundes). Paskui per 5 sekundes atleiskite mygtuką.
3. Prisukite dengiamąją skardą.
4. Baigus inicijuoti, įrenginio veikimą turi patikrinti kvalifikuotas specialistas.

Prietaiso išmontavimas

1. Išimkite riebalų filtru.
2. Atlaisvinkite išstraukiamojo vamzdžio aptaisą.
3. Prietaisą atjunkite nuo srovės tiekimo tinklo.
4. Atjunkite oro išstraukimo linijas.
5. Atsukite fiksavimo varžtus.
6. Nuimkite prietaisą.

IV

⚠ Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Ja transportējot radušies bojājumi, ierīci nedrīkst pieslēgt.

Lietošana ir droša tikai tad, ja uzstādīšana ir tehniski pareiza un atbilstīga pamācībai. Par pareizu iekārtas darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Tvaika nosūcēja minimālajam platumam jāatbilst sildlaukumu platumam.

Uzstādot ierīci, jāievēro spēkā esošie būvniecības noteikumi un vietējie elektroenerģijas un gāzes pakalpojumu sniedzēju noteikumi.

Veidojot izplūdes gaisa novadišanas sistēmu, jāievēro visas atbildīgo iestāžu un likumā noteiktās prasības (piem., valsts būvnoteikumi).


Dzīvības apdraudējums!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos. Izplūdes gaisus nedrīkst novadīt ne funkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa izvadā, ne arī šahtā, kas paredzēta gaisa atsūknēšanai no telpām, kurās uzstādīti pavardi. Novadot izplūdes gaisu nefunkcionējošā dūmvadā vai izplūdes gaisa skurstenī, nepieciešama atbildīgā skursteņslaucītāja atļauja.

Dzīvības apdraudējums!

Atpakaļ iesūktas dūmgāzes var izraisīt saindēšanos.

Ja vienlaikus darbina ierīci gaisa novadišanas režīmā un pavardu, kas izmanto telpas gaisu, jānodrošina pietiekama gaisa pieplūde.

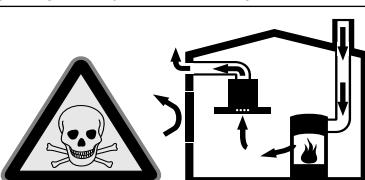


Pavardi, kas izmanto telpas gaisu (piem., ar gāzi, eļļu, malku vai oglēm darbināmas sildierīces, caurplūdes sildītāji, karstā ūdens sildītāji), piesaista degšanai vajadzīgo gaisu no telpas, kurā tie ir uzstādīti, un izvada atgāzes uz āru pa izplūdes sistēmu (piem., skursteni).

Ja vienlaikus ir ieslēgts arī tvaika nosūcējs, no virtuves un blakustelpām tiek izsūkts gaisis – bez pietiekamas gaisa pieplūdes veidojas pazemināts spiediens. Tad indīgās gāzes no skurstena vai gaisa izvades šahtas tiek iesūktas atpakaļ dzīvojamās telpās.

■ Tādēļ vienmēr jānodrošina pietiekama gaisa pieplūde.

■ Ja izmanto tikai pieplūdes gaisa/atgaisa sienas kārbas, nepieciešamās robežvērtības var netikt sasniegtais.

Droša lietošana ir iespējama tikai tad, ja pazeminātais spiediens pavarda uzstādīšanas telpā nepārsniedz 4 Pa (0,04 mbar). Sādu spiedienu var nodrošināt, ja degšanai vajadzīgais gaisis var ieplūst pa nenoslēdzamiem atvērumiem, piem., logiem, durvīm, un pa pieplūdes gaisa/atgaisa sienas kārbām, kā arī ar citiem tehniskiem risinājumiem.



Šajos jautājumos noteikti konsultējieties ar atbildīgo drošības speciālistu, kas var novērtēt visas ēkas ventilēšanas sistēmas darbību un ieteikt vajadzīgos risinājumus.

Ja tvaika nosūcējs tiek darbināts tikai gaisa cirkulācijas režīmā, tad tā darbība ir iespējama bez ierobežumiem.

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Lai novērstu karstuma uzkrāšanos un lietošana būtu droša, jāievēro norādītie attālumi. levērojiet savas gatavošanas ierīces datus. Ja vienlaikus darbina gāzes un elektriskos sildriņķus, tad jāievēro vislielākais no norādītajiem attālumiem.

Uzstādot ierīci nemiet vērā, ka tieši blakus skapim vai sienai drīkst atrasties tikai viens ierīces sāns. Attālumam no sienas vai augsta skapja jābūt vismaz 50 mm.

Ugunsbīstamība!

Tauku nogulsnes tauku filtrā var aizdegties. Nedarbojieties iekārtas tuvumā ar atklātu liesmu (piem., neflambējiet). Uzstādīet iekārtu virs cietā kurināmā (piem., malkas vai oglekļa) pavarda tikai tad, ja tam ir slēgts, nenoņemams pārsegs. Pavardam nedrīkst laud dzirksteļot.

Savainojumu risks!

- Ierīces iekšējām detalām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.
- Ja ierīce nav pareizi piestiprināta, tā var nokrist. Visi stiprinājumi jāuzstāda stingri un droši.
- Ierīce ir smaga. Lai ierīci varētu pārvietot, ir nepieciešamas 2 personas. Izmantojet tikai piemērotus palīglīdzekļus.

Strāvas trieciena risks!

Ierīces iekšējām detalām var būt asas malas un stūri. Tie var bojāt pieslēguma kabeli. Uzstādīšanas laikā nelokiet un neiespīlējiet pieslēguma kabeli.

Strāvas trieciena risks!

Jānodrošina iespēja jebkurā laikā atvienot ierīci no strāvas tīkla. Ierīci drīkst pieslēgt tikai noteikumiem atbilstoši izveidotai aizsargkontakta ligzmai. Ja pēc iebūvēšanas kontaktdakšai vairs nav iespējams pieklūt, fiksēti ierīkotajā elektroinstalācijā jāievēvē fāžu atvienotajierīce saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem. Fiksēto elektroinstalāciju drīkst ierīkot tikai profesionāls elektrikis. Iesakām iekārtas barošanas strāvas ķēdē uzstādīt no plūdes strāvas aizsargslēdzi (Fl slēdzi).

Nosmakšanas risks!

Iepakojuma materiāli ir bīstami bērniem. Nekad neļaujiet bērniem rotātāties ar iepakojuma materiālu.

Savainojumu risks!

Apgāšanās risks Izmantojet stabilas saliekamās kāpnes.

Savainojumu risks!

Izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē ir bīstamas un var radīt traucējumus ierīces darbībā. Neveiciet nekādas izmaiņas ierīces elektriskajā vai mehāniskajā uzbūvē.

Vispāreji norādījumi

Saudzējiet ierīces virsmas. Instalējot izvairieties no to bojāšanas.

Atgaisa vads

Norādījums: Ierīces ražotājs neatbild par sūdzībām, kas attiecas uz cauruļu posmiem.

- Ierīce darbojas ar optimālu jaudu, ja izmanto īsu, taisnu atgaisa cauruļu ar iespējami lielu diametru.
- Ja izmanto garas, nelīdzīnas atgaisa cauruļus, vairākus cauruļu izliekumus vai cauruļus ar diametru, kas ir mazāks par 150 mm, nosūkšanas jauda nav optimāla un ventilēšanas ierīces darbība ir skalāka.
- Atgaisa vada instalācijā jāizmanto ugunsdroša materiāla cauruļus vai šķūtenes.

Kondensāta atplūde var radīt bojājumus. Uzstādīet gaisa novadišanas kanālu ieslīpi pret ierīci (1 ° kritums).

Apaļas cauruļi

Ieteicamais iekšējais diametrs – 150 mm (vismaz 120 mm).

Plakanās caurules

Iekšējam diametram jāatbilst apaļo cauruļu diametram.

Ø 150 mm, apm. 177 cm²

Ø 120 mm, apm. 113 cm²

- Plakanajām caurulēm jābūt bez asiem izliekumiem.
- Ja cauruļu diametri savstarpēji nesakrīt, ievietojiet blīvlenti.

Elektropieslēgums

Vajadzīgie pieslēguma dati ir norādīti ierīces tipveida datu plāksnītē.

Šī ierīce atbilst EK radio traucējumu noteikumiem.

Šo ierīci drīkst pieslēgt tikai pie atbilstīgi noteikumiem instalētas aizsargkontaktligzdas.

Uzstādīt aizsargkontaktligzdu atgaisa kanāla apdares iekšpusē vai iespējami tuvu kanālam.

- Aizsargkontaktligzda jāpieslēdz pie atsevišķas strāvas ķedes.
- Ja pēc ierīces instalācijas aizsargkontaktligzda vairs nav pieejama, instalācija jāaprīko ar visu polu atdalītājslēdzi (piem., kabeļa jaudas slēdzi, drošinātājiem un kontaktoriem) ar vismaz 3 mm kontakta atvērumu.

Montāzas sagatavošana

Uzmanību!

Pirms caurumu urbšanas pārbaudiet, vai urbis neskars elektrovadus un gāzes vai ūdens caurules.

Griestu pārbaude

- Griestiem jābūt līdziniem, horizontāliem un pietiekami izturīgiem.
- Urbumu dzīlumam jāatbilst skrūvju garumam. Dībeliem jābūt stingri nostiprinātām.
- Komplektācijā ietvertas skrūves un dībeli ir piemēroti masīviem betona mūriem. Uzstādot cita veida konstrukcijās (piem. rīgipsī, porainajā betonā, caurumoto kieģeļu mūros), jāizmanto atbilstoši stiprināšanas līdzekļi.
- Maks. tvaiku nosūcēja svars ir **90 kg**.

Ierīces izmēri un drošības attālumi

- Neniet vērā ierīces izmērus. (**A attēls**)
- Neniet vērā drošības attālumus. (**B attēls**)
- Izvēlieties pārvietošanas rāmi atbilstīgi griestu augstumam. (**C attēls**)

Ja gāzes plīts montāžas instrukcijās ir norādīti dažādi instalācijas attālumi, vienmēr neniet vērā lielāko.

Transportēšanas stiprinājumi

Montāžas rāmis transportēšanas laikā ir nostiprināts ar metāla skrūvēm. Pirms montāžas izskrūvējiet šīs metāla skrūves.

Uzstādīt turētāja augšdaļu (1. attēls)

1. Pirms uzstādīšanas nosakiet turētāja uzstādīšanas augstumu.

Norādījums: Turētāja uzstādīšanas augstumu var iestatīt 20 mm intervālos.

2. Atzīmējiet 6 skrūvēm paredzētās urbumu vietas pārsegā.

Norādījums: Raugieties, lai turētāja novietojums būtu pareizs. Ierīces vadības panelim jābūt turētāja atsegta jāpusē. Otram vadības panelim jāatrodas pretējā pusē.

3. Izurbiet caurumus un pilnībā ievietojiet tajos rēdzes.

4. Pieskrūvējiet turētāja augšdaļu pie pārsega ar 6 skrūvēm.

Turētāja apakšdaļas uzstādīšana bez pagarinājuma (2. attēls)

1. Raugieties, lai apakšējais montāžas rāmis būtu pareizi novietots.

Norādījums: Apakšējā montāžas rāmja atsegto pusi novietojiet pret augšējā montāžas rāmja atsegto pusi.

2. Iebīdīt apakšējo montāžas rāmi augšējā montāžas rāmī un pieskrūvējiet to ar 16 skrūvēm noteiktajā augstumā.

Norādījumi

- Izvēlieties tos stiprinājuma caurumus, kas nodrošina maksimālo attālumu starp skrūvēm. Tas garantē stabilitāti.
- Atstājiet vismaz vienu brīvu stiprinājuma caurumu starp skrūvēm.

Turētāja apakšdaļas uzstādīšana ar pagarinājumu

Ja ierīce ir 1200/1600 mm plata, var izmantot pagarinājumu.

1. Uzlieciet pagarinājumu uz turētāja augšdaļas un pieskrūvējiet to ar 16 skrūvēm. (**3.a attēls**)

2. Raugieties, lai turētāja apakšdaļas novietojums būtu pareizs.

Norādījums: Turētāja apakšdaļas atsegtais pusei ir jābūt pret turētāja augšdaļas atsegto pusi.

3. Ievietojiet turētāja apakšdaļu pagarinājumā un pieskrūvējiet to noteiktajā augstumā ar 16 skrūvēm. (**3.b attēls**)

4. Uzstādīt divus nostiprināšanas stūreņus. (**4. attēls**)

Ierīces montāža

1. Tikai versijai ar ventilāciju (5. attēls)

- Ievietojiet filtru abās ventilācijas vienības AA 442 810 pusēs.
- Iebīdīt ventilācijas vienību no apakšas montāžas rāmī un iekariet to. Pieskrūvējiet ar 2 skrūvēm.

2. Tikai kopā ar iekšēju ventilēšanas vienību AR 400 143 (6.a attēls)

- Noskrūvējiet tvaika nosūcēja noseglāksni: atskrūvējiet 4 skrūves, noņemiet noseglāksni, pieskrūvējiet atpakaļ 4 skrūves.
- Ievietojiet ventilēšanas vienību tvaiku nosūcējā no augšas. Pieskrūvējiet ar 4 skrūvēm. Pieslēdziet elektrokabeli un vadības kabeli pie vadības vienības.

3. Tikai kopā ar ārējo ventilēšanas vienību AR 4.. (6.b attēls)

- Savienojiet ārējo ventilēšanas vienību un vadības vienību ar elektrotīkla kabeli. Spraudnim ir jāfiksējas.

Norāde: pieslēgvietas X1 un X2 ir vienādas.

- Pieslēdziet elektrokabeli pie vadības vienības.

4. Iekariet tvaiku nosūcēju abos montāžas rāmja leņķa balsteņos (**a**) no apakšas. (**7. attēls**)

Norādījums: Pārbaudiet, vai elektrokabeli nav iespiests.

5. Novietojiet tvaika nosūcēju taisni un pieskrūvējiet to ar 7 skrūvēm pie montāžas rāmja.

Iekārtas pieslēgšana

Norādījumi

- Ja ekspluatāt ierīci gaisa atsūknēšanas režīmā, jābūt uzstādītam pretaplūdes vārstam. Ja ierīces piegādes komplektācijā nav iekļauts pretaplūdes vārsts, to var iegādāties specializētajās tirdzniecības vietās.
- Ja izplūdes gaiss tiek izvadīts pa ārējo sienu, jāizmanto teleskopiska sienas kārba.
- Ja izmanto alumīnija cauruli, iepriekš jānolīdzina pieslēguma vieta.

Atgaisa sistēmas savienojuma izveide (8. attēls)

Izplūdes caurule ar Ø 150 mm (ieteicamais izmērs)

1. Ierīce ar iekšēju ventilēšanas vienību AR 400 143

Nostipriniet atgaisa cauruli pie ventilēšanas vienības gaisa išscaurulei.

2. Ierīce bez iekšējas ventilēšanas vienības AR 400 143

- Noskrūvējiet pieslēguzgali no tvaika nosūcēja noseglāksnes.
- Piestipriniet atgaisa cauruli pie pieslēguzgaļa.
- Pieskrūvējiet pieslēguzgali pie tvaika nosūcēja noseglāksnes.

3. Pievienojiet savienojumu pie atgaisa kanāla atvēruma.

4. Atbilstīgi noblīvējiet savienojuma vietas.

Pieslēgšana pie elektrotīkla

1. Iesraudiet kontaktāku iezemētā kontaktligzdā.

2. Ja jāveido fiksēts pieslēgums, ievērojiet norādījumus nodaļā Elektrotīkla pieslēgums.

Kamīna apdares montāža

⚠ Savainojumu risks!

Ierīces iekšējām detaļām var būt asas malas un stūri. Lietojiet aizsargcimdus.

1. Nonemiet aizsargplēvi no vēdkanāla paneļiem.

2. Uzlieciet abus augšējos vēdkanāla paneļus uz ierīces un savienojiet tos. (**9. attēls**)

3. Pabīdīt augšējos vēdkanāla paneļus uz augšu un pieskrūvējiet tos ar 2 skrūvēm. (**10. attēls**)

4. Uzlieciet abus apakšējos vēdkanāla paneļus uz ierīces un savienojiet tos. (**11. attēls**)

5. Ievietojiet tauku filtru. (**12. attēls**)

Papildu izejas slēdzis

Ar papildu izejas slēdzi saistītos darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis atbilstīgi valsts noteikumiem un prasībām.

Ierīcei ir papildu slēdzi izeja X16 (potenciālbīvs kontakt), lai pieslēgtu citas ierīces, piemēram, uz vietas pieejamu ventilācijas iekārtu. Kontakti tiek noslēgti, kad ir ieslēgts ventilators, un atvērts, kad ventilators ir izslēgts.

Izejas slēdzis atrodas zem pārsega. Maks. slēdzi jauda 30 V/1 A (AC/DC). Signālam, ko pieslēdz pie kontakta, jāatbilst 3. aizsardzības klasei.

Pieslēgumvieta loga kontaktslēdzim AA 400 510

Ar papildu loga kontaktslēdža pieslēguma saistītos darbus drīkst veikt tikai kvalificēts elektrikis atbilstīgi valsts noteikumiem un prasībām.

Ierīcei ir X17 pieslēgumvieta loga kontaktslēdzim. Loga kontaktslēdzis ir piemērots montāžai iekšpusē vai ārpusē. Loga kontaktslēdzis AA 400 510 varat sanemt atsevišķi kā papildu piederumu. Nemiet vērā ieteikumus montāžai, aks atbilst loga kontaktslēdzim.

Ja ir pieslēgts loga kontaktslēdzis, tvaika nosūcēja ventilators darbojas tikai, ja ir atvērts logs. Apgaismojums dárbojas arī tad, ja logs ir aizvērts.

Ja ieslēdzat ventilatoru, kad logs ir aizvērts, mirgo izvēlētā ventilēšanas režīma taustiņš un ventilators paliek izslēgts.

Ja aizverat logu, kad ventilators ir ieslēgts, ierīce izslēdz ventilatoru 5 sekunžu laikā. Mirgo izvēlētā ventilēšanas režīma taustiņš.

Ventilēšanas sistēmas saslēgums ar loga kontaktslēdzi ir jāpārbauda vietējam drošības speciālistam.

Darbība tīklā (13. attēls)

Iespējams pieslēgt vairākas ierīces. Apgaismojuma un ventilācijas ierīces tiek izmantotas sinhroni.

Savienojiet ierīces caur pieslēgvietām X1 un X2 (vienādas) virknē. Pieslēguma secībai nav nozīmes. Ja komplektācijā iekļautais tīkla kabelis ir par īsu, izmantojiet tirdzniecības vietās nopērkamo tīkla kabeli (vismaz Cat5, apvakots).

Maks. elementu skaits: 20 ierīces. Visu tīkla kabeļu kopgarums: 40 m. Iekārtas darbību jāpārbauda kvalificētam speciālistam pirmajā uzstādišanas reizē.

Ja trūkst kāda elementa (strāvas padeves traucējums, tīkla kabeļa pātrākuums), tas var izraisīt ventilācijas darbības traucējumus visā sistēmā. Pie ierīces mirgo visi taustiņi.

Mainot konfigurāciju, iekārta jāinicializē.

1. Noskrūvējiet pārsegu.

2. Turiet taustiņu „Reset” nospiestu tik ilgi, līdz abas LED spuldzes izgaismojas nepārtraukti (apm. 5 s). Tad 5 sekunžu laikā atlaidiet taustiņu.

3. Pieskrūvējiet pārsegu.

4. Pēc iekārtas inicializēšanas, ļaujiet ierīces darbību pārbaudīt kvalificētam speciālistam.

Ierīces demontaža

1. Izņemiet tauku filtru.

2. Noņemiet vēdkanāla panelus.

3. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

4. Atvienojiet atgaisa vadus.

5. Izskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

6. Noņemiet ierīci.

nl

⚠ Belangrijke veiligheidsvoorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Alleen dan kunt u uw apparaat goed en veilig bedienen. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor later gebruik of om door te geven aan een volgende eigenaar.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Niet aansluiten in geval van transportschade.

De veiligheid is alleen gewaarborgd bij een deskundige montage volgens de montagehandleiding. De installateur is verantwoordelijk voor een goede werking op de plaats van opstelling.

De breedte van de afzuigkap moet minstens overeenkomen met de breedte van het kooktoestel.

Bij de installatie moeten de actuele geldige bouwvoorschriften en de voorschriften van de plaatselijke stroom- en gasleverancier in acht worden genomen.


Ten aanzien van de afvoerlucht dienen de overheids- en wettelijke voorschriften (zoals lokale bouwverordeningen) in acht te worden genomen.

Levensgevaar!

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. De afvoerlucht mag niet worden weggeleid via een rook- of afvoergasschoorsteen die in gebruik is, noch via een schacht die dient voor de ontluuchting van ruimtes met stookplaatsen. Moet de afvoerlucht naar een rook- of afvoergasschoorsteen worden geleid die niet in gebruik is, dan dient hiervoor toestemming te worden verkregen van een vakbekwame schoorsteenveger.

Levensgevaar!

Teruggezogen verbrandingsgassen kunnen leiden tot vergiftiging. Altijd voor voldoende luchttoevoer zorgen, wanneer de luchtafvoer plaatsvindt in een ruimte met een vuurbron die gebruikmaakt van de aanwezige lucht.

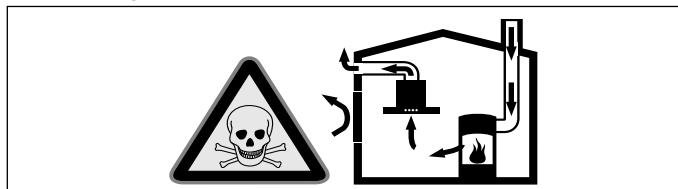


Vuurbronnen die de lucht in de ruimte verbruiken (bijv. apparaten die op gas, olie, hout of kolen worden gestookt, geisers, warmwatertoestellen) trekken de verbrandingslucht uit de opstellingsruimte en voeren de gassen via een afvoer (bijv. schoorsteen) af naar buiten.

In combinatie met een ingeschakelde afzuigkap wordt aan de keuken en aan de ruimtes ernaast lucht onttrokken - zonder voldoende luchttoevoer ontstaat er een onderdruk. Giftige gassen uit de schoorsteen of het afvoerkanaal worden teruggezogen in de woonruimte.

- Zorg daarom altijd voor voldoende ventilatie.
- Een ventilatiekast in de muur alleen is niet voldoende om aan de minimale eisen te voldoen.

U kunt het apparaat alleen dan zonder risico gebruiken wanneer de onderdruk in de ruimte waarin de vuurbron zich bevindt niet groter is dan 4 Pa (0,04 mbar). Dit kan worden bereikt wanneer de voor de verbranding benodigde lucht door niet afsluitbare openingen, bijv. in deuren, ramen, in combinatie met een ventilatiekast in de muur of andere technische voorzieningen, kan worden toegevoerd.

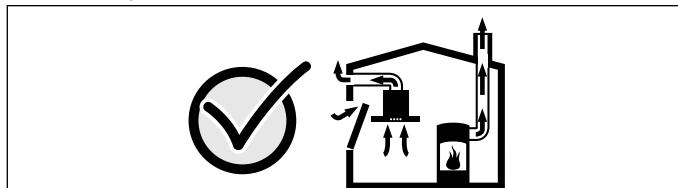

Raadpleeg in ieder geval het bedrijf dat in uw huis zorgt voor de schoorsteenreiniging. Dit bedrijf is in staat het totale ventilatiesysteem van uw huis te beoordelen en kan een voorstel doen voor passende maatregelen op het gebied van de luchttoevoer.

Indien de afzuiging alleen met recirculatie wordt gebruikt, is een onbeperkt gebruik mogelijk.

Brandgevaar!

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. De voorgeschreven veiligheidsafstanden dienen te worden aangehouden om warmteophoping te voorkomen. Neem de instructies van uw kooktoestel in acht. Wanneer gas- en elektrische kooktoestellen samen worden gebruikt, geldt de grootst aangegeven afstand.

Het apparaat mag slechts met één zijde direct naast een kast of tegen een wand worden geïnstalleerd. De afstand tot de muur of de kast moet minstens 50 mm bedragen.

Brandgevaar!

De vetafzettingen in het vetfilter kunnen ontbranden. In de buurt van het apparaat nooit werken met een open vlam (bijv. flamberen). Het apparaat alleen in de buurt van een vuurbron voor vaste brandstoffen (bijv. hout of kolen) installeren wanneer er een afgesloten, niet verwijderbare afscherming aanwezig is. Er mogen geen vonken wegspringen.

Risico van letsel!

- Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.
- Is het toestel niet naar behoren bevestigd, dan kan het naar beneden vallen. Alle bevestigingsschroeven moeten vast en veilig worden gemonteerd.
- Het toestel is zwaar. Er zijn twee personen nodig om het apparaat te bewegen. Alleen geschikte hulpmiddelen gebruiken.

Gevaar van een elektrische schok!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Hierdoor kan de aansluitkabel beschadigd raken. Aansluitkabel niet knikken of afklemmen bij de installatie.

Gevaar voor een elektrische schok!

Het apparaat moet op elk gewenst moment van de stroom kunnen worden afgesloten. Het mag alleen op een geaarde contactdoos worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstalleerd. Wanneer de stekker na de inbouw niet meer toegankelijk is, moet de geïnstalleerde elektrische installatie volgens de opbouwvoorschriften in de fasen worden voorzien van een separator. De vaste aansluiting mag alleen door een elektricien worden aangelegd. Wij adviseren een aardlekschakelaar (FI-schakelaar) in de stroomkring naar het apparaat te installeren.

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

Risico van letsel!

Risico van vallen tijdens het werk aan het apparaat. Stabiele ladders gebruiken.

Risico van letsel!

Wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot functiestoringen. Geen wijzigingen aan de elektrische of mechanische opbouw aanbrengen.

Algemene aanwijzingen

De oppervlakken van het apparaat zijn gevoelig. Voorkom beschadiging tijdens de installatie.

Luchtafvoer

Aanwijzing: Voor klachten die te wijten zijn aan de bebuizing staat de fabrikant van het apparaat niet garant.

- U verkrijgt de beste werking van het apparaat door het aan te sluiten op een korte, rechtlijnige afvoerbuis met een zo groot mogelijke diameter.
- Bij gebruik van lange, ruwe afvoerbuizen, veel bochten of buisdiameters kleiner dan 150 mm, wordt de optimale luchtafvoercapaciteit niet behaald en is het ventilatiegeluid harder.
- De buizen of de slangen die voor de luchtafvoer worden gebruikt, dienen van een niet brandbaar materiaal te zijn. Beschadigingsgevaar door condensaat-terugloop. Luchtafvoerkanaal vanuit het apparaat licht hellend installeren (1° verloop).

Ronde buizen

Wij adviseren een binnendiameter van 150 mm, in elk geval van minstens 120 mm.

Vlakke buizen

De binnendiameter moet overeenkomen met de diameter van de ronde buizen.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- Vlakke buizen dienen geen scherpe ombuigingen te hebben.
- Gebruik bij een afwijkende buisdiameter een afdichtstrip.

Elektrische aansluiting

De vereiste aansluitgegevens staan op het typeplaatje van het apparaat.

Dit apparaat voldoet aan de ontstoringsvoorschriften van de EG. Dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd geaard stopcontact.

Het geaarde stopcontact zo mogelijk in het schoorsteenafschermselkstuk aanbrengen.

- Dit stopcontact moet worden aangesloten op een eigen stroomkring.
- Is het geaarde stopcontact na de installatie van het apparaat niet meer toegankelijk, dan moet in de installatie een contactverbreker (bijv. veiligheidsschakelaar, zekeringen en schuif) met een contactopening van minimaal 3 mm vorhanden zijn.

Voorbereiden van de montage

Attentie!

Zorg ervoor dat zich in het gebied van de openingen geen stroom-, gas- of waterleidingen bevinden.

Plafond controleren

- Het plafond moet vlak en horizontaal zijn en voldoende draagvermogen hebben.
- De diepte van de boorgaten moet overeenkomen met de lengte van de schroeven. De pluggen moeten goed vastzitten.
- De bijgevoegde schroeven en pluggen zijn geschikt voor massieve muren. Voor andere constructies (bijv. gipsplaat, poreus beton, poroton-stenen) moeten bevestigingsmiddelen worden gebruikt die daarvoor geschikt zijn.
- Het max. gewicht van de afzuigkap bedraagt **90 kg**.

Apparaatafmetingen en veiligheidsafstanden

- Afmetingen van het apparaat in acht nemen. (**Afb. A**)
- Veiligheidsafstanden in acht nemen. (**Afb. B**)
- Draagframe kiezen afhankelijk van de hoogte van het plafond. (**Afb. C**)

Wanneer er in de installatie-instructies van het gaskookapparaat een afwijkende afstand staat, altijd de grootste afstand in acht nemen.

Transportbeveiliging

Het draagframe is voor het transport vastgezet met plaatschroeven. Verwijder deze plaatschroeven voor de montage.

Bovenste draagframe monteren (**Afb. 1**)

1. Voor de montage de totale hoogte van het draagframe bepalen.

Aanwijzing: De hoogte van het draagframe is instelbaar in stappen van 20 mm.

2. Teken de posities voor de 6 schroeven af op het plafond.

Aanwijzing: Let op de juiste positie van het draagframe. Eén bedieningspaneel van het apparaat bevindt zich aan de open kant van het draagframe. Het andere bedieningspaneel bevindt zich aan de kant hier tegenover.

3. Gaten boren en de pluggen er geheel indrukken.

4. Het bovenste draagframe met 6 schroeven aan het plafond bevestigen.

Onderste draagframe zonder verlenging monteren (**Afb. 2**)

1. Let op de juiste positie van het onderste draagframe.

Aanwijzing: De open kant van het onderste draagframe tegenover de open kant van het bovenste draagframe positioneren.

2. Onderste draagframe in het bovenste draagframe schuiven en in de vastgelegde totale hoogte met 16 schroeven bevestigen.

Aanwijzingen

- De bevestigingsgaten zo kiezen dat er een maximale afstand tussen de schroeven zit. Dit met het oog op de stabiliteit.

- Tussen de schroeven minstens één bevestigingsgat open laten.

Onderste draagframe met verlenging monteren

Bij 1200/1600 mm brede apparaten kan een verlenging worden gemonteerd.

1. Verlenging van buiten over het bovenste draagframe schuiven en met 16 schroeven aan het bovenste draagframe monteren. (**Afb. 3a**)

2. Let op de juiste positie van het onderste draagframe.

Aanwijzing: De open kant van het onderste draagframe tegenover de open kant van het bovenste draagframe positioneren.

3. Onderste draagframe in de verlenging schuiven en met 16 schroeven bevestigen in de vastgelegde totale hoogte. (**Afb. 3b**)

4. Twee steunhoeken monteren. (**Afb. 4**)

Apparaat monteren

1. Alleen voor uitvoeringen met luchtcirculatie (**Afb. 5**):

- filter aan beide kanten in de luchtcirculatiemodule AA 442 810 plaatsen.
- Luchtcirculatiemodule van onderen in het draagframe schuiven en inbrengen. Met 2 schroeven bevestigen.

2. Alleen voor combinatie met interne ventilatiemodule AR 400 143 (**Afb. 6a**):

- Afdekplaat in de afzuigkap losschroeven:
4 schroeven losdraaien, afdekplaat afnemen, 4 schroeven weer vastdraaien.
- Ventilatormodule van bovenaf in de afzuigkap schuiven. Met 4 schroeven bevestigen. Aansluitsnoer en hoofdkabel aansluiten op de regelmodule.

3. Alleen voor de combinatie met externe ventilatormodule AR 4. (**Afb. 6b**):

- Externe ventilatormodule en regelmodule van de afzuigkap verbinden met het aansluitsnoer. De stekkers dienen te vergrendelen.

Aanwijzing: de aansluitingen X1 en X2 zijn identiek.

- Aansluitsnoer aansluiten op de regelmodule.

4. Afzuigkap van onderaf in de beide bevestigingshoeken (**a**) van het draagframe hangen. (**Afb. 7**)

Aanwijzing: Zorg ervoor dat het netsnoer niet ingeklemd wordt.

5. Afzuigkap recht uitlijnen en met 7 schroeven aan het draagframe bevestigen.

Apparaat aansluiten

Aanwijzingen

- Voor de afvoerlucht dient een stuwklep te worden ingebouwd. Is er geen stuwklep bij het apparaat gevoegd, dan kan deze verkregen worden bij speciaalzaken.
- Wordt de afvoerlucht door de buitenmuur geleid, dan raden wij u aan een telescoop-muurkast te gebruiken.
- Bij gebruik van een aluminium buis moet het aansluitgedeelte eerst worden gladgemaakt.

Afvoerluchtverbinding maken (Afb. 8)

Luchtafvoerbuis Ø 150 mm (aanbevolen diameter)

1. Apparaat met ingebouwde ventilatormodule AR 400 143:

Afvoerbuis rechtstreeks op het luchtafvoeraansluitstuk van de ventilatormodule bevestigen.

2. Apparaat of ingebouwde ventilatormodule AR 400 143:

- Aansluitstuk van de afdekplaat in de afzuigkap losschroeven.
- Afvoerpip aan het aansluitstuk bevestigen.
- Aansluitstuk aan de afdekplaat in de afzuigkap vastschroeven.

3. Verbinding maken met de luchtafvoeroeping.

4. Verbindingspunten goed afdichten.

Stroom aansluiten

1. Netstekker in het geaarde stopcontact steken.

2. Is een vaste aansluiting noodzakelijk, volg dan de aanwijzingen in het hoofdstuk Elektrische aansluiting op.

Schoorsteenafscherming monteren

⚠ Risico van letsel!

Bepaalde onderdelen in het toestel kunnen scherpe randen hebben. Veiligheidshandschoenen dragen.

- Beschermfolie van de schoorsteenafschermschakelaar trekken.
- Beide delen van het bovenste schoorsteenafschermschakelaar op het apparaat plaatsen en in elkaar schuiven. (**Afb. 9**)
- Bovenste schoorsteenafschermschakelaar naar boven schuiven en met 2 schroeven bevestigen. (**Afb. 10**)
- Beide delen van het onderste schoorsteenafschermschakelaar op het apparaat plaatsen en in elkaar schuiven. (**Afb. 11**)
- Vetfilter inbrengen (**Afb. 12**)

Extra schakeluitgang

Werkzaamheden aan de extra schakeluitgang mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde, vakkundige monteur, met inachtneming van de landsspecifieke bepalingen en normen.

Het apparaat beschikt over een extra schakeluitgang X16 (potentieelvrij contact) voor de aansluiting van andere apparaten, zoals een ventilatie-inrichting. Het contact wordt gesloten wanneer de ventilator is ingeschakeld en geopend wanneer de ventilator is uitgeschakeld.

De schakeluitgang bevindt zich onder een afdekking. Schakelvermogen maximaal 30 V/1 A (AC/DC). Het signaal dat wordt aangesloten op het contact moet voldoen aan beveiligingsklasse 3.

Aansluiting voor venstercontactschakelaar

AA 400 510

Werkzaamheden aan de aansluiting voor de venstercontactschakelaar mogen alleen worden uitgevoerd door een gekwalificeerde, vakkundige monteur, met inachtneming van de landsspecifieke bepalingen en normen.

Het apparaat beschikt over een aansluiting X17 voor een venstercontactschakelaar. De venstercontactschakelaar is geschikt voor inbouw- of opbouwmontage. De venstercontactschakelaar AA 400 510 wordt geleverd als afzonderlijk accessoire. Neem de aanwijzingen voor de montage bij de venstercontactschakelaar in acht.

Is er een venstercontactschakelaar aangesloten, dan functioneert de ventilatie van de afzuigkap alleen bij een geopend raam. De verlichting functioneert ook als er geen raam geopend is.

Schakelt u de ventilatie in terwijl er geen raam open is, dan knippert de toets van de gekozen ventilatiestand en blijft de ventilatie uitgeschakeld.

Sluit u het raam terwijl de ventilatie ingeschakeld is, dan schakelt het apparaat de ventilatie binnen 5 seconden uit. De toets van de gekozen ventilatiestand knippert.

De volledige ventilatie-eenheid in verbinding met een venstercontactschakelaar moet door een erkend schoorsteenveger worden beoordeeld.

Gebruik binnen een netwerk (Afb. 13)

Het is mogelijk meerdere apparaten met elkaar te verbinden. Lichtkanalen en ventilatoren van alle apparaten worden synchroon geregeld.

Apparaten via de aansluitingen X1 en X2 (gelijkwaardig) serieel verbinden. De apparaten kunnen in een willekeurige volgorde met elkaar worden verbonden. Zijn de bijgevoegde netwerkabels te kort, gebruik dan een in de handel gebruikeleke netwerkabel (minstens Cat5, afgeschermd).

Maximaal aantal netwerkcomponenten: 20. Totale lengte van alle netwerkabels: 40 m. De werking van de installatie dient bij de eerste installatie door een gekwalificeerde, geschoolde kracht te worden gecontroleerd.

Uitval van een apparaat (spanningsonderbreking, ontkoppeling van de netwerkabel) leidt ertoe dat de ventilatorfunctie van het hele systeem wordt geblokkeerd. Alle toetsen op het apparaat knipperen.

Bi een wijziging van de configuratie dient de installatie opnieuw te worden geïnitialiseerd:

- afdekplaat losschroeven.
- reset-toets zolang indrukken tot beide LED's permanent verlicht zijn (ca. 5 seconden). vervolgens de toets binnen 5 seconden loslaten.
- afdekplaat weer vastschroeven.
- De werking van de installatie dient na de initialisatie te worden gecontroleerd door een gekwalificeerde vakkracht.

Apparaat demonteren

- Vetfilter afnemen.
- Schoorsteenafschermschakelaar losmaken.
- Apparaat stroomloos maken.
- Afvoerleidingen losmaken.
- Borgschroeven losdraaien.
- Apparaat verwijderen.

no

⚠ Viktige sikkerhetsanvisninger

Les denne bruksanvisningen nøyde. Det er en forutsetning for at du skal kunne bruke apparatet på en sikker og riktig måte. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen slik at du kan bruke den igjen senere eller gi den videre til eventuelle kommende eiere av apparatet.

Kontroller apparatet etter at du har pakket det ut. Ikke koble til apparatet hvis det er skadet under transport.

Sikkerheten under bruk er kun garantert dersom monteringen føretas forskriftsmessig i henhold til monteringsveiledningen. Installatøren er ansvarlig for at apparatet fungerer som det skal på oppstillingsstedet.

Bredden på dampphetten må tilsvare minst bredden på kokeplaten. For installasjonen må det tas hensyn til de aktuelle gyldige byggforskrifter og forskriftene fra strøm- og gassforsyningen på stedet.


Ta hensyn til lover og forskrifter (f.eks. bygningsloven) ved avledning av avluten.

Livsfare!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Luften som kommer ut, må ikke ledes igjennom en røyk- eller avgasspipe som er i drift, heller ikke igjennom en sjakt som brukes for ventilasjon av fyringsrom. Dersom avluten skal føres igjennom en røyk- eller avgasspipe som ikke er i bruk, må det først innhentes tillatelse fra brannvesenet.

Livsfare!

Tilbakesugde forbrenningsgasser kan føre til forgiftning. Sørg alltid for nok tilførselsluft når apparatet skal brukes i utluftingsdrift samtidig med et romluftavhengig ildsted.

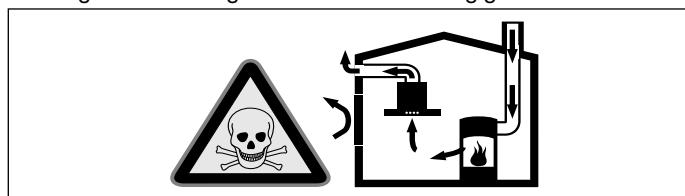


Ildsteder som er avhengig av romluft (f.eks. varmeapparater som drives med gass, olje eller kull, varmtvannsberedere) bruker forbrenningsluften fra oppstillingsrommet og leder avgassene gjennom et avgassanlegg (f.eks. pipe) i det fri.

I forbindelse med en innkoblet ventilator trekkes det romluft fra kjøkkenet og rommene ved siden av – uten tilstrekkelig tilførselsluft oppstår et undertrykk. Giftige gasser fra pipe eller avtrekksjakt suges tilbake til oppholdsrommene.

- Det må derfor alltid sørges for tilstrekkelig tilførselsluft.
- Bare en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft er ikke tilstrekkelig for å sikre at grenseverdien overholdes.

Sikker drift er bare da mulig, dersom undertrykket i rommet hvor ildstedet er plassert, ikke overskridet 4 Pa (0,04 mbar). Dette kan oppnås dersom forbrenningsluften kan strømme gjennom åpninger som ikke kan lukkes som f.eks. i dører, vinduer, i forbindelse med en murkasse for tilførsels-/utblåsningsluft eller ved hjelp av andre tekniske tiltak.

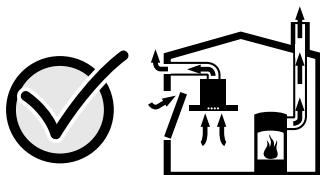

Du bør i alle fall rádføre deg med skorsteinsfeieren, som kan bedømme husets tilførselsluft og avtrekksluft og foreslår passende tiltak for ventilasjonen.

Hvis ventilatoren utelukkende benyttes i sirkulasjonsdrift, kan den brukes uten begrensninger.

Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. De angitte sikkerhetsavstandene må overholdes for å unngå opphopning av varme. Ta også hensyn til angivelsene på kokeapparatet. Dersom gass- og elektroplatene blir brukt samtidig, må den største angitte avstanden overholdes.

Apparatet må kun installeres på en side direkte ved siden av et høyskap eller en vegg. Avstanden til veggene eller til et høyskap må være minst 50 mm.

Brannfare!

Fettavleiringer i fettfilteret kan antennes. Arbeid aldri i nærheten av apparatet med åpen flamme (f.eks. flambering). Apparatet må kun installeres over en komfyr for faste fyringsmidler (f.eks. tre eller kull), dersom det finnes et lukket deksel som ikke kan tas av. Det må ikke forekomme gnistsprang.

Fare for personskader!

- Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.
- Hvis apparatet ikke er forsvarlig festet, kan det falle ned. Alle festeelementer må være fast og sikkert montert.
- Apparatet er tungt. Det kreves 2 personer når apparatet skal flyttes. Bruk bare egnede hjelpeemidler.

Fare for elektrisk støt!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Strømkabelen kan bli skadet. Strømkabelen må ikke knekkes eller klemmes inn under installasjonen.

Fare for elektrisk støt!

Det må være mulig å koble apparatet fra strømnettet til enhver tid. Apparatet må bare kobles til en forskriftsmessig montert, jordet stikkontakt. Dersom støpselet ikke er tilgjengelig etter montering, må det i henhold til regelverket være en skillebryter i fasene i den faste elektriske installasjonen. Den permanente el-installasjonen må kun utføres av elektriker. Vi anbefaler å installere en feilstrømbryter (Fl-bryter) i apparatets strømforsyningsskrets.

Fare for kvelning!

Emballasjematerialet er farlig for barn. Barn må aldri få leke med emballasjen.

Fare for skade!

Fallfare ved arbeid på apparatet. Bruk en stabil gardintrappe.

Fare for skade!

Endringer på elektriske eller mekaniske komponenter er farlige og kan føre til feilfunksjon. Gjennomfør ingen endringer på elektriske eller mekaniske komponenter.

Generelle veiledninger

Overflaten av apparatet er ømfintlig. Ved installasjonen må skader unngås.

Utluftsrør

Merk: For reklamasjoner som kan tilbakeføres til rørstrekningen, overtar apparatets produsent ingen garanti.

- Apparatet oppnår optimal effekt ved et kort, rett avtrekksrør og en størst mulig rørdiameter.
- Ved lange, Rue avtrekksrør, mange rørbøyer eller rørdiametere som er mindre enn 150 mm, oppnås ikke den optimale utsugingseffekten, og ventilatorstøyen blir høyere.
- Rørene eller slangene for legging av avtrekkskanalen må være av ikke brennbart materiale.

Fare for skade på kondensreturløpet. Utluftingskanalen fra apparatet må installeres med et svakt fall (1° fall).

Rundrør

Det anbefales en innvendig diameter på 150 mm, men minst 120 mm.

Flate kanaler

Det innvendige tverrsnittet må tilsvare rundrørenes diameter.

Ø 150 mm ca. 177 cm²

Ø 120 mm ca. 113 cm²

- Flate kanaler bør ikke ha skarpe vendinger.
- Sett inn tetningsstriper ved avvikende rørdiametere.

Elektrisk tilkopling

De nødvendige tilkoblingsdataene står oppført på apparatets typeskilt.

Dette apparatet tilsvarer EU bestemmelsene om fjerning av radiostøy.

Dette apparatet må kun kobles til en forskriftsmessig installert, jordet stikkontakt.

Plasser stikkontakten innenfor avtrekkspanelet hvis mulig.

- Den jordede stikkontakten bør kobles til via en egen strømkrets.
- Dersom stikkontakten ikke er tilgjengelig etter at apparatet er installert, må installasjonen omfatte en fierpolet skillebryter (f.eks. vernebryter, sikringer og kontaktorer) med minst 3 mm kontaktåpning.

Forberede montering

Obs!

Se til at det ikke finnes strømledninger, gass- eller vannrør i området ved åpningene.

Kontrollere taket

- Taket må være plant, vannrett og må ha tilstrekkelig bærekraft.
- Dybden på borehullene må tilsvare lengden på skruene. Hylsene må sitte godt fast.
- De vedlagte skruene og hylsene er egnet for massivt murverk. For andre konstruksjoner (f.eks. gipsplater, porebetong, poroton murstein) må det brukes tilsvarende festemiddel.
- Maks. vekt på ventilatoren er **90 kg**.

Apparatdimensjoner og sikkerhetsavstander

- Ta hensyn til apparatets dimensjoner. (**bilde A**)
- Sørg for at sikkerhetsavstandene overholdes. (**bilde B**)
- Velg stativhøyde avhengig av takhøyde. (**bilde C**)

Dersom installasjonsveileddingen for gasskokeapparatet foreskriver en annen avstand, velger du alltid den største avstanden.

Transportsikring

Bærerammen er transportsikret med plateskruer. Fjern disse plateskruene før montering.

Montere det øvre bærestativet (bilde 1)

1. Den totale høyden på bærestativet må fastlegges før monteringen.

Merk: Bærestativet kan innstilles i høyden i avstander på 20 mm.

2. Merk av posisjonen til de 6 skruene i taket.

Merk: Pass på at bærestativet plasseres riktig. På den åpne siden av bærestativet er det plassert et betjeningsfelt for apparatet. Det andre betjeningsfeltet befinner seg på den motsatte siden.

3. Bor hull og og sett inn pluggene plant med taket.

4. Fest det øvre bærestativet i taket med 6 skruer.

Monter det nedre bærestativet uten forlengelse (bilde 2)

1. Pass på at det nedre bærestativet plasseres riktig.

Merk: Den åpne siden til det nedre bærestativet skal være overfor den åpne siden til det øvre bærestativet.

2. Skyv det nedre bærestativet inn i det øvre bærestativet og fest med 16 skruer i den fastlagte totale høyden.

Merknader

- Velg festehull slik at det blir størst mulig avstand mellom skruene. På den måten oppnås det stabilitet.
- La minst ett festehull stå åpent mellom skruene.

Montere det nedre bærestativet med forlengelse

På 1200/1600 mm brede apparater kan det monteres en forlengelse.

1. Skyy forlengelsen utenfra over det øvre bærestativet og fest den på det øvre bærestativet med 16 skruer. (**bilde 3a**)
2. Pass på at det nedre bærestativet er plassert riktig.
Merk: Den åpne siden til det nedre bærestativet skal være ovenfor den åpne siden til det øvre bærestativet.
3. Skyy det nedre bærestativet inn i forlengelsen og fest det i den fastlagte totale høyden med 16 skruer. (**bilde 3b**)
4. Monter to forsterkningsvinkler. (**bilde 4**)

Montering av apparatet

1. Kun ved sirkulasjonsluftversjon (**bilde 5**):

- Sett inn filter på begge sider i sirkulasjonsdriftsmodulen AA 442 810.
- Skyy sirkulasjonsdriftsmodulen inn i bærestativet nedenfra og fest den. Fest med 2 skruer.

2. Kun i kombinasjon med intern motorenhet AR 400 143

(**bilde 6a**):

- Skru av dekkplaten til ventilatoren:
Løsne 4 skruer, ta av dekselet, fest de 4 skruene igjen.
- Skyy motorenheten ovenfra og ned i ventilatoren. Fest med 4 skruer. Koble til nettkabelen og styrekabelen på styremodulen.

3. Kun i kombinasjon med ekstern motorenhet AR 4..

(**bilde 6b**):

- Forbind den eksterne motorenheten og ventilatorens styremodul med en nettverkskabel. Pluggene må smekke på plass.

Merk: Tilkoblingskontaktene X1 og X2 er identiske.

- Koble til nettkabelen på styremodulen.

4. Fest ventilatoren i begge holdevinkelene (**a**) på bærestativet fra undersiden. (**bilde 7**)

Merk: Pass på at nettkabelen ikke kommer i klem.

5. Rett opp ventilatoren og fest den på bærestativet med 7 skruer.

Tilkobling av apparatet

Merknader

- Ved avtrekks drift bør det monteres et returspjeld. Dersom det ikke følger et returspjeld med apparatet, kan det kjøpes i en fagforretning.
- Dersom avtrekksluften ledes gjennom ytterveggen, bør det brukes en teleskopisk veggboks.
- Dersom det brukes aluminiumsrør, må du glatte ut tilkoblingsområdet på forhånd.

Opprette avtrekksforbindelse (**bilde 8**)

Aavlutsrør Ø 150 mm (anbefalt størrelse)

1. Apparat med intern motorenhet AR 400 143:

Fest aavlutsrøret rett på motorenhetens luftestuss.

2. Apparat uten intern motorenhet AR 400 143:

- Skru av tilkoblingsstussen på dekkplaten til ventilatoren.
- Fest aavlutsrøret på tilkoblingsstussen.
- Skru fast tilkoblingsstussen på dekkplaten til ventilatoren.

3. Lag forbindelse til avtrekksåpningen.

4. Tett igjen forbindelsespunktene på egnert vis.

Koble til strømmen

1. Sett stopselet i en jordet stikkontakt.

2. Hvis det er nødvendig med fast tilkobling, må du følge anvisningene i kapitlet Elektrisk tilkobling.

Montere pipeblenden

⚠ Fare for personskader!

Komponenter inni apparatet kan ha skarpe kanter. Bruk vernehansker under installasjon av apparatet.

1. Trekk av beskyttelsesfolien på kanalpanelene.
2. Plasser de to delene av det øvre kanalpanelet på apparatet og sett dem sammen. (**bilde 9**)
3. Skyy det øvre kanalpanelet oppover og fest med to skruer. (**bilde 10**)
4. Plasser de to delene av det nedre kanalpanelet på apparatet og sett dem sammen. (**bilde 11**)
5. Sett inn fettfilteret. (**bilde 12**)

Ekstra koblingsutganger

Arbeid på ekstra koblingsutgang skal kun utføres av utdannet elektriker som følger nasjonale bestemmelser og standarder.

Apparatet er utstyrt med en ekstra koblingsutgang X16 (potensialfri kontakt) for tilkobling av andre apparater som for eksempel et ventilasjonsanlegg som er montert i bygningen. Kontakten lukkes når viften er slått på, og åpner når viften er slått av.

Koblingsutgangen er plassert under et deksel. Utløsningseffekt maks. 30 V/1 A (AC/DC). Signalet som kobles til kontakten, må tilsvare beskyttelsesklasse 3.

Tilkobling for vinduskontaktbryter AA 400 510

Arbeid på tilkoblingen for vinduskontaktbryteren skal kun utføres av en utdannet elektriker som følger nasjonale bestemmelser og standarder.

Apparatet er utstyrt med en X17-tilkobling for vinduskontaktbryter. Winduskontaktbryteren egner seg til innfelt og utvendig montering. Winduskontaktbryteren AA 400 510 leveres separat som tilbehør. Følg monteringsanvisningene som følger med vinduskontaktbryteren.

Når vinduskontaktbryteren er koblet til, fungerer ventilasjonen til avtrekksketten bare når vinduet er åpent. Belysningen fungerer selv om vinduet er lukket.

Hvis du slår på ventilasjonen når vinduet er lukket, blinker knappen for valgt viftetrinn, og ventilasjonen forblir avslått.

Hvis du lukker vinduet mens ventilasjonen er slått på, kobler apparatet ut ventilasjonen i løpet av 5 sekunder. Knappen for valgt viftetrinn blinker.

Hele systemet for tilførsels- og avtrekksluft må vurderes av en skorsteinsfeiemester i forbindelse med montering av vindusbryterkontakt.

Nettkoblet drift (**bilde 13**)

Flere apparater kan sammenkobles. Belysning og vifter på alle apparater drives synkront.

Seriekoble apparatene via tilkoblingskontakt X1 og X2 (likeverdig). Rekkefølgen på sammenkoblingen har ingen betydning. Dersom de medfølgende nettverksledningene er for korte, kan du bruke en vanlig nettverkskabel (minst Cat5, skjermet).

Maksimalt antall apparater: 20. Total lengde for alle nettverkskabler: 40 m. Få anleggets funksjon kontrollert av en utdannet elektriker ved første gangs installasjon.

Svikt i et av apparatene (spenningsbrudd, frakobling fra nettverkskabelen) fører til at viftefunksjonen til hele systemet blir blokkert. Alle tastene på apparatet blinker.

Ved endring av konfigurasjonen må anlegget initialiseres på nytt:

1. Skru løs dekselet.
2. Hold inne reset-tasten inntil begge lysdiodene lyser permanent (ca. 5 sekunder). Slipp deretter tasten innen 5 sekunder.
3. Skru fast dekselet.
4. Få anleggets funksjon kontrollert av en utdannet elektriker etter initialiseringen.

Demontering av apparatet

1. Ta av fettfilteret.

2. Løsne kanalpanelet.

3. Koble apparatet fra strømmen.

4. Løsne avtrekkskanalene.

5. Løsne sikringsskruene.

6. Ta av apparatet.

⚠ Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zapoznanie się z nią pozwoli na bezpieczne i właściwe użytkowanie urządzenia. Instrukcję obsługi i montażu należy zachować do późniejszego oglądu lub dla kolejnego użytkownika.

Po rozpakowaniu należy sprawdzić stan urządzenia. Nie podłączać, jeśli urządzenie zostało uszkodzone podczas transportu.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania zapewnione jest tylko po prawidłowym zamontowaniu zgodnie z instrukcją montażu. Monter jest odpowiedzialny za prawidłowe działanie w miejscu instalacji urządzenia.

Szerokość okapu kuchennego musi odpowiadać co najmniej szerokości płyty grzewczej.

Przy instalowaniu należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów budowlanych oraz przepisów lokalnego zakładu energetycznego.

Przy odprowadzaniu powietrza wylotowego należy przestrzegać urzędowych i prawnych przepisów (np. ustawy budowlanej).


Śmiertelne niebezpieczeństwo!

Odprowadzane gazy pochodzące ze spalania mogą być przyczyną zatrucia. Powietrza wylotowego nie wolno kierować do komina odprowadzającego spalinę lub dym z użytkowanych jeszcze palenisk, ani do kanału wentylacyjnego pomieszczeń, w których stoją piece z paleniskami. Jeżeli powietrze wylotowe ma być kierowane do nieużytkowanego już komina odprowadzającego spalinę lub dym, to należy uzyskać zgodę okręgowego kominiarza.

Zagrożenie życia!

Odprowadzane gazy pochodzące ze spalania mogą być przyczyną zatrucia.

Należy zadbać o dostateczną ilość doprowadzanego powietrza, jeżeli urządzenie pracujące w trybie obiegu otwartego jest użytkowane jednocześnie z zależnym od dopływu powietrza urządzeniem spalającym.




Zależne od powietrza w pomieszczeniu urządzenia spalające (np. grzejniki na gaz, olej, drewno lub węgiel, przepływowe podgrzewacze wody i inne podgrzewacze wody) pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym się znajdują, a spalinę odprowadzają przez układ wylotowy (np. komin) na zewnątrz.

Włączenie okapu kuchennego powoduje zasysanie powietrza w kuchni i sąsiadujących pomieszczeniach – bez wystarczającej wentylacji powstanie podciśnienie. Trujące gazy z komina lub ciągu wentylacyjnego uwalniane są do pomieszczeń mieszkalnych.

- Z tego względu należy zadbać o dostateczną ilość doprowadzanego powietrza.
- Sam wywietrznik scienny nie zapewnia utrzymania wartości granicznej.

Praca bez zagrożeń możliwa jest, jeśli w miejscu ustawienia urządzenia spalającego nie zostanie przekroczone podciśnienie 4 Pa (0,04 mbar). Taką wartość można osiągnąć, jeśli powietrze potrzebne do spalania będzie dostarczane przez otwory niezamykane na stałe (np. drzwi, okna, wywietrzniki scienne) lub za pomocą innych środków technicznych.



Należy zasięgnąć porady kominiarza, który może ocenić instalację wentylacyjną budynku i zaproponować odpowiednie sposoby wentylacji.

Jeżeli okap stosowany jest wyłącznie w trybie obiegu zamkniętego, możliwa jest jego praca bez ograniczeń.

Niebezpieczeństwo pożaru!

Osad z tłuszczu w filtre przeciwłuszczywym może się zapalić. Należy przestrzegać podanych odstępów bezpieczeństwa, aby zapobiec przegrzaniu. Przestrzegać również wskazówek odnośnie kuchenki do gotowania. W przypadku używania kuchenki elektryczno-gazowej obowiązuje największy podany odstęp. Dopuszczalne jest zainstalowanie okapu kuchennego bezpośrednio obok szafy stojącej albo przy ścianie, ale tylko z jednej strony. Odstęp od ściany lub od szafy stojącej musi wynosić co najmniej 50 mm.

Niebezpieczeństwo pożaru!

Osad z tłuszczu w filtre przeciwłuszczywym może się zapalić. Nie używać w pobliżu urządzenia źródeł otwartego ognia (np. przy flambierowaniu). Urządzenie można zainstalować w pobliżu pieca opalanego paliwem stałym (np. drewnem lub węglem) tylko wtedy, gdy występuje zamknięta, zamocowana na stałe osłona ochronna. Nie może dochodzić do iskrzenia.

Niebezpieczeństwo obrażeń!

- Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.
- Jeśli urządzenie nie jest prawidłowo przymocowane, może spaść. Wszystkie elementy mocujące muszą być zamontowane starannie i dokładnie.
- Urządzenie jest ciężkie. Do przenoszenia urządzenia potrzebne są 2 osoby. Używać wyłącznie odpowiednich narzędzi pomocniczych.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym!

Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Może to doprowadzić do uszkodzenia przewodu przyłączeniowego. Nie zginąć ani nie zaciskać kabla przyłączeniowego podczas instalowania.

Niebezpieczeństwoto porażenia prądem!

Odłączenie urządzenia od zasilania musi być możliwe w każdej chwili. Urządzenie można podłączyć wyłącznie do gniazda z uziemieniem, zainstalowanego zgodnie z przepisami. Jeżeli po zabudowaniu urządzenia nie będzie dostępu do wtyczki, wówczas w stałej instalacji elektrycznej należy uwzględnić rozłącznik izolacyjny faz zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi instalacji. Jedynie osoba z uprawnieniami elektryka może dokonać stałej instalacji elektrycznej. Zalecamy zainstalowanie wyłącznika różnicowo-prądowego (wyłącznik RP) w obwodzie elektrycznym zasilania urządzenia.

Niebezpieczeństwo uduszenia!

Opakowanie jest niebezpieczne dla dzieci. Nie pozwalać dzieciom na zabawę opakowaniem.

Niebezpieczeństwoto zranienia!

Niebezpieczeństwo upadku podczas prac przy urządzeniu. Używać stabilnych drabin stojących.

Niebezpieczeństwoto zranienia!

Wszelkie zmiany i modyfikacje w zakresie układu elektrycznego lub konstrukcji mechanicznej są niebezpieczne i mogą być przyczyną nieprawidłowego działania urządzenia. Nie dokonywać żadnych zmian w zakresie układu elektrycznego lub konstrukcji mechanicznej.

Wskazówki ogólne

Powierzchnie urządzenia są wrażliwe. Podczas instalowania unikać uszkodzenia urządzenia.

Przewód odprowadzający powietrze

Wskazówka: Producent urządzenia nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia działania spowodowane nieprawidłowym funkcjonowaniem przewodu rurowego.

- Urządzenie osiąga optymalną moc dzięki krótkiej, prostej rurze wylotowej o możliwie największej średnicy.
- Długie, porowate rury wylotowe o licznych zagięciach lub średnicy mniejszej niż 150 mm uniemożliwiają osiągnięcie optymalnej mocy wyciągu, a praca wentylatora jest głośniejsza.
- Do wyłożenia przewodów odprowadzających powietrze należy stosować rury lub węże z materiału niepalnego.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia ze względu na cofanie się kondensatu. Kanał odprowadzający powietrze z urządzenia należy zainstalować pod lekkim kątem (spadek 1°).

Rury okrągle

Zaleca się rury o średnicy wewnętrznej wynoszącej 150 mm, jednak nie mniejszej niż 120 mm.

Kanały płaskie

Przekrój wewnętrzny musi odpowiadać średnicy rur okrągłych.

Ø 150 mm ok. 177 cm²

Ø 120 mm ok. 113 cm²

- Kanały płaskie nie powinny ostro zmieniać kierunku.
- W przypadku rur o innych średnicach należy zastosować taśmy uszczelniające.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Niezbędne dane przyłączeniowe znajdują się na tabliczce znamionowej na urządzeniu.

Urządzenie spełnia wymogi WE w sprawie układów przeciwwzakłóceniowych.

To urządzenie można podłączyć wyłącznie do zainstalowanego zgodnie z przepisami gniazda z uziemieniem.

Gniazdo z uziemieniem powinno znajdować się wewnątrz obudowy kominowej.

- Gniazdo z uziemieniem należy podłączyć poprzez własny obwód elektryczny.
- Jeżeli gniazdo z uziemieniem będzie niedostępne po zamontowaniu urządzenia, wówczas należy zainstalować wielobiegowy rozłącznik od sieci elektrycznej (np. wyłącznik nadmiarowo-prądowy, bezpieczniki i stykowniki) o rozwarciu styków co najmniej 3 mm.

Przygotowanie montażu

Uwaga!

Upewnić się, że w obszarze nawierceń nie ma przewodów elektrycznych, rur gazowych ani przewodów doprowadzających wodę.

Sprawdzenie sufitu

- Sufit musi być płaski, poziomy i odznaczać się dostateczną nośnością.
- Głębokość otworów musi odpowiadać długości śrub. Kołki rozporowe muszą być mocno osadzone.
- Dłiączone śruby i kołki rozporowe są przeznaczone do litych ścian murowanych. W przypadku innych konstrukcji ściany (np. płyty gipsowe, beton porowaty, cegła Poroton) należy zastosować odpowiedni materiał do mocowania.
- Maksymalny ciężar okapu kuchennego wynosi **90 kg**.

Wymiary urządzenia i odstępy bezpieczeństwa

- Przestrzegać wymiarów urządzenia. (rys. A)
 - Przestrzegać odstępów bezpieczeństwa. (rys. b)
 - Ramę nośną wybrać odpowiednio do wysokości stropu. (rys. C)
- Jeżeli w zaleceniach dotyczących instalacji kuchenki gazowej podany jest inny odstęp, należy zawsze uwzględnić większy odstęp.

Zabezpieczenie transportowe

Rama nośna jest zabezpieczona do transportu za pomocą blachowkrętów. Przed montażem należy je usunąć.

Montaż górnej ramy nośnej (rys. 1)

1. Przed przystąpieniem do montażu ustalić wysokość całkowitą ramy nośnej.

Wskazówka: Wysokość ramy nośnej jest dobierana stopniowo, w odstępach co 20 mm.

2. Zaznaczyć na suficie pozycje 6 śrub.

Wskazówka: Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję ramy nośnej. Panel obsługi urządzenia znajduje się po otwartej stronie ramy nośnej. Drugi panel obsługi znajduje się po przeciwnej stronie.

3. Wywiercić otwory i wcisnąć kołki rozporowe tak, aby ich brzeg był w jednej płaszczyźnie ze ścianą.

4. Górną ramę nośną przymocować za pomocą 6 śrub do sufitu.

Montaż dolnej ramy nośnej bez przedłużenia (rys. 2)

1. Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję dolnej ramy nośnej.

Wskazówka: Otwartą stronę dolnej ramy nośnej zamocować naprzeciwko otwartej strony górnej ramy nośnej.

2. Dolną ramę nośną wsunąć w górną ramę nośną i przymocować na ustalonej wysokości całkowitej za pomocą 16 śrub.

Wskazówki

- Otwory mocujące wybrać w taki sposób, aby osiągnąć maksymalny odstęp między śrubami. Pozwala to zapewnić stabilność.
- Między śrubami pozostawić co najmniej jeden otwarty wózki mocujące.

Montaż dolnej ramy nośnej z przedłużeniem

W przypadku urządzeń o szerokości 1200/1600 mm można zamontować przedłużenie.

1. Przedłużenie nasunąć od zewnątrz na górną ramę nośną i zamontować na ramię za pomocą 16 śrub. (rys. 3a)

2. Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję dolnej ramy nośnej.

Wskazówka: Otwartą stronę dolnej ramy nośnej zamocować naprzeciwko otwartej strony górnej ramy nośnej.

3. Dolną ramę nośną wsunąć w przedłużenie i przymocować za pomocą 16 śrub na ustalonej wysokości całkowitej. (rys. 3b)

4. Zamontować dwa kątowniki wzmacniające. (rys. 4)

Montaż urządzenia

1. Tylko w wersji obiegu zamkniętego (rys. 5):

- Filtry umieścić z obu stron modułu obiegu zamkniętego AA 442 810.
- Moduł obiegu zamkniętego wsunąć od spodu w ramę nośną i zamocować. Przymocować za pomocą 2 śrub.

2. Tylko w połączeniu z wewnętrznym modulem dmuchawy AR 400 143 (rys. 6a):

- Odkręcić osłonę w okapie kuchennym:
Odkręcić 4 śruby, zdjąć osłonę, ponownie przykręcić 4 śruby.
- Moduł dmuchawy wsunąć od góry w okap. Przymocować za pomocą 4 śrub. Przewód zasilający i przewód sterujący podłączyć do modułu sterującego.

3. Tylko w połączeniu z zewnętrznym modulem dmuchawy AR 4... (rys. 6b):

- Zewnętrzny moduł dmuchawy i moduł sterujący okapu połączyć za pomocą kabla sieciowego. Wtyczki muszą się zatrzaskać.

Wskazówka: Gniazda przyłączeniowe X1 oraz X2 są takie same.

- Przewód zasilający podłączyć do modułu sterującego.

4. Okap zaczepić od spodu w obu kątownikach mocujących (a) na ramię nośnej. (rys. 7)

Wskazówka: Upewnić się, że przewód zasilający nie został przycięty.

5. Okap wypoziomować i przymocować za pomocą 7 śrub do ramy nośnej.

Podłączanie urządzenia

Wskazówki

- W trybie pracy w obiekcie otwartym należy zamontować zawór zwrotny. Jeżeli do urządzenia nie dołączono zaworu zwrotnego, można go nabyć w sklepie specjalistycznym.

- W przypadku odprowadzania oparów kuchennych przez zewnętrzną ścianę konieczne jest zamontowanie teleskopowej skrzynki ściennej.

- Zastosowanie rury aluminiowej wymaga wcześniejszego wygładzenia obszaru połączenia.

Przygotowanie do pracy w trybie obiegu otwartego (rys. 8)

Rura odprowadzająca powietrze Ø 150 mm (wielkość zalecana)

1. Urządzenie z wewnętrznym modulem dmuchawy AR 400 143:

- Rurę odprowadzającą powietrze przymocować bezpośrednio do króćca powietrza w module dmuchawy.

2. Urządzenie bez zewnętrznego modułu dmuchawy AR 400 143:

- Od osłony w okapie kuchennym odkręcić króćec przyłączeniowy.
- Rurę odprowadzającą powietrze przymocować do króćca przyłączeniowego.
- Dokręcić króćec przyłączeniowy do osłony w okapie.

3. Połączyć z otworem wylotowym.

4. Miejsca połączenia odpowiednio uszczelnić.

Podłączanie do instalacji elektrycznej

1. Podłączyć wtyczkę do uziemionego gniazda sieciowego.

2. W razie konieczności stacjonarnego przyłączenia do sieci należy przestrzegać wskazówek z rozdziału Podłączenie do sieci elektrycznej.

Montaż obudowy kominowej

⚠ Niebezpieczeństwo obrażeń!

Elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie. Zaleca się zakładanie rękawic ochronnych.

1. Ściągnąć folię ochronną z górnej i dolnej obudowy kominowej.

2. Obie części górnej obudowy kominowej nałożyć urządzenie i złożyć. (rys. 9)

- Górna obudowę kominową przesunąć w góre i przy mocować za pomocą 2 śrub. (rys. 10)
- Obie części dolnej obudowy kominowej nałożyć na urządzenie i złożyć. (rys. 11)

- Włożyć filtr przeciwłuszczyzny. (rys. 12)

Dodatkowe wyjście przełącznika

Wszelkie prace związane z dodatkowym wyjściem przełącznika mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka z uwzględnieniem krajowych przepisów i obowiązujących norm.

Urządzenie posiada dodatkowe wyjście przełącznika X16 (styk bezpotencjałowy) do podłączania kolejnych urządzeń, np. instalacji wentylacyjnej zapewnionej przez inwestora/użytkownika. Styk zamyka się, gdy dmuchawa jest włączona, i otwiera, gdy dmuchawa jest wyłączona.

Wyjście przełącznika znajduje się pod osłoną. Moc przełączania maks. 30 V/1 A (AC/DC). Sygnał podłączony do styku musi odpowiadać klasie ochrony 3.

Przyłącze do podłączenia przełącznika na tryb pracy przy otwartym oknie AA 400 510

Wszelkie prace związane z podłączeniem przełącznika na tryb pracy przy otwartym oknie mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka z uwzględnieniem krajowych przepisów i obowiązujących norm.

Urządzenie posiada przyłącze X17 do podłączenia przełącznika na tryb pracy przy otwartym oknie. Przełącznik na tryb pracy przy otwartym oknie jest przeznaczony do montażu podtynkowego lub natynkowego. Przełącznik na tryb pracy przy otwartym oknie AA 400 510 jest dostępny osobno jako wyposażenie dodatkowe. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących montażu, dołączonych do przełącznika na tryb pracy przy otwartym oknie.

W przypadku podłączenia przełącznika na tryb pracy przy otwartym oknie system wentylacyjny działa wyłącznie, gdy okno jest otwarte. Oświetlenie działa również przy zamkniętym oknie.

W przypadku włączenia wentylacji przy zamkniętym oknie migają przycisk wybranego stopnia mocy wentylatora, a system wentylacyjny pozostaje wyłączony.

W przypadku zamknięcia okna przy włączonej wentylacji urządzenie wyłączy w ciągu 5 sekund system wentylacyjny. Migają przycisk wybranego stopnia mocy wentylatora.

Instalacja wentylacyjna w połączeniu z przełącznikiem na tryb pracy przy otwartym oknie musi uzyskać pozytywną ocenę kominiarza.

Tryb pracy w sieci (rys. 13)

Istnieje możliwość połączenia kilku urządzeń w sieć. Oświetlenie i dmuchawy wszystkich urządzeń będą użytkowane synchronicznie.

Urządzenia połączyć szeregowo za pomocą gniazd przyłączeniowych X1 i X2 (równoważnych). Kolejność podłączania do sieci nie ma znaczenia. Jeżeli dołączony kabel sieciowy jest zbyt krótki, można wykorzystać standardowy kabel sieciowy (co najmniej Cat5, ekranowany).

Maksymalna liczba użytkowników: 20 urządzeń. Całkowita długość wszystkich kabli sieciowych: 40 m. Działanie systemu musi sprawdzić wykwalifikowany specjalista podczas pierwszej instalacji.

Wylączanie jednego z użytkowników sieci (przerwa w zasilaniu, odłączenie kabla sieciowego) prowadzi do zablokowania funkcji nadmuchu powietrza w całym systemie. Wszystkie przyciski na urządzeniu migają.

W przypadku zmiany konfiguracji należy ponownie dokonać inicjalizacji systemu:

- Odkręcić osłonę.
- Naciskać przycisk Reset tak dugo, aż obie diody LED będą świeciły bez przerwy (ok. 5 sekund). W ciągu kolejnych 5 sekund puścić przycisk.
- Przykręcić osłonę.
- Po zakończeniu inicjalizacji systemu zlecić jego sprawdzenie wykwalifikowanemu specjalistie.

Demontaż urządzenia

- Wyjąć filtr przeciwłuszczyzny.
- Odkręcić obudowę kominową.
- Wyłączyć zasilanie urządzenia.
- Zdemontować przewody odprowadzające powietrze.
- Odkręcić śruby zabezpieczające.
- Zdjąć urządzenie.

pt

! Instruções de segurança importantes

Leia atentamente o presente manual. Só assim poderá utilizar o seu aparelho de forma segura e correcta. Guarde as instruções de utilização e montagem para consultas futuras ou para futuros utilizadores.

Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detectados danos de transporte, não ligue o aparelho.

Só com uma montagem especializada e em conformidade com as instruções de montagem, pode ser garantida a segurança durante a utilização. O instalador é responsável pelo funcionamento correto no local de montagem.

A largura do exaustor tem de, no mínimo, corresponder à largura da placa de cozinha.

Na sua instalação têm de ser respeitadas as normas de construção em vigor, bem como as normas das entidades locais distribuidoras de electricidade e de gás.


Devem ser respeitados os regulamentos locais e legais relativamente à extração do ar evacuado (p. ex., regulamentos de construção municipais).

Perigo de morte!

Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. O ar evacuado não pode ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados em funcionamento, nem por uma caixa de ar que sirva de ventilação de locais com lareiras instaladas. Caso o ar evacuado tenha de ser encaminhado por uma chaminé de exaustão de fumos ou de gases queimados que não esteja em funcionamento, é necessária uma autorização da entidade supervisora da instalação dos aparelhos de queima.

Perigo de vida!


Os gases de combustão aspirados podem levar a intoxicação. Certifique-se de que há sempre reposição de ar fresco suficiente quando o aparelho é utilizado no modo de exaustão em conjunto com equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente.

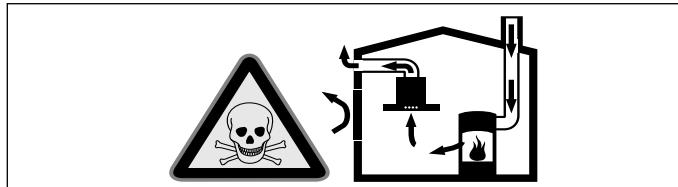

Os equipamentos de aquecimento que consomem o ar ambiente (p. ex. sistemas de aquecimento a gás, óleo, lenha ou carvão, esquentadores, cilindros) utilizam para a combustão o ar do local de montagem e transportam os gases de combustão para o exterior através de um sistema de exaustão (p. ex. uma chaminé). Quando o exaustor está ligado, retira o ar ambiente à cozinha e aos espaços adjacentes - sem ar suficiente é criada uma pressão negativa. Os gases tóxicos da chaminé ou da conduta de extração voltam a ser aspirados para os espaços de habitação.

- Por isso, tem que existir sempre a reposição de ar fresco suficiente no local da instalação.
- Uma caixa de entrada/exaustão de ar, só por si, não garante a manutenção do valor limite.

O funcionamento sem perigos só é possível se a pressão negativa no local da instalação do fogão não ultrapassar os 4 Pa (0,04 mbar). Isto pode ser conseguido se o ar necessário para a combustão puder ser reposto através de aberturas que não fechem (p. ex. portas, janelas), em ligação com uma caixa de entrada/exaustão de ar, que permitam uma circulação de ar suficiente para a combustão.

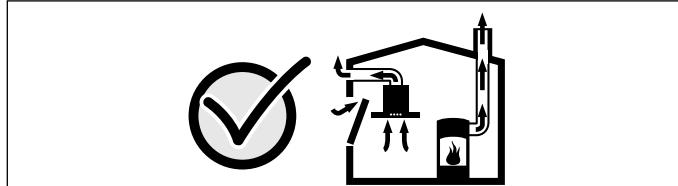

Consulte sempre a entidade responsável para avaliar a interligação da ventilação de toda a casa e sugerir as medidas adequadas de ventilação.

Se o exaustor funcionar exclusivamente em circulação de ar, não existe qualquer limitação na sua utilização.

Perigo de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. É necessário manter as distâncias de segurança indicadas para evitar uma acumulação de calor. Observe as especificações sobre a sua placa de cozinhar. No caso de utilização simultânea de bicos elétricos e a gás, aplica-se a maior distância indicada.

O aparelho pode ser instalado apenas com uma das faces diretamente junto a um armário superior ou a uma parede. A distância mínima em relação à parede ou a um armário superior deve ser, no mínimo, de 50 mm.

Perigo de incêndio!

A gordura acumulada no filtro pode incendiar-se. Nunca trabalhe com uma chama aberta perto do aparelho (p. ex. flambear). Instalar o aparelho perto de um fogão para combustíveis sólidos (p. ex. madeira ou carvão), somente se existir no local uma cobertura fechada e não retirável. Não pode haver fagulhas a voar.

Perigo de ferimentos!

- Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de proteção.
- O aparelho pode cair se não estiver corretamente fixado. Todos os elementos de fixação têm de ser montados de forma fixa e segura.
- O aparelho é pesado. São necessárias 2 pessoas para transportar o aparelho. Utilizar apenas meios auxiliares apropriados.

Perigo de choque elétrico!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. O cabo de ligação pode ficar danificado. Não dobrar nem entalar o cabo elétrico durante a instalação.

Perigo de choque elétrico!

Deve existir a possibilidade de desligar o aparelho da rede elétrica em qualquer altura. O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas. Se a ficha deixar de estar disponível após a montagem, na instalação elétrica fixa é necessário que esteja previsto um dispositivo de corte nas fases de acordo com as regras de instalação. Apenas um eletricista pode efetuar a instalação elétrica fixa. Recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial (interruptor de corrente diferencial residual) no circuito de corrente da alimentação do aparelho.

Perigo de asfixia!

O material de embalagem é perigoso para as crianças. Nunca deixe as crianças brincarem com o material de embalagem.

Perigo de ferimentos!

Perigo de queda durante a realização de trabalhos no aparelho. Utilizar uma escada de mão estável.

Perigo de ferimentos!

Quaisquer modificações na instalação elétrica ou mecânica são perigosas e podem provocar falhas de funcionamento. Não efetuar modificações na instalação elétrica ou mecânica.

Indicações gerais

As superfícies do aparelho são sensíveis. Evitar danos durante a instalação.

Tubagem de extração

Nota: O fabricante do aparelho não se responsabiliza por reclamações que resultem do percurso do tubo.

- O aparelho atinge a sua potência otimizada quando o tubo de extração é curto e rectilíneo e com um diâmetro de grande dimensão.
- A utilização de tubos de exaustão longos e rugosos, muitas curvas e diâmetro de tubos inferior a 150 mm provoca uma diminuição da potência de ventilação otimizada e o aumento de ruídos.
- Os tubos ou as mangueiras para colocação da tubagem de extração não podem ser de material inflamável.

Perigo de danificação devido ao retorno de condensação. Instalar a conduta de ar com ligera queda a partir do equipamento (1^ª inclinação).

Tubos circulares

Recomendamos um diâmetro interior de 150 mm, no entanto, nunca inferior a 120 mm.

Canais planos

O diâmetro interno tem de corresponder ao diâmetro dos tubos circulares.

Ø 150 mm aprox. 177 cm²

Ø 120 mm aprox. 113 cm²

- Os canais planos não devem apresentar desvios acentuados.
- Caso os diâmetros de tubos sejam diferentes devem ser aplicadas tiras de vedação.

Ligaçao eléctrica

Os dados de ligação necessários podem ser consultados na placa de características do aparelho.

Este aparelho corresponde às determinações UE sobre supressão de interferências.

Este aparelho tem, obrigatoriamente, de ser ligado a uma tomada com ligação à terra instalada em conformidade com as normas em vigor.

Monte a tomada com contacto de segurança, se possível, no interior do painel decorativo da chaminé.

- A tomada com ligação à terra deve estar ligada a um circuito de corrente próprio.
- Se a tomada com ligação à terra não ficar acessível após a instalação do aparelho, a instalação deve incluir um interruptor seccionador omnipolar (p. ex., disjuntores, fusíveis e contactores) com uma abertura de contacto mínima de 3 mm.

Preparação da montagem

Atenção!

Certifique-se de que não existem cabos elétricos, tubos de gás ou de água na zona dos furos.

Verificar o teto

- O teto tem de ser liso, horizontal e suficientemente resistente.
- A profundidade dos furos tem que corresponder ao comprimento dos parafusos. As buchas têm de ter uma fixação segura.
- Os parafusos e as buchas anexos são adequados para paredes macias de alvenaria. Para outras construções de paredes (p. ex. placas de gesso para remodelações de interiores, betão poroso, tijolos de barro poroso para remodelações de interiores), utilizar o material de fixação correspondente.
- O peso máximo do exaustor é de **90 kg**.

Medidas do aparelho e distâncias de segurança

- Respeite as medidas do aparelho. (**Fig. A**)
- Respeite as distâncias de segurança. (**Fig. B**)
- Escolha a estrutura de suporte consoante a altura do teto. (**Fig. C**)

Caso as instruções de instalação do fogão a gás indiquem uma distância diferente, considere sempre a distância maior.

Proteção de transporte

A estrutura de apoio está fixada para fins de transporte com parafusos para chapa. Remova os parafusos para chapa antes da montagem

Montar a estrutura de apoio superior (Fig. 1)

1. Antes de proceder à montagem, verifique a altura total da estrutura de apoio.

Nota: A estrutura de apoio é ajustável em altura em intervalos de 20 mm.

2. Assinale as posições dos 6 parafusos no teto.

Nota: Tenha em atenção a posição correta da estrutura de apoio. Um painel de comandos do aparelho encontra-se no lado aberto da estrutura de apoio. O outro painel de comandos encontra-se no lado oposto.

3. Faça furos e pressione as buchas de forma rematada.

4. Fixe a estrutura de apoio superior ao teto com 6 parafusos.

Montar a estrutura de apoio inferior sem prolongamento (Fig. 2)

1. Tenha em atenção a posição correta da estrutura de apoio inferior.

Nota: Posicione o lado aberto da estrutura de apoio inferior em frente ao lado aberto da estrutura de apoio superior.

2. Insira a estrutura de apoio inferior na estrutura de apoio superior e fixe na altura determinada com 16 parafusos.

Notas

- Selecione os furos de fixação de forma que seja alcançada uma distância máxima entre os parafusos. Isto destina-se a garantir estabilidade.

- Deixe pelo menos um furo de fixação livre entre os parafusos.

Montar a estrutura de apoio inferior com prolongamento

Nos aparelhos de 1200/1600 mm de largura, pode ser montado um prolongamento.

1. Faça deslizar o prolongamento sobre a estrutura de apoio superior, pelo lado de fora, e monte-o na estrutura de apoio superior com 16 parafusos. (**Fig. 3a**)
2. Tenha em atenção a posição correta da estrutura de apoio inferior.
Nota: Posicione o lado aberto da estrutura de apoio inferior em frente ao lado aberto da estrutura de apoio superior.
3. Insira a estrutura de apoio inferior no prolongamento e fixe-a à altura total definida com 16 parafusos. (**Fig. 3b**)
4. Monte dois ângulos de reforço. (**Fig. 4**)

Montar o aparelho

1. Apenas para versão de recirculação do ar (Fig. 5):

- Coloque filtros no módulo de recirculação do ar AA 442 810, de ambos os lados.
- Insira e engate o módulo de recirculação do ar na estrutura de apoio, a partir da parte de baixo. Fixe com 2 parafusos.

2. Apenas para combinação com módulo do ventilador interno AR 400 143 (Fig. 6a):

- Desaperte a chapa de proteção no exaustor:
Solte 4 parafusos, remova a chapa de proteção, aparafuse novamente 4 parafusos.
- Insira o módulo do ventilador no exaustor, pelo lado de cima. Fixe com 4 parafusos. Ligue o cabo de alimentação e o cabo de comando ao módulo de comando.

3. Apenas para combinação com módulo do ventilador externo AR 4. (Fig. 6b):

- Ligue o módulo do ventilador externo e o módulo de comando do exaustor com o cabo de rede. As fichas têm de encaixar firmemente.

Nota: As fichas de ligação X1 e X2 são idênticas.

- Ligue o cabo de alimentação ao módulo de comando.

4. Encaixe o exaustor, pelo lado de baixo, em ambos os ângulos de suporte (a**) na estrutura de apoio. (**Fig. 7**)**

Nota: Certifique-se de que o cabo de alimentação não fica entalado.

5. Nivelle o exaustor e fixe com 7 parafusos na estrutura de apoio.

Ligar o aparelho

Notas

- Para o modo de funcionamento em recirculação de ar, deve ser montada uma tampa de refluxo. Se o aparelho não for fornecido com tampa de refluxo, poderá adquiri-la através do comércio especializado.
- Se o ar evacuado for encaminhado através da parede exterior, deve ser utilizada uma caixa mural telescópica.
- Se for utilizado um tubo de alumínio, alise primeiro a área de ligação.

Criar a ligação de exaustão de ar (Fig. 8)

Tubo de exaustão Ø 150 mm (tamanho recomendado)

1. Aparelho com um módulo do ventilador interno AR 400 143:

Fixe o tubo de exaustão diretamente no bocal do ar do módulo do ventilador.

2. Aparelho sem módulo do ventilador interno AR 400 143:

- Desaperte os elementos de ligação da chapa de proteção no exaustor.
- Fixe o tubo de exaustão ao elemento de ligação.
- Aperte os elementos de ligação na chapa de proteção no exaustor.

3. Estabeleça a ligação à saída de exaustão.

4. Vede convenientemente os pontos de ligação.

Efetuar a ligação elétrica

1. Ligue a ficha à tomada de ligação à terra isolada.

2. Caso seja necessária uma ligação fixa, respeite as indicações no capítulo Ligação elétrica.

Montagem do painel decorativo da chaminé

⚠ Perigo de ferimentos!

Os componentes interiores do aparelho podem ter arestas vivas. Use luvas de proteção.

1. Retire a película de proteção dos painéis decorativos da chaminé.
2. Coloque ambas as partes do painel decorativo superior da chaminé sobre o aparelho e una-as. (**Fig. 9**)

3. Faça deslizar o painel decorativo superior da chaminé para cima e fixe-o com 2 parafusos. (**Fig. 10**)

4. Coloque ambas as partes do painel decorativo inferior da chaminé sobre o aparelho e una-as. (**Fig. 11**)

5. Coloque o filtro de gordura. (**Fig. 12**)

Saída de comutação adicional

Os trabalhos na saída de comutação adicional só podem ser realizados por um eletricista especializado respeitando as disposições e normas específicas do país.

O aparelho possui uma saída de comutação adicional X16 (contacto sem potencial) para a ligação de outros aparelhos como, por exemplo, um sistema de ventilação a ser fornecido pelo cliente. O contacto é fechado quando o ventilador está ligado e aberto quando o ventilador está desligado.

A saída de comutação encontra-se por baixo de uma tampa. Potência de comutação máxima 30 V/1 A (CA/CC). O sinal que é ligado ao contacto tem de corresponder à classe de proteção 3.

Ligaçāo para interruptor de contacto para janela AA 400 510

Os trabalhos na ligação para o interruptor de contacto para janela só podem ser realizados por um eletricista especializado respeitando as disposições e as normas específicas do país.

O aparelho possui uma ligação X17 para um interruptor de contacto para janela. O interruptor de contacto para janela é adequado para uma montagem embutida ou à superfície. O interruptor de contacto para janela AA 400 510 está disponível como acessório em separado. Respeite as indicações sobre a montagem, que acompanham o interruptor de contacto para janela.

Com o interruptor de contacto para janela conectado, a ventilação do exaustor funciona apenas com a janela aberta. A iluminação funciona também com a janela fechada.

Se ligar a ventilação com a janela fechada, a tecla do nível do ventilador selecionado pisca e a ventilação permanece desligada.

Se fechar a janela com a ventilação ligada, o aparelho desliga a ventilação num espaço de 5 segundos. A tecla do nível do ventilador selecionado pisca.

Toda a interligação da ventilação em conjugação com um interruptor de contacto para janela tem de ser avaliada por um especialista de chaminés.

Funcionamento em rede (Fig. 13)

Podem ser ligados em rede vários aparelhos. A luz e os ventiladores de todos os aparelhos funcionam de forma sincronizada.

Ligar em série o aparelho através de fichas de ligação X1 e X2 (equivalentes). A sequência da ligação em rede não tem qualquer influência. Caso os cabos de rede fornecidos sejam demasiado curtos, utilizar um cabo de rede disponível no mercado (mín. Cat5, blindado).

Participantes máximos: 20 aparelhos. Comprimento total de todos os cabos de rede: 40 m. O funcionamento do sistema tem de ser verificado na primeira instalação por um técnico qualificado.

A falha de um participante (interrupção de tensão, separação do cabo de rede) provoca o bloqueio do funcionamento do ventilador de todo o sistema. Todas as teclas no aparelho piscam.

Se a configuração for alterada, o sistema tem de ser reinicializado:

1. Desaperte a chapa de proteção.
2. Premir a tecla Reset até os dois LED ficarem permanentemente acessos (durante aprox. 5 segundos). Em seguida, soltar a tecla dentro de 5 segundos.
3. Apertar a chapa de proteção.
4. O funcionamento do sistema tem de ser verificado por um técnico qualificado após a inicialização.

Desmontar o aparelho

1. Retire o filtro de gordura.

2. Solte o painel decorativo da chaminé.

3. Desligar o aparelho da corrente.

4. Soltar os tubos de exaustão.

5. Solte os parafusos de retenção.

6. Retirar o aparelho.

Важные правила техники безопасности

Внимательно прочтите данное руководство. Оно поможет вам научиться правильно и безопасно пользоваться прибором. Сохраняйте руководство по эксплуатации и инструкцию по монтажу для дальнейшего использования или для передачи новому владельцу.

Распакуйте и осмотрите прибор. Не подключайте прибор, если он был поврежден во время транспортировки.

Безопасность эксплуатации гарантируется только при квалифицированной сборке с соблюдением инструкции по монтажу. За безупречность функционирования ответственность несёт монтёр.

Ширина вытяжки должна соответствовать как минимум ширине кухонной плиты.

При установке обязательно соблюдайте соответствующие действительные строительные нормы и предписания местных предприятий по электро- и газоснабжению.

При подключении воздуховодом следует руководствоваться соответствующими нормами и законами (например, строительные нормы и правила, действующие в соответствующей стране).


Опасно для жизни!

Отработанные газы, снова попавшие в комнату, могут стать причиной отравления. Запрещается подключать вытяжку к действующей дымовой трубе или к каналу, через который осуществляется вентиляция помещений с установленными приборами, используя открытым огнем. При подключении вытяжки к неиспользуемой дымовой трубе необходимо получить разрешение у лиц, ответственных за ее эксплуатацию и очистку.

Опасно для жизни!

Втянутые обратно отработавшие газы могут стать причиной отравления.


Всегда обеспечивайте приток достаточного количества воздуха, если прибор и источник пламени с подводом воздуха из помещения работают одновременно в режиме отвода воздуха.

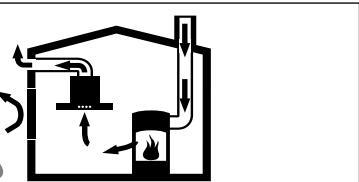

Источники пламени с подводом воздуха из помещения (например, работающие на газе, жидким топливом, дровах или угле нагреватели, проточные водонагреватели, бойлеры) получают воздух для сжигания топлива из помещения, где они установлены, а отработавшие газы отходят через вытяжную систему (например, вытяжную трубу) из помещения на улицу. Во время работы вытяжки из кухни и располагающихся рядом помещений удаляется воздух и вследствие недостаточного количества воздуха возникает понижение давления. Ядовитые газы из вытяжной трубы или вытяжного короба втягиваются обратно в жилые помещения.

- Поэтому всегда следует заботиться о достаточном притоке воздуха.
- Сам стенной короб системы притока/отвода воздуха не обеспечивает гарантию соблюдения предельной величины.

Для безопасной эксплуатации понижение давления в помещении, где установлен источник пламени, не должно быть выше 4 Па (0,04 мбар). Это может быть достигнуто, если требуемый для сжигания воздух будет поступать через незакрываемые отверстия, например, в дверях, окнах, с помощью стенного короба системы притока/отвода воздуха или иных технических мероприятий.



В любой ситуации обращайтесь за советом к компетентному лицу, ответственному за эксплуатацию и очистку труб, способному оценить вентиляционную систему всего дома и предложить Вам решение по принятию соответствующих мер.

Если вытяжка работает исключительно в режиме циркуляции воздуха, то эксплуатация возможна без ограничений.

Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Во избежание скопления жара следует соблюдать заданное безопасное расстояние. Соблюдайте указания, данные для вашего прибора. При одновременной эксплуатации газовой и электрической горелок следует соблюдать самое большое заданное расстояние.

Прибор может быть установлен только на одной стороне прямо возле шкафа-колонны или стены. Расстояние от стены или шкафа-колонны должно быть не менее 50 мм.

Опасность возгорания!

Отложения жира в жироулавливающем фильтре могут вспыхнуть. Никогда не работайте с открытым пламенем рядом с прибором (например, фlamбирование). Прибор можно устанавливать вблизи источника для сжигания твёрдого топлива (например, дрова или уголь), если предусмотрена цельная несъёмная защитная панель. Не должно быть разлетающихся искр.

Опасность травмирования!

- Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.
- Если прибор не зафиксирован надлежащим образом, он может упасть. Все элементы крепления должны быть надёжно установлены.
- Прибор тяжёлый. Для его перемещения потребуются 2 человека. Используйте только подходящие вспомогательные средства.

Опасность удара током!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки, что может повредить соединительный провод. Проследите, чтобы соединительный провод не зажимался и не перегибался.

Опасность поражения электрическим током!

Обеспечьте возможность отключения прибора от электросети в любой момент. Прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом. Если после установки прибора до штепсельной вилки невозможно будет добраться, то в установленном неподвижно электрооборудовании должен быть предусмотрен специальный выключатель для размыкания в фазах согласно условиям монтажа. Монтаж устанавливаемого неподвижно электрооборудования имеет право проводить только квалифицированный электрик. Мы рекомендуем установить устройство защитного отключения (УЗО) в электрической цепи снабжения приборов.

Опасность удушья!

Упаковочный материал представляет опасность для детей. Никогда не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

Опасность травмирования!

Опасность падения при выполнении работ с прибором. Используйте устойчивую стремянку.

Опасность травмирования!

Изменение механической или электрической конструкции может стать источником опасности и привести к выходу прибора из строя. Изменение механической или электрической конструкции запрещено.

Общие указания

Поверхности прибора можно легко повредить. При установке избегайте повреждений.

Труба для отвода воздуха

Указание: Производитель прибора не даёт гарантии в случае рекламаций, касающихся участков трубопровода.

- Оптимальная мощность прибора достигается за счёт короткой прямой вытяжной трубы, имеющей по возможности большой диаметр.
- При наличии длинных шероховатых вытяжных труб, большого количества колен или труб с диаметром менее 150 мм оптимальная мощность вытяжки не достигается и шум вентилятора становится громче.
- Трубы или шланги для прокладки трубы для отвода воздуха должны быть выполнены из невоспламеняющегося материала.

Опасность повреждения вследствие возврата конденсата. Установите канал для отвода воздуха чуть ниже прибора (уклон 1°).

Круглые трубы

Рекомендуется внутренний диаметр 150 мм, как минимум 120 мм.

Плоские каналы

Внутреннее поперечное сечение должно соответствовать диаметру круглых труб.

Ø 150 мм ок. 177 см²

Ø 120 мм ок. 113 см²

- Плоские каналы не должны иметь резких изгибов.

- При несоответствии диаметров труб используйте герметизирующую ленту.

Электрическое подключение

Требуемые для подключения данные можно найти на типовой табличке прибора.

Этот бытовой прибор отвечает требованиям Правил ЕС по подавлению радиопомех.

Этот прибор можно подключать к сети только через правильно установленную розетку с заземляющим контактом.

По возможности розетку с заземляющим контактом следует располагать внутри обшивки вытяжной трубы.

- Розетку с заземляющим контактом следует подключать через отдельную электрическую цепь.
- Если после установки прибора отсутствует доступ к розетке с заземляющим контактом, то при подключении следует предусмотреть специальный выключатель для размыкания всех полюсов (например, линейные защитные автоматы, предохранители и контакторы) с мин. расстоянием между разомкнутыми контактами 3 мм.

Подготовка к монтажу

Внимание!

Убедитесь в том, что в области отверстий нет электропроводки, газовых или водопроводных труб.

Проверка верхней панели

- Верхняя панель должна быть расположена ровно, горизонтально и должна выдерживать нагрузку.
- Глубина высверленных отверстий должна соответствовать длине винтов. Дюбели должны обеспечивать надежную фиксацию.
- Входящие в комплект поставки винты и дюбели рассчитаны на массивную кирпичную кладку. Для стен другой конструкции (напр., из гипсокартона, пористого бетона, кирпича из горячего) необходимо использовать соответственно другие, подходящие средства крепления.
- Максимальный вес вытяжки составляет **90 кг**.

Размеры прибора и безопасные расстояния

- Учитывайте размеры прибора. (**рис. А**)
- Соблюдайте безопасное расстояние. (**рис. В**)
- При выборе каркаса учитывайте высоту потолка. (**рис. С**)

Если в инструкции по установке газовой плиты указано другое расстояние, то необходимо всегда соблюдать большее расстояние.

Транспортировочное крепление

Каркас закреплён винтами-саморезами для транспортировки. Снимите эти винты перед монтажом.

Монтаж верхнего каркаса(**рис. 1**)

1. Перед монтажом определите общую высоту каркаса.
Указание: Каркас регулируется по высоте на расстоянии 20 мм.
2. Отметьте положения 6 винтов на верхней панели.
Указание: Следите за правильным положением каркаса. Панель управления прибора находится с открытой стороны каркаса. Другая панель управления находится на противоположной стороне.
3. Просверлите отверстия и вдавите дюбели заподлицо.
4. Заденьте верхний каркас на верхней панели с помощью 6 винтов.

Монтаж нижнего каркаса без удлинителя(**рис. 2**)

1. Следите за правильным положением нижнего каркаса.
Указание: Установите нижний каркас открытой стороной напротив открытой стороны верхнего каркаса.
2. Вставьте нижний каркас в верхний каркас и заденьте на установленной общей высоте 16 винтами.

Указания

- Отверстия для крепления выполните таким образом, чтобы было достигнуто максимальное расстояние между винтами. Благодаря этому будет обеспечена устойчивость.
- Оставьте как минимум одно свободное монтажное отверстие между винтами.

Монтаж верхнего каркаса с удлинителем

Для приборов шириной 1200/1600 мм можно установить удлинитель.

1. Сдвиньте удлинитель с внешней стороны над верхним каркасом и установите на верхнем каркасе с помощью 16 винтов. (**рис. 3a**)
Указание: Установите нижний каркас открытой стороной напротив открытой стороны верхнего каркаса.
2. Следите за правильным положением нижнего каркаса.
Указание: Установите нижний каркас открытой стороной напротив открытой стороны верхнего каркаса.
3. Вставьте нижний каркас в удлинитель и заденьте на установленной общей высоте 16 винтами. (**рис. 3b**)
4. Установите два угольника жёсткости. (**рис. 4**)

Установка прибора

1. Только для режима циркуляции воздуха (рис. 5):

- Установите фильтр с обеих сторон в модуль циркуляции воздуха AA 442 810.
- Вставьте модуль циркуляции воздуха в каркас снизу и навесьте его. Закрепите 2 винтами.

2. Только для режима комбинирования с внутренним вытяжным мотором AR 400 143 (рис. 6a):

- Отвинтите защитную накладку на вытяжке: выверните 4 винта, снимите защитную накладку, снова вверните 4 винта.
- Вставьте вытяжной мотор в вытяжку сверху. Закрепите четырьмя винтами. Подсоедините сетевой кабель и кабель управления к модулю управления.

3. Только для режима комбинирования с внешним вытяжным мотором AR 4. (рис. 6b):

- Соедините коммутационным кабелем внешний вытяжной мотор и модуль управления вытяжки. Штекерные разъёмы должны зафиксироваться.

Указание: гнёзда X1 и X2 идентичны.

- Подсоедините сетевой кабель к модулю управления.

4. Навесьте вытяжку снизу на оба крепёжных уголка (**а**) на каркасе. (**рис. 7**)

Указание: Убедитесь, что сетевой кабель не зажат.

5. Ровно установите вытяжку и зафиксируйте на каркасе 7 винтами.

Подключение прибора к сети

Указания

- В режиме отвода воздуха должна быть установлена заслонка обратной тяги. Если заслонка обратной тяги не входит в комплект поставки, её можно приобрести в специализированном магазине.
- Если вытяжной воздух отводится через наружную стену, в кладке следует использовать телескопический блок.
- Если используется алюминиевая труба, предварительно зачистите место соединения.

Подсоединение вытяжной трубы(рис. 8)

Вытяжная труба Ø 150 мм (рекомендуемый диаметр)

1. Прибор с внутренним вытяжным мотором AR 400 143:

Заденьте вытяжную трубу непосредственно на воздушном патрубке вытяжного мотора.

2. Прибор без внутреннего вытяжного мотора AR 400 143:

- Отвинтите соединительный элемент защитной накладки на вытяжке.
- Зафиксируйте вытяжную трубу на соединительном элементе.
- Привинтите соединительный элемент защитной накладки на вытяжке.

3. Подсоедините трубу к вытяжному отверстию.

4. Обеспечьте герметичность мест соединения.

Электрическое подключение

1. Вставьте вилку сетевого шнура в розетку с заземляющим контактом.
2. Если необходимо стационарное подключение, соблюдайте указания, приведённые в главе Подключение к электросети.

Монтаж обшивки вытяжной трубы

⚠ Опасность травмирования!

Некоторые детали внутри прибора имеют острые кромки. Используйте защитные перчатки.

1. Снимите защитную плёнку с обшивки вытяжной трубы.
2. Установите обе части верхней секции обшивки вытяжной трубы на приборе и соедините. (**рис. 9**)
3. Сдвиньте верхнюю секцию обшивки вытяжной трубы вверх и заденьте 2 винтами. (**рис. 10**)
4. Установите обе части нижней секции обшивки вытяжной трубы на приборе и соедините. (**рис. 11**)
5. Установите жироулавливающий фильтр. (**рис. 12**)

Дополнительный коммутационный выход

Работы на дополнительных коммутационных выходах могут выполняться только квалифицированным электриком с соблюдением региональных норм и стандартов.

Прибор оснащён дополнительным коммутационным выходом X16 (беспотенциальный контакт) для подключения других приборов, например, стационарной системы вентиляции. Контакт замкнут при включенном вентиляторе и разомкнут, если вентилятор выключен.

Коммутационный выход расположен под крышкой. Максимальная переключаемая мощность составляет 30 В/1 А (пост. ток/перем. ток). Сигнал контакта должен соответствовать классу защиты 3.

Разъём оконного контактного выключателя

AA 400 510

Работы по подключению оконного контактного выключателя могут выполняться только квалифицированным электриком с соблюдением региональных норм и стандартов.

Прибор имеет разъём X17 для подключения оконного контактного выключателя. Оконный контактный выключатель подходит как для скрытого, так и поверхностного монтажа. Вы можете приобрести оконный контактный выключатель AA 400 510 отдельно в качестве принадлежности. Соблюдайте указания по монтажу, прилагаемые к оконному контактному выключателю.

При подключённом оконном контактном выключателе вентилятор вытяжки работает только при открытом окне. Подсветка же работает и при закрытом окне.

При включении вентилятора при закрытом окне мигает кнопка выбранного режима работы вентилятора, вентилятор же остаётся выключенным.

Если закрыть окно во время работы вентилятора, то прибор выключится в течение 5 секунд, при этом кнопка выбранного режима работы вентилятора будет мигать.

Вся вентиляционная система, включая оконный контактный выключатель, должна быть оценена компетентным лицом, ответственным за эксплуатацию и очистку труб.

Эксплуатация объединённых приборов(рис. 13)

Возможно объединение нескольких приборов. При этом подсветка и вентилятор каждого прибора эксплуатируются одновременно.

Последовательно подключите приборы к гнёздам X1 и X2 (равнозначны). Последовательность объединения не влияет на функционирование. Если прилагаемые коммутационные кабели слишком короткие, используйте обычные коммутационные кабели (мин. Cat5, экранированные).

Максимальное количество подключаемых приборов: 20. Общая длина всех коммутационных кабелей: 40 м. После установки функционирование должно быть проверено квалифицированным специалистом.

Выход из строя одного из подсоединенных приборов (прерывание напряжения, разъединение коммутационного кабеля) обусловит блокировку функции вентилятора для всей системы. Все клавиши прибора мигают.

При изменении конфигурации необходимо снова инициализировать установку:

1. Отвинтите защитную накладку.
2. Нажимайте клавишу Reset до тех пор, пока оба светодиода не будут гореть постоянно (ок. 5 секунд). Затем отпустите клавишу в течение 5 секунд.
3. Привинтите защитную накладку.
4. После инициализации установки её функционирование должно быть проверено квалифицированным специалистом.

Снятие прибора

1. Снимите жироулавливающий фильтр.
2. Снимите обшивку вытяжной трубы.
3. Обесточьте прибор.
4. Отсоедините вытяжные трубопроводы.
5. Выверните фиксирующие винты.
6. Снимите прибор.

sk

⚠ Dôležité bezpečnostné pokyny

Tento návod si starostlivo prečítejte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Ak sa spotrebič pri preprave poškodil, neprípájajte ho.

Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Inštalatér je zodpovedný za bezchybné fungovanie na mieste inštalácie. Šírka odsávača pár musí zodpovedať najmenej šírke varného miesta.

Pri inštalácii musia byť dodržané aktuálne platné stavebné predpisy, ako aj predpisy miestneho elektrorozvodného závodu a plynárenského podniku.

Pri odvode odpadového vzduchu dodržiavajte úradné a zákonné predpisy (napr. stavebný poriadok príslušnej krajiny).


Ohrozenie života!

Späťne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu. Odpadový vzduch sa nesmie odovzdávať do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý je v prevádzke, ani do šachty, ktorá slúži na vetranie priestorov, kde sú nainštalované ohniská. V prípade, že sa odpadový vzduch má viesť do komína na odvod dymu a odpadového vzduchu, ktorý nie je v prevádzke, musí sa vyžiať povolenie príslušného kominárskeho majstra.

Ohrozenie života!

Späťne nasávané dymové plyny môžu spôsobiť otravu.

Ked' sa spotrebič používa v režime s odvodom vzduchu súčasne s ohniskom závislým od vetrania miestnosti, postarajte sa vždy o dostatočný prívod vzduchu.

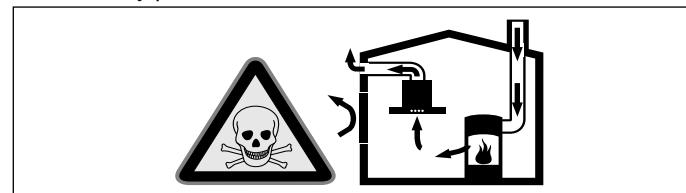


Ohniská závislé od vetrania miestnosti (napr. vyhrievacie prístroje na plyn, olej, drevo alebo uhlie, prietokové ohrievače, ohrievače vody) odoberajú dymové plyny z miestnosti, kde sú nainštalované a odvádzajú ich odsávacím zariadením (napr. komín) von.

V súvislosti so zapnutým odsávačom pár sa z kuchyne a susedných miestností odoberá vzduch – bez dostatočného prívodu vzduchu vzniká podtlak. Toxicke plyny sa z komína alebo odtahovej šachty nasávajú naspäť do obytných priestorov.

- Preto je potrebné zabezpečiť dostatočný prívod vzduchu.
- V stene zabudovaná vetracia mriežka na prívod a odvod vzduchu samotná nezabezpečí dodržiavanie hranicích hodnôt.

Bezpečná prevádzka je možná len vtedy, keď podtlak v miestnosti inštalácie ohniska neprekročí 4 Pa (0,04 mbar). Uvedené možno dosiahnuť, keď vzduch potrebný na spaľovanie môže prúdiť cez neuzavárateľné otvory, napr. v dverách, oknách, v spojení s vetracou mriežkou zabudovanou v stene na prívod a odvod vzduchu alebo cez iné technické opatrenia.

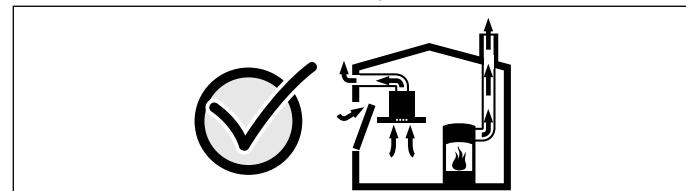

V každom prípade sa poradte s príslušným kominárskym majstrom, ktorý dokáže posúdiť celú vetraciu sústavu domu a navrhne vám vhodné opatrenie na zabezpečenie ventilácie.

Ak sa odsávač pár používa výlučne v cirkulačnom režime, prevádzka je možná bez obmedzenia.

Nebezpečenstvo požiaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapaliť. Dodržte uvedené bezpečnostné odstupy, aby ste predišli nahromadeniu tepla. Dodržiavajte údaje týkajúce sa vášho sporáka. Ak sú v prevádzke súčasne plynové a elektrické varné zóny, platí najväčší z uvedených odstupov.

Spotrebič sa smie nainštalovať len na strane priamo vedľa vysokej skrinky alebo steny. Odstup od steny alebo vysokej skrinky musí byť minimálne 50 mm.

Nebezpečenstvo požiaru!

Usadeniny tuku v tukovom filtri sa môžu zapaliť. V blízkosti spotrebiča nikdy nepracujte s otvoreným ohňom (napr. flambovanie). Spotrebič sa smie nainštalovať v blízkosti ohniska na pevné palivo (napr. drevo alebo uhlie) len vtedy, keď je k dispozícii uzavretý, neodoberateľný kryt. Iskry nesmú odletavať.

Nebezpečenstvo poranenia!

- Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.
- Keď spotrebič nie je riadne upevnený, môže spadnúť. Všetky upevňovacie prvky musia byť pevne a bezpečne namontované.
- Spotrebič je ľahký. Na manipuláciu spotrebičom sú potrebné 2 osoby. Používajte len vhodné pomôcky.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Pripájací kábel sa môže poškodiť. Pripájací kábel počas inštalácie nezломte alebo nezacviknite.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!

Odpojenie spotrebiča z elektrickej siete musí byť vždy možné. Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov. Ak nie je zástrčka po montáži viac pristupná, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii počítať s rozdeľovacím zariadením v fázach podľa ustanovení o inštalácii. Pevne uloženú elektrickú inštaláciu smie urobiť len odborník v oblasti elektriky. V elektrickom obvode napájania spotrebiča odporúčame nainštalovať prúdový chránič (FI-prepínač).

Nebezpečenstvo udusenia!

Obalový materiál predstavuje nebezpečenstvo pre deti. Nikdy nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Nebezpečenstvo poranenia!

Nebezpečenstvo pádu pri práci na spotrebiči. Použite stabilný dvojitý rebrík.
Nebezpečenstvo poranenia!
Zmeny na elektrickej a mechanickej stavbe sú nebezpečné a môžu viesť k nesprávnej funkcií. Nevykonávajte žiadne zmeny na elektrickej alebo mechanickej stavbe.

Všeobecné upozornenia

Povrch spotrebiča je citlivý. Vyvarujte sa pri inštalácii poškodeniu.

Odsávacie potrubie

Upozornenie: Za reklamácie, ktorých príčinou je potrubné vedenie, výrobca spotrebiča nepreberá záruku.

- Spotrebič dosiahne svoj optimálny výkon pri použití krátkej, rovnej odsávacej rúry, podľa možnosti s veľkým priemerom.
- Ak sa použijú dlhé, drsné rúry, veľa kolien alebo rúry s priemerom menším ako 150 mm, nedosiahne sa optimálny odsávací výkon a ventilátor bude hlučnejší.
- Rúry alebo hadice na položenie odsávacieho vedenia musia byť z nehorlavého materiálu.

Nebezpečenstvo poškodenia spätným tokom kondenzátu. Vetraci kanál spotrebiča nainštalujte s miernym spádom (1° spád).

Rúry s kruhovým prierezom

Odporúča sa vnútorný priemer 150 mm, avšak minimálne 120 mm.

Ploché kanály

Vnútorný prierez musí zodpovedať priemeru rúry s kruhovým prierezom.

$\varnothing 150 \text{ mm cca } 177 \text{ cm}^2$

$\varnothing 120 \text{ mm cca } 113 \text{ cm}^2$

- Ploché kanály by nemali mať ostré uhly.
- Ak sa použijú rúry rôznych priemerov, vložte tesniaci prúžok.

Elektrické pripojenie

Potrebné údaje o pripojení sú na výrobnom štítku na spotrebiči. Tento spotrebič vyhovuje ustanoveniam ES o podmienkach rádiového odrušenia.

Tento spotrebič sa smie sa pripojiť len do zásuvky s ochranným kontakтом nainštalovanej podľa predpisov.

Zásuvka s ochranným kontaktom umiestnite podľa možnosti do komínového obloženia.

- Zásuvka s ochranným kontaktom by mala byť pripojená vlastným elektrickým obvodom.
- Ak by zásuvka s ochranným kontaktom už po inštalácii spotrebiča nebola prístupná, musí byť súčasťou inštalácie odpojovač všetkých fáz (napr. istič vedenia, poistky a stýkače) so vzdialenosťou kontaktov 3 mm.

Príprava montáže

Pozor!

Uistite sa, že sa v oblasti vŕtaných otvorov nenachádzajú žiadne elektrické vedenia, plynové alebo vodovodné potrubia.

Kontrola stropu

- Strop musí byť rovný, vo vodorovnej polohe a musí mať dostatočnú nosnosť.
- Hlbka vyvŕtaných otvorov musí zodpovedať dĺžke skrutiek. Hmoždinky musia pevne držať.

- Priložené skrutky a hmoždinky sú vhodné do masívneho múra. Pre iné konštrukcie (napr. sadrokartón, pôrobetón, pálené tehly (Poroton)) sa musia použiť príslušné upevňovacie prostriedky.
- Max. hmotnosť odsávača pár je **90 kg**.

Rozmery spotrebiča a bezpečnostné odstupy

- Venujte pozornosť rozmerom spotrebiča. (**obrázok A**)
- Dodržiavajte bezpečnostné odstupy. (**obrázok B**)
- Zvoľte nosnú konštrukciu podľa výšky stropu. (**obrázok C**)
Ak je v návode na inštaláciu plynového variča uvedený iný odstup, vždy zohľadnite väčší odstup.

Prepravná poistka

Prenášací rám je na účely prepravy zafixovaný skrutkami na plech. Pred montážou odstráňte skrutky na plech.

Montáž horného nosného rámu (obrázok 1)

1. Pred montážou zistiť celkovú výšku nosného rámu.
- Upozornenie:** Nosný rám sa dá výškovo nastavovať po 20 mm.
2. Označte na strope polohu 6 skrutiek.

Upozornenie: Dbajte na správnu polohu nosného rámu.

Ovládací panel spotrebiča sa nachádza na otvorenej strane nosného rámu. Druhý ovládací panel sa nachádza na protiľahlej strane.

3. Vyvŕťte otvory a vtlačte do nich rozperky.
4. Horný nosný rám upevnite 6 skrutkami na strop.

Montáž dolného nosného rámu bez predĺženia (obrázok 2)

1. Dbajte na správnu pozíciu dolného nosného rámu.
- Upozornenie:** Otvorenú stranu dolného nosného rámu umiestnite oproti otvorenej strane horného nosného rámu.
2. Dolný nosný rám zasuňte do horného nosného rámu a v určenej celkovej výške upevnite pomocou 16 skrutiek.

Upozornenia

- Upevňovacie otvory volte tak, aby sa dosiahla maximálna vzdialenosť medzi skrutkami. Je to dôležité kvôli stabilité.
- Medzi skrutkami nechajte aspoň jeden upevňovací otvor voľný.

Montáž dolného nosného rámu s predĺžením

Pri šírke spotrebiča 1 200/1 600 mm sa môže namontovať predĺženie.

1. Predĺženie nasuňte zhora na horný nosný rám a namontujte ho 16 skrutkami na horný nosný rám. (**obrázok 3a**)
2. Dbajte na správnu polohu dolného nosného rámu.

Upozornenie: Otvorenú stranu dolného nosného rámu umiestnite oproti otvorenej strane horného nosného rámu.

3. Dolný nosný rám vsuňte do predĺženia a upevnite v stanovenej celkovej výške 16 skrutkami. (**obrázok 3b**)
4. Namontujte dva zosilňovacie uholníky. (**obrázok 4**)

Montáž spotrebiča

1. Len pre verziu s cirkulujúcim vzduchom (obrázok 5):

- Vložte filter na obidvoch stranach do modulu na cirkuláciu vzduchu AA 442 810.
- Modul na cirkuláciu vzduchu zasuňte zdola do nosného rámu a zaveste. Upevnite 2 skrutkami.

2. Len pre kombináciu s interným ventilátorovým modulom AR 400 143 (obrázok 6a):

- Odskrutkujte krycí plech v odsávači pár:
Uvoľnite 4 skrutky, odoberte krycí plech, 4 skrutky opäť pevne priskrutkujte.
- Ventilátorový modul zhora zasuňte do odsávača pár. Upevnite 4 skrutkami. Pripojte sieťový kábel a kábel ovládania na riadiacom module.

3. Len pre kombináciu s externým ventilátorovým modulom AR 400 143 (obrázok 6b):

- Prepojte externý ventilátorový modul a riadiaci modul odsávača pár sieťovým káblom. Konektory musia zaskočiť.

Upozornenie: pripájacie zdierky X1 a X2 sú identické.

- Pripojte sieťový kábel na riadiacom module.

4. Odsávač pár zaveste zdola do obidvoch pridržiavacích uholníkov (a) na nosnom ráme. (obrázok 7**)**

Upozornenie: Zabezpečte, aby sa sieťový kábel nezacvikol.

5. Vyrovnajte odsávač pár rovno a upevnite 7 skrutkami na nosnom ráme.

Pripojenie prístroja

Upozornenia

- V odvetrávacej prevádzke by sa mala namontovať spätná klapka. Ak pri spotrebiči spätná klapka nie je priložená, možno ju dokúpiť v špecializovanej predajni.
- Ak sa odpadový vzduch vedie cez obvodovú stenu, mala by sa použiť teleskopická vetracia mriežka zabudovaná v stene.
- Ak použijete hliníkovú rúru, oblasť pripojenia najprv vyhľadte.

Prepojenie odvetrávanie (obrázok 8)

Rúra na odpadový vzduch Ø 150 mm (odporúčaná veľkosť)

1. Spotrebič s interným ventilátorovým modulom AR 400 143:

Rúru na odpadový vzduch upevnite priamo na hrdle ventilátorového modulu pre vzduch.

2. Spotrebič bez interného ventilátorového modulu AR 400 143:

- Odskrutkujte pripájacie hrdlo z krycieho plechu v odsávači páre.
- Rúru na odpadový vzduch upevnite na pripájacom hrdle.
- Pevne priskrutkujte pripájacie hrdlo na krycom plechu v odsávači páre.

3. Vytvorte pripojenie k otvoru pre odpadový vzduch.

4. Miesta spojov vhodne utesnite.

Elektrické pripojenie

1. Sieťovú zástrčku zasuňte do zásuvky s ochranným kontaktom.

2. Ak je potrebné pevné pripojenie, dodržiavajte upozornenia v kapitole Elektrické pripojenie.

Montáž komínového obloženia

⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Súčiastky vo vnútri spotrebiča môžu mať ostré hrany. Používajte ochranné rukavice.

1. Stiahnite ochrannú fóliu z komínových obložení.
2. Obidve časti horného komínového obloženia nasadte na spotrebič a zasuňte. (obrázok 9)
3. Horné komínové obloženie posuňte nahor a upevnite 2 skrutkami. (obrázok 10)
4. Obidve časti dolného komínového obloženia nasadte na spotrebič a zasuňte. (obrázok 11)
5. Vložte filter. (obrázok 12)

Prídavný spínací výstup

Práce na prídavnom spínacom výstupe smie vykonávať len odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou, pričom musí zohľadniť ustanovenia a normy platné pre príslušnú krajinu.

Spotrebič má prídavný spínací výstup X16 (bezpotenciállový kontakt) na pripojenie ďalších spotrebičov, napr. ventiláčného zariadenia na mieste inštalačie. Kontakt sa zatvorí, keď je ventilátor zapnutý a otvorí, keď je ventilátor vypnutý.

Spínací výstup sa nachádza po krytom. Spínací výkon maximálne 30 V/1 A (AC/DC). Signál, ktorý sa musí pripojiť ku kontaktu, musí zodpovedať triede ochrany 3.

Prípojka pre kontaktný spínač okna AA 400 510

Práce na pripojení kontaktného spínača okna smie vykonávať len odborník s elektrotechnickou kvalifikáciou, pričom musí zohľadniť ustanovenia a normy platné pre príslušnú krajinu.

Spotrebič má prípojku X17 pre kontaktný spínač okna. Kontaktný spínač okna je vhodný na montáž so zabudovaním alebo na nadstavbovú montáž. Kontaktný spínač okna AA 400 510 zakúpite samostatne ako príslušenstvo. Riadte sa pokynmi pre montáž, ktoré sú priložené ku kontaktnému spínaču okna.

Pri pripojenom kontaktnom spínači okna funguje ventilácia odsávača pára len pri otvorenom okne. Osvetlenie funguje aj pri zatvorenom okne.

Keď zapnete ventiláciu pri zatvorenom okne, bliká tlačidlo zvoleného stupňa ventilátora a ventilácia zostane vypnutá.

Keď zatvoríte okno pri zapnutej ventilácii, spotrebič v priebehu 5 sekúnd vypne ventiláciu. Tlačidlo zvoleného výkonu ventilátora bliká.

Cely ventiláčny okruh v spojení s kontaktným spínačom okna musí posúdiť kominársky majster.

Prevádzka pri prepojení spotrebičov (obrázok 13)

Viac spotrebičov sa dá prepojiť. Osvetlenie a ventilátor všetkých spotrebičov sa synchronne pohára.

Spotrebiče spojte sériovo prostredníctvom pripájacej zásuvky X1 a X2 (rovnočenne). Poradie prepojenia nie je dôležité. Ak sú priložené sieťové káble príliš krátke, použite bežne dostupný sieťový kábel (min. kat. 5, tieneny).

Maximálny počet účastníkov: 20 spotrebičov. Celková dĺžka všetkých sieťových káblov: 40 m. Činnosť zariadenia musí preskúsať kvalifikovaný odborník pri prvej inštalácii.

Výpadok účastníka (prerušenie napäťa, odpojenie sieťového kábla) viedie k zablokovaniu ventilačnej funkcie celého systému. Všetky tlačidlá na spotrebiči blikajú.

Pri zmene konfigurácie sa musí zariadenie znova inicializovať:

1. Odskrutkujte krycí plech.
2. Tlačidlo Reset stláčajte dovtedy, kým obidve LED nesvetia neprerušovane (cca 5 sekúnd). Potom tlačidlo v priebehu 5 sekúnd pustite.
3. Naskrutkujte krycí plech.
4. Po inicializovaní zabezpečte, aby činnosť zariadenia preskúsal kvalifikovaný odborník.

Demontáž spotrebiča

1. Vyberte tukový filter.
2. Odstráňte komínové obloženie.
3. Spotrebič odpojte od napäťa.
4. Odpojte odsávacie potrubia.
5. Povoľte poistné skrutky.
6. Odoberete spotrebič.

sl

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Po odstranitvi embalaže preglejte aparat. V primeru poškodb med transportom ga ne priključite.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže v skladu z navodili za montažo. Monter je odgovoren za brezhibno delovanje na mestu postavite.

Napa mora biti vsaj tako široka kot kuhalisko.

Pri namestitvi je treba upoštevati trenutno veljavne gradbene predpise in predpise lokalnih dobaviteljev elektrike in plina.


Pri odvajjanju zraka je treba upoštevati uradne in zakonske predpise (npr. lokalne gradbene predpise).

Smrtna nevarnost!

Zaradi vsesahih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitve. Odhadni zrak ne sme biti speljan skozi delajoč dimnik za dim ali odpadne pline oz. skozi jašek, namenjen izpustu zraka iz prostorov, v katerih se nahajajo kurišča. Ce želite odhadni zrak speljati skozi prezračevalno odprtino za dim ali izpušne pline, ki ni v uporabi, morate za to pridobiti dovoljenje pristojnega dimnikarja.

Smrtna nevarnost!

Zaradi vsesahih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitve. Kadar aparat deluje v načinu z odvajanjem zraka sočasno s kuriščem, ki je odvisno od zraka v prostoru, poskrbite za zadostno zračenje.

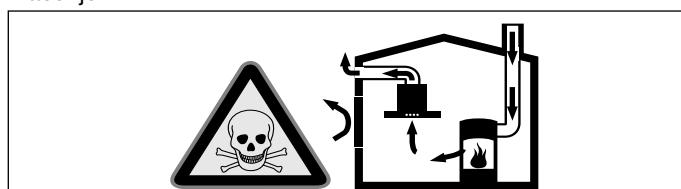

Kurišča, odvisna od zraka v prostoru (npr. grelne naprave na plin, olje, les ali premog, pretočni grelniki, bojlerji) črpajo zrak za izgorevanje iz prostora, v katerem so nameščeni, in odvajajo izpušne pline prek sistema za odvajanje plinov (npr. dimnika) na prosto.

Ko je napa vklapljenata, se iz kuhinje in sosednjih prostorov odvaja zrak – brez zadostnega dotoka zraka nastane podtlak. Strupeni plini iz dimnika ali odvodnega jaška se vsesajo nazaj v bivalne prostore.

- Zato je treba vedno poskrbeti za zadosten dotok zraka.
- Samo prezračevalni/odvodni kanal ne zadostuje za zagotavljanje mejnih vrednosti.

Varno delovanje je možno le v primeru, da podtlak v prostoru, kjer je nameščen aparat, ne preseže 4 Pa (0,04 mbar). To dosežete z odprtinami, ki jih ni mogoče zapreti, npr. v vratiach in oknih, v povezavi s kanalom za dovod /odvod zraka ali z drugimi tehničnimi ukrepi, ki omogočajo dotok zraka, potrebnega za izgorevanje, v prostor.



V vsakem primeru se posvetujte s pristojnim dimnikarjem, ki lahko oceni stanje celotnega prezračevalnega sistema v hiši in vam lahko priporoči ustrezne prezračevalne ukrepe.

Če napo uporabljate izključno v načinu delovanja z recirkulacijo zraka, jo lahko uporabljate brez omejitev.

Nevarnost požara!

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. Upoštevajte predpisane varnostne razdalje, da preprečite zastajanje topote. Upoštevajte navedbe za svoj aparat. Če hkrati uporabljate kuhalische na plin in elektriko, velja največja navedena razdalja.

Aparat lahko namestite neposredno ob visoko omaro ali steno samo na eni strani. Razdalja do stene ali visoke omare mora biti vsaj 50 mm.

Nevarnost požara!

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. V bližini aparata nikoli ne uporabljajte odprtrega ognja (npr. za flambiranje). Aparat namestite v bližino kurišča na trdo gorivo (npr. les ali oglje) le v primeru, da je nameščen zaprt, nesnemljiv pokrov. Ne sme priti do preskoka isker.

Nevarnost telesnih poškodb!

- Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nosite zaščitne rokavice.
- Če aparat ni pravilno pritrjen, lahko pade. Vsí pritrtilni elementi morajo biti trdno in varno montirani.
- Aparat je težek. Za premikanje aparata sta potrebni 2 osebi. Uporabljajte le primerne pripomočke.

Nevarnost udara električnega toka!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Priključni kabel se lahko poškoduje. Med namestitvijo ne prepognite ali ukleščite priključnega kabla.

Nevarnost udara električnega toka!

Izklučitev aparata iz električnega omrežja mora biti vedno omogočena. Aparat lahko priklopite le na ustrezno ozemljeno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi. Če vtiča po vgradnji ni več možno doseči ali če je potreben fiksni priključek, morate na kraju namestitve zagotoviti vsepolni ločilnik z razmikom kontaktov vsaj 3 mm. Fiksni priklop lahko opravi samo usposobljeno elektrotehnično osebje. Priporočamo, da v napajalni tokokrog aparata namestite zaščitno stikalo na diferenčni tok (Fl-stikalo).

Nevarnost udara električnega toka!

Aparat je opremljen z evropskim vtičem z varnostno ozemljitvijo. Za zagotovitev varnostne ozemljitve tudi pri dansi vtičnici mora biti aparat nanjo priključen prek ustreznega adapterja. Ta adapter (dovoljen za obremenitev do največ 13 amperov) je na voljo kot nadomestni del (št. 623333) pri servisni službi.

Nevarnost zadušitve!

Embalažni material je nevaren za otroke. Nikoli ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Nevarnost telesnih poškodb!

Nevarnost padca pri delu na napravi. Uporabite stabilno samostojecu lestev.

Nevarnost poškodb!

Spreminjanje električnih ali mehanskih komponent je nevarno in lahko povzroči napake v delovanju. Ne spremnjajte električnih ali mehanskih komponent.

Spoščna navodila

Površine aparata so občutljive. Pri namestitvi preprečite nastanek poškodb.

Napeljava za odvajanje zraka

Opomba: Projavajalec aparata ne prevzema odgovornosti za reklamacije, ki so nastale zaradi cevi.

- Aparat doseže svojo optimalno zmogljivost, če je nameščena kratka, ravnava cev za odvajanje zraka s čim večjim premerom.
- Z dolgimi, hrapavimi cevmi za odvajanje zraka, sistemi z veliko zavoji ali premeri, manjšimi od 150 mm, optimalna zmogljivost ni zagotovljena in zvok ventilatorja je glasnejši.
- Cevi ali gibke cevi napeljave za odvajanje zraka morajo biti iz negorljivega materiala.

Nevarnost poškodb zaradi vračanja kondenzata. Kanal za odvajanje zraka namestite tako, da se rahlo spušča od aparata navzdol (naklon 1 °).

Okrogle cevi

Priporočamo notranji premer 150 mm, vendar vsaj 120 mm.

Ploski zračniki

Notranji prečni prerez mora ustrezati premeru okroglih cevi.

Ø 150 mm pribl. 177 cm²

Ø 120 mm pribl. 113 cm²

- Ploski zračniki ne smejo imeti ostrih kolen.

- V primeru odklonov pri premerih cevi uporabite tesnilne trakove.

Električni priključek

Priključne vrednosti so navedene na tipski ploščici na aparatu.

Ta aparat ustreza določilom ES o odpravljanju radijskih motenj.

Aparat lahko priklopite samo na varnostno vtičnico, ki je nameščena v skladu s predpisi.

Varnostno vtičnico po možnosti namestite znotraj prekritja za napo.

- Varnostna vtičnica bi morala biti nameščena prek svojega tokokroga.

- Če varnostna vtičnica po namestitvi aparata ni več dostopna, je treba namestiti večpolno ločilno stikalo (npr. varnostno stikalo, varovalke in releji) z najmanj 3-milimetrsko priključno odprtino.

Priprava na montažo

Pozor!

Zagotovite, da na območju izvrtin ni električnih, plinskih ali vodnih napeljav.

Preverjanje stropa

- Strop mora biti raven, vodoraven in imeti mora zadostno nosilnost.
- Globina izvrtin mora ustrezati dolžini vijakov. Vložki morajo biti trdno fiksirani.
- Priloženi vijaki in vložki so namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije (npr. mavčne plošče, celičasti beton, votlaki) morate uporabiti ustrezne pritrtilne elemente.
- Največja teža nape znaša **90 kg**.

Dimenzijske uporabe in varnostni razmiki

- Upoštevajte dimenzijske uporabe. (**slika A**)
- Upoštevajte varnostne razmike. (**slika B**)
- Izberite ogrodje glede na višino stropa. (**slika C**)

Če je v navodilih za namestitve plinskega kuhalische naveden drugačen razmik, vedno upoštevajte večji razmik.

Transportna varovala

Ogorodje je za transport zavarovano z vijaki. Pred montažo jih odstranite.

Montaža zgornjega ogrodja (**slika 1**)

1. Pred montažo izmerite celotno višino ogrodja.

Opomba: Ogrodje je nastavljivo po višini v razmikih po 20 mm.

2. Označite položaje 6 vijakov na stropu.

Opomba: Bodite pozorni na pravilen položaj ogrodja. Ena nadzorna plošča aparata je na odprtih strani ogrodja. Druga nadzorna plošča je na nasprotni strani.

3. Izvrnite luknje in vstavite vložke do konca v steno.

4. Privijte zgornje ogrodje na strop s 6 vijaki.

Spodnje ogrodje montirajte brez podaljška (**slika 2**)

1. Bodite pozorni na pravilen položaj spodnjega ogrodja.

Opomba: Postavite odprt stran spodnjega ogrodja tako, da bo obrnjena proti odprtih strani zgornjega ogrodja.

2. Potisnite spodnje ogrodje v zgornjega in ga na določeni skupni višini privijte s 16 vijaki.

Opombe

- Luknje za pritritlev izberite tako, da bo dosežen maksimalni razmik med vijaki. S tem zagotovite stabilno montažo.

- Med vijaki pustite prazno vsaj eno luknjo za pritritlev.

Montaža spodnjega ogrodja s podaljškom

Pri napravah s širino 1200/1600 mm lahko montirate podaljšek.

1. Podaljšek od zunaj potisnite čez zgornje ogrodje in ga nanj privite s 16 vijaki. (**slika 3a**)

2. Bodite pozorni na pravilen položaj spodnjega ogrodja.

Opomba: Postavite odprt stran spodnjega ogrodja tako, da bo obrnjena proti odprtih strani zgornjega ogrodja.

- Potisnite spodnje ogrodje v podaljšek in ga na določeni skupni višini privijte s 16 vijaki. (**slika 3b**)
- Montirajte dva ojačitvena nosilca. (**slika 4**)

Montaža naprave

1. Velja samo za različico s kroženjem zraka (slika 5):

- Vstavite filter na obeh straneh modula za recirkulacijo zraka AA 442 810.
- Potisnite modul za recirkulacijo zraka od spodaj v nosilni okvir in ga obesite. Pritrdirite ga z 2 vijakoma.

2. Samo za kombinacijo z notranjim ventilacijskim modulom AR 400 143 (slika 6a):

- Odvijte pokrивno pločevino v kuhinjski napi:
Odvijte 4 vijke, odstranite pokrivno pločevino, nato 4 vijke ponovno privijte.
- Potisnite ventilacijski modul od zgoraj v kuhinjsko napo.
Privijte ga s 4 vijaki. Priključite napajalni kabel in krmilni kabel na krmilni modul.

3. Samo za kombinacijo z zunanjim ventilacijskim modulom AR 4. (slika 6b):

- Zunanji ventilacijski modul in krmilni modul povežite z omrežnim kablom. Vtiči se morajo zaskočiti.
- Opomba:** Priključni dozi X1 in X2 sta enaki.
- Priključite napajalni kabel na krmilni modul.

4. Kuhinjsko napo s spodnje strani obesite na dva nosilca (a) ogrodja. (slika 7)

Opomba: Pazite, da ne ukleščite omrežnega kabla.

5. Poravnajte napo in jo privijte s 7 vijke na nosilni okvir.

Priključitev aparata

Opombe

- Pri delovanju z odvajanjem zraka je treba vgraditi protipovratno loputo. Če aparatu ni priložena protipovratna loputa, jo lahko naročite pri servisni službi.
- Če je odvod zraka speljan skozi zunanjost stene, je treba uporabiti teleskopski kanal.
- Če uporabite aluminijasto cev, morate mesto priključitve prej zgladiti.

Vzpostavitev povezave za odvod zraka (slika 8)

Cev za odvod zraka Ø 150 mm (priporočena velikost)

1. Aparat z notranjim ventilacijskim modulom AR 400 143:

Cev za odhodni zrak pritrdirite neposredno na zračni nastavek ventilacijskega modula.

2. Aparat brez notranjega ventilacijskega modula AR 400 143:

- Odvijte priključni nastavek iz pokrivne pločevine v napi.
- Cev za odhodni zrak pritrdirite na priključni nastavek.
- Privijte priključni nastavek na pokrivno pločevino v napi.

3. Vzpostavitev povezave z odprtino za odvod zraka.

4. Spojte ustrezno zatesnite.

Priključitev na električno omrežje

1. Vstavite vtič v varnostno vtičnico.

2. Če je potrebna fiksna priključitev, upoštevajte navodila v poglavju Priključitev na električno omrežje.

Montaža okrova za jašek

⚠ Nevarnost telesnih poškodb!

Sestavni deli v aparatu imajo lahko ostre robove. Nosite zaščitne rokavice.

- Odstranite zaščitno folijo z obeh okrovov jaška.
- Oba dela zgornjega okrova jaška namestite na aparat in ju sklopite. (**slika 9**)
- Potisnite zgornji okrov jaška navzgor in ga privijte z 2 vijakoma. (**slika 10**)
- Oba dela spodnjega okrova jaška namestite na aparat in ju sklopite. (**slika 11**)
- Vstavite maščobni filter. (**slika 12**)

Dodatni stikalni izhod

Delo v zvezi z dodatnim stikalnim izhodom lahko opravi samo usposobljen električar, ki mora upoštevati nacionalna določila in standarde.

Aparat ima dodaten stikalni izhod X16 (breznapetostni kontakt) za priključitev drugih aparatov, npr. prezračevalnega sistema, vgrajenega v stavbi. Kontakt je zaprt, ko je ventilator vklopljen, in odprt, ko je ventilator izklopljen.

Stikalni izhod je pod pokrovom. Največja stikalna moč 30 V/1 A (AC/DC). Signal, priključen na kontakt, mora ustrezati varnostnemu razredu 3.

Priključek za kontaktno stikalo okna AA 400 510

Kontaktno stikalo okna lahko priključi samo usposobljen električar, ki mora upoštevati nacionalna določila in standarde.

Aparat ima priključek X17 za kontaktno stikalo okna. Kontaktno stikalo okna je primerno za vgradno ali površinsko montažo. Kontaktno stikalo okna AA 400 510 lahko posebej kupite kot dodatno opremo. Upoštevajte navodila za montažo, priložena kontaktnemu stikalu okna.

Ko je kontaktno stikalo okna priključeno, ventilator nape deluje samo, ko je okno odprto. Osvetlitev deluje tudi, ko je okno zaprto. Če vklopite ventilator, ko je okno zaprto, tipka izbrane stopnje ventilatorja utripa in ventilator ostane izklopljen.

Če zaprete okno, ko je ventilator vklopljen, aparat v 5 sekundah izklopi ventilator. Tipka izbrane stopnje ventilatorja utripa.

Celotni prezračevalni sistem, povezan s kontaktnim stikalom okna, mora oceniti dimnikar.

Delovanje v omrežju (slika 13)

V omrežje lahko povežete več aparatov. Luči in ventilatorji v vseh aparativih delujejo istočasno.

Aparate zaporedno povežite prek priključnih doz X1 in X2 (sta enakovredni). Zaporedje povezave ni pomembno. Če so priloženi omrežni kabli prekratki, uporabite običajen omrežni kabel (min. Cat5, zaščiten).

Največje število odjemnikov: 20 aparativov. Skupna dolžina vseh omrežnih kablov: 40 m. Delovanje sklopa mora pri prvi vgradnji preizkusiti usposobljen strokovnjak.

Izpad enega odjemnika (prekinite napetosti, odklop omrežnega kabla) povzroči blokado delovanja ventilatorjev v celotnem sistemu. Vse tipke na aparatu utripajo.

Če spremenite konfiguracijo, je treba ponovno opraviti uvodno nastavitev sklopa:

- Odvijte pokrivno pločevino.
- Tako dolgo pritisnite tipko za ponastavitev, da obe LED sijalki neprekiniteno svetita (pribl. 5 sekund). Nato v 5 sekundah izpustite tipko.
- Privijte pokrivno pločevino.
- Po uvodni nastavitev mora sklop preizkusiti usposobljen strokovnjak.

Demontaža aparata

1. Odstranite maščobni filter.

2. Odvijte okrov jaška.

3. Izključite aparat iz električnega omrežja.

4. Snemite cevi za odvod zraka.

5. Odvijte varnostne vijke.

6. Snemite aparat.

sr

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitate ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

Širina aspiratora mora najmanje da odgovara širini ringle.

Za instalaciju morate da obratite pažnju na aktuelno važeće građevinske propise i propise lokalnog distributera električne struje i gasa.


U slučaju odvođenja ispusnog vazduha morate da obratite pažnju na propise organa i zakona (npr. lokalne građevinske odredbe).

Opasnost po život!

Zapaljivi gasovi koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja. Ispusni vazduh ne sme da se ispušta niti kamin za dim ili izdunvi gas, koji je u režimu rada, niti u okno, koje služi za ventilaciju prostorija za postavku vatrišta. Ukoliko ispusni vazduh treba da se izvede u kamin za dim ili izdunvi gas, koji nije u režimu rada, morate da pribavite dozvolu zaduženog dimničara.

Opasnost po život!

Zapaljivi gasovi koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja. Uvek se pobrinite da dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu rada ispusnog vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha iz prostorije.




Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojleri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izdunve gasove izbacuju preko sistema za izdunve gasove (npr. kamoin) u spolašnju sredinu.

U vezi sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija - bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje podprtisak. Otrvni gasovi iz kamina ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

- Iz tog razloga uvek mora da bude obezbeđen dovoljan dotok vazduha.
- Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.

Režim rada bez opasnosti je moguć samo onda, ako podprtisak u prostoriju za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u vezi sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha / ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje.



U svakom slučaju uzmite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da Vam za ventilaciju predloži odgovarajuću meru.

Ako aspirator primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduha, moguć je rad bez ograničenja.

Opasnost od požara!

Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale. Morate da se pridržavate zadatih sigurnosnih razmaka, kako biste izbegli akumulaciju vreline. Obratite pažnju na podatke o Vašem uređaju za kuhanje. Ako ringle na gas i električne ringle zajedno puštate u rad, važi najveći navedeni razmak.

Uredaj smete da instalirate samo na jednoj strani direktno pored višećeg kuhinjskog dela ili na zid. Razmak do zida ili do višećeg kuhinjskog dela mora da iznosi min. 50 mm.

Opasnost od požara!

Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale. U blizini uređaja nikada nemojte da radite sa otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uredaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (drvo ili ugalj) samo onda, ako postoji zatvoreni poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.

Opasnost od povrede!

- Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.
- Ako uređaj nije pravilno pričvršćen, može da padne. Svi elementi za pričvršćivanje moraju da budu čvrsto i sigurno montirani.
- Uredaj je težak. Za pomeranje uređaja neophodne su 2 osobe. Upotrebljavajte samo adekvatna pomoćna sredstva.

Opasnost od strujnog udara!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice. Priključni kabl može da se ošteti. Tokom instalacije nemojte da savijete ili priklejste priključni kabl.

Opasnost od strujnog udara!

Odvajanje uređaja sa strujne mreže mora da bude moguće u svako doba. Uredaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Ukoliko utikač posle ugradnje nije više dostupan ili u slučaju neophodnog fiksнog priključka, sa strane instalacije mora da postoji prekidač svih faza sa rastojanjem između kontakata od najmanje 3 mm. Samo stručni električar sme da izvede fiksni priključak. Preporučujemo da se instalira zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) u strujnom kolu koji napaja uređaj.

Opasnost od strujnog udara!

Uredaj je opremljen EU-šuko utikačem. Kako bi obezbedili zaštitno uzemljenje u danskoj utičnici, uređaj mora da se priključi sa odgovarajućom adapterom utikača. Takav adapter (sa dozvolom do najviše 13 ampera) može da se dobije preko servisne službe (br. rezervnog dela 623333).

Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal je opasan za decu. Deci nikada ne dajte da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Opasnost od povrede!

Opasnost od pada prilikom radova na uređaju. Upotrebljavajte stabilne merdevine.

Opasnost od povrede!

Promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji su opasne i mogu da dovedu do pogrešnih funkcija. Nemojte da vršite promene na električnoj ili mehaničkoj konstrukciji.

Opšte napomene

Površine uređaja su osjetljive. Pri instalaciji izbegavajte oštećenja.

Vod za ispusni vazduh

Napomena: Za reklamacije koje se odnose na trasu cevi, proizvođač uređaja ne preuzima garanciju.

- Svoju optimalnu jačinu uređaj postiže zahvaljujući kratkoj, pravolinijskoj cevi za ispusni vazduh i po mogućству velikom prečniku cevi.
- Zbog duge grube cevi za ispusni vazduh, mnogo lukova na cevi ili prečnika cevi, koji su manji od 150 mm, ne postiže se optimalna jačina usisavanja i šum ventilatora postaje glasniji.
- Cevi ili creva za polaganje voda za ispusni vazduh moraju da budu od nezapaljivog materijala.

Opasnost od oštećenja zbog povratnog toka kondenzata. Kanal za ispusni vazduh iz uređaja instalirajte tako da ima lagan pad (1° nagiba).

Okrugle cevi

Preporučuje se unutrašnji prečnik od 150 mm, svakako ne manji od 120 mm.

Ravni kanali

Unutrašnji prečnik mora da odgovara prečniku okruglih cevi.

Ø 150 mm otprilike 177 cm²

Ø 120 mm otprilike 113 cm²

- Ravnii kanali ne bi trebalo da imaju oštре zavijutke.
- U slučaju da prečnici cevi odstupaju, primenite zaptivne trake.

Električni priključak

Podaci neophodni za priključak nalaze se na pločici sa tipom na uređaju.

Ovaj uređaj odgovara EZ-odredbama za radio smetnje.

Ovaj uređaj sme da se priključuje samo na propisano instaliranu utičnicu zaštitnog kontakta.

Uticnicu zaštitnog kontakta, ako je to moguće, namestite unutar obloge kamina.

- Utičica zaštitnog kontakta trebalo bi da bude priključena samo preko sopstvenog strujnog kola.
- Ako utičica sa zaštitnim kontaktima posle instalacije uređaja nije više pristupačna, u instalaciji mora da postoji razdelni prekidač za sve polove (npr. zaštitni prekidač kabla, osigurači i kontaktori) sa otvorom za kontakt od najmanje 3 mm.

Priprema montaže

Oprez!

Uverite se, da se u zoni rupa ne nalaze strujni kablovi, cevi za gas ili vodu.

Provera plafona

- Tavanica mora da bude ravna, horizontalna i da ima dovoljnu nosivost.
- Dubina rupa mora da odgovara dužini zavrtnjeva. Tiplovi moraju fiksno da stoje.
- Priloženi zavrtnji i tiplovi su namenjeni za masivne zidove. Za druge konstrukcije (npr. rigips, penasti beton, poroton blokovi) morate da upotrebite odgovarajuća sredstva za pričvršćivanje.
- Maksimalna težina aspiratora iznosi **90 kg**.

Mere uređaja i sigurnosni razmaci

- Obratite pažnju na dimenzije uređaja. (**slika A**)
 - Obratite pažnju na sigurnosne razmake. (**slika B**)
 - Izaberite noseće postolje prema visini poklopca. (**slika C**)
- Ukoliko je u uputstvu za instalaciju uređaja za kuhanje na gas zadato odtupajuće rastojanje, u obzir uzmite uvek najveći razmak.

Transportno osiguranje

Noseće postelje je u svrhe transporta fiksirano pomoću vijka za lim. Uklonite ove vijke za lim pre montaže.

Montiranje gornjeg nosećeg postolja(slika 1)

1. Pre montaže utvrđite ukupnu visinu nosećeg postolja.

Napomena: Noseće postolje može da se pomera po visini u razmacima od po 20 m.

2. Označite pozicije 6 zavrtnja na poklopcu.

Napomena: Pazite na pravilnu poziciju nosećeg postolja. Jedno kontrolno polje uređaja se nalazi na otvorenoj strani nosećeg postolja. Drugo kontrolno polje se nalazi na strani preko puta.

3. Rupe, otvore i tiplove zgusnuto rasporedite.

4. Gornje noseće postolje pričvrstite pomoću 6 zavrtnja na poklopcu.

Donje noseće postolje montirajte bez produžetka(slika 2)

1. Pazite na pravilnu poziciju donjeg nosećeg postolja.

Napomena: Otvorenou stranu donjeg nosećeg postolja postavite prekoputa otvorene strane gornjeg nosećeg postolja.

2. Donje noseće postolje gurnite u gornje noseće postolje i pričvrstite pomoću 16 šrafova na podešenu ukupnu visinu.

Napomene

■ Rupe za pričvršćivanje izaberite tako, da se dostigne maksimalno rastojanje između šrafova. Ovo pomaže u postizanju veće stabilitosti.

■ Između šrafova ostavite barem jednu rupu za pričvršćivanje otvorenou.

Donje noseće postolje montirajte pomoću produžetka

Kod uređaja širine 1200/1600 mm može da se montira produžetak.

1. Producžetak dovedite spolja preko nosećeg postolja i pomoću 16 šrafova montirajte na gornje noseće postolje. (**slika 3a**)

2. Pazite na pravilnu poziciju donjeg nosećeg postolja.

Napomena: Otvorenou stranu donjeg nosećeg postolja postavite prekoputa otvorene strane gornjeg nosećeg postolja.

3. Donje noseće postolje gurnite u produžetak i pričvrstite pomoću 16 šrafova na podešenu ukupnu visinu. (**slika 3b**)

4. Montirajte dve kukice za ojačavanje. (**slika 4**)

Montaža uređaja

1. Samo za verziju sa cirkulisanjem vazduha (slika 5):

- Filter podesite sa obe strane modula za cirkulisanje vazduha AA 442 810.
- Modul za cirkulisanje vazduha gurnite i zakačite dole u noseće postolje. Pričvrstite pomoću dva šrafa.

2. Samo u kombinaciji sa ventilatorom AR 400 143 (slika 6a):

- Ploču za poklapanje odvrnite u izdruvnou haubi: Odvrnite 4 šrafa, ploču za poklapanje skinite, pa ponovo zašravite 4 šrafa.
- Ventilator ubacite odozgo, u izdruvnou haubu. Pričvrstite pomoću 4 šrafa. Mrežni kabl i glavni kabl priključite na upravljački modul.

3. Samo u kombinaciji sa eksternim AR 4 ventilatorom. (**slika 6b:**)

- Eksterni ventilator i upravljački modul izdruvne haube povežite na mrežni kabl. Utikači moraju da ulegnu.
- Napomena:** Priključne utičnice X1 i X2 su identične.
- Mrežni kabl priključite na upravljački modul.

4. Izdruvnou haubu odozdo zakačite za obe kukice(a) na nosećem postolju. (**slika 7**)

Napomena: Podesite tako da ste sigurni da se mrežni kabl neće prikleštiti.

5. Izdruvnou haubu ravno usmerite i pričvrstite za noseće postolje pomoću 7 šrafova.

Priklučivanje uređaja

Napomene

■ Kod režima rada ispusnog vazduha trebalo bi da se ugradи klapna za povratno zagrušenje. Ako uz uređaj nije priložena klapna za povratno zagrušenje, možete da je nabavite preko specijalizovane trgovine.

■ Ako se ispusni vazduh odvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

■ Ukoliko ste upotrebili aluminijumsku cev, prethodno izravnajte priključno područje.

Uspostavljanje veze za ispusni vazduh (slika 8)

Cev za ispuštanje vazduha Ø 150 mm (preporučena veličina)

1. Uredaj sa internim ventilatorom AR 400 143:

Cev za izdruvni vazduh pričvrstite direktno na nastavak za vazduh na ventilatoru.

2. Uredaj bez internog ventilatora AR 400 143:

- Priključni oslonac ploče za poklapanje odvrnite u izdruvnoj haubi.
- Cev za ispuštanje vazduha pričvrstite za priključni oslonac.
- Priključni oslonac na ploči za poklapanje zašrafite u izdruvnoj haubi.

3. Uspostavite vezu sa otvorom za izdruvni vazduh.

4. Spojna mesta zaptijte na pogodan način.

Formiranje priključka za električnu struju

1. Utaknite mrežni utikač u utičnicu za zaštitni kontakt.

2. Kod neophodnog fiksнog priključka, molimo da obratite pažnju na napomene u poglavljу Električni priključak.

Montiranje obloge kamina

⚠️ Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

1. Skinite zaštitnu foliju sa obe obloge kamina.

2. Oba dela gornje obloge kamina postavite na uređaj i povežite. (**slika 9**)

3. Gornju oblogu kamina pomerite na gore i pričvrstite pomoću dva šrafa. (**slika 10**)

4. Oba dela donje obloge kamina postavite na uređaj i povežite. (**slika 11**)

5. Postavite filter za mast. (**slika 12**)

Dodatni komandni izlaz

Priklučivanje dodatnog komandnog izlaza sme da izvrši samo stručan električar uz poštovanje regulativa i normi koje važe za određenu državu.

Uredaj poseduje dodatni komandni izlaz X16 (kontakt bez potencijala) za priključivanje drugih uređaja, kao npr. već ugradenog ventilacionog sistema. Kontakt se zatvara kada je ventilator uključen, a otvoren kada je ventilator isključen.

Komandni izlaz se nalazi ispod poklopca. Snaga uključivanja iznosi maksimalno 30 V/1 A (AC/DC). Signal koji se priključuje na kontakt mora da odgovara zaštitnoj klasi 3.

Priklučak za kontakti prekidač za prozor AA 400 510

Priklučivanje kontaktne prekidača za prozor sme da izvrši samo stručan električar uz poštovanje regulativa i normi koje važe za određenu državu.

Uredaj poseduje priključak X17 za kontaktne prekidače za prozor. Kontaktne prekidače za prozor je pogodan za montažu putem ugradnje ili nadgradnje. Kontaktne prekidače za prozor AA 400 510 možete zasebno dobiti kao pribor. Obratite pažnju na napomene za montažu koje su priložene uz kontaktne prekidače za prozor.

Ako je kontaktne prekidače montirani, ventilacija aspiratora funkcioniše samo ako je prozor otvoren. Osvetljenje funkcioniše i kada je prozor zatvoren.

Ako ventilaciju uključite kada je prozor zatvoren, treperi taster izabranog stepena ventilacije i ventilacija ostaje isključena.

Ako zatvorite prozor dok je ventilacija uključena, uređaj će u roku od 5 sekundi isključiti ventilaciju. Taster izabaranog stepena ventilacije treperi.

Celokupan sistem ventilacije u kombinaciji sa kontaktnim prekidačem za prozor mora da proveri odžačar.

Umrežen režim rada(slika 13)

Možete umrežiti više uređaja. Svetlom i ventilacijom svih uređaja se upravlja sinhronijski.

Serijski povežite uređaje preko priključnih utičnica X1 i X2 (ravnopravno). Redosled umrežavanja nije važan. Ukoliko su priloženi mrežni kablovi prekratki, upotrebite uobičajen mrežni kabl dostupan u prodaji (min. Cat5, izolovan).

Maksimalni učesnici: 20 uređaja. Ukupna dužina svih mrežnih kablova: 40 m. Funkcije sistema mora da proveri kvalifikovan stručnjak prilikom prve instalacije.

Ispadanje jednog učesnika (prekid napona, odvajanje mrežnog kabla) dovodi do blokiranja funkcije ventilacije celokupnog sistema. Na uređaju trepere svi tasteri.

- Usled promene konfiguracije sistem se mora iznova instalirati:
1. Odvrnute prekrivnu ploču.
 2. Pritisnite taster za resetovanje sve dok obe LED lampice ne svetle stalno (oko 5 sekundi). Potom pustite taster u roku od 5 sekundi.
 3. Zavrnite prekrivnu ploču.
 4. Nakon instalacije sistem treba da proveri kvalifikovan stručnjak.

Demoniranje uređaja

1. Skinite filter za masnoću.
2. Otpustite oblogu kamina.
3. Uredaj isključite iz struje.
4. Odvojite cevi za izduvni vazduh.
5. Otpustite sigurnosne zavrtnje.
6. Skinite uređaj.

SV

⚠️ Viktiga säkerhetsanvisningar!

Läs bruksanvisningen noggrant. Det är viktigt för att du ska kunna använda enheten säkert och på rätt sätt. Spara bruks- och monteringsanvisningen för framtid bruk och eventuella kommande ägare.

Kontrollera enheten efter uppackning. Anslut inte enheten om den har transportskador.

En säker användning kan bara garanteras om spisfläkten monteras på fackmässigt sätt och i enlighet med monteringsanvisningen. Installatören ansvarar för en felfri funktion på platsen.

Köksfläkten ska vara minst lika bred som spishallen.

Gällande byggregler och lokala föreskrifter beträffande gas och el måste följas i samband med monteringen.

Följ gällande föreskrifter och lagar (t.ex. byggnorm) för evakuering.


Livsfara!

Avgaser som går i retur kan ge förgiftning. Evakueringen får varken gå via befintlig rök- eller skorstensgång i bruk eller via ventilationskanal från utrymme med eldstad. Evakuering via rök- eller skorstensgång som inte är i bruk kräver sotningsgodkännande.

Livsfara!

Förbränningsgaser som sugs tillbaka kan orsaka förgiftning.

Sörj alltid för en god lufttillförsel om enheten körs i frånluftsdrift i närheten av en eldstad som utnyttjar inomhusluften.

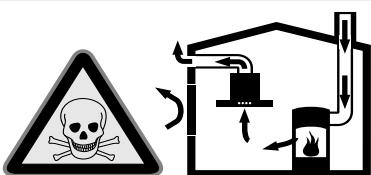


Eldstäder som är beroende av rumsluft (t.ex. värmearrater som drivs med gas, olja, ved eller kol, genomströmningsapparater, varmvattenberedare) tar sin förbränningsslut ur det utrymme där enheten är installerad och leder ut avgaserna i det fria via en avgasanläggning (t.ex. skorsten).

När en köksfläkt är igång dras rumsluft från köket och intilliggande rum - om tillräcklig tilluft saknas uppstår undertryck. Giftiga gaser sugs då tillbaka från skorstenen eller utloppsschaktet och in i bostadens rum.

- Därför måste man se till att det finns tillräckligt med tilluft.
- Enbart ett ventilationsgaller för till-/frånluft säkerställer inte att gränsvärdena upprätthålls.

Säker drift är möjlig endast om undertrycket i det rum där eldstaden befinner sig inte överskrider 4 Pa (0,04 mbar). Detta uppnår du genom att låta den luft som krävs för förbränningen strömma till genom öppningar som inte går att stänga, t.ex. dörrar, fönster, genom ventilationsgaller för tilluft/frånluft eller med hjälp av andra tekniska åtgärder.

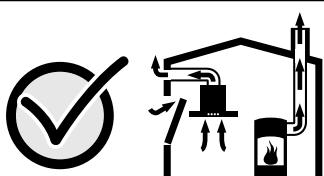

Rådgör i varje enskilt fall med lokalt ansvarig sotare, som kan bedöma husets ventilationssystem i sin helhet och föreslå lämpliga åtgärder för ventilationen.

Om köksfläkten körs enbart med cirkulationsdrift, kan den användas utan begränsningar.

Brandrisk!

Avlagringar i fettfiltret kan antändas. För att undvika värmealstring bör du se till att alltid följa angivna säkerhetsavstånd. Ta reda på vad som gäller för din spishäll. Om gas- och elhäll ska användas tillsammans gäller det högsta, angivna avståndet.

Spisfläkten får endast monteras med ena sidan direkt mot högskåp eller vägg. Minimiavståndet mot högskåp eller vägg ska vara 50 mm.

Brandrisk!

Avlagringar i fettfiltret kan antändas. Använd aldrig öppen eldslåga i närheten av enheten (t.ex. flambering). Produkten får endast monteras i närheten av eldstad för fasta bränslen (t.ex. trå eller kol) om eldstaden har ett slutet, ej avtagbart lock. Den får inte ge ifrån sig gnistor.

Skaderisk!

- En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.
- Om enheten inte är ordentligt fäst på väggen, så kan den falla ned. Alla fästkomponenter måste monteras stadigt och säkert.
- Enheten är tung. Det krävs två personer för att flytta enheten. Använd endast härför avsedda hjälpmödel.

Risk för elstötar!

Det finns komponenter inuti enheten som har vassa kanter. Anslutningskabeln kan skadas. Anslutningskabeln får inte vikas eller klämmas vid installationen.

Risk för elstöt!!

Det måste alltid gå att göra enheten strömlös. Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Om det inte går att nå kontakten efter inbyggnad, så måste den fasta installationen ha en fasavskiljare enligt föreskrifterna. Det är bara behörig elektriker som får göra fast anslutning. Vi rekommenderar att du installerar en jordfeletsbrytare (Fl-brytare) på matningen till enheten.

Kvävningsrisk!

Förpackningsmaterial är farligt för barn. Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet.

Risk för personskador!!

Fallrisk när du arbetar på enheten. Använd stadig trappstege.

Risk för personskador!!

Ändringar på de elektriska eller mekaniska konstruktionerna är farliga och kan leda till felfunktion. Ändra aldrig de elektriska eller mekaniska konstruktionerna.

Allmänna anvisningar

Höjlet är känsligt. Undvik att skada det vid installationen.

Frånluftsledning

Anvisning: Tillverkaren av enheten tar inget ansvar för problem som beror på rördragningen.

- Enheten ger optimal effekt med kort, rak evakuering med största möjliga rördiameter.
- Lång, grov evakuering, många rörböjar, eller rördiametrar under 150 mm ger inte optimalt utsug och fläktljudet blir dessutom högre.
- Evakueringsrör och -slangar får inte vara av brännbart material. Skaderisk vid kondensåterflöde. Frånluftskanalen installeras något sluttande (1° fall).

Rundrör

Vi rekommenderar innerdiameter på 150 mm, minimum 120 mm.

Plankanaler

Invändigt tvärsnitt ska motsvara rundrörsdiametern.

Ø 150 mm, ca 177 cm²

Ø 120 mm, ca 113 cm²

- Plankanalerna får inte ha skarpa hörn.
- Använd rörtejp vid avvikande rördiametrar.

Elektrisk anslutning

Du hittar de anslutningsuppgifter du behöver på enhetens typskylt.

Den här enheten är avstörd enligt EU:s bestämmelser för radioavstörning.

Du får bara ansluta enheten till rätt installerade, jordade eluttag. Sätt det jordade uttaget inuti fläktkåpan, om det går.

- Det jordade uttaget bör ha egen avsäkring.

- Går det inte komma åt det jordade uttaget efter installation, så kräver den en allpolig brytare (t.ex. skyddsbsyrtare, säkringar och skydd) med brytavstånd på min. 3 mm.

Förbereda monteringen

Obs!

Se till att det inte finns några elledningar, gas- eller vattenrör i det område där du tänker borra.

Kontrollera taket

- Taket måste vara plant, vågrätt och ha tillräcklig hållfasthet.
- Se till att borrhålens djup motsvarar skruvarnas längd. Kontrollera att pluggen sitter fast ordentligt.
- Bifogade skruvar och plugg är avsedda för massiva väggar. Om väggen har annan konstruktion (t.ex. gips, porbetong, poroton tegelblock), använd lämpligt fästmedel.
- Imkåpans maximala vikt är **90 kg**.

Enhetens mått och säkerhetsavstånd

- Håll enhetens mått. (**bild A**)
- Håll säkerhetsavstånden. (**bild b**)
- Välj fäststativ efter takhöjden. (**bild C**)

Anger gashållens monteringsanvisningar avvikande avstånd, ta alltid det större avståndet.

Transportsäkring

Ställningen är transportsäkrad med plåtskruv. Ta bort plåtskruvarna före montering.

Montera övre ställningen (**bild 1**)

1. Bestäm ställningens totalhöjd före montering.

Anvisning: Ställningen går att höjdujustera i 20 mm-steg.

2. Markera de 6 skruvhålen i taket.

Anvisning: Kontrollera noga att ställningen hamnar rätt. En av enhetens kontroller sitter på den öppna sidan av ställningen. Den andra kontrollen sitter på motsatt sida.

3. Borra och plugga hålen.

4. Fäst den övre ställningen med 6 skruv i taket.

Montera den undre ställningen utan förlängning (**bild 2**)

1. Kontrollera noga att den undre delen av ställningen hamnar rätt.

Anvisning: Rikta upp den öppna sidan på undre ställningen mot den öppna sidan på övre ställningen.

2. Skjut den undre ställningen i den övre och fäst på den totalhöjd du bestämt med 16 skruv.

Anvisning

- Placerä fästhålen så att du får maxavstånd mellan skruvarna. Det ger stabilitet.
- Lämna minst ett fästhål tomt mellan skruvarna.

Montera den undre ställningen och förlängningen

Det går att montera en förlängning på 1200/1600 mm-enheter.

1. Skjut på förlängningen utväntigt på övre ställningen och fäst med 16 skruv i övre ställningen. (**bild 3a**)

2. Kontrollera noga att den undre delen av ställningen hamnar rätt.

Anvisning: Rikta upp den öppna sidan på undre ställningen mot den öppna sidan på övre ställningen.

3. Skjut den undre ställningen i förlängningen och fäst på den totalhöjd du bestämt med 16 skruv. (**bild 3b**)

4. Montera 2 förstärkningsvinklar. (**bild 4**)

Montera enheten

1. Bara på cirkulationsluftversion (**bild 5**):

- Sätt i filter på båda sidor i cirkulationsluftmodul AA 442 810.
- Skjut och haka i cirkulationsluftmodulen underifrån i ställningen. Fäst med 2 skruv.

2. Gäller bara kombination med intern fläktdel AR 400 143 (**bild 6a**):

- Skruva av täckplåten i fläktkåpan. Lossa 4 skruvar, ta av täckplåten, skruva i de 4 skruvorna igen.
- Skjut i fläktdelen ovanifrån i fläktkåpan. Fäst med 4 skruv. Anslut näts- och styrkablarna på styrmodulen.

3. Gäller bara kombination med extern fläktdel AR 4. (**bild 6b**):

- Koppla ihop den externa fläktdelen och styrmodulen med nätsverkskabeln i fläktkåpan. Kontakterna ska snäppa fast.

Obs! Honanslutning X1 och X2 är identiska.

- Anslut nätkabeln på styrmodulen.

4. Haka på fläktkåpan underifrån på de båda fästvinklarna (**a**) på ställningen. (**bild 7**)

Anvisning: Se till så att du inte klämmer nätkabeln.

5. Rikta upp fläktkåpan och fäst med 7 skruv i ställningen.

Ansluta enheten

Anvisning

- Monterä backspjäll vid evakuering. Följer det inte med något backspjäll till enheten, köp hos din återförsäljare.
- Ska evakueringen gå genom yttervägg, använd anslutningslåda mot mur.
- Om du använder aluminiumrör, glätta först anslutningsdelen.

Anslut evakueringen (**bild 8**)

Evakuering Ø 150 mm (rekommenderad storlek)

1. Enhet med intern fläktdel AR 400 143:

Fäst evakueringen direkt på fläktdelens luftanslutning.

2. Enhet utan intern fläktdel AR 400 143:

- Skruva av anslutningsröret från täckplåten i fläktkåpan.
- Fäst evakueringen till anslutningsröret.
- Skruva fast anslutningsröret på täckplåten i fläktkåpan.

3. Koppla ihop med evakueringsöppningen.

4. Täta anslutningarna på lämpligt sätt.

Elanslut enheten

1. Sätt kontakten i det jordade uttaget.

2. Kräver enheten fast anslutning, följ anvisningarna i kap. Elanslutning.

Sätta på fläktkåpan

△ Skaderisk!

En del komponenter inuti enheten har vassa kanter. Bär alltid skyddshandskar.

1. Dra av skyddsfolien från fläktkåporna.

2. Sätt på de båda övre fläktkåporna på enheten och sätt ihop dem. (**bild 9**)

3. Skjut upp den övre fläktkåpan och fäst med 2 skruv. (**bild 10**)

4. Sätt på de båda undre fläktkåporna på enheten och sätt ihop dem. (**bild 11**)

5. Sätta i filter. (**bild 12**)

Extra brytarutgång

Det är bara behörig elektriker som får jobba på extra brytarutgång enligt gällande nationella föreskrifter och standarder.

Enheten har en extra brytarutgång X16 (potentialfri kontakt) för anslutning av ytterligare enheter som t.ex. befintlig ventilationsanläggning. Kontakten sluter när fläkten är på och bryter när den är av.

Utgången sitter under ett hölje. Brytkapacitet max. 30 V/1 A (AC/DC). Signalen som ansluter kontakten ska uppfylla kraven för skyddsklass 3.

Anslutning för fönsterbrytare AA 400 510

Det är bara behörig elektriker som får ansluta fönsterbrytare enligt gällande nationella föreskrifter och standarder.

Enheten har en X17-anslutning för fönsterbrytare. Fönsterbrytaren är avsedd för inbyggnad eller påbyggnad. Fönsterbrytare AA 400 510 går att köpa separat som tillbehör. Följ fönsterbrytarens medföljande monteringsanvisning.

Ansluter du fönsterbrytaren, så fungerar bara fläktventilationen när fönstret är öppet. Belysningen fungerar även om fönstret är stängt.

Slår du på ventilationen med stängt fönster, så blinkar knappen för valt fläktläge och ventilationen förblir av.

Stänger du fönstret när ventilationen är på, så slår enheten av ventilationen inom 5 sekunder. Knappen för valt fläktläge blinkar.

Fläktkoppling med fönsterbrytare kräver sotningsgodkännande.

Nätverksdrift (**bild 13**)

Det går koppla ihop flera enheter. Samtliga enheters belysningar och fläktar går att synka.

Seriekoppla enheterna via plintanslutning X1 och X2 (likvärdig). Ordningen i nätverket påverkar inte funktionen. Är den medföljande nätverkskabeln för kort, använd en vanlig nätverkskabel (min. Cat 5, skärmad).

Max. 20 nätverksenheter. Total nätverkslängd: 40 m. Behörig nätverkstekniker bör funktionsprovaanläggningen före första användning.

Yuvarlak borular

İç çapın 150 mm veya en az 120 mm olması önerilir.

Yassi kanallar

İç kesit yuvarlak boruların çapına uygun olmalıdır.

Ø 150 mm yaklaşık 177 cm²

Ø 120 mm yaklaşık 113 cm²

- Yassi kanallar keskin sapmalara sahip olmamalıdır.
- Farklı boru çaplarında sızdırmaz şeritler kullanın.

Elektrik bağlantısı

Gerekli bağlantı verileri cihazdaki tip plakasında mevcuttur.

Bu cihaz, AB parazitlenme giderme yönetmeliklerine uygundur.

Bu cihaz sadece yönetmeliklere uygun şekilde monte edilmiş, toprak hattına sahip bir elektrik prizine bağlanmalıdır.

Toprak hattına sahip elektrik prizi, mümkünse doğrudan baca kaplaması bölgesi dahilinde monte edilmelidir.

- Toprak hattına sahip elektrik prizinin, kendine ait bir elektrik devresine bağlanması gereklidir.
- Eğer topraklı prize cihazın montajından sonra erişilemiyorsa, kurulum sırasında en az 3 mm kontak açıklığına sahip çok kutuplu bir kesme şalteri (örneğin hat koruma şalteri, sigortalar ve kontaktör) mevcut olmalıdır.

Montaja hazırlık

Dikkat!

Deliklerin etrafında elektrik hatlarının, gaz veya su borularının olmadığından emin olunuz.

Tavanın kontrol edilmesi

- Tavan düz, yatay konumda ve yeterli taşıma gücüne sahip olmalıdır.
- Matkap deliklerinin derinliği, civata uzunluğuna uygun olmalıdır. Dübeller sağlam oturmalidır.
- Ekteki civatalar ve dübeller, sağlam yekpare duvarlar için kullanılmasına uygundur. Başka konstrüksiyonlar için (örn. alçı plaka, gözenekli beton, proton duvar tuğlaları) ilgili uygun sabitleme malzemeleri kullanınız.
- Aspiratörün azm. ağırlığı **90 kg**'dır.

Cihazın boyutları ve emniyet mesafeleri

- Cihaz boyutlarına dikkat ediniz. (**Resim A**)
- Emniyet mesafelerine uyunuz. (**Resim B**)
- Tavan yüksekliğine göre destek çerçevesini seçiniz. (**Resim C**)

Gazlı ocağın kurulum talimatlarında farklı bir mesafe isteniyorsa, her zaman büyük olan mesafeye uyulmalıdır.

Taşıma emniyeti

Taşıyıcı düzenek, taşınması için sac vidalarıyla sabitlenmiştir.

Montajdan önce sac vidalarını çıkartınız.

Üst taşıyıcı düzeneğin monte edilmesi (Resim 1)

1. Montaj işleminden önce taşıyıcı düzeneğin toplam yüksekliğini belirleyiniz.

Bilgi: Taşıyıcı düzeneğin yüksekliği, 20 mm'lik mesafeler şeklinde ayarlanabilir.

2. Tavana 6 civatanın konumlarını işaretleyiniz.

Bilgi: Taşıyıcı düzeneğin doğru pozisyonunda olmasına dikkat ediniz. Cihazın kumanda bölümü, taşıyıcı düzeneğin açık tarafında bulunur. Diğer kumanda bölümü karşı tarafta bulunur.

3. Delikleri deliniz ve dübelleri aynı hızada olacak şekilde bastırınız.
4. Üst taşıyıcı düzeneği 6 civata ile tavana sabitleyiniz.

Alt taşıyıcı düzeneğin uzatma olmadan monte edilmesi (Resim 2)

1. Alt taşıyıcı düzeneğin doğru pozisyonunda olmasına dikkat ediniz.

Bilgi: Alt taşıyıcı düzeneğin açık tarafını, üst taşıyıcı düzeneğin açık tarafının karşısına gelecek şekilde konumlandırınız.

2. Alt taşıyıcı düzeneği üst taşıyıcı düzeneğin içine itiniz ve belirlenen toplam yükseklik boyunca toplam 16 civatayla sabitleyiniz.

Bilgiler

- Sabitleme deliklerini, civatalar arasında maksimum mesafe olacak biçimde seçiniz. Böylece stabilité sağlanır.
- Civatalar arasında en az bir sabitleme deliği boş bırakılmalıdır.

Alt taşıyıcı düzeneğin uzatma ile monte edilmesi

1200/1600 mm genişliğindeki cihazlarda bir uzatma monte edilebilir.

1. Uzatmayı dışarıdan üst taşıyıcı düzeneğin üzerine itiniz ve 16 civata ile üst taşıyıcı düzeneğe monte ediniz. (**Resim 3a**)

2. Alt taşıyıcı düzeneğin doğru pozisyonda olmasına dikkat ediniz.

Bilgi: Alt taşıyıcı düzeneğin açık tarafını, üst taşıyıcı düzeneğin açık tarafının karşısına gelecek şekilde konumlandırınız.

3. Alt taşıyıcı düzeneğin uzatmanın içine itiniz ve belirlenen toplam yükseklik boyunca toplam 16 civatayla sabitleyiniz. (**Resim 3b**)

4. İki köşebent monte ediniz. (**Resim 4**)

Cihazın monte edilmesi

1. Sadece hava sirkülasyon versiyonu (Resim 5):

- Filtreyi her iki taraftan hava sirkülasyon modülü AA 442 810'a yerleştiriniz.
- Hava sirkülasyon modülünü aşağıdan taşıyıcı düzeneğe sürünen ve asınız. 2 civata ile sabitleyiniz.

2. Sadece dahili fan ünitesi AR 400 143 (Resim 6a) ile birlikte:

- Davlumbazdaki kapak sacının vidasını söküñüz. 4 civatayı söküñüz, kapak sacını çıkartınız, 4 civatayı yeniden sıkınız.
- Fan ünitesini yukarıdan davlumbazın içine itiniz. 4 civata ile sabitleyiniz. Elektrik kablosunu ve kumanda kablosunu kumanda modülüne bağlayınız.

3. Sadece harici fan ünitesi ile birlikte: AR 4.. (Resim 6b):

- Harici fan ünitesini ve davlumbazın kumanda modülünü ağ kablosu ile bağlayınız. Fişler birbirine oturmalıdır.

Uyarı: Bağlantı Yuvaları X1 ve X2 aynıdır.

- Ağ kablosunu kumanda modülüne bağlayınız.

4. Davlumbazı aşağıdan her iki köşebentin (a) içindeki taşıyıcı düzeneğe asınız. (Resim 7)

Bilgi: Elektrik kablosunun sıkışmadığından emin olunuz.

5. Davlumbazı düz biçimde hizalayınız ve 7 civata ile taşıyıcı düzeneğe sabitleyiniz.

Cihazın bağlanması

Bilgiler

- Kirli hava işletimi için tek yönlü kapak monte ediniz. Cihazla birlikte tek yönlü kapak verilmediye bu parçayı yetkili satıcıdan temin edebilirsiniz.

- Atık hava dış duvar üzerinden dışarı aktarılırsa, bir teleskopik duvar kasası kullanılmalıdır.

- Bir alüminyum boru kullanılması halinde, bağlantı alanını önceden pürüzsüz ve çapaksız hale getiriniz.

Hava çıkış bağlantısının kurulması (Resim 8)

Atık hava borusu Ø 150 mm (tavsiye edilen ebat)

1. Cihaz, dahili fan ünitesi AR 400 143 ile birlikte:

- Atık hava borusunu doğrudan fan ünitesinin hava parçalarına sabitleyiniz.

2. Cihaz, dahili fan ünitesi AR 400 143 olmadan:

- Bağlantı parçasını davlumbazdaki kapak sacını söküñüz.
- Atık hava borusunu bağlantı parçasına sabitleyiniz.
- Bağlantı parçalarını davlumbazdaki kapak sacını vidalayınız.

3. Kirli hava çıkış açıklığına bağlayınız.

4. Bağlantı yerlerini uygun şekilde izole ediniz.

Elektrik bağlantısının kurulması

1. Fişi topraklı prize takınız.

2. Sabit bağlantıların gerekliliği durumunda lütfen Elektrik Bağlantısı bölümündeki uyarıları dikkate alınız.

Baca kaplamasının monte edilmesi

△ Yaralanma tehlikesi!

Cihaz içindeki parçalar keskin kenarlı olabilir. Koruyucu eldivenler kullanınız.

1. Baca kaplamalarının koruyucu folyosunu çıkartınız.

2. Üst baca kaplamasının her iki parçasını cihazın üzerine yerleştiriniz ve birbirine takınız. (**Resim 9**)

3. Üst baca kaplamasını yukarı doğru itiniz ve 2 civata ile sabitleyiniz. (**Resim 10**)

4. Alt baca kaplamasının her iki parçasını cihazın üzerine yerleştiriniz ve birbirine takınız. (**Resim 11**)

5. Yağ filtresini yerleştiriniz. (**Resim 12**)

Ek devre çıkışı

Ek devre çıkışındaki çalışmalar sadece eğitimli uzman elektrikçiler tarafından ve ülkeye özgü kurallara ve normlara uygun olarak yürütülmelidir.

Cihaz ek bir X16 devre çıkışına (potansiyelsiz kontak) sahiptir ve bu çıkış üzerinden örneğin binada mevcut olan havalandırma sistemlerine bağlantı yapılabılır. Fan açıldığında kontak kapatılır ve fan kapatıldığında kontak açılır.

Devre çıkışı bir kapağın altındadır. Devre gücü maksimum 30 V/1 A (AC/DC). Kontağın bağlı olduğu sinyal koruma sınıfı 3'e uygun olmalıdır.

Pencere temas şalteri AA 400 510 için bağlantı

Pencere temas şalteri bağlantısındaki işlemler sadece eğitimli uzman elektrikçiler tarafından ve ülkeye özgü kurallara ve normlara uygun olarak yapılmalıdır.

Cihazda pencere temas şalteri için bir X17 bağlantısı vardır.

Pencere temas şalteri içe ve dışa montaj için uygundur. Pencere temas şalteri AA 400 510 aksesuar olarak ayrıca temin edilmelidir. Pencere temas şalterinin ekindeki montaj açıklamalarına dikkat ediniz.

Pencere temas şalteri bağlı olduğunda davlumbaz havalandırması ancak pencere açık ise çalışır. Aydınlatma, pencere kapalı olsa da çalışır.

Pencere kapalı iken havalandırmayı çalıştırırsanız seçilen fan kademesinin tuşu yanıp söner ve fan kapalı kalmaya devam eder. Havalandırma açıkken pencereyi kapatırsanız cihaz da 5 saniye içinde havalandırmayı kapatır. Seçilen havalandırma kademesinin tuşu yanıp söner.

Bir pencere temas şalterine bağlı olan tüm havalandırma sistemi bir baca uzmani tarafından değerlendirilmelidir.

Ağ biçiminde çalışma (Resim 13)

Birden çok cihaz ağ biçiminde bağlanabilir. Tüm cihazların ışığı ve fani senkron olarak çalıştırılır.

Cihazları X1 ve X2 (eş değerli) bağlantı soketleri üzerinden seri bağlayınız. Ağdaki sıranın bir etkisi yoktur. Ekteki ağ kabloları kısa gelirse piyasadaki standart ağ kablolarını (en az Cat5, izolasyonlu) kullanabilirsiniz.

Maksimum katılımcı: 20 cihaz. Tüm ağ kablolarının toplam uzunluğu: 40 m. Sistemin fonksiyonu, nitelikli bir uzman tarafından ilk kurulum sırasında kontrol edilmelidir.

Katılımcılardan biri devre dışı kalırsa (elektrik kesilmesi, ağ kablosunun ayrılması) bu durum tüm sistemin fan fonksiyonunun devre dışı kalmasına yol açar. Cihazdaki tüm tuşlar yanıp söner. Konfigürasyon değişikliği durumunda sistem yeniden başlatılmıştır:

1. Kapak sacını söküñüz.
2. Her iki LED de sürekli olarak yanana kadar Reset tuşunu basılı tutunuz (yaklaşık 5 saniye). Daha sonra tuşu 5 saniye içinde serbest bırakınız.
3. Kapak sacını takınız.
4. Sistemin fonksiyonu, yeniden başlatıldıktan sonra nitelikli bir uzman tarafından kontrol edilmelidir.

Cihazın sökülmesi

1. Yağ filtresini çıkartınız.
2. Baca kaplamasını söküñüz.
3. Cihazın elektrik bağlantısını kesiniz.
4. Hava çıkış hatlarını söküñüz.
5. Emniyet civatalarını söküñüz.
6. Cihazı çıkarınız.

⚠️ Важливі настанови з безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Тільки тоді Ви зможете експлуатувати прилад безпечно та правильно. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації для подальшого користування або передачі їх іншому користувачеві.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Лише кваліфікована установка у відповідності з інструкцією з монтажу гарантує безпеку експлуатації. Монтажник несе відповідальність за бездоганну роботу приладу на місці встановлення.

Ширина витяжки повинна бути не менша за ширину кухонної плити.

При установці слід дотримуватися чинних будівельних норм в актуальній редакції і вимог місцевих організацій електро- і газопостачання.

При відведенні відпрацьованого повітря дотримуватися установчих та законодавчих приписів (наприклад, будівельні правила країни).


Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння. Витяжне повітря не дозволяється відводити ані через димову чи витяжну трубу, яка знаходиться в експлуатації, ані через шахту, яка служить для деаерації приміщення, де установлені топки. Якщо планується виводити витяжне повітря в нездійнену димову чи витяжну трубу, то насамперед необхідно отримати на це дозвіл відповідальної за чистку труб організації.

Небезпека для життя!

Втягнуті назад продукти горіння можуть спричинити отруєння.

Під час використання приладу в режимі відведення повітря одночасно з топкою з підведенням повітря завжди слідкуйте за достатньою вентиляцією приміщення.

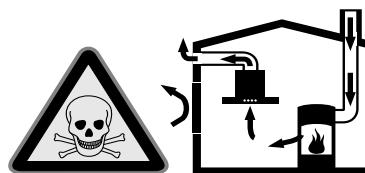


Топки із підведенням повітря із приміщення (напр., опалювальні установки, які працюють на газі, рідкому паливі, дровах чи вугіллі, проточні нагрівачі, бойлери) забирають повітря для горіння палива із приміщення, де вони установлені, а гази, що виділяються при цьому, відходять через витяжну систему (напр., димохід) на вулицю.

Одночасна експлуатація витяжки і топки із підведенням повітря із приміщення приводить до зменшення об'єму повітря в кухні і сусідніх приміщеннях – без достатнього припліву повітря утворюється низький тиск. Отруйні гази із димової труби або витяжного коробу втягаються назад до житлових приміщень.

■ Отже завжди необхідно слідкувати за достатнім приплівом повітря.

■ Стінний короб приплівно-витяжної вентиляції сам по собі не гарантує дотримання граничної величини.

Для безпечної експлуатації низький тиск в приміщенні, де встановлена топка, не повинен переходити за межу 4 Па (0,04 мбар). Це забезпечується достатнім приплівом необхідного для горіння палива повітря, яке входить крізь отвори, що не закриваються, напр., в дверях, вікнах, разом із стінним коробом приплівно-витяжної вентиляції, або ж за допомогою застосування інших технічних заходів.

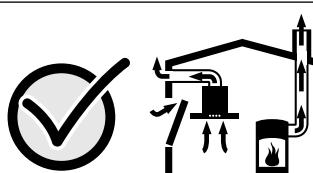

Зверніться обов'язково за порадою до компетентної організації для чистки труб, яка враховує всю вентиляційну систему будівлі в цілому, запропонує Вам відповідне вирішення для вентиляції.

Якщо витяжка працює виключно в режимі рециркуляції повітря, то експлуатація можлива без будь-яких обмежень.

Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинающем фільтрі можуть загорітися. Необхідно дотримуватися визначених безпеки відстаней, щоб уникнути перегрівання. Зверніть увагу на дані на

Вашій кухонній плиті. У випадку одночасної експлуатації газових і електричних плит чинною є найбільша визначена відстань. Безпосередньо поряд із установленою витяжкою може лише з одного боку знаходитися висока шафа чи стіна. Відстань до стіни чи високої шафи повинна становити мін. 50 мм.

Небезпека пожежі!

Нашарування жиру в жиропоглинаючому фільтрі можуть загорітися. Забороняється проводити роботи з відкритим полум'ям (напр., фlamбування) поблизу витяжки. Прилад можна установити недалеко від топки для твердого палива (напр., дрова чи вугілля) за умови наявності суцільного незнімного покриття. Утворення іскор при цьому неприпустиме.

Небезпека травмувань!

- Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.
- Якщо прилад не закріплений належним чином, він може впасти. Усі кріпильні елементи повинні бути міцно й надійно зафікованими.
- Прилад досить важкий. Щоб пересунути його, потрібно 2 людини. Рекомендуємо використовувати при цьому лише відповідні допоміжні засоби.

Небезпека удару струмом!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, шнур живлення може пошкодитись. Забороняється згинати або затискати шнур живлення під час установки.

Існує небезпека ураження електричним струмом!

Від'єднання пристрою від мережі має бути можливим завжди. Пристрій дозволяється підключати до розетки із захисним контактом, що була встановлена згідно з настановами. Якщо після монтажу не забезпечено доступ до штекера, повинен бути передбачений розподілювач у фазах відповідно до вказівок з монтажу. Нерухоме електричне встановлення проводиться лише кваліфікованим електриком. Ми рекомендуємо встановити автоматичний запобіжний перемикач у мережі, що забезпечує живлення пристрою.

Небезпека удушення!

Упаковка приладу небезпечна для дітей. У жодному випадку не дозволяйте дітям грратися з упаковкою.

Небезпека травмування!

Ризик падіння під час роботи з приладом. Використовуйте стійку драбину.

Небезпека травмування!

Внесення змін в електричну або механічну частину конструкції небезпечна і може привести до несправності в функціонуванні приладу. Забороняється вносити зміни в електричну або механічну частину конструкції.

Загальні вказівки

Поверхні приладу чутливі до фізичних пошкоджень. Під час установки намагайтесь уникати пошкоджень.

Система відведення витяжного повітря

Вказівка: Виробник не несе відповідальності за дефекти, які виникли в результаті неправильного планування і прокладки трубопроводу.

- Для забезпечення оптимальної потужності витяжки слід використовувати коротку пряму витяжну трубу якомога більшого діаметру.
- Використання довгих витяжних труб із шорсткою поверхнею, з багатьма вигинами і діаметром менше 150 мм не дозволить досягти оптимальної потужності витяжки і підвищити шумність вентилятора.
- Для прокладки повітроводів для відводу витяжного повітря дозволяється використовувати труби (у т.ч. м'які труби) лише із негорючого матеріалу.

Небезпека утворення пошкоджень від конденсату. Установіть витяжний канал під невеликим кутом від приладу (відхилення 1°).

Круглі труби

Рекомендований внутрішній діаметр 150 мм, однак, не менше 120 мм.

Плоскі канали

Внутрішній перетин повинен відповідати діаметру круглих труб.

Ø 150 мм бл. 177 см²

Ø 120 мм бл. 113 см²

- Плоскі канали не повинні вигинатися під гострими кутами.
- За умови розбіжності діаметрів труб застосовуйте ущільнювальні стрічки.

Електричне підключення

Необхідні дані щодо підключення містяться на фірмовій таблиці приладу.

Цей побутовий прилад Правилам ЄС щодо захисту від радіоперешкод.

Цей прилад дозволяється підключати лише до установленої у відповідності із чинними приписами розетки із захисним контактом.

Розетку із захисним контактом бажано розмістити поза обшивкою витяжної труби.

■ Розетка із захисним контактом повинна підключатися до електромережі через власний контур струму.

■ Якщо після встановлення розетка з захисним контактом приладу виявляється недоступною, при монтажі потрібно передбачити багатополюсний роз'єднувач (наприклад автоматичний вимикач, запобіжники та реле) з проміжком між контактами щонайменше 3 мм.

Підготовка до монтажу

Увага!

Переконайтесь, що поблизу отворів не розташовані кабелі електро живлення та газо- і водопровідні шланги.

Перевірте верхню панель

■ Вона повинна бути рівною та мати достатню несучу здатністю.

■ Глибина висвердлених отворів повинні відповідати довжині гвинтів. Забезпечте стійку фіксацію дюбелів.

■ Гвинти і дюбелі в комплекті поставки розраховані на масивну цегляну кладку. Для стін іншої конструкції (напр., із гіпсокартону, пористого бетону, цегли із поротону) слід застосовувати відповідно інші, придani засоби кріплення.

■ Максимальна маса витяжного ковпака становить **90 кг**.

Габарити приладу та безпечні відстані

■ Звертайте увагу на габарити приладу. (**мал. А**)

■ Дотримуйтесь безпечних відстаней. (**мал. В**)

■ Обирайте каркас в залежності від висоти стелі. (**мал. С**)

Якщо в інструкції з установлення газового приладу вказано розбіжні відстані, завжди орієнтуйтесь на більші значення.

Запобіжне транспортувальне кріплення

Для транспортування каркас фіксується самонарізними гвинтами. Перед монтажем їх необхідно відкрутити.

Монтаж верхнього каркасу(мал. 1)

1. Перед монтажем визначте загальну висоту каркасу.

Вказівка: Каркас регулюється по висоті з кроком у 20 мм.

2. Позначте на стелі точки кріплення для 6 шурупів.

Вказівка: Слідкуйте за правильним встановленням каркасу. Панель управління приладу знаходитьсь на відкритій стороні каркасу. Інша панель розташована на протилежній стороні.

3. Висвердліть отвори та щільно загвинтіть дюбелі.

4. Верхній каркас прикріпіть на стелі за допомогою 6 гвинтів.

Встановіть нижній каркас без розширення(мал. 2)

1. Слідкуйте за правильним встановленням нижнього каркасу.

Вказівка: Розмістіть відкриту частину нижнього каркасу навпроти відкритої частини верхнього каркасу.

2. Нижній каркас вставте у верхній та закріпіть на визначеній висоті за допомогою 16 гвинтів.

Вказівки

■ Обирайте монтажні отвори таким чином, щоб між гвинтами була дотримана максимальна відстань. Це забезпечує стабільність конструкції.

■ Залишайте між гвинтами принаймні один вільний монтажний отвір.

Монтаж нижнього каркасу з розширенням

При ширині приладу 1200/1600 мм можна встановити розширення.

1. Пересуньте розширення ззовні на верхній каркас і закріпіть за допомогою 16 гвинтів на верхньому каркасі. (**мал. 3a**)

2. Слідкуйте за правильним встановленням нижнього каркасу.

Вказівка: Розмістіть відкриту частину нижнього каркасу навпроти відкритої частини верхнього каркасу.

3. Нижній каркас вставте у розширення та закріпіть на визначеній висоті за допомогою 16 гвинтів. (**мал. 3b**)

4. Монтаж двох підсилюючих кутників. (**мал. 4**)

Монтаж приладу

1. Лише для версії приладу з рециркуляцією повітря (мал. 5):

- Встановіть фільтр з обох боків у модуль рециркуляції повітря АА 442 810.
- Вставте модуль рециркуляції повітря знизу в каркас та підвісьте його. Закріпіть 2 гвинтами.

2. Лише в поєднанні з внутрішнім вентиляторним блоком AR 400 143 (мал. 6a):

- Відгвинтіть підсилюючий елемент у витяжному ковпаку.
- Відкрутіть 4 гвинти, зніміть захисну кришку та знову щільно закрутіть 4 гвинти.
- Встановіть вентиляторний блок зверху у витяжному ковпаку. Закріпіть 4 гвинтами. Шнур живлення та кабель управління підключіть до модуля управління.

3. Лише в поєднанні з зовнішнім вентиляторним блоком AR 4. (мал. 6b):

- За допомогою мережевого кабелю з'єднайте зовнішній вентиляторний блок із модулем управління витяжного ковпака. Штекерні роз'єми повинні зафіксуватися.

Примітка: роз'єми для підключення X1 і X2 однакові.

- Підключіть шнур живлення до модуля управління.

4. Підвісьте витяжний ковпак на два кронштейни (а) знизу каркасу. (мал. 7)

Вказівка: Переконайтесь, що шнур живлення не перетиснений.

5. Вирівняйте витяжний ковпак горизонтально та закріпіть на каркасі 7 гвинтами.

Підключення приладу

Вказівки

- У режимі відведення повітря повинна бути будована запірна засувка. Якщо до приладу засувка не додається, її можна замовити в магазині.
- Якщо витяжне повітря відводиться через зовнішню стіну будівлі, то в камінну кладку слід будувати телескопічний повітряний канал.
- Якщо використовується алюмінієва труба, місце з'єднання необхідно попередньо згладити.

Встановіть з'єднання для витяжки(мал. 8)

Витяжна труба діаметром 150 мм (рекомендовано)

1. Прилад із внутрішнім вентиляторним блоком AR 400 143:

Приєднайте витяжну трубу безпосередньо до повітряного патрубка вентиляторного блоку .

2. Прилад без внутрішнього вентиляторного блоку AR 400 143:

- Відгвинтіть з'єднувальні патрубки з підсилюючого елемента витяжного ковпака.
- Прикріпіть витяжну трубу до з'єднувальних патрубків.
- Щільно пригвинтіть з'єднувальні патрубки до підсилюючого елемента витяжного ковпака.

3. Під'єднайте систему до вентиляційного отвору.

4. Загерметизуйте місця з'єднання.

Підключення до електромережі

1. Вставте штепсельну вилку в розетку із захисним контактом.

2. Якщо необхідне нероз'ємне підключення, керуйтесь вказівками, наведеними в розділі Приєднання до мережі.

Монтаж обшивки витяжної труби

△ Небезпека травмувань!

Деталі всередині приладу можуть бути гострими, рекомендуємо надягти захисні рукавиці.

1. Зніміть з обшивки витяжної труби захисну фольгу.
2. Установіть обидві частини верхньої обшивки витяжної труби на прилад та закріпіть їх. (мал. 9)
3. Верхню обшивку витяжної труби пересуньте вгору та зафіксуйте за допомогою 2 гвинтів. (мал. 10)
4. Установіть обидві частини нижньої обшивки витяжної труби на прилад та закріпіть їх. (мал. 11)
5. Встановіть жировий фільтр. (мал. 12)

Додатковий комутаційний вихід

Роботи з додатковими комутаційними виходами можуть виконуватися тільки кваліфікованим електриком із дотриманням регіональних норм і стандартів.

Прилад має додатковий комутаційний вихід X16 (контакт із нульовим потенціалом) для підключення інших приладів, наприклад вентиляційної установки користувача. Контакт закривається, якщо вентилятор працює, і відкривається, якщо вентилятор вимкнений.

Комутиційний вихід розташований під кришкою. Напруга підключення — максимум 30 В/1 А (пост. струм/змін. струм). Сигнал, що приєднується до контакту, має відповісти рівню захисту 3.

Адаптерний модуль AA 400 510 для віконного контактного вимикача

Роботи з підключенням віконного контактного вимикача можуть виконуватися тільки кваліфікованим електриком із дотриманням регіональних норм і стандартів.

Прилад має підключення X17 для віконного контактного вимикача. Віконний контактний вимикач придатний для вбудовування або поверхневого монтажу. Ви отримуєте адаптерний модуль AA 400 510 окремо як спеціальне приладдя. Дотримуйтесь всіх наведених вказівок з монтажу.

За умови підключення віконного контактного вимикача вентиляція витяжки функціонує лише при відкритому вікні. Освітлення також працює лише при відкритому вікні.

При увімкненні вентиляції із закритим вікном миготить кнопка обраного ступеня вентиляції, а вентиляція залишається вимкненою.

Якщо закрити вікно при увімкненій вентиляції, прилад вимикає вентиляцію протягом 5 секунд. Миготить кнопка обраного ступеня вентиляції.

Вся вентиляційна система, в т.ч. віконний контактний вимикач, повинна бути оцінена компетентною особою, відповідальною за експлуатацію та очистку труб.

Робота після приєднання до мережі(мал. 13)

До мережі можна приєднати декілька приладів. Освітлення та вентилятор усіх приладів експлуатуються одночасно.

Послідовно приєднайте прилади до роз'ємів підключення X1 та X2 (рівноцінні). Послідовність підключення до мережі не має значення. Якщо комутаційний кабель, що постачається в комплекті, виявився закоротким, застосуйте стандартний комутаційний кабель (мінімум Cat5, екронований).

Максимальна кількість приєднуваних приладів: 20. Загальна довжина комутаційного кабелю: 40 м. Роботу установки повинен перевірити кваліфікований спеціаліст після першої установки приладу.

Збій у роботі одного приєднаного приладу (переривання напруги, від'єднання мережевого кабелю) призводить до блокування роботи вентилятора усієї системи. Усі клавіші на приладі миготять. Після зміни конфігурації необхідно знову запустити установку:

1. Відгвинтіть захисну кришку.
2. Натисніть та утримуйте клавішу Reset, доки не почнуть горіти обидва світлодіоди (прибл. 5 секунд). Після цього відпустіть клавішу протягом наступних 5 секунд.
3. Пригвинтіть захисну кришку.
4. Роботу установки після запуску повинен перевірити кваліфікований спеціаліст.

Демонтуйте прилад

1. Зніміть жировий фільтр.
2. Від'єднайте обшивку витяжної труби.
3. Знеструмте прилад.
4. Від'єднайте труби для відведення повітря.
5. Викрутіть кріпильні гвинти.
6. Зніміть прилад.

zh-tw

⚠️ 重要安全資訊

請詳細閱讀說明。以確保能安全且正確的使用本產品。請妥善保管使用說明書及安裝手冊，以便您日後，或供下一位使用者使用時查閱。

開箱後請檢查電器有無損壞。若在運送過程中已發生損壞，請勿將電器連接電源。

請按照安全指示正確安裝電器，以確保能安全使用。安裝者須負責確保電器在安裝位置運作正常。

排油煙機的寬度必須至少與爐具寬度對應。

安裝時，請遵從有效的建築條例以及當地電力和瓦斯公司的相關規定。

排放廢氣時，務必遵循政府與法規規定，例如建築法規。


致命風險！

倒吸的廢氣可能會導致中毒。排出的廢氣不得輸送至使用中的排煙或排氣通道，或是供加熱設備所在空間所使用的通風口。將排出的廢氣輸送到閒置的排煙或排氣通道前，請先取得加熱設備工程師的同意。

死亡危險!

倒吸的廢氣可能會導致中毒。

使用排油煙機的外排模式時，如果同時使用依賴室內空氣的製熱裝置，務必確保室內有足夠的新鮮空氣。




依賴室內空氣的製熱裝置（例如以氣體、汽油、木材或以煤炭為燃料的暖爐、循環加熱器或熱水器）係從其安裝處取得空氣加以燃燒，再經由排氣系統（例如煙囪）將廢氣排放至室外。

排油煙機運作時，也會從廚房與鄰近房間抽走室內空氣，如果新鮮空氣不足，將形成局部真空狀態。煙囪或抽氣豎井中的有毒氣體，會被倒吸入起居空間內。

■ 因此請確保有適量的新鮮空氣進入室內。

■ 單靠進氣 / 排氣孔無法確保足量空氣流入。

為確保安全運作，製熱設備安裝處的局部真空程度不得超過 4 Pa (.04 mbar)。只要讓燃燒所需的空氣能夠從非密閉的缺口進入（例如透過門、窗戶、進氣 / 排氣孔或其他技巧性方法），即可滿足上述要求。



如有任何狀況，請向負責打掃煙囪的清潔人員查詢。該人員可以評估整個房子的通風設施，建議合適的通風方法。

如果排油煙機單以循環模式運作，則不受任何限制。

火災風險!

沈積在濾油網的油垢可能會造成火災。請保持指定的安全距離，以免熱能累積。請注意家中廚房電器的特性。如果同時使用瓦斯爐和電爐，請保持兩者間最大的安全距離。

排油煙機僅有一側面能緊鄰高隔間或牆面安裝。排油煙機與牆面或高隔間必須至少間隔 50mm。

火災風險!

沈積在濾油網的油垢可能會造成火災。請勿讓明火接近本電器（例如烹飪火焰）。請勿將本電器安裝在使用固態燃料加熱的電器附近（例如木材或煤炭），除非該加熱電器配備有不可拆除的閉合式外罩。附近不得有火花飛濺的情況。

受傷風險!

■ 電器內部零件可能有銳利邊緣。請戴上保護手套。

■ 如果沒有確實固定好排油煙機，可能會掉落。必須穩固安裝所有安裝元件。

■ 本電器很重。要搬動排油煙機需要 2 個人一同合作。僅使用適當的工具及裝備。

觸電風險!

電器內部零件可能有銳利邊緣。這些地方可能會讓電源線受損。因此，安裝時請勿彎折或擠壓電源線。

觸電風險!

這項電器配有歐盟規格插頭。為了確保丹麥式插座的接地功能安全，這項電器必須要使用合適的轉接頭。這個轉接頭（最多可承載 13 安培）可透過售後服務中心取得（產品編號 623333）。

窒息危險!

包裝材料可能會對兒童造成危險。請勿讓孩童將包裝材料當做玩具。

受傷風險!

電器施工時的跌落風險 使用穩定的梯子。

受傷風險!

任何對電氣或機械配件做的變更都很危險並可能導致故障。請勿改造電氣或機械配件。

一般資訊

電器的表面容易受到損傷。安裝時請避免損傷。

排煙管罩

提示: 任何與管道有關的投訴，一概不在裝置製造商的保養範圍之內。

- 短型、直式而直徑大的排氣管，能讓本電器發揮最佳效能。
- 排氣管如果過長、凹凸不平、管子彎曲太多或直徑小於 150 mm，排油煙機將無法發揮最佳性能，風扇噪音也會隨之增加。
- 鋪設排氣管道所使用的管子或軟管必須由不可燃材質製成。凝結可能對電器造成損壞。技巧性地安裝排煙管罩（斜度為 1°）可讓凝結流出電器之外。

圓管

建議內徑 150 mm，或不少於 120 mm。

扁平管

內側斷面必須配合圓管直徑。

直徑 150 mm ca. 177 cm²

直徑 120 mm ca. 113 cm²

- 扁平管不可轉彎過急。
- 管道直徑如有差異，請使用密封條。

電源連接

有關連接條件的資訊可以在電器的辨識名牌上找到。

本排油煙機符合歐盟對於干擾抑制的相關規定。

本電器僅限插入正確安裝的已接地插座。

最好能將已接地插座安裝至抽油煙管內。

- 已接地插座應連接自己的電路。

- 電器安裝後若無法取得接地插座，安裝時必須使用間距至少 3 mm 以上的全極隔離開關（例如斷路開關、保險絲或電流接觸器）。

安裝前的準備

注意!

請確保鑽孔區域沒有電線、瓦斯管或水管。

檢查牆壁

- 牆壁必須平整、垂直並有足夠的負載力。
- 鑽口深度必須與螺絲長度相同。壁釘必須可穩定支撐。
- 隨附的螺絲與壁釘適用於實心磚造。其他結構如石膏板、透水混凝土與粘土空心磚，必須使用合適的扣件。
- 排油煙機重量上限為 60 kg。

電器尺寸 與安全距離

- 觀察電器的尺寸。（圖 A）

- 遵從安全距離的指示。（圖 B）

若瓦斯爐電器的安裝指南有規定不同的距離，請務必擇其較大者。

準備安裝 (圖 1)

1. 沿著天花板到排油煙機的下緣劃一條垂直中線。

2. 標記螺絲的位置，並勾繪懸掛區域的輪廓。

3. 鑽出配件用的孔，釘入壁釘與牆面平齊。

安裝牆面支架 (圖 2)

1. 用螺絲把放置排煙道用的角撐架鎖上。

2. 裝上排油煙機架設用支架，用手鎖緊螺絲。不要完全鎖緊螺絲。

安裝電器

1. 若僅使用循環風 (圖 3):

- 在循環風模組的兩側加裝濾網 AA 442 810。

- 將循環風模組掛在角撐架鎖上。使用兩根螺絲將其鎖在牆壁上。

2. 若同時僅使用內部遠距傳動風扇 AR 400 143 (圖 4a):

- 從排油煙機鬆開護蓋板的螺絲：

鬆開四根螺絲並拆下護蓋板，然後再次鎖上四根螺絲。

- 將遠距傳動風扇從上方推至排油煙機。請使用四根螺絲將其鎖在定位上。將電源線與控制線連接至控制模組。

3. 若同時僅使用外部遠距傳動風扇 AR 4.. (圖 4b):

- 請使用網路線來連接外部遠距傳動風扇與排油煙機的控制模組。插頭必須與插入位置對齊。

注意：連接插座 X1 與 X2 相同。

- 將電源線連接至控制裝置。

4. 將排油煙機掛在兩個架設用支架上，使其能緊密地與插入位置對齊。

5. 轉動架設用支架以水平校準排油煙機。必要時可向左或向右移動電器。（圖 5a）

6. 鎖緊架設用支架上的螺絲。為鎖緊螺絲，請握住架設用支架至定位以防止其扭轉。

7. 請在架設用支架上方使用兩根螺絲並在排油煙機的下方使用另外兩根螺絲來鎖至牆壁上。（圖 5b）

連接電器 (圖 6)

提示

- 排風模式方面，必須安裝一反壓葉片。若本電器未隨附反壓葉片，可向專業零售商訂購。
- 如果廢氣排放路徑會通過外牆，請使用直筒式牆箱。
- 如果使用鋁製排氣管，安裝前請先將連接部位磨平。

連接抽風機

排氣管直徑 150 mm (建議尺寸)

1. 附有內部遠距傳動風扇的電器 AR 400 143：
將排氣管直接接到遠距傳動風扇的排氣管接頭上。

2. 未附有內部遠距傳動風扇的電器 AR 400 143：
 - 從護蓋板鬆開排油煙機上安裝配件的螺絲。
 - 將排氣管鎖在安裝配件上。
 - 將安裝配件鎖至排油煙機上的護蓋板。

3. 連接至排氣口。

4. 將接合處妥善地封好。

建立電源連接

1. 將主電源線插入已接地的插座。
2. 如需固定式連接電源，請遵從電源連接章節的說明。

安裝抽油煙管

1. 撕除兩支抽油煙管的保護膜。

2. 安裝上段抽油煙管。(圖 7)
將兩側的嵌版掛在角撐架鎖上並將兩側的螺絲鎖緊。

3. 安裝下段抽油煙管。(圖 8)
將兩側的嵌版些微彎曲以分開，掛在上段抽油煙管後方並將之盡可能地推近。

提示：為防止刮傷表面，在下段抽油煙管的邊緣放上紙張。

4. 將下段抽油煙管安裝至電器上。

5. 安裝濾油網。(圖 9)

額外的開關輸出

施工時必須在額外的開關輸出上進行，並且由具有證照的專業電工依照各國的規格條件與標準進行。

本電器備有 X16 的額外開關輸出（零電勢觸點），可用於連接安裝現場已有的排風系統等的其他電器上。該觸點在風扇啟動時處於關閉狀態，風扇關閉時則啟動。

開關輸出位於護蓋下方。最大開關電源 30 V/1 A (AC/DC)。連接至觸點的訊號必須符合保護等級 3。

連接窗磁開關 AA 400 510

必須由合格水電工來連接窗磁開關，以符合當地法規與標準。

此電器配有窗磁開關的 X17 連接線。窗磁開關可以是齊平式或掛裝式。窗磁開關 AA 400 510 提供作為單獨的配件。請遵循隨附於窗磁開關的安裝說明。

如果成功連接窗磁開關，排油煙機的排風系統僅會在窗戶打開時啟動。即使窗戶關閉，照明功能仍會運作。

如果窗戶緊閉時開啟排油煙機，您所選取的排風設定按鈕將會閃爍，而排油煙機不會啟動。

如果您在排油煙機開啟時關閉窗戶，電器會在 5 秒內關閉排油煙機。您所選取的排風設定按鈕會閃爍。

整套排風系統與窗磁開關的裝設必須由清潔煙囪的專業人員進行評估。

連線運轉 (圖 10)

可連線數台電器。每一台電器的燈與風扇可同時運轉。

透過 X1 與 X2 連接插座 (等值) 來串聯電器。連線的順序不拘。若隨附的網路線過短，請使用一般市售的網路線 (min. Cat. 5，遮蔽型)。

可連線的電器台數上限：20。網路線的總長度：40 m。首次安裝時，需由具有證照的專業電工來檢查系統是否運轉正常。

若連線中的電器有一台出現問題（電源干擾、網路線未連接等），將導致整個系統的風扇無法正常運作。電器上的所有按鈕均在閃爍。

當結構有所改變時，系統必須重新進行初始化：

1. 鬆開護蓋板的螺絲。
2. 按住重置按鈕一直到兩個LED燈接連亮起 (約 5 秒)。接著在 5 秒內放開按鈕。
3. 再將護蓋板的螺絲鎖緊。
4. 完成初始化後，請具有證照的專業電工檢查系統是否運轉正常。

拆除電器

1. 拆下濾油網。
2. 拆下抽油煙管。
3. 拔掉電器電源。
4. 拔掉排氣煙管。
5. 鬆開鎖緊用的螺絲。
6. 拆下電器。

